
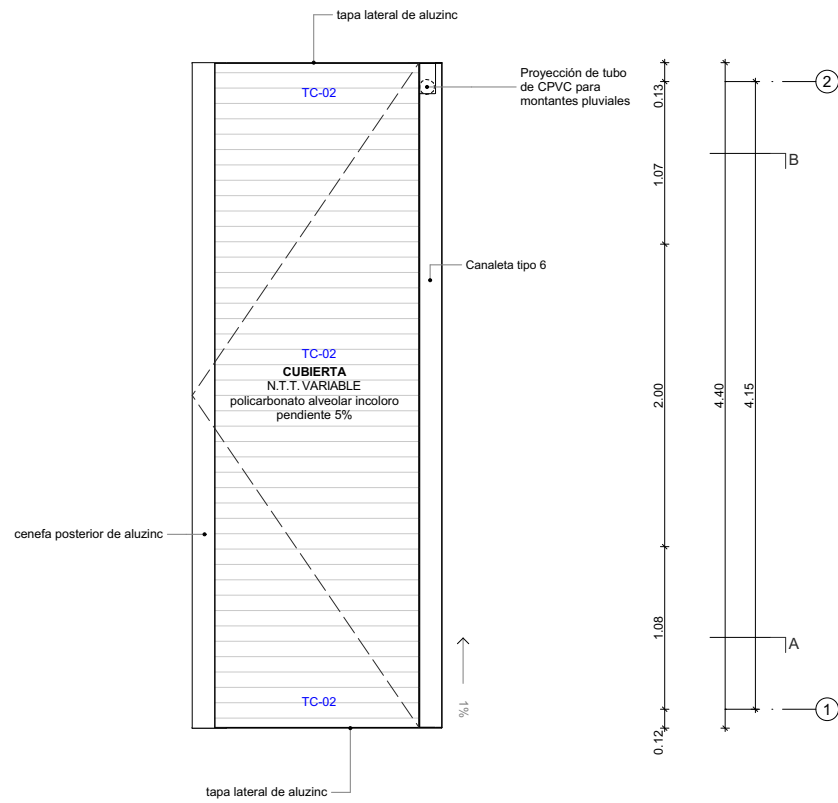
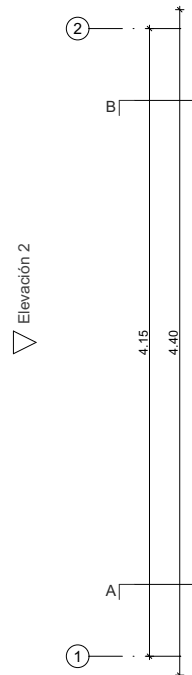
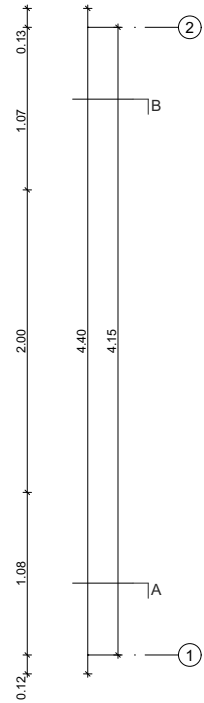
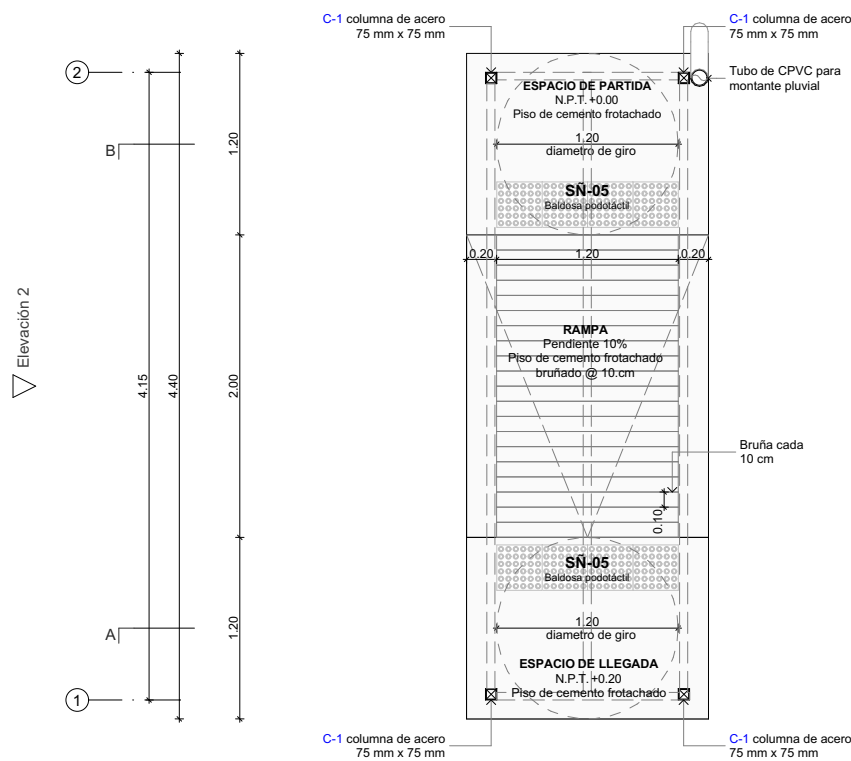



ANEXO CO.C-A.2.01
ARQUITECTURA
CONECTOR CO.C-A.2



Sello y firma:


JOSE ALBERCA PASTOR
C.A.P. 23027

Nota:
La unidad de medida, salvo indicación, es metros.

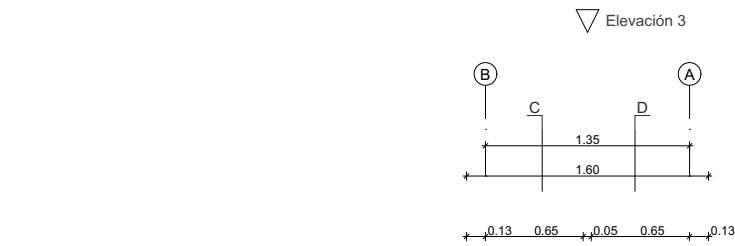

PLANTA DE OCUPACIÓN



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Módulo

CO.C-A.2
Conector A.2

Plano

Planta de Ocupación Y Planta de Techo

Escala

1:50

Lámina

A-01


JOSE ALBERCA PASTOR
C.A.P. 23027

SECCIÓN A

TC-02 policarbonato alveolar incoloro pendiente 5%

VC1 viga de acero 50 mm x 70 mm

Canaleta de aluzinc

C-1 columna de acero 75 mm x 75 mm

ESPCIO DE LLEGADA N.P.T. +0.20

Piso de cemento frotachado

0.40

2.27

2.87

1.35

1.60

N.T. +2.87

N.P.T. +2.47

N.T. +0.20

N.T. +0.00

SECCIÓN B

TC-02 policarbonato alveolar incoloro pendiente 5%

VC1 viga de acero 50 mm x 70 mm

Canaleta de aluzinc

C-1 columna de acero 75 mm x 75 mm

ESPCIO DE PARTIDA N.P.T. +0.00

Piso de cemento frotachado

0.40

2.27

2.87

1.35

1.60

N.T. +2.87

N.P.T. +2.47

N.T. +0.20

N.T. +0.00

SECCIÓN C

TC-02 policarbonato alveolar incoloro pendiente 5%

V1 viga de acero 50 mm x 70 mm

C-1 columna de acero 75 mm x 75 mm

ESPCIO DE LLEGADA N.P.T. +0.20

Piso de cemento frotachado

0.40

2.27

2.87

4.15

4.40

N.T. +2.87

N.P.T. +2.47

N.T. +0.20

N.T. +0.00

SECCIÓN D

TC-02 policarbonato alveolar incoloro pendiente 5%

V1 viga de acero 50 mm x 70 mm

C-1 columna de acero 75 mm x 75 mm

ESPCIO DE PARTIDA N.P.T. +0.00

Piso de cemento frotachado

0.40

2.27

2.87

4.15

4.40

N.T. +2.87

N.P.T. +2.47

N.T. +0.20

N.T. +0.00

Tubo de CPVC para montante pluvial

RAMPA Pendiente 10%

Piso de cemento frotachado bruñido @ 10 cm




A-02


Sello y firma:


JOSE ALBERCA PASTOR
C.A.P. 23027


Nota:
La unidad de medida, salvo indicación, es metros.

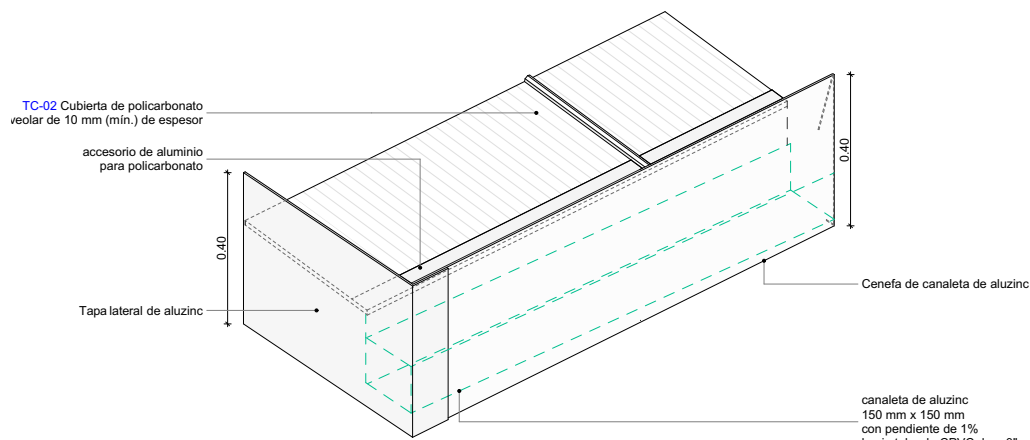


CANALETA TIPO 6
Axonometría
1:20

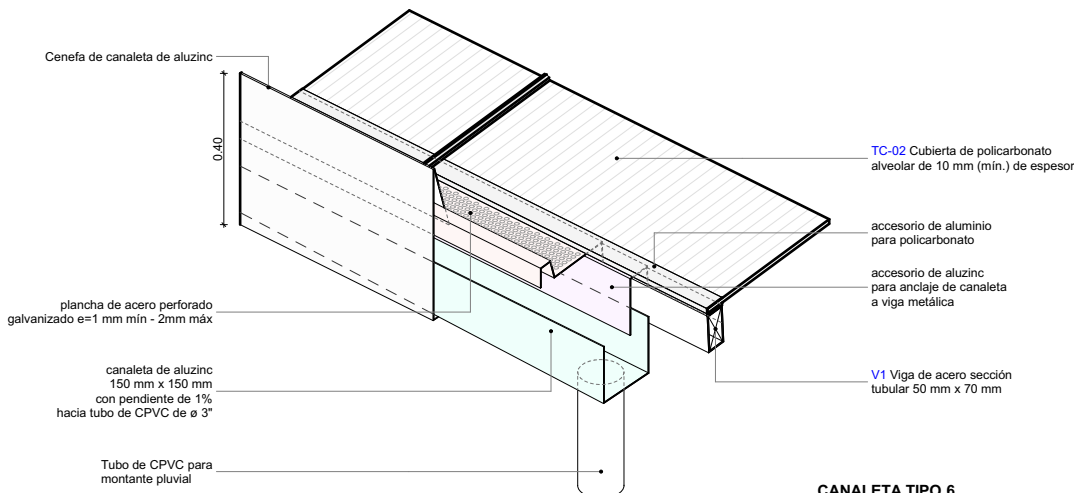


CANALETA TIPO 6
Axonometría
1:20

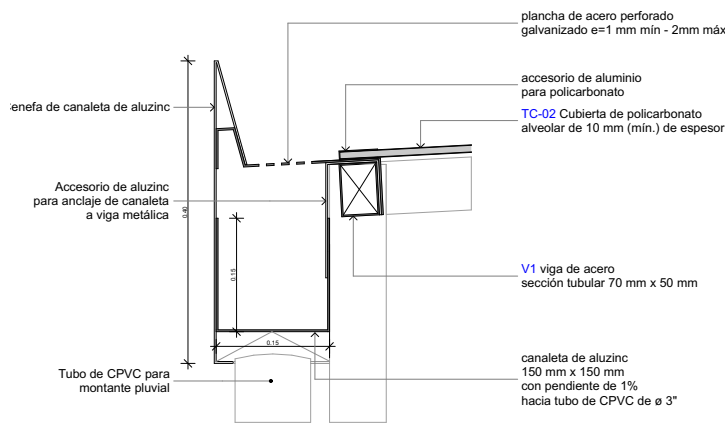

CANALETA TIPO 6
Sección
1:10

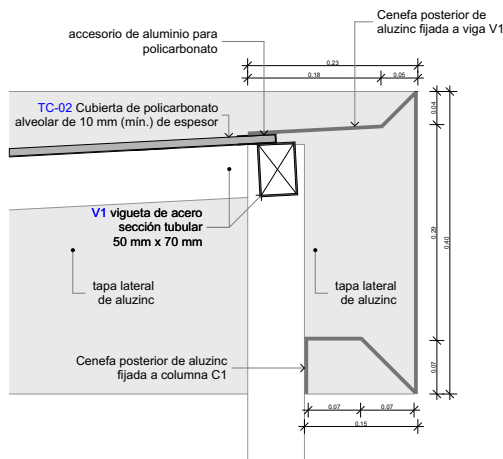

CENEF POSTERIOR
Sección
1:10

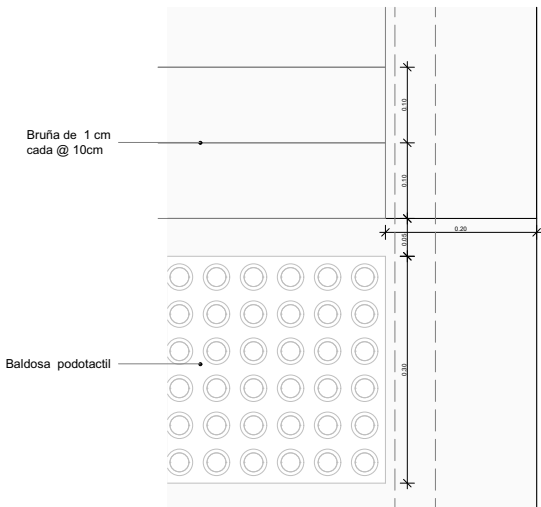

PISO PODOTACTIL
Sección
1:10