


PRIMER NIVEL






ALUMBRADO CLUSTRADOR UNIDAD AJUSTABLE A ESTRUCTURA DE FERRO




VISTA FRONTAL DETALLE Nº 3





VISTA LATERAL DETALLE Nº 3

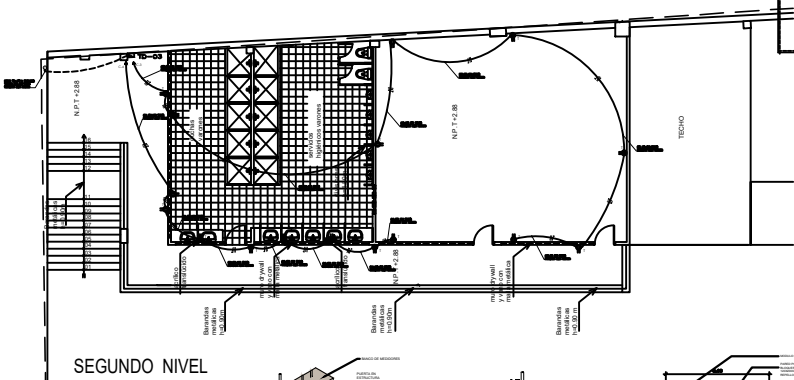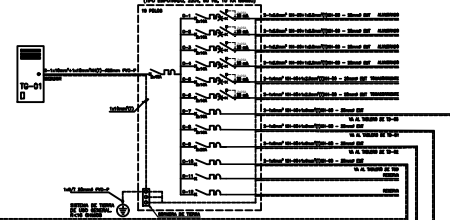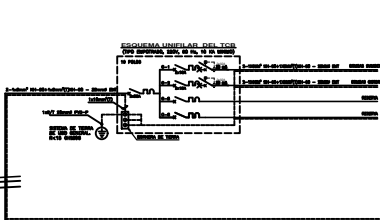

SEGUNDO NIVEL



ISOMETRICO VISTA INTERNA



DETALLE Nº 6 VISTA EN PLANTA

MURETE DE CONCRETO






LUZ DE EMERGENCIA LEDR1W5

Descripción:
Luminaria de Emergencia PHILIPS. Luminaria de emergencia para subconjunto con tecnología LED de larga duración, luz blanca de alto brillo, diseño compacto, carcasa color blanco y placa de montaje para una conexión rápida y de fácil instalación.



4x4x3 (7 SALIDAS)
Sistema Fabricante U.S.
21180 KPL-2050-7 127 7 SALIDAS
21181 KPL-2075-7 347 7 SALIDAS

CAJA CUADRA CONDUIT DE ALUMINIO

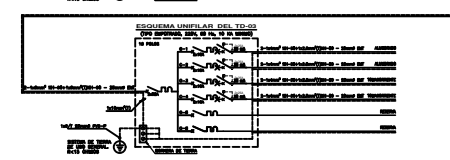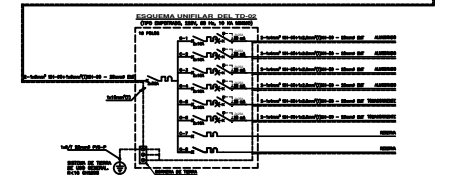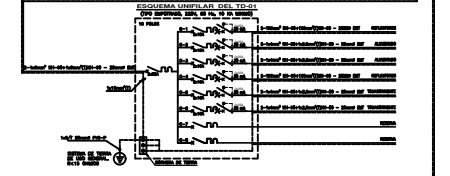

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DEL TABLERO GENERAL TG

CANT	C.L.	P1	P.D. %	M.D. (W)
ALUMBRADO C1	11	30	300	100
ALUMBRADO C2	10	30	300	100
ALUMBRADO C3	11	30	300	100
ALUMBRADO C4	11	30	300	100
TOMACORRIENTE C5	10	30	300	100
TOMACORRIENTE C6	10	30	300	100
TABLERO TD-01	1	6472	6472	100
TABLERO TD-02	1	1044	1044	100
TABLERO TD-03	1	1102	1102	100
TABLERO TCB	1	2503	2503	100
			14400	14400

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DEL TABLERO GENERAL TD-01

CANT	C.L.	P1	P.D. %	M.D. (W)
REFLECTORES C1	11	224	2750	100
ALUMBRADO C2	11	30	300	100
ALUMBRADO C3	11	30	300	100
REFLECTORES C4	11	224	2750	100
TOMACORRIENTE C5	5	30	180	100
TOMACORRIENTE C6	5	30	180	100
			6472	6472

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DEL TABLERO GENERAL TD-02

CANT	C.L.	P1	P.D. %	M.D. (W)
ALUMBRADO C1	11	30	300	100
ALUMBRADO C2	11	30	300	100
ALUMBRADO C3	11	30	300	100
ALUMBRADO C4	11	30	300	100
TOMACORRIENTE C5	5	30	180	100
TOMACORRIENTE C6	5	30	180	100
			1044	1044

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DEL TABLERO GENERAL TD-03

CANT	C.L.	P1	P.D. %	M.D. (W)
ALUMBRADO C1	11	30	300	100
ALUMBRADO C2	11	30	300	100
ALUMBRADO C3	11	30	300	100
TOMACORRIENTE C5	5	30	180	100
TOMACORRIENTE C6	5	30	180	100
			1102	1102

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DEL TABLERO GENERAL TCB

CANT	C.L.	P1	P.D. %	M.D. (W)
BOMBAS SUMERGIBLES C1	3	100	1000	100
BOMBAS CISTERNA C2	2	100	1000	100
			2503	2503

