

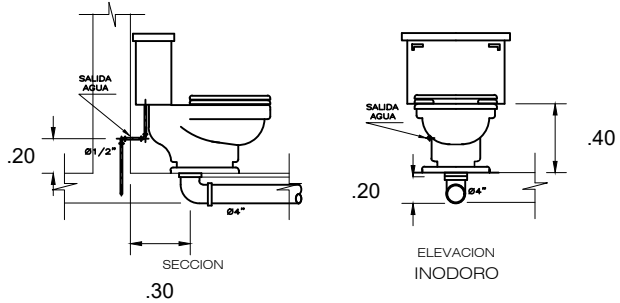





LEYENDA AGUA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION.
	TUBERIA PARA AGUA FRIA
	TUBERIA PARA AGUA CALIENTE.
	VALVULA CHECK.
	VALVULA DE INTERRUPCION
	CODO DE 90°
	CODO DE 90° EN SUBIDA/BAJADA
	TEE, EN SUBIDA.
	TEE, EN BAJADA.
	MEDIDOR DE AGUA.
	GRIFO DE RIEGO.
	MEDIDOR






LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	CAJA DE REGISTRO
	TUBERIA DE DESAGUE PVC
	TUBERIA DE VENTILACION PVC
	CODO 45°
	45° SIMPLE
	TRAMPA 1/2"
	REGISTRO ROSCADO
	CODO QUE SUBE
	CODO QUE BAJA
	SUMIDERO CON TRAMPA 1/2" EN PISO
	PENDIENTE MINIMA DE DESAGUE












CORTE X-X
ESCALA = 1/20

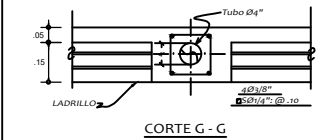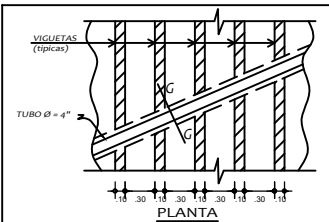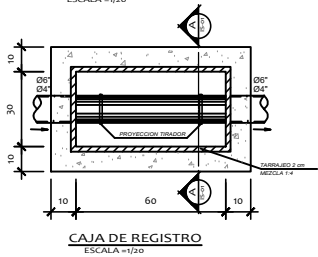

REFUERZO TÍPICO DE VIGUETAS
EN ZONA DE CRUCE DE TUBERIAS 4"

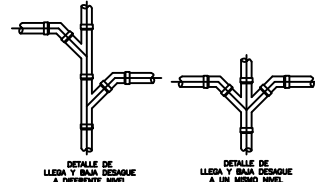

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DESAGUE	
1.	LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PLASTICO PIRADO PVC-SAL, FABRICADAS DE ACUERDO A NORMAS PERUANAS (NTP) N° 399.003, NOV. 1982, CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO DEL MISMO FABRICANTE. LA PENDIENTE SERA DE 1% SALVO INDICACION.
2.	LA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERO DE VENTILACION A +30 S.N.T.
3.	LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE ALBAÑILERIA, ENLUCIDOS INTERIORMENTE CON MORTERO 1:1 CON MARCO Y TAPA DE F.P. STANDARD.
4.	LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE, CON TAPA ROSCADA INSTALADOS AL RAS DEL PISO ACABADO.
5.	LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE CONSTISTAN EN LLENAR DE AGUA LAS TUBERIAS, DESPUES DE HABER TAPONADO LAS SALIDAS BAJAS, DEBIENDO PERMANECER LLENAS SIN PRESENTAR FUGAS POR LO MENOS 24 HORAS.

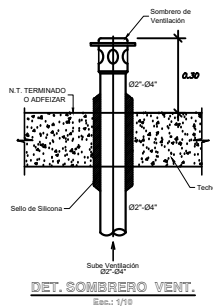

PROYECTO:		MANTENIMIENTO DEL LOCAL PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		LAMINA:
PLANO:	INSTALACIONES SANITARIAS DETALLES	PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	FECHA:
LUGAR:	FIORI	DISTRITO:	S.M.P.	NOV. 2023
		PROVINCIA:	LIMA	ESCALA:
		DPTO:	LIMA	1/50