



LISTA DE MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCION	GRADO	ANCHO	LONGITUD(mm)	CANT. UNIT.
1	L4"x4"x1/4"	A572 Gr 50	-	100	24
2	L4"x4"x1/4"	A572 Gr 50	-	2834	4
3	PERNO 5/8"			1-3/4"	48
4	TUERCA 5/8"				48
5	ARANDELA PLANA				48
6	ARANDELA DE PRESION				48

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- ACERO ESTRUCTURAL:
PERFILES ANGULARES ASTM A572 Gr.50 Fy=3515 kg/cm2.
PLANCHAS PARA UNIONES ASTM A36 Fy=2500 kg/cm2.
PERNOS DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL SAE J429 GRADO "5" Fu=8437 kg/cm2
- GALVANIZADO:
POR INMERSION EN CALIENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS ASTM A123, A153 Y A394.
EL ESPESOR DEL RECOBRIMIENTO DEL ZINC NO SERA INFERIOR A 800 gr/m2
NOTAS GENERALES:
1.- TODAS LAS MEDIDAS EN MILIMETROS (SALVO INDICACION CONTRARIA).

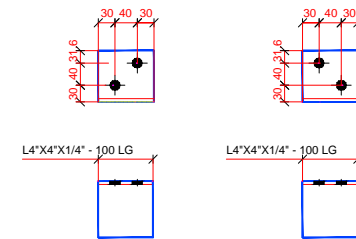

REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIS.	DIB.	REV.	APR.	Q.T.	PLANO N°	REFERENCIA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-SET-22	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	J.V.	J.C.	C.V.	D.P.	ELOR		PCY-OEM-219	
B 15-AGO-22	EMITIDO PARA REVISION	J.V.	J.C.	C.V.	D.P.	ELOR		PCY-OEM-219	
A 15-AGO-22	EMITIDO PARA REVISION INTERNA	J.V.	J.C.	C.V.	D.P.	ELOR		PCY-OEM-219	

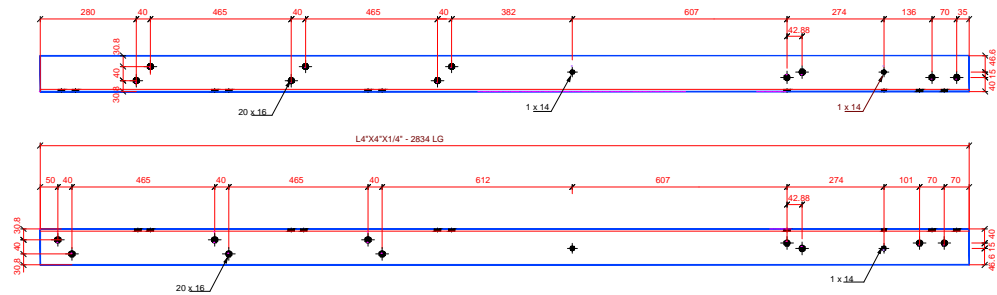

CONFIDENCIAL

ESTE PLANO Y LA INFORMACION CONTENIDA EN EL SON PROPIEDAD DE ELECTRO ORIENTE S.A. Y SU USO Y REPRODUCCION SIN AUTORIZACION PREVIA ESTAN PROHIBIDOS.

CLIENTE:

ELOR S.A.

FECHA:

15-AGO-22

DISEÑADO:

J. VASQUEZ

FECHA:

15-AGO-22

DIBUJADO:

J. CALLA

FECHA:

15-AGO-22

REVISADO:

C. VARGAS

FECHA:

15-AGO-22

APROBADO:

D. PEREZ

FECHA:

15-AGO-22

ESCALA:

INDICADA

SALDO DE OBRA: "LINEA DE TRANSMISIÓN 60 kV PONGO DE CAYNARACHI YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES"

INGENIERÍA DE DETALLE DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN PONGO DE CAYNARACHI – YURIMAGUAS EN 60 kV TORRE TIPO "TA" DETALLE DE STUB

FORMATO:

PLANO:

ARCHIVO:

HOJA:

REV.

A1

PCY-OEM-219

PCY-OEM-219.DWG

17 de 17

0

RUTA DE ARCHIVO: D:\5. ELOR\11 TDR\3 Asociacion de Stub\A\PLANDS_TORRE_TA_17 (Rev 0.0) (1).dwg May 12, 2023 - 2:01pm juanw