


PLANO INSTALACIONES DE EVACUACION
PLUVIAL (CONTINGENCIA) - TECHO
ESCALA : 1/75


LEYENDA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	DESAGUE P.V.C. (SAL.) Ø4"
	SUMIDERO SIFONICO
	LLEGADA TUB. P.V.C. (SAL.) Ø4"
	BAJADA TUB. P.V.C. (SAL.) Ø4"
	FALSA COLUMNA P/MONTANTE PLUVIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUAS PLUVIALES


- TUBERIAS Y ACCESORIOS: AGUAS PLUVIALES PARA 10 l/s/plg2
- LAS TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA SERÁN DE (PVC) SAL Y SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL.
- LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE EL EJE DE CIMENTACION Y LA TUBERIA DE DESAGÜE SERÁ DE 1.00 m
- COMPACTAR TODO RELLENO AL 95 DEL PROCTOR STANDAR ANTES DE COLOCAR LAS TUBERIAS.
- EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA EN LAS REDES DE DESAGUE: DESAGUE A TUBO LLENO DURANTE 2 HORAS.
- LAS TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES VERTICALES SERÁN SUNCHADOS CON ALAMBRE NEGRO N°8 EN LA FALSA COLUMNA.
- PARA LA INSTALACION DE LAS MONTANTES DE AGUAS PLUVIALES SE UTILIZARAN ABRAZADERAS DE F"6" E=18", DE 2 OREJAS COLOCADAS CADA 1.50 M. DE DIAMETROS SEGUN DIMENSION DE TUBERIA HASTA LLEGAR A LA FALSA COLUMNA.
- LAS TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A 4" TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%.
- LAS TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR A IGUAL A 4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%.
- LAS CAJAS DE REGISTRO UBICADAS EN VEREDAS O LOSAS, TENDRAN LA LOSA SUPERIOR Y TAPA A RAS DEL N.P.T., LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL NIVEL ±0.00
- LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO Y SUPERFICIES INTERIORES TARRAJEADAS Y PULIDAS, CON TAPAS DE F"6" (FIERRO FUNDIDO).
- LAS CANALETAS SERAN DE PLANCHA DE F"6" DE E=127" E IRAN INSTALADOS CON UNA INCLINACION DE S=1% PARA EVACUACION DE LLUVIAS.
- SE USARAN ABRAZADERAS DE FE DE 1"X3/8" @ 1.00 M. PARA LA INSTALACION DE LAS CANALETAS.

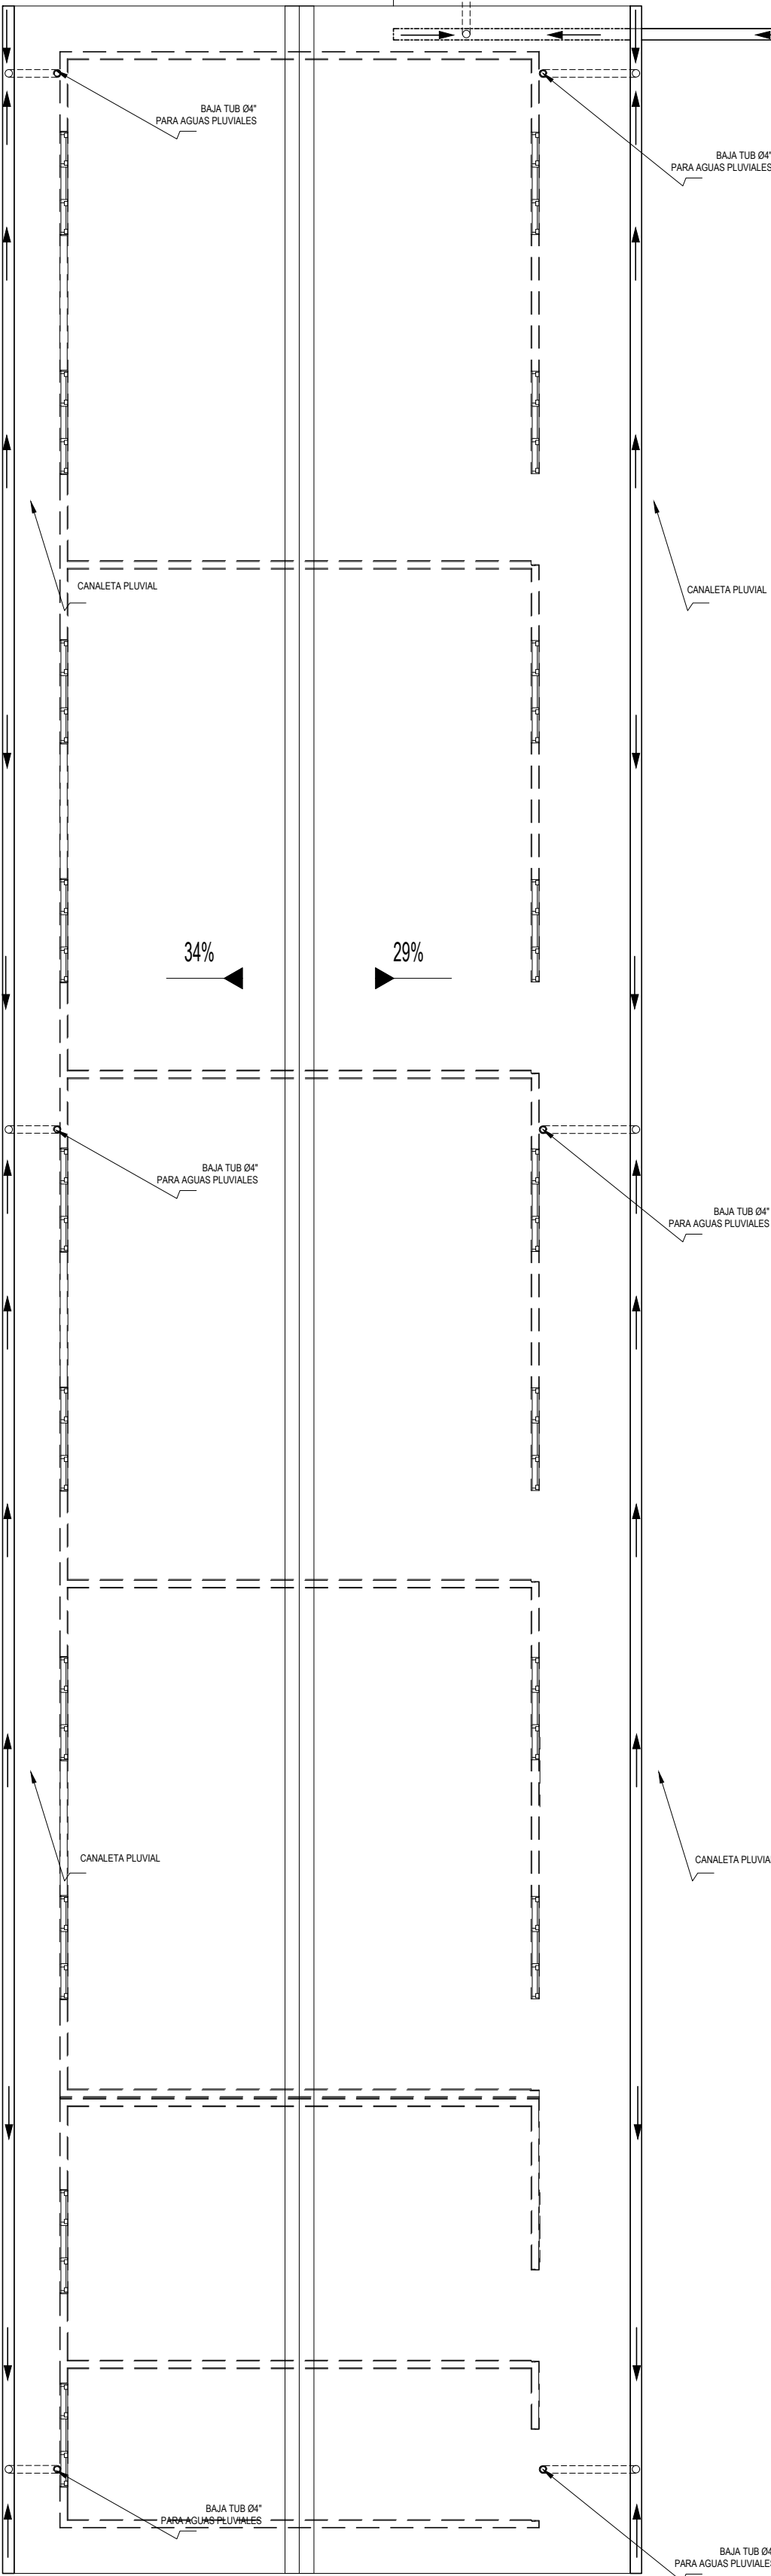

PLANO INSTALACIONES DE EVACUACION
PLUVIAL (CONTINGENCIA) - 1ER NIVEL
ESCALA : 1/75

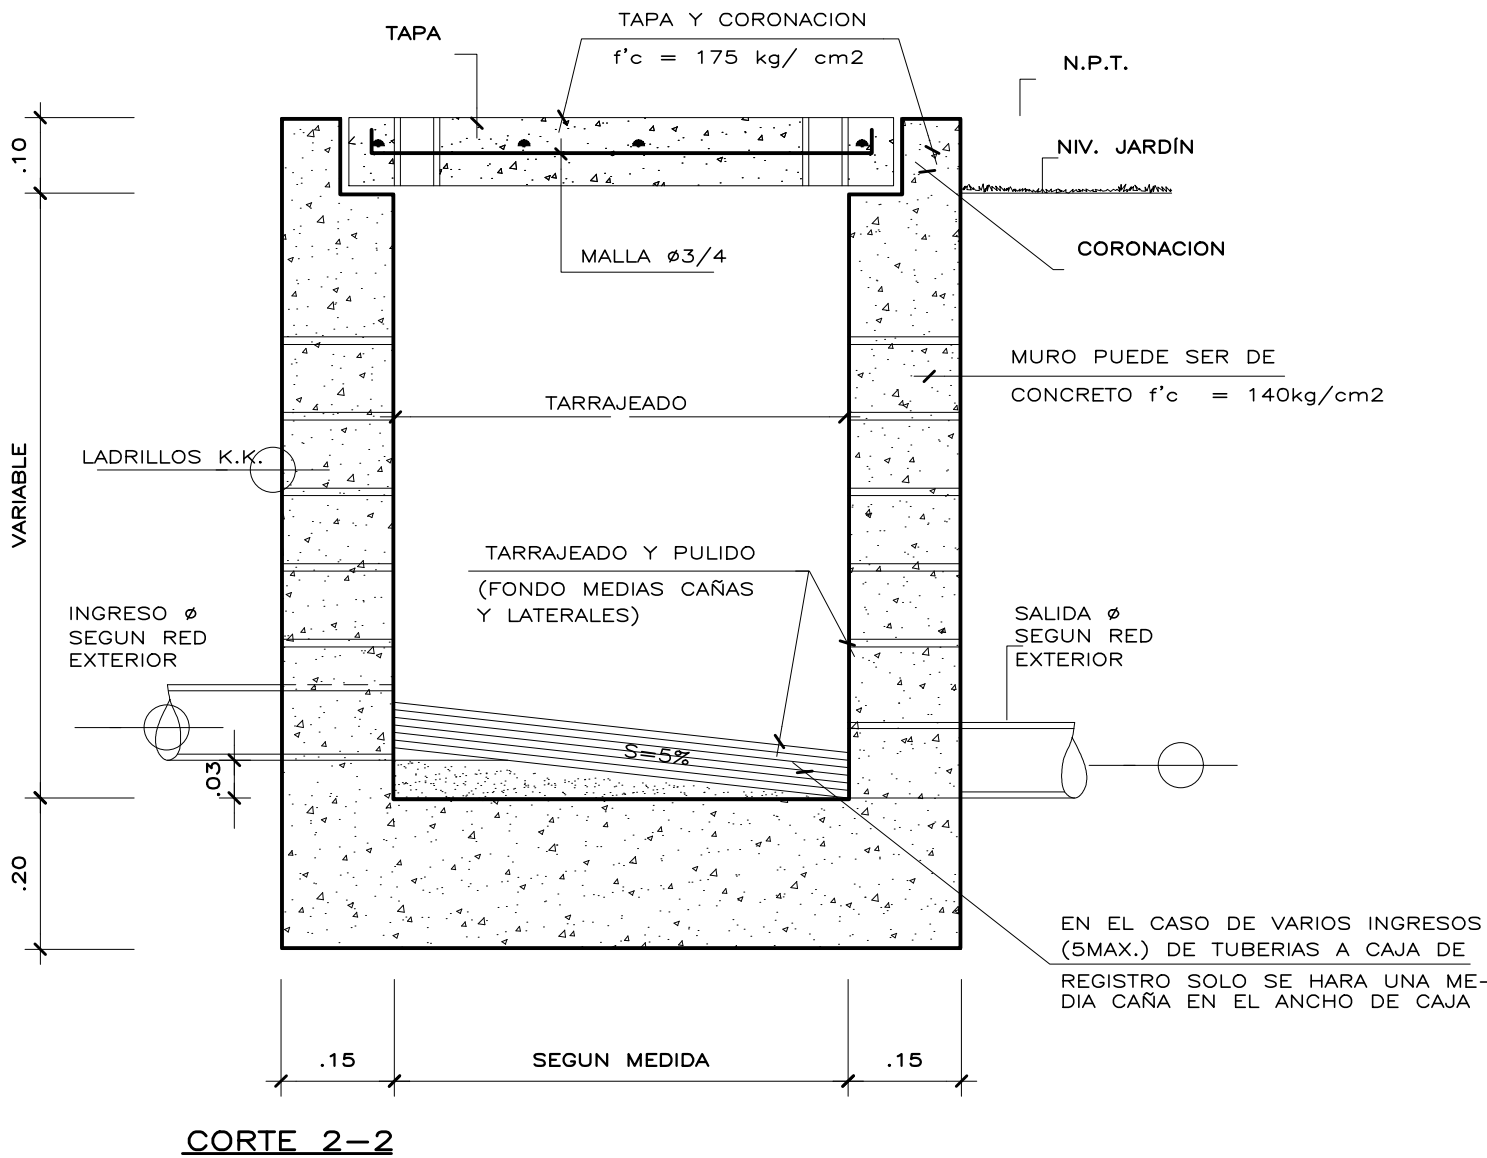

CORTE 2-2

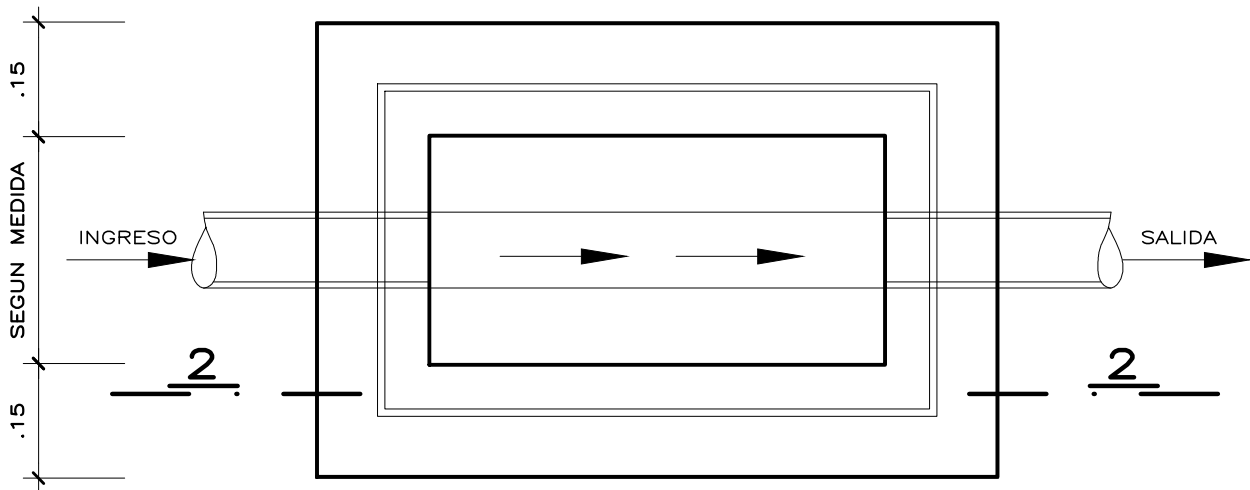

PLANTA

DE PLATINA DE FIERRO

DETALLE TIPICO DE CAJA DE REGISTRO

ESC. 1/10

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB REGION CHINCHEROS

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.M. N 54225 DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA, DISTRITO DE ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC"

EVALUADOR:	
PROYECTISTA:	DIBUJO:
DIRECCIÓN: JR. LOS ANGELES SIN - C.P. TOTORABAMBA	
DISTRITO: ANCOHUALLO	ESCALA
PROVINCIA: CHINCHEROS	INDICADA
REGION: APURIMAC	
FECHA: MARZO-2024	
PLANO	
PLANOS CONTINGENCIA	C-11
CONTENIDO DE LAMINA:	BLOQUE 01.02.03
INST. DE EVACUACIÓN PLUVIAL	