
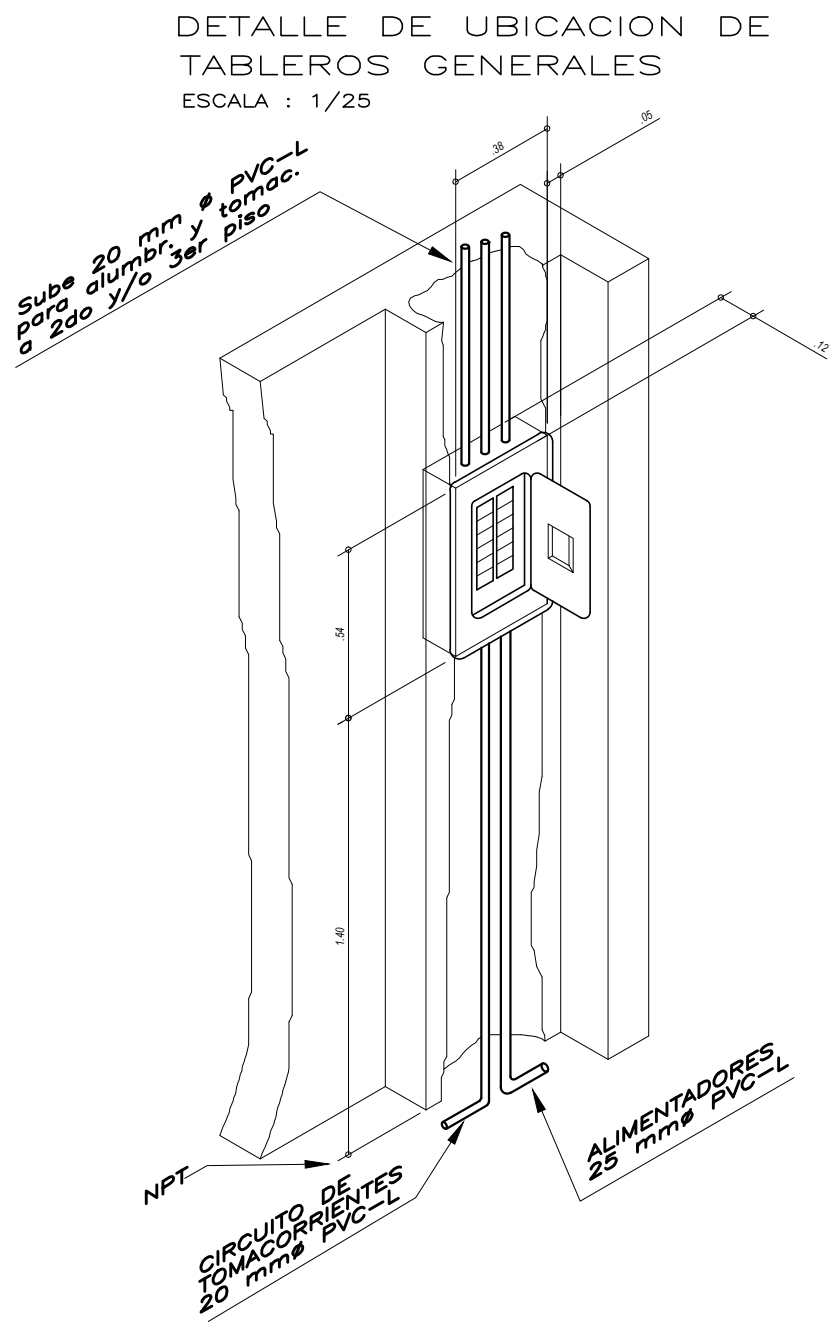


PLANTA DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO
BLOQUE DE CONTINGENCIA
ESCALA : 1/75

LEYENDA ALUMBRADO			
SIMBOLO	DESCRIPCION	CAJAS (mm.)	ALTURA (m.s.n.p.t. al eje)
	TABLERO GENERAL (TG)	ESPECIAL	1,80 BORDE
	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD), SUBTABLERO DE DIST (STD)	ESPECIAL	1,80 BORDE
	CAJA DE PASO OCTAGONAL EN TECHO O PARED	OCT. 100x40	0,30/techo
	SALIDA DE CAJA DE PASO MONTANTE DE ALIMENTADOR	200x200X100	0,30/ 2,20
	LUMINARIA BC6840 W21L125 1XLED48/840 LIN-PC o similar POTENCIA=40W; FLUJO LUMINOSO =4250 lm	OCT. 100x40	TECHO
	LUMINARIA BCW216 1X25W LT-GA/840 o similar POTENCIA=25W; FLUJO LUMINOSO =1729 lm	OCT. 100x40	TECHO
	LUMINARIA TCW216 1xTL-D18W 25-740 o similar POTENCIA=20W; FLUJO LUMINOSO =825 lm	OCT. 100x40	TECHO
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, DOBLE, TRIPLE (ISA-220V) TIPO BALANCIN (EMPOTRADO EN MURO, U OTRO ELEMENTO)	100X55X50	1,40
	CIRCUITO EMPOTRADO EN TECHO O PARED 2x2,5mm ² LSOH-20mmØ PVC-L-ALUMBRADO		
	CIRCUITO EMPOTRADO EN TECHO O PARED 2x2,5mm ² LSOH-20mmØ PVC-L-INTERRUPTOR		

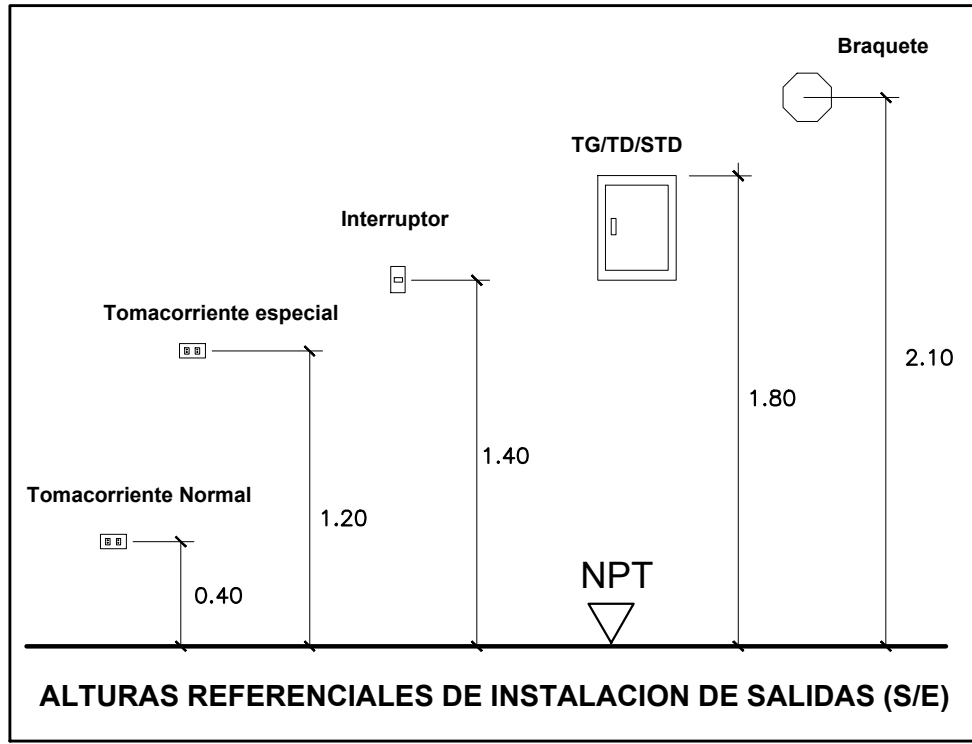

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB REGION CHINCHEROS

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E.P.M. N 54225 DEL CENTRO POBLADO
DE TOTORABAMBA, DISTRITO DE ANCO _HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC"

EVALUADOR:

PROYECTISTA:

DIBUJO:

DIRECCIÓN: JR. LOS ANGELES SIN - C.P. TOTORABAMBA

DISTRITO: ANCOHUALLO
PROVINCIA: CHINCHEROS
REGION: APURIMAC
FECHA: MARZO-2024

ESCALA
INDICADA

PLANO
PLANOS CONTINGENCIA
C-06

CONTENIDO DE LAMINA:
INST. DE ALUMBRADO PRIMER NIVEL

BLOQUE 01.02.03