

ANEXO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES

La economía Peruana viene sufriendo los efectos de intensas lluvias en las últimas semanas en distintas partes del país, que han ocasionado daños materiales (en viviendas e infraestructura pública, entre otros) y pérdidas humanas, por lo cual, se han declarado estados de emergencia en determinadas provincias y departamentos del país, dada la magnitud de los daños, los cuales superan la capacidad de acción de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para afrontar este tipo de emergencias, se requiere la intervención del Gobierno Nacional para la asignación de mayores recursos y la oportuna ejecución de acciones inmediatas y necesarias, destinadas a la atención y respuesta de la emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas.

En el Marco DECRETO SUPREMO N° 102-2023-EF, **DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023 A FAVOR DE UN PLIEGO DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE DIVERSOS GOBIERNOS REGIONALES**, establece en su art. 1º, "Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 62 257 150,00 (SESENTA YDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETEMIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Salud (MINSA) y de diversos gobiernos regionales, para financiar acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) afectadas por las intensas lluvias e inundaciones, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas."

De acuerdo con lo expuesto, resulta urgente adoptar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia, a efectos de mitigar el impacto de estos eventos naturales a través de un mayor gasto público orientado a la ejecución de actividades y proyectos de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública, así como al mantenimiento preventivo e inversiones mínimas en la infraestructura ya existente.

"TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DEL MINSA Y DIVERSOS GOBIERNOS REGIONALES"

441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	401. SALUD RECUAY CARHUAZ	2,388,676
	402. SALUD HUARAZ	234,066
	404. SALUD LA CALETA	981,954
	405. SALUD CARAZ	113,402
	406. SALUD POMABAMBA	1,606,567
	407. SALUD HUARI	980,970
	408. RED DE SALUD PACIFICO SUR	295,015
	409. SALUD PACIFICO NORTE	1,552,368
	Total 441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,153,018

Fuente: El Peruano

2. OBJETIVO

Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura y/o instalaciones del puesto de salud de Umbe, distrito de Sicsibamba, provincia de Sihuas – región Ancash.

a) Objetivo General


Establecer medidas extraordinarias y urgentes en los establecimientos de salud MINSA declaradas en estado de emergencia para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.

b) Objetivos Específicos

Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en puesto de salud Umbe, distrito de Sicsibamba, provincia Sihuas – región Ancash

3. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

✓ UBICACIÓN:

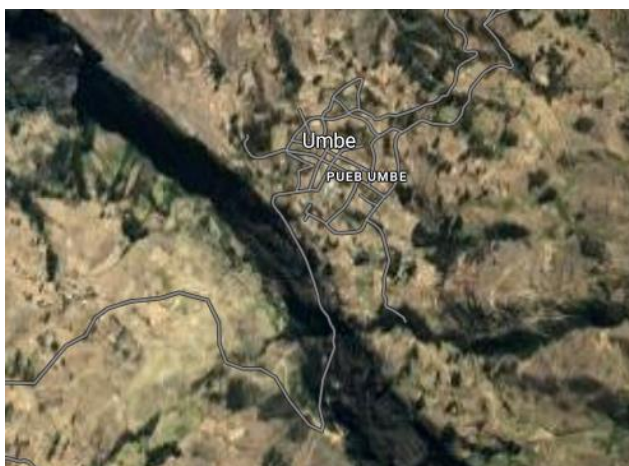

Plano de Ubicación geolocalizado.

✓ DATOS GENERALES:

Nombre	: Puesto de salud de Umbe
Categoría	: Estab. De Salud I-1
Dirección	: Umbe
Distrito	: Sicsibamba
Provincia	: Sihuas
Región	: Ancash
DIRIS	: Ancash



✓ **Ubicación geográfica:**

Coordenada Este : 220981.37 m E
Coordenada Norte : 9045918.04 m S
Sector : Callejón de Conchucos

✓ **ACCESIBILIDAD**

El establecimiento de salud se encuentra ubicado en su totalidad en áreas urbanas consolidadas cuentan con accesibilidad territorial, vinculadas a avenidas que se constituyen en vías de integración metropolitana.

El acceso principal a la localidad de Umbe es tomando como referencia desde la ciudad de Huaraz por ser capital de la Región Ancash.

TRAMO	DIST. (Km.)	TIPO DE VIA	CONDICION DE VIA
Huaraz – Sihuas	208.4	Asfaltada	regular
Sihuas – CP de Umbe	25	afirmada	regular

Para llegar a la zona del Proyecto, Localidad de Umbe, se emplean vehículos motorizados como combi, autos, para transporte de carga camiones y volquetes.

✓ **SERVICIOS**

El establecimiento de salud donde se realizará la intervención cuenta con todos los servicios básicos como son energías eléctricas, agua y alcantarillado.

✓ **ESTADO ACTUAL**

A continuación, se detallan las características relevantes de la infraestructura que conforman puesto de salud de Umbe.

- ✓ El techo del puesto de salud es de teja andina que presenta en algunas áreas filtraciones en épocas de lluvia, también la canaleta de evacuación pluvial se encuentra en mal estado.
- ✓ El falso cielo raso es de losa aligerada que por la antigüedad de la edificación hay deterioro en algunas áreas que necesita cambio del material y su pintura correspondiente.
- ✓ El establecimiento de salud requiere el pintado general
- ✓ Las puertas y ventanas están en mal estado
- ✓ En cuanto a las instalaciones sanitarias del establecimiento de salud se encuentra en mal estado puesto que hay sanitario sin accesorios y alguna se requiere su cambio total, las instalaciones de agua requieren una reparación para dotar agua a los ambientes.
- ✓ Las instalaciones eléctricas están en mal, así como en la gran mayoría del ambiente se requiere cambio de luminarias.

4. DE LA INTERVENCIÓN

- a. Pintura en muros exteriores.
- b. Reparación de puertas y ventanas
- c. Refacción de pisos cerámicos de los servicios higiénicos.
- d. Reparación de coberturas
- e. Trabajos en canaletas y drenajes pluviales.
- f. Suministro e instalación de aparatos eléctricos.
- g. Reemplazo de luminarias en las áreas que requieran
- h. Suministro e instalación de aparatos sanitarios y accesorios.
- i. Reemplazo de vidrios en las áreas que requieran.
- j. Evacuación de aguas de filtración
- k. Limpieza y reparación de canales de evacuación pluvial

5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Sistema de contratación Suma alzada

ANEXO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se emplearán las especificaciones técnicas que requiera el Establecimiento de Salud. El proyectista evaluador deberá emplear, adecuar, modificar o elaborar las especificaciones técnicas que requiera según la especialidad, las características y la naturaleza de la intervención de mantenimiento, incorporando la tecnología vigente y cumpliendo las normas técnicas aplicables en lo que corresponda.

01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS

Descripción

El contratista considerará dentro de los alcances de esta partida todos los trabajos necesarios para transportar a obra todos los elementos necesarios (herramientas y equipos) y dentro de los plazos estipulados en su contrato para iniciar todos los procesos constructivos a fin de dar cumplimiento al programa de avance de obra; dentro de esta partida se incluye el retiro de equipos una vez finalizado los trabajos

El contratista está obligado a prever con la debida anticipación todo lo necesario para tener en obra el equipo y herramientas que se requieran para el cumplimiento del programa de avance; para ello deberá preparar la movilización del mismo, a fin de que llegue en la fecha prevista en el Calendario de Utilización del Equipo y en perfectas condiciones de operatividad.

El sistema de movilización y desmovilización debe ser tal que no cause daño a las vías, a propiedades adyacentes y a terceros, bajo responsabilidad y costo del contratista.

Se incluyen las siguientes prestaciones:

- Costos de transporte de todos los equipos y maquinarias requeridos para la obra.
- Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella.
- Desplazamientos intermedios de los equipos y maquinarias en la ejecución de la obra.

Materiales

No se aplica

Unidad de medida

El método de medición es global (Glb.).

01.02. PICADO DE CONCRETO PARA RESANE

Descripción:

Esta partida consiste en el picado de graderías de concreto. Se utilizará compresora y martillo neumático para realizar las demoliciones en los casos necesarios de acuerdo con los análisis de costos unitarios.

Método de Medición

La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (m).

01.03. SEÑALIZACION EN OBRA

Descripción de los trabajos:

Las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales.

Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.

Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de obras.

Método de construcción:

Colocación de las señales de advertencia, prohibición, información, etc en lugares adecuados para evitar accidentes, se consideran los puntos de posibles incidentes en el área de trabajo, el personal encargado verificará las zonas para considerarlas como puntos de señalización en la obra.

Sistema de control de calidad:

Es de obligatoriedad señalar los puntos de peligro dentro de la obra para seguridad de quienes laboran ahí, y afuera, para seguridad de los transeúntes.

La supervisión debe velar por la seguridad de los trabajadores, y del público (agentes externos).

Método de Medición:

El criterio de medición se realizará en forma Global (Glb).

01.04. DESMONTAJE DE COBERTURA**Descripción**

El objetivo de éste rubro será el retirar la cubierta y estructura de madera deterioradas de la edificación según las áreas determinadas en planos, las cubiertas de calamina, de eternit y la estructura de madera o metálica, con su respectivo desalojo. El constructor garantizará que el retiro de la cubierta y estructura será un proceso ordenado y de cuidado, en el que no se produzcan daños a la estructura de cubierta si se conservare o al inmueble en general, tratando de recuperar la mayor cantidad de elementos para su reciclaje adecuado.

Materiales

No se aplica

Unidad de medida

El método de medición es por metro cuadrado (m²).

02.REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**02.01. TARRAJEO EN EXTERIORES****Descripción**

Comprende la colocación de morteros compuestos de cemento y arena, en proporciones definidas aplicados en una capa sobre los paramentos de muros, columnas, vigas, placas, volados, muros de poza de piscina, poza de compensación, de acuerdo a lo indicado en el plano de acabados, para el caso de elementos que estén en

contacto con agua se utilizará aditivo impermeabilizante de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.

MÉTODO DE EJECUCION

Deberá procurarse que las áreas que van a ser tarrajeadas tengan la superficie áspera para que exista buena adherencia del mortero. Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie que va a recibir el revoque y llenar todos los vacíos y grietas.

Durante la construcción deberá tenerse especial cuidado para no causar daño a los revoques terminados, tomándose todas las precauciones necesarias. Se empleará mortero de cemento y arena en proporción 1:5. Las superficies para revocar deben estar perfectamente limpias y mojadas con agua, ejecutando luego un pañeteo con mortero de cemento y arena, en proporción establecidas en planos. Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:7 de cemento y arena, perfectamente alineadas y aplomadas, sobre las que deslizarán reglas de madera para obtener superficies planas, verticales y de espesor uniforme, posteriormente se picarán dichas cintas reemplazándolas con tarrajeo.

Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo en cada paramento lo más cerca posible de la esquina. Las cintas de mortero nunca se dejarán formando parte del revoque después de su uso y se picarán antes de que haya endurecido completamente el revoque para que el relleno de ellas tenga buena adherencia con el resto del revoque. Las superficies se terminarán con plancha metálica para obtener un acabado perfecto, listo para recibir la pintura.

Se conseguirán superficies planas y derechas; La superficie quedará bien aplomada y uniformemente repartida; no se admitirá ondulaciones ni vacías. Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre dos cintas de mezcla pobre, y antes de su endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la llana de metal. Esta operación debe hacerse antes de que se seque del todo el enfoscado y refrescándolo con agua, mediante una brocha.

Espesor mínimo del enlucido: - Sobre ladrillo cocido 1.5 cm.- Sobre concreto 1.0 cm. Los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc. Serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto. Se dará un remate en el encuentro de muros con cielorraso, debiendo ser definidas sus intersecciones en ángulo recto.

MATERIALES

La arena no deberá ser arcillosa será lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. Es de preferirse que, los agregados finos sean de arena o de piedra molida o marmolina o cuarzo de materiales silíceos.

Método de Medición

La unidad de medida es en metro cuadrado (m²) obtenida de acuerdo a lo señalado en los planos y a lo indicado por el Ingeniero Supervisor.

03. PISOS

03.01. REMOCION DE PISO CERAMICO DAÑADO

Descripción:

Este trabajo consiste en la extracción del cerámico dañado de los pisos para su posterior cambio, este trabajo se realizará con la protección adecuada para evitar accidentes

Unidad de Medida:

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), respectivamente

03.02. PISO CERAMICO 30X30CM - TRANSITO INTENSO

Descripción:

Para los pisos el porcelanato y cerámica serán de primera calidad: Color INDICADO EN PLANOS, formato de 0.30x 0.30, los cuales corresponderán según el tipo de piso colocado en el área de aplicación. Se asentarán sobre el piso al que previamente se ha humedecido y luego se aplicará pegamento blanco flexible. Sobre esta capa de mortero se aplicarán los cerámicos y porcelanatos humedecidos echándoles una capa de cemento puro de no más de 1/16" de espesor para asentarlas al mortero. No debe emplearse mortero que tenga más de una hora de mezclado.

No deberán quedar vacíos detrás de las piezas de cerámico o porcelanato, las que irán perfectamente nivelada. Antes de fraguar la mezcla de este trabajo, las juntas se saturarán con agua limpia, aplicando a presión polvo de porcelana entre las juntas hasta llegar al ras. Posteriormente se limpiarán cuidadosamente las superficies con esponja húmeda en forma diagonal a las juntas y luego se pulirán con trapo limpio y seco. Los encuentros de mayólica a 90° se harán utilizando piezas terminales ó en su defecto la inspección podrá aceptar encuentros a corte de cola de muy buena ejecución.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), respectivamente

03.03. PARED CERAMICO 20X20CM

Descripción:

Para las paredes el porcelanato y cerámica serán de primera calidad: Color INDICADO EN PLANOS, formato de 0.20x 0.20 y con 1.20 m DE ALTURA los cuales corresponderán según el tipo de piso colocado en el área de aplicación. Se asentarán sobre el tarrajeo del muro al que previamente se ha humedecido y luego se aplicará pegamento blanco flexible. Sobre esta capa de mortero se aplicarán los cerámicos y porcelanatos humedecidos echándoles una capa de cemento puro de no más de 1/16" de espesor para asentarlas al mortero. No debe emplearse mortero que tenga más de una hora de mezclado.

No deberán quedar vacíos detrás de las piezas de cerámico o porcelanato, las que irán aplomadas en hiladas perfectamente horizontales. Antes de fraguar la mezcla de este trabajo, las juntas se saturarán con agua limpia, aplicando a presión polvo de porcelana entre las juntas hasta llegar al ras. Posteriormente se limpiarán cuidadosamente las superficies con esponja húmeda en forma diagonal a las juntas y luego se pulirán con trapo limpio y seco. Los encuentros de mayólica a 90° se harán utilizando piezas terminales ó en su defecto la inspección podrá aceptar encuentros a corte de cola de muy buena ejecución.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), respectivamente

04. ZOCALOS Y ENCHAPES

04.01. RESANE EN ZOCALO

Descripción:

Para los zócalos el porcelanato y cerámica serán de primera calidad: Color INDICADO EN PLANOS, formato de 0.20x 0.30 y con 1.20 m DE ALTURA los cuales corresponderán según el tipo de piso colocado en al área de aplicación. Se asentarán sobre el tarrajeo del muro al que previamente se ha humedecido y luego se aplicará pegamento blanco flexible. Sobre esta capa de mortero se aplicarán los cerámicos y porcelanatos humedecidos echándoles una capa de cemento puro de no más de 1/16" de espesor para asentarlas al mortero. No debe emplearse mortero que tenga más de una hora de mezclado.

No deberán quedar vacíos detrás de las piezas de cerámico o porcelanato, las que irán aplomadas en hiladas perfectamente horizontales. Antes de fraguar la mezcla de este trabajo, las juntas se saturarán con agua limpia, aplicando a presión polvo de porcelana entre las juntas hasta llegar al ras. Posteriormente se limpiarán cuidadosamente las superficies con esponja húmeda en forma diagonal a las juntas y luego se pulirán con trapo limpio y seco. Los encuentros de mayólica a 90° se harán utilizando piezas terminales ó en su defecto la inspección podrá aceptar encuentros a corte de cola de muy buena ejecución.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), respectivamente

05. CARPINTERIA METALICA

05.01. CHAPA DE DOS TIEMPOS PARA PUETRAS

Descripción:

Comprende en el suministro e instalación de las chapas de las puertas que conforman el establecimiento. Estas chapas deberán ser de buena calidad y contar con sus respectivas llaves

Materiales

- chapa de dos tiempos
- Herramientas manuales

Método de Ejecución:

Las chapas de la presente especificación son para instalar en un hueco redondo en los frentes y bordes de las puertas. Estas perforaciones se harán con broca tipo plana o de pala para madera del diámetro de la cerradura.

Su forma es cilíndrica, con mecanismo de acero, sistema de cinco pines, dos perillas y escudos no ornamentales, lo que permitirá un número prácticamente ilimitado de unidades sin repetir la llave y hacer cualquier combinación con las llaves maestras. Debe asegurarse que la distancia del eje de la cerradura al borde del marco sea la correcta para accionar el mecanismo de apertura o cierre y evitar lesiones al usuario al cerrar.

Unidad de Medida

El método de medición es por unidad. (und.)

05.02. CHAPA DE BOLA PARA PUETRAS

Descripción:

Comprende en el suministro e instalación de las chapas de las puertas que conforman el establecimiento. Estas chapas deberán ser de buena calidad y contar con sus respectivas llaves

Materiales

- chapa de dos tiempos

- Herramientas manuales

Método de Ejecución:

Las chapas de la presente especificación son para instalar en un hueco redondo en los frentes y bordes de las puertas. Estas perforaciones se harán con broca tipo plana o de pala para madera del diámetro de la cerradura.

Su forma es cilíndrica, con mecanismo de acero, sistema de cinco pines, dos perillas y escudos no ornamentales, lo que permitirá un número prácticamente ilimitado de unidades sin repetir la llave y hacer cualquier combinación con las llaves maestras. Debe asegurarse que la distancia del eje de la cerradura al borde del marco sea la correcta para accionar el mecanismo de apertura o cierre y evitar lesiones al usuario al cerrar.

Unidad de Medida

El método de medición es por unidad. (und.)

05.03. REPARACION DE PUERTAS DE MADERA**06. COBERTURAS****06.01. CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 3"X2"****Descripción:**

Se refiere a las correas de madera tornillo de 3"x2" que se utilizarán para el apoyo del techo (teja andina)

Método de Ejecución:

El responsable del servicio no podrá iniciar los trabajos de colocación de las correas sin previa autorización del residente de obra, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Residente de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

Método de Medición.

Es el metro (m), el Metrado se obtendrá midiendo las longitudes, según planillas de metrados.

06.02. COBERTURA CON TEJA ANDINA**Descripción:**

Se refiere a las planchas de teja andina que se utilizarán para cubrir la losa aligerada. Teja Andina es una plancha decorativa de fibro-cemento que, por su atractivo color, brinda siempre un excelente acabado. Por sus características, dimensiones y de peso, determinan ahorro de mano de obra en su instalación y en la estructura de apoyo. Las planchas de teja andina tendrán dimensiones de 1.14x0.72, las cuales serán distribuidas de acuerdo con los planos. Se está adjuntando en los anexos un Manual de Instalación con Teja Andina Eternit.

Método de Ejecución:

El responsable del servicio no podrá iniciar los trabajos de colocación de teja andina sin previa autorización del residente de obra, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Residente de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

Método de Medición.

Es el metro cuadrado (m²), el Metrado se obtendrá multiplicando las longitudes por sus respectivos anchos de la losa, según planillas de metrados.

06.03. CUMBRERA DE TEJA ANDINA**Descripción:**

Se refiere a las cumbreras de teja andina que se utilizarán para cubrir la losa aligerada. Teja Andina es una plancha decorativa de fibro-cemento que, por su atractivo color, brinda siempre un excelente acabado. Por sus características, dimensiones y de peso, determinan ahorro de mano de obra en su instalación y en la estructura de apoyo, las cuales serán distribuidos de acuerdo con los planos. Se está adjuntando en los anexos un Manual de Instalación con Teja Andina Eternit.

Método de Ejecución:

El responsable del servicio no podrá iniciar los trabajos de colocación de las cumbreras sin previa autorización del residente de obra, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Residente de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

Método de Medición.

Es el metro lineal (m), el Metrado se obtendrá sumando las longitudes, según planillas de metrados.

06.04. CANALETA PLUVIAL DE 6"**Descripción**

Se trata del suministro e instalación de canaletas plancha galvanizada para aguas pluviales en los bordes de las cubiertas donde discurra el sentido de drenaje. Las canaletas solo colectarán el flujo que discurra por las cubiertas.

La tubería PVC es un conducto abierto que forma parte del sistema para evacuación de aguas lluvias para techumbres de todo tipo, que sirve para recibir las aguas que escurren de la estructura del techo y conducir las hacia los tubos de bajada. Incluye la tubería de drenaje pluvial de 2" para evacuar el agua de lluvia.

Características

- Material que soporta dilataciones y contracciones.
- Gran resistencia a golpes.
- Correctamente instaladas, no gotean ni se corroen.
- La canaleta de plancha galvanizada es fácil de instalar, con uniones soldadas con adhesivo, de máxima duración.

Materiales y procedimiento

- La fabricación de canaletas será de plancha galvanizada.
- Las canaletas serán de 0.15m. de alto por 0.15 de ancho como mínimo.
- Las juntas por soldarse deberán tener un acabado fino y estar libres completamente de filtraciones.
- Este elemento estará fijado al techo y la pared mediante ganchos de fierro platino y pernos.
- Una vez acabada la colocación se hará una prueba para su respectiva aprobación por el supervisor del servicio.

Unidad de medida

La unidad de medición de esta partida será en metros lineales (ml).

06.05. MONTANTE CON TUB. DE PVC SAP 3"/EVACUACION PLUVIAL

Método De Trabajo

En esta partida se considera el uso de mano de obra, materiales para la derivación de agua de lluvia, tomando en cuenta las dimensiones de acuerdo a los niveles necesarios para cubrir adecuadamente como se ha proyectado.

Unidad De Medida

La unidad de medida la unidad (u).

07. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

07.01. VIDRIOS SEMIDOBLES

Descripción:

Comprende en la provision y colocación de los materiales e implementos relacionados con las superficies vidriadas, que, para iluminación natural del prototipo, se requieran.

- Se colocarán vidrio (cuyo tipo se especifica en los planos) en los ambientes que se indiquen en los planos.
- Los vidrios serán de todo templado, será por cuenta y riesgo del residente la rotura y reposición de vidrios
- Su colocación se hará con operarios especializados
- Habiendo sido ya colocados los vidrios, estos deberán ser marcados o pintados con una lechada de cal, para evitar impactos roturas por el personal de obra

Unidad de medida

El método de medición es pie cuadrado (p2).

08. PINTURA

08.01. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Descripción:

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución

de los trabajos de pintura en la obra (paredes, cielos rasos, vigas, columnas, muros, contrazócalos, revestimientos, carpintería en general, etc.).

Es un medio de protección contra los agentes destructivos del tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de las cosas y servicios.

Requisitos para Pinturas

- a).- La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, de coloración, conglutimiento ni separación del color y deberá estar exenta de terrenos y natas.
- b).- La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o a correrse, al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

c).- La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de interrupción de la faena de pintado.

d).- La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie.

El contratista propondrá las marcas de pintura a emplearse. Los colores serán determinados por la proyectista y el propietario y aprobados por la Supervisión.

El contratista será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, después de la recepción de la obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción.

materiales

La pintura a utilizar será de óleo mate en interiores y látex en exteriores, de primera calidad en el mercado de marcas de reconocido prestigio nacional; todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesiten ser mezclados, lo serán en la misma obra.

Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. No se permitirá el empleo de imprimaciones mezcladas por el sub-contratista de pinturas, a fin de evitar falta de adhesión de las diversas capas entre sí.

método de construcción

En Muros

Antes de comenzar la pintura, será necesario efectuar resanes y lijado de todas las superficies, las cuales llevarán una base de imprimante de calidad, debiendo ser éste de marca conocida.

Se aplicarán dos manos de pintura. Sobre la primera mano de muros y cielo rasos, se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. No se aceptarán, sino otra mano de pintura del paño completo.

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente.

Las franjas de señalética deberán ser empastadas, previo a la pintura.

Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvia, por menuda que ésta fuera. Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario.

Tipos de Pinturas

La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en el cuadro de acabados. Los colores de los exteriores serán los institucionales, debiendo determinar el proyectista los paños donde se aplicará cada color.

Los interiores llevarán pintura óleo mate, de un color producto de la combinación de 4 blancos y un blanco ostra, según muestrario de Vencedor.

Imprimante

Es una pasta a partir de látex, formulado con pigmentos y resinas especiales, a ser utilizado como imprimante.

Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas. Será aplicada con brocha o plancha. Luego de aplicarse, se recomienda aplicar la pintura como máximo a los 7 días.

En caso necesario, el Contratista podrá proponer y utilizar algún tipo de sellador transparente, siempre y cuando cuente con la aprobación de la Supervisión.

Pintura a base de látex

Son pinturas compuestas de ciertas dispersiones en agua de resinas insolubles; que forman una película continua al evaporarse el agua.

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo.

Cabe señalar, que se podrá aplicar cualquier marca de pintura, siempre y cuando, pertenezca al Tipo 1 (de acuerdo a Normas de Indecopi), y tenga alta resistencia a la abrasión humedad.

Se rechazará la pintura que no cumpla con los requisitos y calidad establecidos.

Se aplicará en los lugares indicados en los planos respectivos, una mano de imprimante o base o similar y 2 manos de pintura como mínimo.

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado.

Pintura Óleo Mate

Son pinturas compuestas a partir de resinas alquídicas modificadas.

Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar saponificación. Tendrá acabado mate. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa.

La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma manual (SP-2) o mecánica (SP-3).

La pintura deberá ser diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar.

Pintura en Exteriores

En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicará una mano de imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para resistir a la intemperie. Se aplicará pintura látex.

Pintura en Interiores

Cielo raso:

Se aplicará una mano de imprimante y dos manos con pintura óleo mate.

Paredes:

Se aplicará una mano de imprimante para muros y dos manos con pintura óleo mate.

método de ejecución

La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleará sin adulteración alguna, procediendo, en todo momento, de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los fabricantes.

La pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos.

Muestra de colores

La selección será hecha oportunamente por los proyectistas y las muestras deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente, en una superficie de 0,50 x 0,50 m., tantas veces como sea necesario hasta lograr la conformidad.

Los trabajos terminados como pisos, zócalos, contra zócalos, vidrios, etc. Deberán ser debidamente protegidos durante el proceso de pintado.

método de medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²)

09. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

09.01. CONDUCTORES Y TUBERIAS

09.01.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG-TW DE 2.5 mm²

Se refiere al suministro e instalación de materiales, para la salida de alumbrado en techo. Su ubicación se encuentra indicada en los planos. En caso de juntas de construcción, se empleará tuberías flexibles de acuerdo a detalle especificado en los planos.

materiales

- ✓ Caja Octogonal 100mmx55 mm F°G°.
- ✓ Tubería PVC-P 19mm Ø.
- ✓ Tubería flexible de 19 mm Ø.
- ✓ Conductor de 2.5.0 mm².
- ✓ Conector 19mm Ø P.
- ✓ Curva PVC SAP P/INST. ELECT. DE 19mm
- ✓ Union simple PVC SAP Inst. Eléctricas 19mm
- ✓ Conector PVC SAP. (ELEC.) 19mm
- ✓ Pegamento.

modo de ejecución de la partida

El contratista suministrará e instalará los materiales para las salidas de alumbrado en techo. Su ubicación y distancia entre salidas de alumbrado, estará de acuerdo a lo indicado en los planos.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados.

unidad de medida

Unidad de medida es metro lineal (m).

09.01.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP P/ INST. ELECT. DE 20 mm. x 3 m.

Descripción

Tubería PVC-CEL

Tuberías de PVC-CEL, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento para tubería de PVC. Las características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. Tuberías clase Pesadas: Se fabrican de acuerdo a las dimensiones dadas en la siguiente tabla, en mm:

Diámetro Nominal	Diámetro Interior	Diámetro Exterior
15	16.6	21.0
20	21.9	26.5
25	28.2	33.0
35	37.0	42.0
40	43.0	48.0
50	54.4	60.0
65	66.0	73.0

Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes:

Propiedades físicas.

Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas por el "INDECOPI", con las siguientes propiedades físicas a 24 C:

- Peso específico 144 KG. /dm³.
- Resistencia a la tracción 500 KG. /cm.
- Resistencia a la flexión 700 KG/cm.
- Dilatación térmica 0.060 C/mm/mt.
- Temperatura máxima de trabajo 65 C.
- Temperatura de ablandamiento 80-85 C.
- Tensión de perforación 35 KV/mm.

Materiales:

- Tornillo Hilti
- Abrazadera de fo.go. c/dos orejas 3/4"
- Tubería conduit de Acero galvanizado 3/4Ø".
- Union conduit Acero galvanizado 3/4"
- Conector recto Acero galvanizado 3/4" Ø.
- Conexión a caja para instalaciones eléctricas 3/4" Ø.
- Taco de expansión

Unidad de Medida

Metro lineal (M).

09.01.03. TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA**descripción**

Se instalarán todos los tomacorrientes e interruptores que se indican y que serán del tipo para empotrar, así como las salidas para braquetes.

Todos los tomacorrientes serán dobles, para 220 V. y 10 Amp, tendrán contactos tipo universal de color marfil similares a TICINO, los tomacorrientes con toma de tierra tendrán dados que permitan la conexión de la espiga de tierra.

Las placas serán de aluminio anodizado al natural provistas de las perforaciones necesarias para dar paso a los dados en cada salida indicada.

La altura y ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán como se indica a continuación en planos o se recomendarán expresamente por los arquitectos proyectistas:

- Tablero de distribución (Borde superior): 1.60 s.p.t.
- Braquetes 1.80 s.p.t.
- Interruptor 1.20 s.p.t.
- Tomacorrientes en pared 0.30/1.10 s.p.t.4

materiales

- ✓ tomacorriente.

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und).

09.01.04. INTERRUPTOR SIMPLE**descripción**

Se instalarán todos los tomacorrientes e interruptores que se indican y que serán del tipo para empotrar, así como las salidas para braquetes.

Todos los tomacorrientes serán dobles, para 220 V. y 10 Amp, tendrán contactos tipo universal de color marfil similares a TICINO, los tomacorrientes con toma de tierra tendrán dados que permitan la conexión de la espiga de tierra.

Las placas serán de aluminio anodizado al natural provistas de las perforaciones necesarias para dar paso a los dados en cada salida indicada.

La altura y ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán como se indica a continuación en planos o se recomendarán expresamente por los arquitectos proyectistas:

- Tablero de distribución (Borde superior): 1.60 s.p.t.
- Braquetes 1.80 s.p.t.
- Interruptor 1.20 s.p.t.
- Tomacorrientes en pared 0.30/1.10 s.p.t.4

Todos los interruptores que se indican serán de marcas reconocidas y de acuerdo con necesidad indicada y que cumplan con el código nacional de electricidad vigente...

materiales

- ✓ interruptor

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und).

09.02. ARTEFACTO DE ALUMBRADO

09.02.01. FOCO LED UFO 20W LUZ BLANCA

descripción

Se instalarán todos los tomacorrientes e interruptores que se indican y que serán del tipo para empotrar, así como las salidas para braquetes.

Todos los tomacorrientes serán dobles, para 220 V. y 10 Amp, tendrán contactos tipo universal de color marfil similares a TICINO, los tomacorrientes con toma de tierra tendrán dados que permitan la conexión de la espiga de tierra.

Las placas serán de aluminio anodizado al natural provistas de las perforaciones necesarias para dar paso a los dados en cada salida indicada.

La altura y ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán como se indica a continuación en planos o se recomendarán expresamente por los arquitectos proyectistas:

- Tablero de distribución (Borde superior): 1.60 s.p.t.
- Braquetes 1.80 s.p.t.
- Interruptor 1.20 s.p.t.
- Tomacorrientes en pared 0.30/1.10 s.p.t.4

Todos los interruptores que se indican serán de marcas reconocidas y de acuerdo con necesidad indicada y que cumplan con el código nacional de electricidad vigente...

materiales

- ✓ interruptor

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und).

10. INSTALACIONES SANITARIAS

10.01. ADITAMIENTOS VARIOS

10.01.01. SUMIDEROS CROMADO DE 2", PROVISION Y COLOCACION

descripción

Comprende el suministro y colocación de aditamentos o elementos de todo tipo, no calificados como accesorios y para usos específicos.

Materiales:

En esta actividad se incluyen los materiales (sumidero de bronce 2", 4", cinta teflón y pegamento), además de los materiales, se considera el personal de servicio y herramientas manuales.

Método de ejecución:

Luego de colocado el acabado del piso o superficie donde se encuentra el sumidero, se colocará este aditamento. El sumidero quedará enrasado con la superficie de acabado y se usará pegamento para su fijación....

materiales

✓ Sumidero de 2"

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und).

10.01.02. REGISTRO CROMADO DE 4", PROVISION Y COLOCACION

descripción

Comprende el suministro y colocación de aditamentos o elementos de todo tipo, no calificados como accesorios y para usos específicos.

Materiales:

En esta actividad se incluyen los materiales (sumidero de bronce 2", 4", cinta teflón y pegamento), además de los materiales, se considera el personal de servicio y herramientas manuales.

Método de ejecución:

Luego de colocado el acabado del piso o superficie donde se encuentra el sumidero, se colocará este aditamento. El sumidero quedará enrasado con la superficie de acabado y se usará pegamento para su fijación....

materiales

✓ Sumidero de 4"

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und).

10.02. SISTEMA DE AGUA FRIA

10.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

descripción

Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la

salida para los aparatos sanitarios hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las montantes o la red troncal.

Las tuberías del punto de agua serán de PVC Clase 10, Siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad.

materiales

- Cinta teflón (12 mmx10 m)
- Codo de fierro galvanizado ISO i de $\frac{1}{2}$ "x90°
- Codo de fierro galvanizado ISO i de $\frac{3}{4}$ "x90°
- Codo de fierro galvanizado ISO i de 1"x90°
- Codo de fierro galvanizado ISO i de 1 $\frac{1}{4}$ "x90°
- Tapón macho PVC c/rosca $\frac{1}{2}$ "
- Tapón macho PVC c/rosca $\frac{3}{4}$ "
- Tapón macho PVC c/rosca 1"
- Tapón macho PVC c/rosca 1 $\frac{1}{4}$ "
- Herramientas manuales

método de medición

Unidad de Medida: punto (pto.).

10.02.02. TUBERIA PVC SAP 1/2", C-10

descripción

Comprende el trazo de niveles, suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de tuberías de las redes de agua, desde el momento en que salen del cuarto de bombas, hasta llegar a las válvulas de control de los ambientes a los cuales se abastecerá de agua fría. Comprende montantes verticales y horizontales.

Materiales:

- Cinta teflon (12 mm x 10 m)
- Tubería PVC C-10 de $\frac{1}{2}$ "x 5m
- Tubería PVC C-10 de $\frac{3}{4}$ "x 5m
- Tubería PVC C-10 de 1" x 5m
- Tubería PVC C-10 de 1 $\frac{1}{4}$ " x 5m
- Tubería PVC C-10 de 1 $\frac{1}{2}$ "x 5m
- Tubería PVC C-10 de 2" x 5m
- Herramientas manuales

Método de ejecución:

Las redes de agua fría irán empotradas en piso o en muro y serán de PVC clase 10, para una presión de trabajo de 150 lb/pulg². El trazo será el indicado en los planos. Antes de cubrir las tuberías en muros y pisos se deberán realizar las pruebas de presión..

método de medición

Unidad de Medida: metro lineal (m.)

10.02.03. VALVULA COMPUERTA DE UNION ROSCADA DE 1/2"

descripción

Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o regulan el paso del agua.

El interior de los accesorios y conexiones será totalmente liso y, en el caso de conexiones de bronce, éstas serán del tipo de fundición antiporosa y terminales labrados a máquina.

Las válvulas serán esféricas de $\frac{1}{4}$ de vuelta, de bronce pesado, con uniones roscadas, con marca de fábrica en alto relieve y 250 lb/pulg² de presión de trabajo e irán grabadas en alto relieve en el cuerpo de la válvula.

Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería con marco y tapa de F^o.G^o. y/o acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o similar.

Las válvulas que se instalen en muros irán entre dos uniones universales y estarán alojadas en caja con marcos metálicos de suficiente espacio para facilitar su remoción y desmontaje.

Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Materiales:

- Cinta teflon (12 mm x 10 m)
- Unión universal de fierro galvanizado iso i $\frac{1}{2}$ "
- Niple de fierro galvanizado de $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ "
- Adaptador PVC $\frac{1}{2}$ " p/ agua
- Válvula esférica bronce $\frac{1}{2}$ " pesada
- Unión universal de fierro galvanizado iso i $\frac{3}{4}$ "
- Niple de fierro galvanizado de $\frac{3}{4}$ " x 2"
- Adaptador PVC $\frac{3}{4}$ " p/ agua
- Válvula esférica bronce $\frac{3}{4}$ " pesada
- Unión universal de fierro galvanizado iso i 1"
- Niple de fierro galvanizado de 1" x 2 $\frac{1}{2}$ "
- Adaptador PVC 1" p/ agua
- Válvula esférica de bronce 1" pesada
- Herramientas manuales

Método de construcción:

Para la colocación de las válvulas se tiene que realizar el siguiente procedimiento:

Las válvulas para la interrupción de los servicios deben ubicarse con preferencia en muros, para lo cual la línea debe ser trasladado hasta el muro en la cual se instalará la válvula de control, en este punto se instalarán los accesorios. Para que dicha válvula sea retirada con facilidad en caso de una reparación o avería, estas deben estar ubicados en nichos y protegidas con una caja metálica e instalada entre dos uniones universales la válvula debe ubicarse a 0,30 m s.n.p.t.

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und.)

10.03. APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

10.03.01. SUMN. E INSTA. DE KIT DE AGUA PARA LAVATORIO

descripción

Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua, destinada a Comprender el suministro y colocación del KIT DE AGUA PARA LAVATORIO, de primera calidad fabricados según NTP 333.001.

Los aparatos deberán ser capaces de recibir los líquidos sin derrames y hacer circular los desechos silenciosamente sin atoros.

materiales

- kit de agua para lavatorio
- Herramientas manuales

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und.).

10.03.02. SUMN. E INSTA. DE KIT DE AGUA PARA INODORO

descripción

Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua, destinada a Comprender el suministro y colocación del KIT DE AGUA PARA INODORO, de primera calidad fabricados según NTP 333.001.

Los aparatos deberán ser capaces de recibir los líquidos sin derrames y hacer circular los desechos silenciosamente sin atoros.

materiales

- kit de agua para inodoro
- Herramientas manuales

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und.).

10.03.03. INODORO BLANCO TANQUE BAJO

descripción

Inodoro de loza vitrificada blanca de primera, de acción sifonada, con lavado por el borde de la taza, desagüe de 4" a 30 cm. De la pared, pernos de fijación al piso cromados, cubiertos por tapa de loza o similar, equipado, para accionar con palanca con seguro antirrobo, con rompedor de vacío, válvula angular de cierre, niple de la loza a la válvula, con canopla y sus bridas de fijación, niple de la válvula a la pared con sus canoplas, todo de bronce fundido cromado.

Método de Ejecución

El aparato sanitario se instalará, con todos sus accesorios, para lo cual es necesario que el aparato se replantee en el muro.

La salida de agua será instalada con una tubería de abasto, el desagüe será instalado con los accesorios: desagüe y trampa P las que desaguarán en muro, la grifería se instalara fija al aparato.

materiales

- Perno de anclaje para inodoro
- Inodoro
- Asiento p/ inodoro
- Herramientas manuales

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und.)

10.03.04. DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA.**descripción**

Este ítem se refiere a la instalación de ducha incluyendo accesorios, universal y tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de duchas se hará con tubería PVC y accesorios de 1/2".

materiales

- duchas
- Herramientas manuales

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und.)

10.03.05. LAVATORIO DE PARED BLANCO INC/ACCESORIOS**descripción**

Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua, destinada a Lavatorio de loza vitrificada blanca de primera de 20" x 18", con respaldo integral, depresión para jabón, con grifería de bronce cromado, caño central con cuello de ganso, con manija para ser accionada con el codo o antebrazo, tubo de abasto de plástico pesado con llave angular de cierre, con canopla a la pared, del mismo material, desagüe abierto con colador de bronce cromado, trampa "p" con registro, niple a la pared y canopla, todo de acabado cromado, fijado a la pared por uñas de acero fijados por tornillos de 2" en insertos de plástico, sujeto al piso por el frente, por 2 tubos hexagonales de bronce cromado, con patas tipo bala regulable.

materiales

- Lavatorio
- Herramientas manuales

método de medición

Unidad de Medida: unidad (und.)

10.04. VARIOS**10.04.01. REPARACION Y LIMPIEZA DE CANALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL****descripción**

se refiere a la limpieza de todos los canales de evacuación pluvial, en algunos casos es necesario refacción utilizando concreto.

materiales

- Cemento
- agregados
- Herramientas manuales

método de medición

Unidad de Medida: global (Gbl.)

11. FLETE TERRESTRE**11.01. FLETE TERRESTRE.****Descripción:**

Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua, destinada a Comprender el transporte de materiales y/o equipos desde Sicsibamba hasta el establecimiento donde se desarrollará el mantenimiento.

materiales

no corresponde

método de medición

Unidad de Medida: global (gbl.)

ANEXO 3: METRADOS

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS	GLB	1.00
01.02	PICADO DE CONCRETO PARA RESANE	m	0.72
01.03	SEÑALIZACION EN OBRA	GLB	1.00
01.04	DESMONTAJE DE COBERTURA	m2	56.10
02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.01	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	1.99
03	PISOS		
03.01	REMOCION DE PISO CERAMICO DAÑADO	m2	0.66
03.02	PISO CERAMICO 30X30CM - TRANSITO INTENSO	m2	0.66
03.03	PARED CERAMICO 20X20CM	m2	0.90
04	ZOCALOS Y ENCHAPES		
04.01	RESANE EN ZOCALO	m2	4.88
05	CARPINTERIA METALICA		
05.01	CHAPA DE DOS TIEMPOS PARA PUETRAS	und	2.00
05.02	CHAPA DE BOLA PARA PUETRAS	und	10.00
05.03	REPARACION DE PUERTAS DE MADERA	und	3.00
06	COBERTURAS		
06.01	CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 3"X2"	m	66.00
06.02	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	56.10
06.03	CUMBRERA DE TEJA ANDINA	m	21.00
06.04	CANAleta PLUVIAL DE 6"	m	42.00
06.05	MONTANTE CON TUB. DE PVC SAP 3"/EVACUACION PLUVIAL	und	4.00
07	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
07.01	VIDRIOS SEMIDOBLES	p2	15.60
08	PINTURA		
08.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	235.92
09	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
09.01	CONDUCTORES Y TUBERIAS		
09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG-TW DE 2.5 mm2	m	52.00
09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP P/ INST. ELECT. DE 20 mm. x 3 m.	m	26.00
09.01.03	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	und	10.00
09.01.04	INTERRUPTOR SIMPLE	und	10.00
09.02	ARTEFACTO DE ALUMBRADO		
09.02.01	Foco LED UFO 20W Luz Blanca	und	12.00
10	INSTALACIONES SANITARIAS		
10.01	ADITAMIENTOS VARIOS		
10.01.01	SUMIDERS CROMADO DE 2", PROVISION Y COLOCACION	und	2.00
10.01.02	REGISTRO CROMADO DE 4", PROVISION Y COLOCACION	und	2.00
10.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
10.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	pto	3.00
10.02.02	TUBERIA PVC SAP 1/2", C-10	m	15.00
10.02.03	VALVULA COMPUERTA DE UNION ROSCADA DE 1/2"	und	3.00
10.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
10.03.01	SUMN. E INSTA. DE KIT DE AGUA PARA LAVATORIO	und	2.00
10.03.02	SUMN. E INSTA. DE KIT DE AGUA PARA INODORO	und	2.00
10.03.03	INODORO BLANCO TANQUE BAJO	und	1.00
10.03.04	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA	pza	1.00
10.03.05	LAVATORIO DE PARED BLANCO INC/ACCESORIOS	und	2.00
10.04	VARIOS		
10.04.01	REPARACION Y LIMPIEZA DE CANALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	GLB	1.00



11	FLETE TERRESTRE		
11.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00

ANEXO 4: PANEL FOTOGRÁFICO

ANEXO 4: PANEL FOTOGRÁFICO

ESTADO ACTUAL DE LOS AMBIENTES A INTERVENIR EN EL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE UMBE, DISTRITO DE SICSIBAMBA, PROVINCIA DE SICSIBAMBA - REGIÓN ÁNCASH**

FOTO N°01: LUMINARIAS EN MAL ESTADO



FOTO N°02: CIELO RASO DETERIORADO



FOTO N°03: INODOROS EN MAL ESTADO



FOTO N°04: CHAPA DE LAS PUERTAS EN MAL ESTADO



FOTO N°04: FOTO N°05: LUMINARIAS EN MAL ESTADO

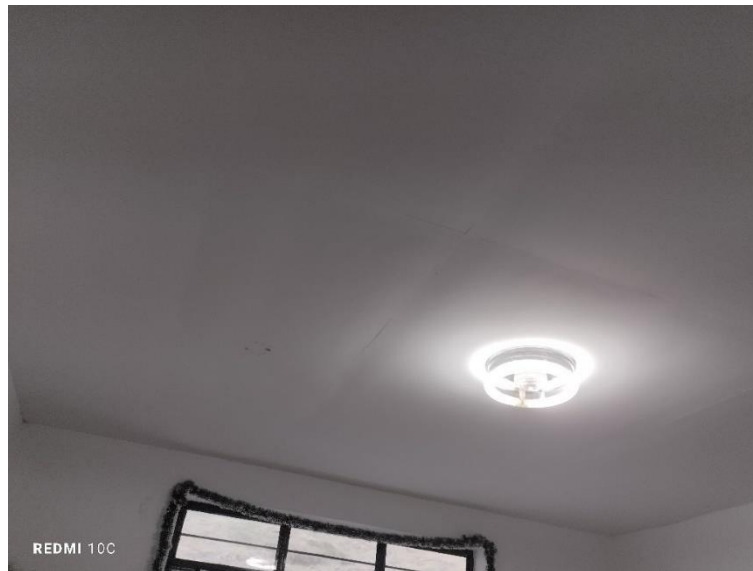


FOTO N°06: ACCESORIOS DE LAVADEROS MALOGRADOS



FOTO N°07; ACCESORIOS DE LAVADEROS MALOGRADOS



FOTO N°08: ACCESORIOS DE LAVADEROS MALOGRADOS



FOTO N°09 ACCESORIOS DE INODOROS MALGRADOS



FOTO N°10: NO EXISTE TOMACORRIENTES



FOTO N°11 : VENTANAS EN MAL ESTADO



FOTO N°12 : PISOS EN MAL ESTADO




ANEXO 5: PLANOS



CANALETAS
A MEJORAR

TECHOS A MEJORAR

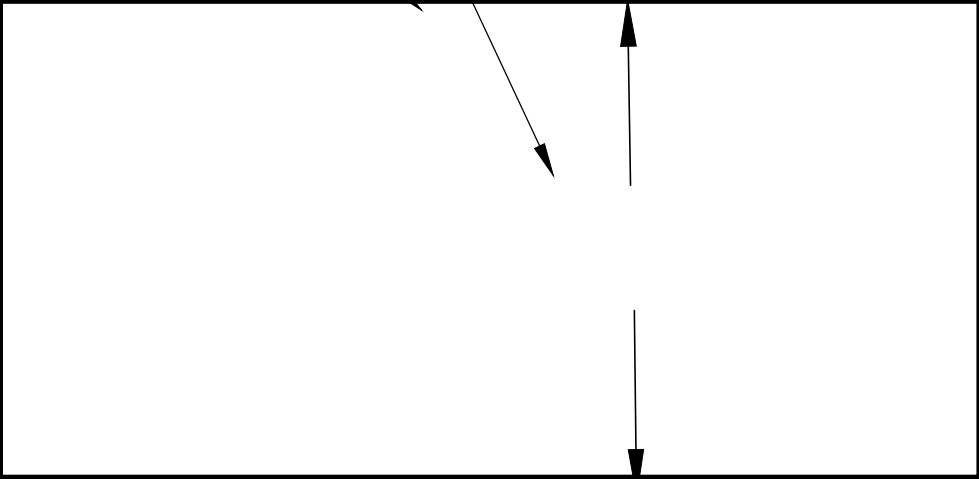


PUESTO DE SALUD DE
UMBE
PLANTA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD
ESC: 1/250

CANALETAS
A MEJORAR

METRADO DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00
01.02	PICADO DE CONCRETO PARA RESANE	m	0.72
01.03	SEÑALIZACION EN OBRA	GLB	1.00
01.04	DESMONTAJE DE COBERTURA	m2	56.10
02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.01	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	1.99
03	PISOS		
03.01	REMOCION DE PISO CERAMICO DAÑADO	m2	0.66
03.02	PISO CERAMICO 30X30CM - TRANSITO INTENSO	m2	0.66
03.03	PARED CERAMICO 20X20CM	m2	0.90
04	ZOCALOS Y ENCHAPES		
04.01	RESANE EN ZOCALO	m2	4.88
05	CARPINTERIA METALICA		
05.01	CHAPA DE DOS TIEMPOS PARA PUERTAS	und	2.00
05.02	CHAPA DE BOLA PARA PUERTAS	und	10.00
05.03	REPARACION DE PUERTAS DE MADERA	und	3.00
06	COBERTURAS		
06.01	CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 3"X2"	m	66.00
06.02	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	56.10
06.03	CUMBRERA DE TEJA ANDINA	m	21.00
06.04	CANAleta PLUVIAL DE 6"	m	42.00
06.05	MONTANTE CON TUB. DE PVC SAP 3"/EVACUACION	und	4.00
07	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
07.01	VIDRIOS SEMIDOBLES	p2	15.60
08	PINTURA		
08.01	PINTURA LA TEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	235.92
09	INSTALACIONES ELECTRICAS		
09.01	CONDUCTORES Y TUBERIAS		
09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG-T	m	52.00
09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S	m	26.00
09.01.03	TOMA CORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	und	10.00
09.01.04	INTERRUPTOR SIMPLE	und	10.00
09.02	ARTEFACTO DE ALUMBRADO		
09.02.03	Foco LED UFO 20W Luz Blanca	und	12.00
10	INSTALACIONES SANITARIAS		
10.01	ADITAMIENTOS VARIOS		
10.01.01	SUMIDERS CROMADO DE 2", PROVISION Y COL	und	2.00
10.01.02	REGISTRO CROMADO DE 4", PROVISION Y COL	und	2.00
10.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
10.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-S	pto	3.00
10.02.02	TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	m	15.00
10.02.03	VALVULA COMPUERTA DE UNION ROSCADA D	und	3.00
10.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
10.03.01	SUMN. E INSTA. DE KIT DE AGUA PARA LAVAT	und	2.00
10.03.02	SUMN. E INSTA. DE KIT DE AGUA PARA INODOR	und	2.00
10.03.03	INODORO BLANCO TANQUE BAJO	und	1.00
10.03.04	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA	pza	1.00
10.03.05	LAVATORIO DE PARED BLANCO INC/ACCESORI	und	2.00
10.04	VARIOS		
10.04.01	REPARACION Y LIMPIEZA DE CANALES DE ALC	GLB	1.00
11	FLETE TERRESTRE		
11.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00

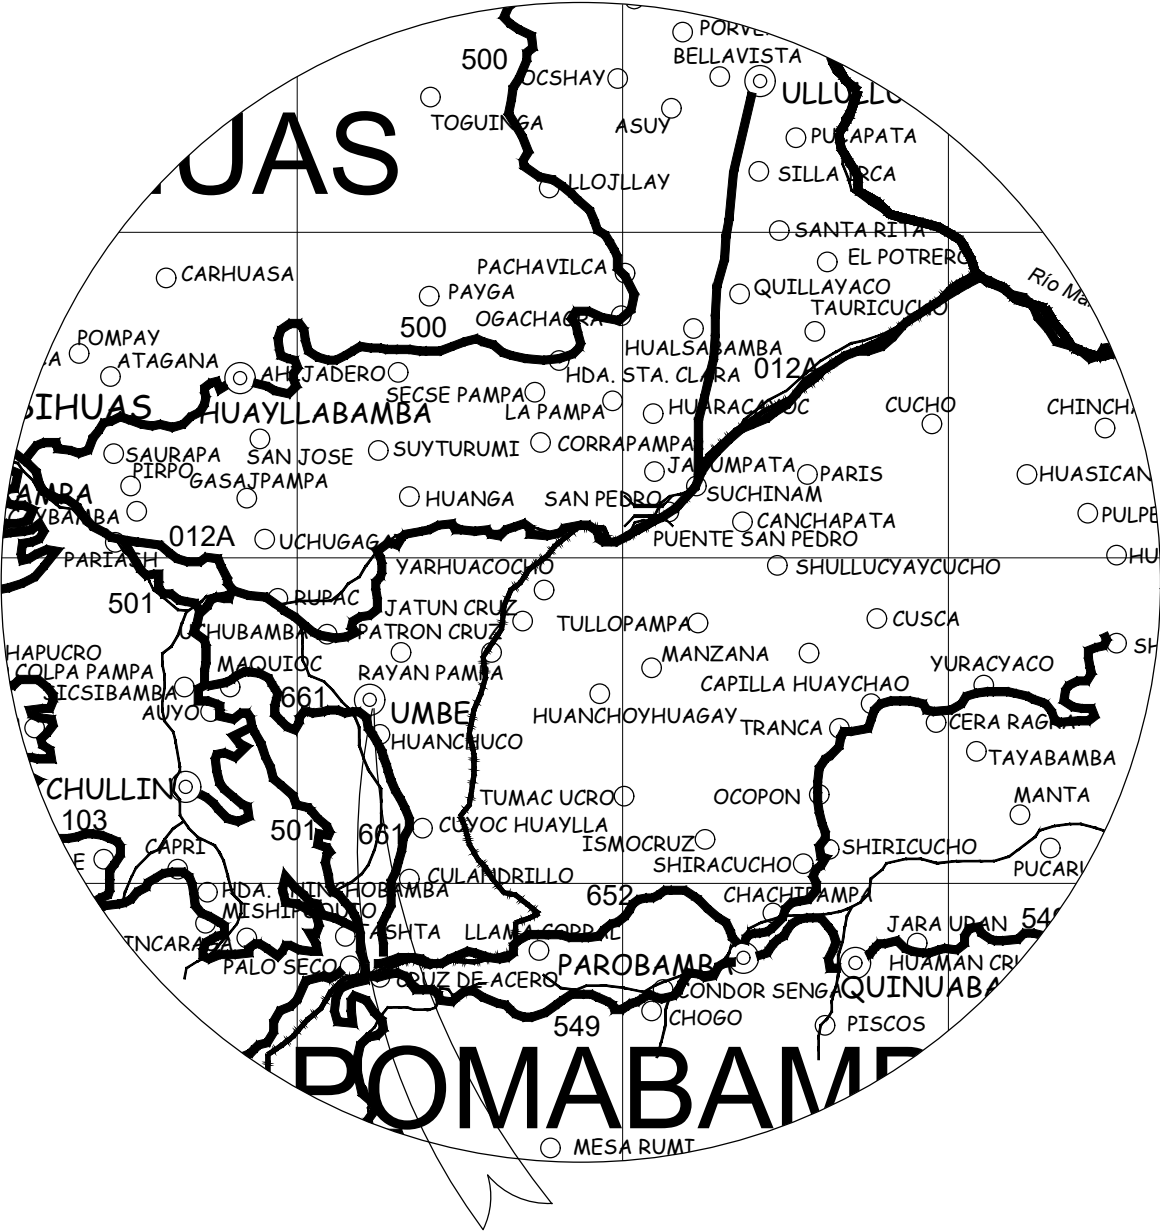

PLANO DE UBICACION
ESC:1/10000

RED DE SALUD CONCHUCOS NORTE POMABAMBA - ANCASH

PROYECTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE UMBE, DISTRITO DE SICSIBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Plano :		PLANTA GENERAL	
DEPARTAMENTO:	ANCASH	PROYECTISTA:	WAA
PROVINCIA:	SIHUAS	DIBUJO:	WAA
DISTRITO:	SICSIBAMBA	REVISADO	
LOCALIDAD:	UMBE	APROBADO	
PLANO Nº : PG - 01			

**ANEXO 6: ACTA DE INICIO / ACTA DE INSPECCIÓN Y/O OBSERVACIÓN /
ACTA DE TÉRMINO**

ANEXO

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO

ANEXO

ACTA DE INSPECCIÓN Y/O OBSERVACIÓN DEL SERVICIO

ANEXO

ACTA DE CULMINACIÓN DEL SERVICIO

**ANEXO : FORMATO DE ACTA DE DEVOLUCIÓN DE ACCESORIOS Y/O
MATERIALES QUE SERÁN REEMPLAZADOS**

ANEXO : FORMATO DE ACTA DE DEVOLUCIÓN DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES QUE SERÁN REEMPLAZADOS

Hoy ____ del mes de _____ de _____ en el Área responsable del Establecimiento de Salud _____, mediante el presente documento, la Empresa Proveedor del Servicio realiza la devolución formal de los repuestos, accesorios y/o materiales usados en condición de desgaste inoperativos producto del SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE _____ DEL PUESTO DE SALUD _____", los presentes Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Jefe del Área de Infraestructura, Jefe de Control Patrimonial y Representante de la empresa proveedora del servicio. Declaran recepción de los mismos.

1. FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE RECIBE LOS BIENES

Nombres y Apellidos	
Cargo	RESPONSABLE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO
Nombres y Apellidos	
Cargo	RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

1. RELACIÓN

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE _____ DEL PUESTO DE SALUD _____"				
Ambiente/servicio/UPS				
Ítem	Descripción	Cantidad	Características	Condición

NOTA:

Es de indicar que todo lo establecido en los Términos de referencia adjunto, son netamente referenciales puesto que éstos podrían ser modificados de acuerdo al tipo de servicio que realicen, teniendo en cuenta No modificar la estructura del Término de Referencia.