


## PLANOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

## LEYENDA

- RECORRIDO DEL CABLE DEL LECHO DISPERSOR ANÓDICO
- RECORRIDO DEL CABLE NEGATIVO QUE PROVIENE DE LA ESTRUCTURA
- ÁNODO DE MAGNESIO PRE-EMPACADO 9LBS HIGH POTENTIAL
- ESTACIÓN DE PRUEBA

## NOTAS

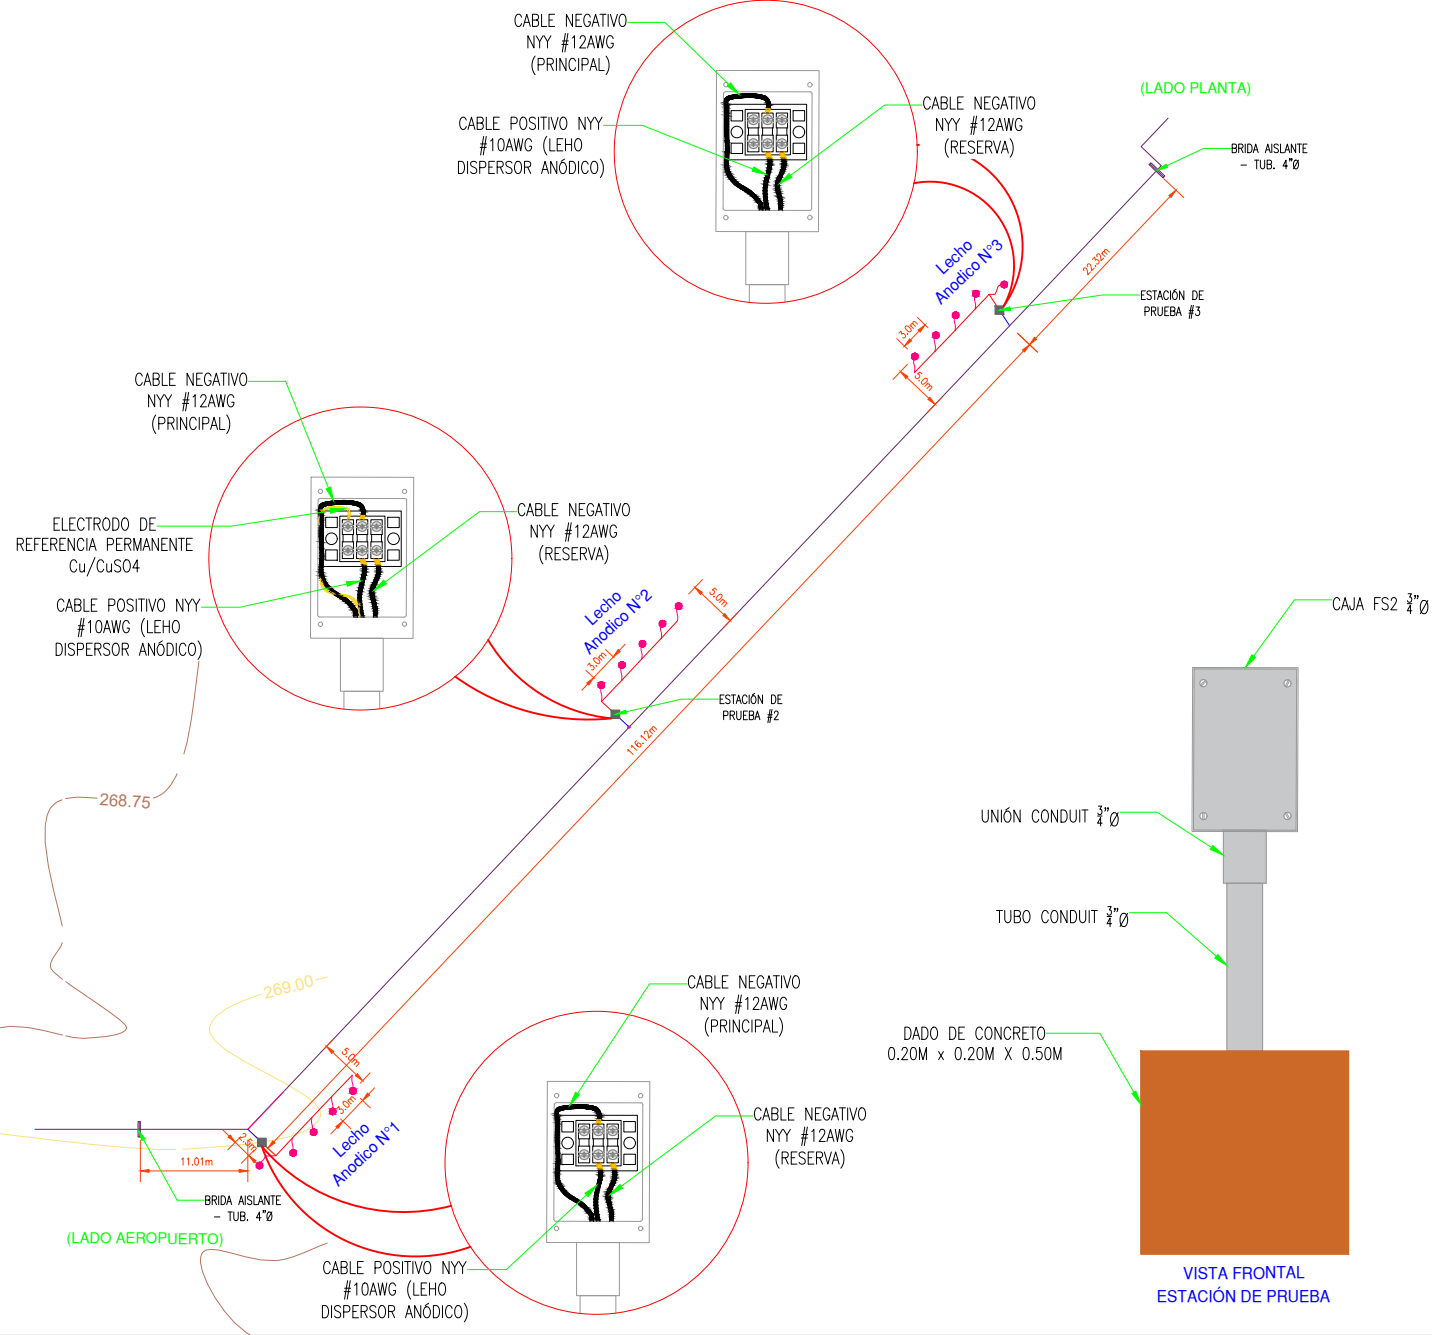

VISTA GENERAL DE PLANTA  
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE LA TUBERÍA TURBO JET A-1  
ESC: 5/E

C	20/12/2022	EMITIDO PARA APROBACIÓN DEL CLIENTE	M.Y.A.	E.A.R.	E.A.R.				
B	20/12/2022	EMITIDO PARA APROBACIÓN DEL CLIENTE	M.Y.A.	E.A.R.	E.A.R.				
A	14/12/2022	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	M.Y.A.	E.A.R.	E.A.R.				
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	REV	VER	VAL	APR.			
			 Catholic Protection of Peru <small>COMUNIDAD CATOLICA PERUANA</small>						
PROYECTO:									
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE LA TUBERÍA 4" DIÁMETRO PARA DESPACHO DE TURBO A1 EN PLANTA DE VENTAS TARAPOTO									
PLANO:									
VISTA GENERAL DE PLANTA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA TUBERÍA 4"									
ESC:	FORMATO:	N° PROYECTO:	N° PLANO:	HOJA:	REV:				
S/E	A-3	lp0036	PP-039-22-CPOFP-SPC	1 DE 1	C				