

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>CLAVE</b> | <b>ESCRITORIO EJECUTIVO</b> |
| <b>M-21</b>  |                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> |
|----------------------------------|

**DEFINICIÓN DEL BIEN**

MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01 ESCRITORIO, CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 1/32" DE ESPESOR, CON UN CUERPO LATERAL EN EL LADO DERECHO COMPUESTO POR TRES (03) CAJONES. ESTE
- A02 ABLERO METÁLICO FORMA EN "L", REVESTIDO EN PLÁSTICO DURO SIMILAR O IGUAL A LA FORMICA TANTO EN LA SUPERFICIE SUPERIOR COMO EN SUS BORDES DE TODO SU PERIMETRO, COLOR A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. EL TABLERO DEBE DE CONTAR CON UN AGUJERO PASACABLE DE LA PC.
- A03 CUERPO LATERAL ARMABLES A IZQUIERDA Ó DERECHA, CON DOS CAJONES SIMPLES Y UNO TIPO ARCHIVADOR, CADA UNO CON DESLIZAMIENTO TELESCÓPICO Y UNO CON CERRADURA GENERAL, INCLUYE DOS (02) LLAVES.
- A04 EL CONJUNTO SOSTENIDO POR UNA ESTRUCTURA CONSTRUIDA DE TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 25.4 MM. (1") Y 1.2 MM. DE ESPESOR, CON REGATONES REGULABLES ZINCADOS EN LA PARTE DE APOYO AL PISO.
- A05 EL BORDE INFERIOR DEL ESCRITORIO DEBER TERMINAR A UN A ALTURA NO MENOR A 40CM DEL PISO. DEBE QUEDAR LIBRE PARA QUE SE PUEDA ENCHUFAR AL TOMACORRIENTE, SIN IMPEDIMENTOS:
- A06 AL SER ARMABLE LOS CAJONES PUEDEN IR A LA IZQUIERDA O DERECHA.
- A07 DEBE CONTAR CON PORTATECLADO DESLIZABLE TELESCOPICO, DEBAJO DEL TABLERO.
- A08 EL TRATAMIENTO A SEGUIR PARA LAS PARTES METÁLICAS SERÁN LAS SIGUIENTES:

**B PINTADO**

- B01 TODAS LAS PARTES METÁLICAS DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF), TENDRÁN UN TRATAMIENTO: DESENGRASE, DESOXIDADO, FOSFATIZADO Y DESHIDRATADO.
- B02 EL ACABADO SERÁ EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, TIPO HIBRIDO CON RESINA DE POLIÉSTER Y EPOXICAS.
- B03 EL HORNEADO SERÁ A UNA TEMPERATURA DE 150°.
- B04 EL RECUBRIMIENTO DEL PINTADO ELECTROSTÁTICO TENDRÁ UN ACABADO HOMOGÉNEO DE ALTA DUREZA Y DE EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA; CON UN ESPESOR ENTRE 60 A 80 MICRAS.
- B05 LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE SERÁN DE CALIDAD AISI 304-2B.

**C DIMENSIONES APROXIMADAS**

- C01 LARGO: 1600 MM
- C02 ANCHO: 1600 MM
- C03 ALTURA: 750 MM


|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>CLAVE</b> | <b>ESCRITORIO EJECUTIVO</b> |
| <b>M-21</b>  |                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> |
|----------------------------------|

**DEFINICIÓN DEL BIEN**

MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS.

**E IMAGEN DE REFERENCIA**

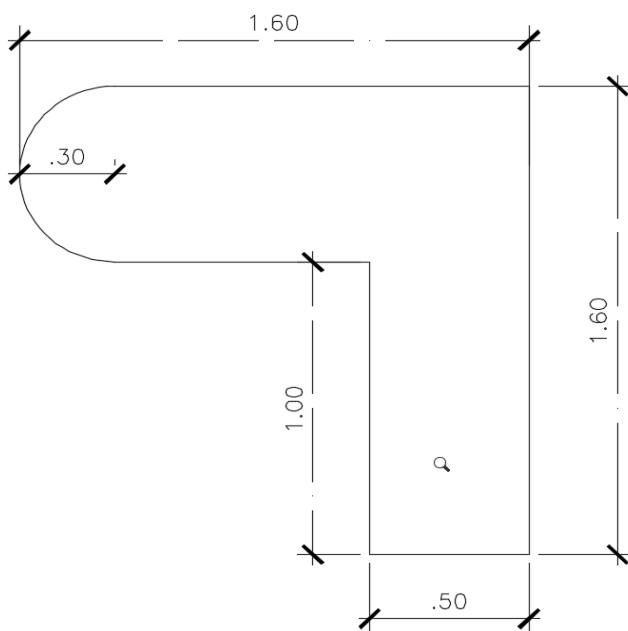

*Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C03.*

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>CLAVE</b> | <b>ESCRITORIO EJECUTIVO</b> |
| <b>M-21</b>  |                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> |
|----------------------------------|

|   |
|---|
| <b>DEFINICIÓN DEL BIEN</b><br>MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS. |
|---|

|  |
|--|
|  |
|--|