













LEYENDA			
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(m) (S.N.P.L.)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (EXISTENCIA)	ESPECIAL	1,80 m BORDE SUPERIOR
	LUMINARIA DECORATIVA PARA EXTERIOR CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ACRILICO TIPO OPAL O CRISTAL RESISTENTE A LA RADIACION ULTRAVIOLETA Y AL IMPACTO. CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W. CON POSTE ACERO DE h=5m,10mmø		
	LUMINARIA TIPO CIRCULAR COLGANTE LED DE 70W, 220V, 60HZ CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W.		
	LUMINARIA CON CUBIERTA OPTICA DE CRISTAL CON ALTO GRADO DE HERMETICIDAD CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W, EN POSTE DE ACERO DE h=5m,10cmø		
	CABLE DEL TIPO NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO PARA SISTEMA DE EMERGENCIA CON 1-1x6mm2 NYY(F)+1x6mm2 NYY(N)+ 1x6mm2 TW(T) Ø		
	CABLE DEL TIPO NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO PARA SISTEMA NORMAL CON 1-1x6mm2 NYY(F)+1x6mm2 NYY(N)+ 1x6mm2 TW(T) Ø		

CLAVE DE ALIMENTADORES ALUBRADO EXTERIOR (CABLE TIPO NYY)	
CLAVE	DESCRIPCION
(A)	1-1x6mm ² NYY(F)+ 1x6mm ² NYY(N)+ 1x6mm ² TW(T) - ENTERRADO

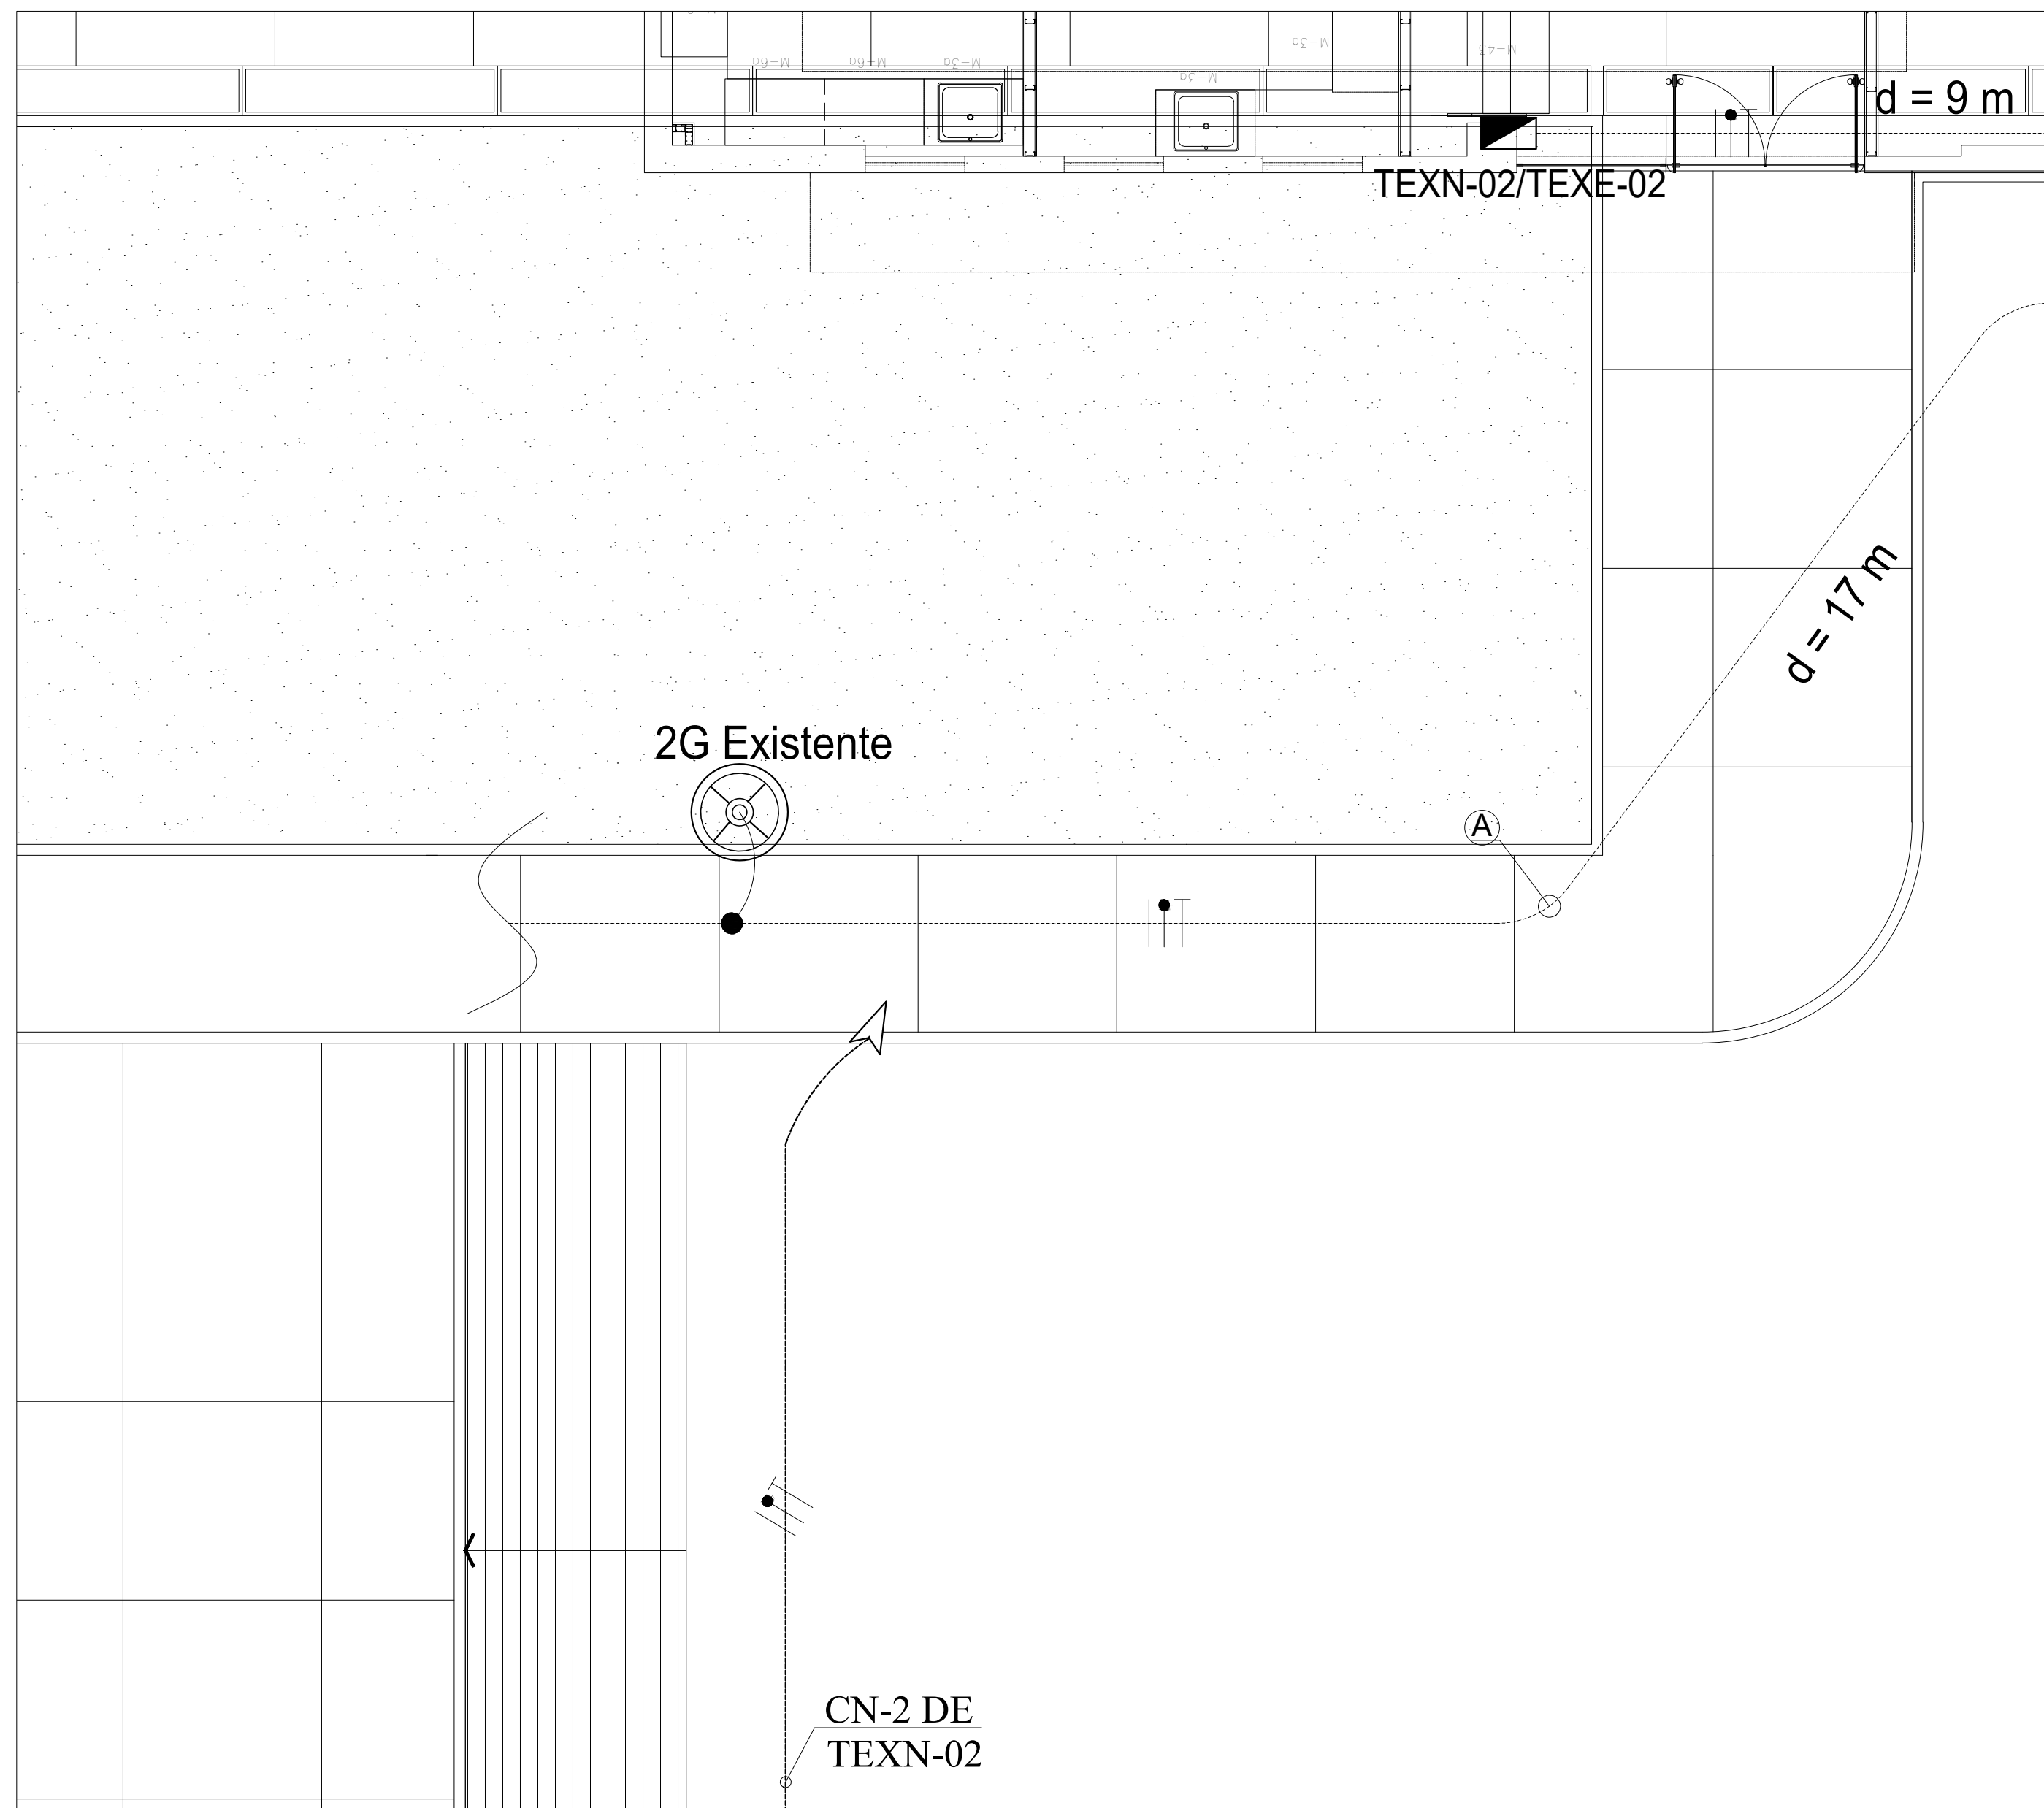
LEYENDA			
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(m) (S.N.P.T.)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (EXISTENCIA)	ESPECIAL	1,80 m BORDE SUPERIOR
	LUMINARIA DECORATIVA PARA EXTERIOR CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ACRILICO TIPO OPAL O CRISTAL RESISTENTE A LA RADIACION ULTRAVIOLETA Y AL IMPACTO, CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W. CON POSTE ACERO DE h=5m,10mmø		
	LUMINARIA TIPO CIRCULAR COLGANTE LED DE 70W, 220V, 60HZ CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W.		
	LUMINARIA CON CUBIERTA OPTICA DE CRISTAL CON ALTO GRADO DE HERMETICIDAD CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W, EN POSTE DE ACERO DE h=5m,10cmø		
	CABLE DEL TIPO NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO PARA SISTEMA DE EMERGENCIA CON 1-1x6mm2 NYY(F)+1x6mm2 NYY(N)+ 1x6mm2 TW(I) 0		
	CABLE DEL TIPO NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO PARA SISTEMA NORMAL CON 1-1x6mm2 NYY(F)+1x6mm2 NYY(N)+ 1x6mm2 TW(I) 0		

CLAVE DE ALIMENTADORES ALUBRADO EXTERIOR (CABLE TIPO NYY)	
CLAVE	DESCRIPCION
(A)	1-1x6mm ² NYY(F)+ 1x6mm ² NYY(N)+ 1x6mm ² TW(T) - ENTERRADO



LEYENDA			
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(m) (S.N.P.T.)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (EXISTENCIA)	ESPECIAL	1.80 m BORDE SUPERIOR
	LUMINARIA DECORATIVA PARA EXTERIOR CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ACRILICO TIPO OPAL O CRISTAL RESISTENTE A LA RADIACION ULTRAVIOLETA Y AL IMPACTO. CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W. CON POSTE ACERO DE h=5m,10mmø		
	LUMINARIA TIPO CIRCULAR COLGANTE LED DE 70W, 220V, 60HZ CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W.		
	LUMINARIA CON CUBIERTA OPTICA DE CRISTAL CON ALTO GRADO DE HERMETICIDAD. CON LAMPARA DE VAPOR DE SONIDO DE 70W, EN POSTE DE ACERO DE h=5m,10cmø		
	CABLE DEL TIPO NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO PARA SISTEMA DE EMERGENCIA CON 1-1x6mm2 NYY(F)+1x6mm2 NYY(N)+ 1x6mm2 TW(T) 0		
	CABLE DEL TIPO NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO PARA SISTEMA NORMAL CON 1-1x6mm2 NYY(F)+1x6mm2 NYY(N)+ 1x6mm2 TW(T) 0		

CLAVE DE ALIMENTADORES ALUBRADO EXTERIOR (CABLE TIPO NYY)	
CLAVE	DESCRIPCION
(A)	1-1x6mm2 NYY(F)+ 1x6mm2 NYY(N)+ 1x6mm2 TW(T) - ENTERRADO

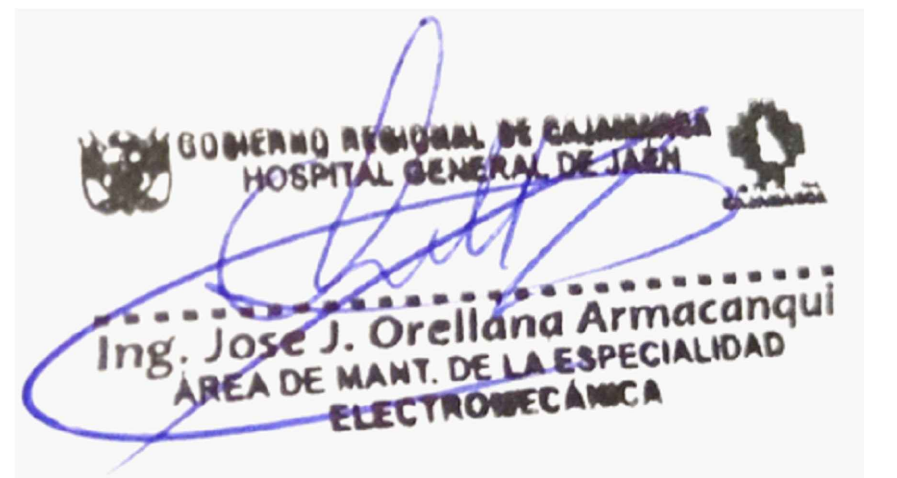

	<p style="margin: 0;">HOSPITAL GENERAL JAÉN <i>Servicios de todo corazón</i></p>										
SERVICIO: <p style="margin: 5px 0;">"ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PARA CONECTAR LOS CONSULTORIOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, REGION CAJAMARCA"</p>											
UBICACIÓN: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">DEPARTAMENTO</td> <td>: CAJAMARCA</td> </tr> <tr> <td>PROVINCIA</td> <td>: JAÉN</td> </tr> <tr> <td>DISTRITO</td> <td>: JAÉN</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>: CA. PAKAMUROS</td> </tr> <tr> <td>N°</td> <td>: 1289</td> </tr> </table>		DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA	PROVINCIA	: JAÉN	DISTRITO	: JAÉN	DIRECCIÓN	: CA. PAKAMUROS	N°	: 1289
DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA										
PROVINCIA	: JAÉN										
DISTRITO	: JAÉN										
DIRECCIÓN	: CA. PAKAMUROS										
N°	: 1289										
ESPECIALIDAD: <h2 style="margin: 0;">INSTALACIONES ELECTRICAS</h2>											
PLANO: <h2 style="margin: 0;">INSTALACION DE ALUMBRADO RAMPA</h2>											
ESCALA: INDICADA	LÁMINA:										
ESPECIALISTA : ING. JOSE JAVIER ORELLANA ARMACANQUI - CIP N°166321											
FECHA : SETIEMBRE - 2023											
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											

IEE-02