
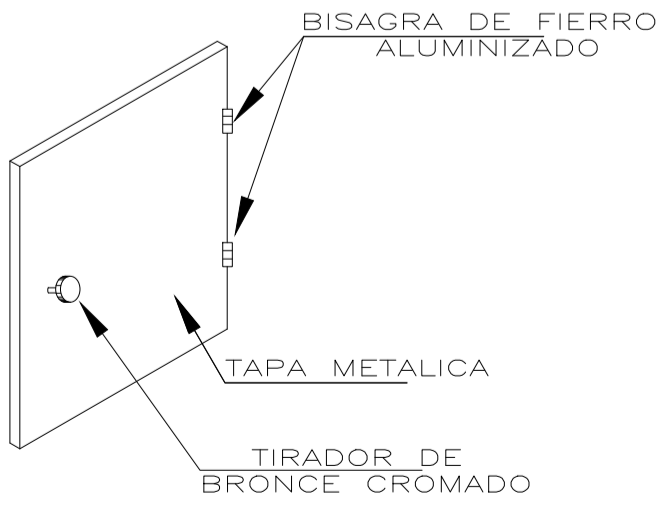
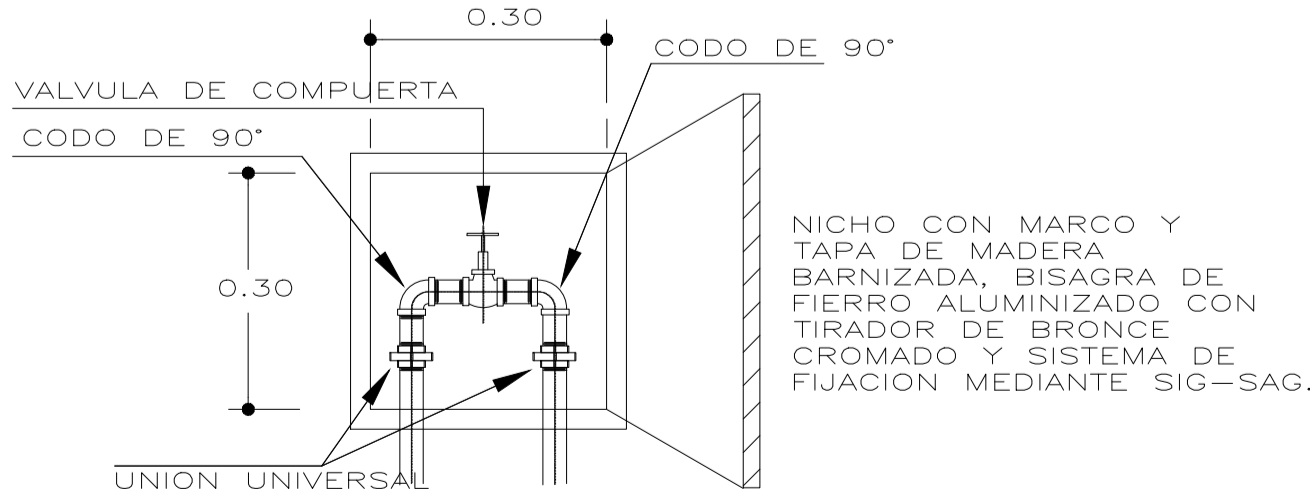


LEYENDA	
	TUB AGUA FRIA
	CODO DE 90°
	CRUZ
	TEE
	REDUCCIÒN
	CODO DE 90 SUBE°
	VALVULA COMPUERTA ENTRE 2 U.UNIVERSALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS
RED DE AGUA: <ul style="list-style-type: none">TODOS LOS MATERIALES, TUBERIAS Y ACCESORIOS A UTILIZARSE EN LAS REDES DE AGUA FRIA, SERAN DE BUENA CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS DE "TINTEC" Y CON LAS NORMAS ESTIPULADAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DEL PERU.LAS TUBERIAS PARA AGUA FRIA DE PVC. RIGIDO CLASE 10, UNION A SIMPLE PRESION Y/o UNION ROSCADA, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS.SE UTILIZARA PEGAMENTO ESPECIAL PARA C PVC.LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE ASIENTO DE BRONCE, EN CADA VALVULA SE INSTALARA UNA UNION UNIVERSAL, CUANDO SE TRATE DE TUBERIAS VISIBLES Y DOS UNIONES UNIVERSALES CUANDO SE INSTALE LA VALVULA EN CAJA O NICHOS.LAS REDES DE AGUA FRIA SERAN PROBADAS CON BOMBAS DE MANO A 100LB/pulg2 DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE PRESENTEN FUGAS O PERDIDAS DE PRESION.

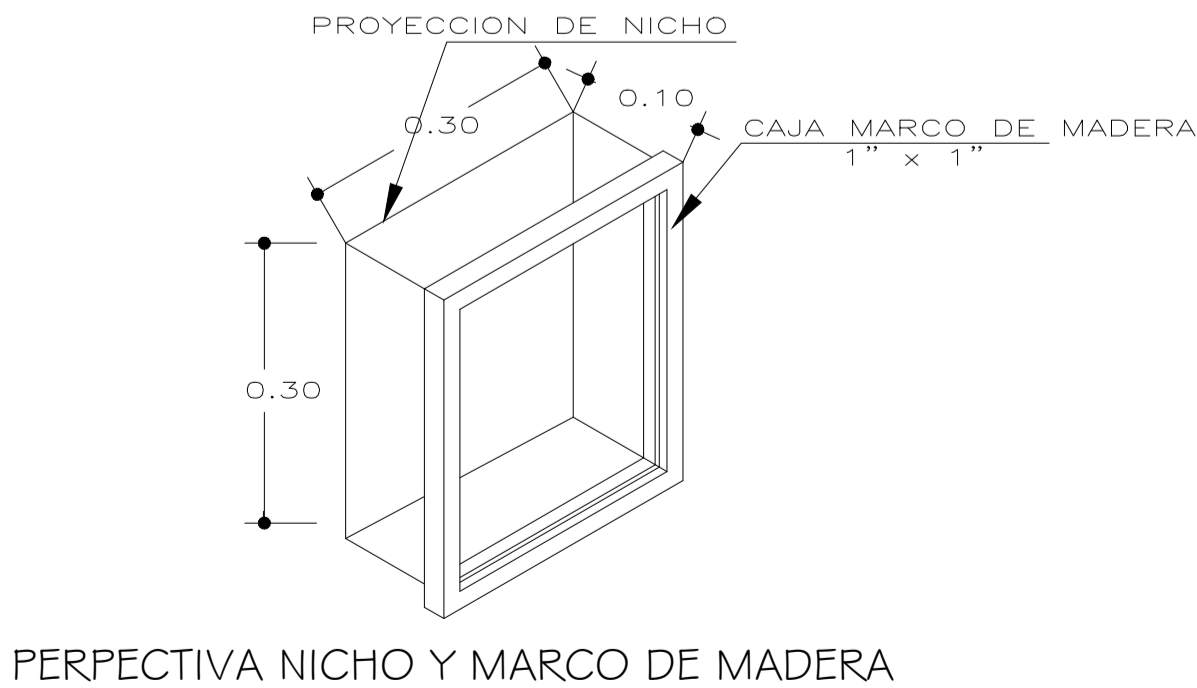

DETALLE INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA

		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DEL PERÚ	
PROYECTO: "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL (SSM) EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES CHORRILLOS"		LÁMINA: IISS-01	
PLANO: INTALACIÓN DE AGUA		FECHA: ABRIL-2024	
PROFESIONAL: EDDSON ANTHONY CARIZAILA LAURENTE		DISTRITO: CHORRILLOS	
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS		PROVINCIA: LIMA	
		DEPARTAMENTO: LIMA	
		DIBUJO: J.M.O.D.	
		ESCALA: INDICADA	