

DE: MAYKOOL MARIO ZAMBRANO CAVALCANTI

Ayacucho, 10 de Marzo del 2023

CARTA N° 001-2023-MMZC/IC

SEÑOR:

Wilfredo Ocorima Núñez
Gobernador Regional de Ayacucho – Sede Central.

Atención:

Lic. Adm. ZACARÍAS FLORES BERAUN
Director de Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal

Ciudad.-

ASUNTO : SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LA BUENA PRO

REF. : Subasta Inversa Electrónica N° 019-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC

Por medio de la presente, me dirijo a su despacho para saludarlo cordialmente y asimismo solicitarle el Desistimiento de la Buena Pro otorgada el día 28 de febrero del presente año, en el marco del proceso Subasta Inversa Electrónica N° 019-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC – ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE LUCMAPATA, EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO”.

El motivo que conlleva a esta lamentable solicitud es debido a acontecimientos que se desencadenaron a raíz de los factores externos climatológicos como la continuación de lluvias en la zona en estas dos últimas semanas que ha ocasionado la crecida de del río, inundando la beta de donde se extraen los materiales, factor climatológico que hace que se dificulte la entrega oportuna de materiales, dicho motivo será demostrado por fotografías y reportes del Senamhi que se adjuntarán en el presente documento, ya que las lluvias continúan permanentemente, y esto conlleva al desabastecimiento de agregados, materia de la convocatoria.


Al agotar las alternativas de solución con proveedores del mismo rubro, se comprobó que se encuentran en la misma situación, debido al encarecimiento de los agregados, razón por la cual mi representada espera su sana comprensión ante lo narrado en líneas anteriores, igualmente quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Agradezco por anticipado la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

M Y M
INGENIEROS

Maykool Mario Zambrano Cavalcanti
RUC: 10469598981
REPRESENTANTE LEGAL

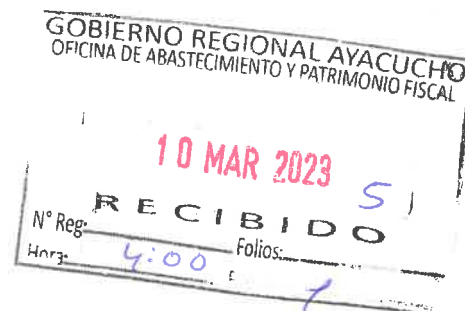

JR. AYACUCHO N° 1025 HUANTA - AYACUCHO

Tel. 066 – 799450

Cel.990323289

**MYM
INGENIEROS**

RUC: 10469598981

DE: MAYKOOL MARIO ZAMBRANO CAVALCANTI

**PANEL FOTOGRAFICO DONDE SE OBSERVA LA CRECIDA DEL RIO
INUNDANDO LA BETA DE DONDE SE EXTRAEN LOS MATERIALES**



JR. AYACUCHO N° 1025 HUANTA - AYACUCHO

Telf. 066 - 799450 Cel.990323289

**MYM
INGENIEROS**
[Signature]
Maykool Mario Zambrano Cavalcanti
RUC: 10469598981
REPRESENTANTE LEGAL

**MYM
INGENIEROS**

RUC: 10469598981

DE: MAYKOOL MARIO ZAMBRANO CAVALCANTI



**M Y M
INGENIEROS**

Maykoool Mario Zambrano Cavalcanti
RUC: 10469598981
REPRESENTANTE LEGAL

JR. AYACUCHO N° 1025 HUANTA - AYACUCHO

Tel. 066 - 799450

Cel. 990323289

**M Y M
INGENIEROS**

RUC: 10469598981


DE: MAYKOOL MARIO ZAMBRANO CAVALCANTI

**PANEL FOTOGRAFICO DONDE SE OBSERVA LOS REPORTES
CLIMATOLOGICOS DE LA SENAMHI**

Promedio de temperatura normal para AYACUCHO

En Ayacucho, la temperatura normal más alta es en noviembre (25.5°C). La temperatura más baja se da en el mes de
enero (16.6°C). Lueve más en promedio durante el mes de enero (47.9 mm/mes).

AYACUCHO

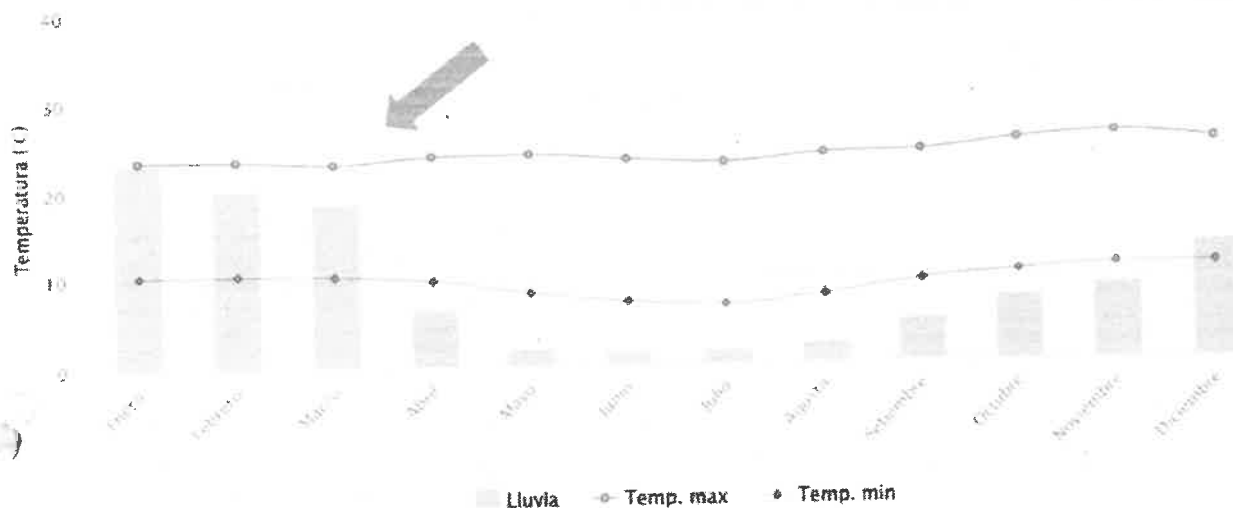

**M Y M
INGENIEROS**

Maykool Mario Zambrano Cavalcanti
RUC: 10469598981
REPRESENTANTE LEGAL

JR. AYACUCHO N° 1025 HUANTA - AYACUCHO

Tel. 066 - 799450

Cel. 990323289

**MYM
INGENIEROS**

RUC: 10469598981

DE: MAYKOOL MARIO ZAMBRANO CAVALCANTI

Promedio de temperatura normal para AYACUCHO

El promedio de temperatura normal para Ayacucho es de 23.5°C (temperatura máxima normal de 25.5°C y temperatura mínima normal de 21.5°C). La precipitación normal para Ayacucho es de 102 mm (6.6°C) y la humedad normal es de 65%.

Mes	Temperatura Máxima °C	Temperatura Mínima °C	Precipitación (Lluvia) ML
Enero	23.6	10.5	117
Febrero	23.5	10.5	102
Marzo	23	10.3	94
Abril	23.8	9.7	33
Mayo	23.9	8.2	9
Junio	23.2	7.1	7
Julio	22.7	6.6	8
Agosto	23.6	7.7	12
Setiembre	23.8	9.2	24

JR. AYACUCHO N° 1025 HUANTA - AYACUCHO

Tel. 066 - 799450

Cel. 990323289