


PLANO - 4TO NIVEL  
ESC: 1/75


LEYENDA	
	PANEL LED RECT. DE 30X120 CM 36W - LUZ BLANCA (ADOSADO)
	PANEL LED DE 60X80 CM 36W - LUZ BLANCA (ADOSADO)
	DOWNLIGHT LED CIRCULAR 24W Ø 30CM LUZ BLANCA (EMPOTRADO)
	INTERRUPTOR SIMPLE
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR DE CONMUTACION
	CONDUCTOR LUMINARIAS - DOS CONDUCTORES EN TUBERIA
	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL
	TOMACORRIENTE CON TAPA HIDROBOX
	CONDUCTOR TOMACORRIENTE
	LUCES DE EMERGENCIA
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1)

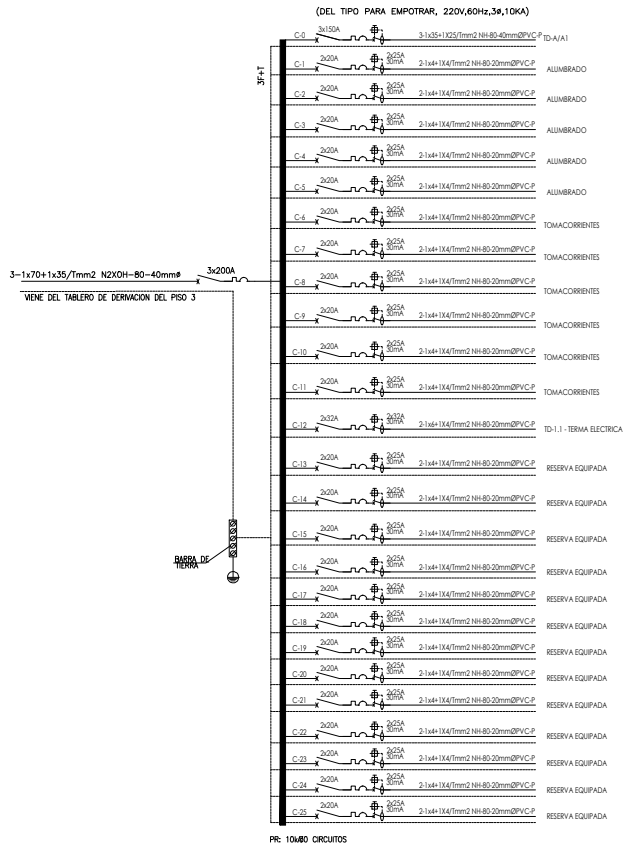

PR: 10480 CIRCUITOS

TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-2)

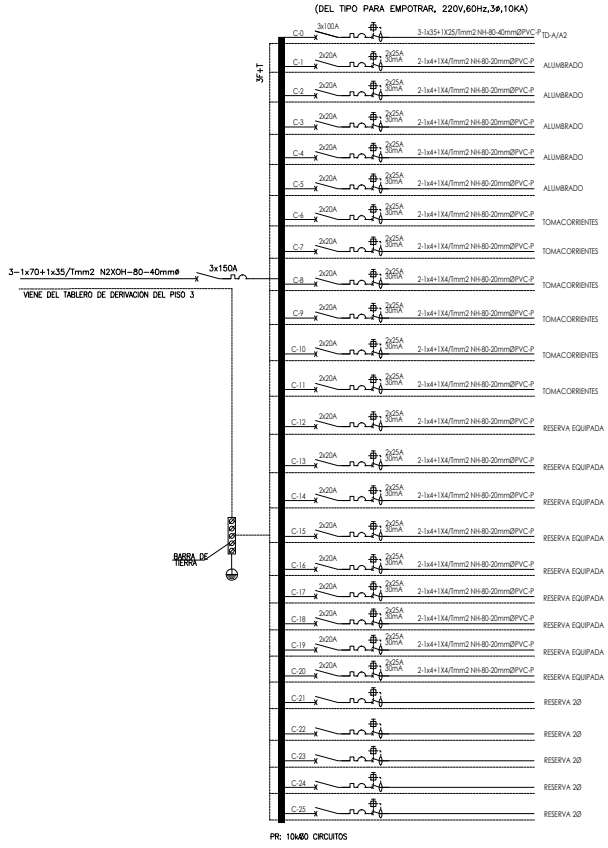

PR: 10480 CIRCUITOS

DIRINCR - PNP / U.E. N°026  
DIRECAJ - ADM - AREINFRA

DESCRIPCION:  
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP, UBICADO EN EL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO, SITO AV. ESPAÑA N°323 - CERCADO DE LIMA"

UNIDAD : DIRINCR PNP  
DIRECCION : ESPAÑA N°323 EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO A.  
DISTRITO : CERCADO DE LIMA  
PROVINCIA: LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES :

PLANO :  
ESCALA :  
FECHA :  
LAMINA :

PLANO DE  
TOMACORRIENTES  
1/75  
FEBRERO 2025  
IE-10