




REDES DESAGUE
ESC: 1/40

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
Bd/Vd	BATA DESAGÜE/VENE DESAGÜE
STV	SUBE TUBERÍA VENTILACIÓN
→	SENTIDO DEL FLUJO
↗	CAPIRAME A LA RED EXTERIOR
—	TUBERÍA PARA DESAGÜE PLÁSTICO PVC PESADO, EN PISO (1/2\"/>
—	TUBERÍA PARA VENTILACIÓN PLÁSTICO PVC PESADO, EN PISO (1/2\"/>
—	CODO DE 90° BATA
—	CODO DE 90° SUBE
—	REGISTRO RODADO DE BRONCE EN PISO
—	TRAMPA PVC PESADO CON SOMBRERO DE BRONCE
—	TEE PVC PESADO
—	CODO DE 45° PVC PESADO
—	PASE DE ACERO 447 x 447 50140 S/D (L=1.30m)

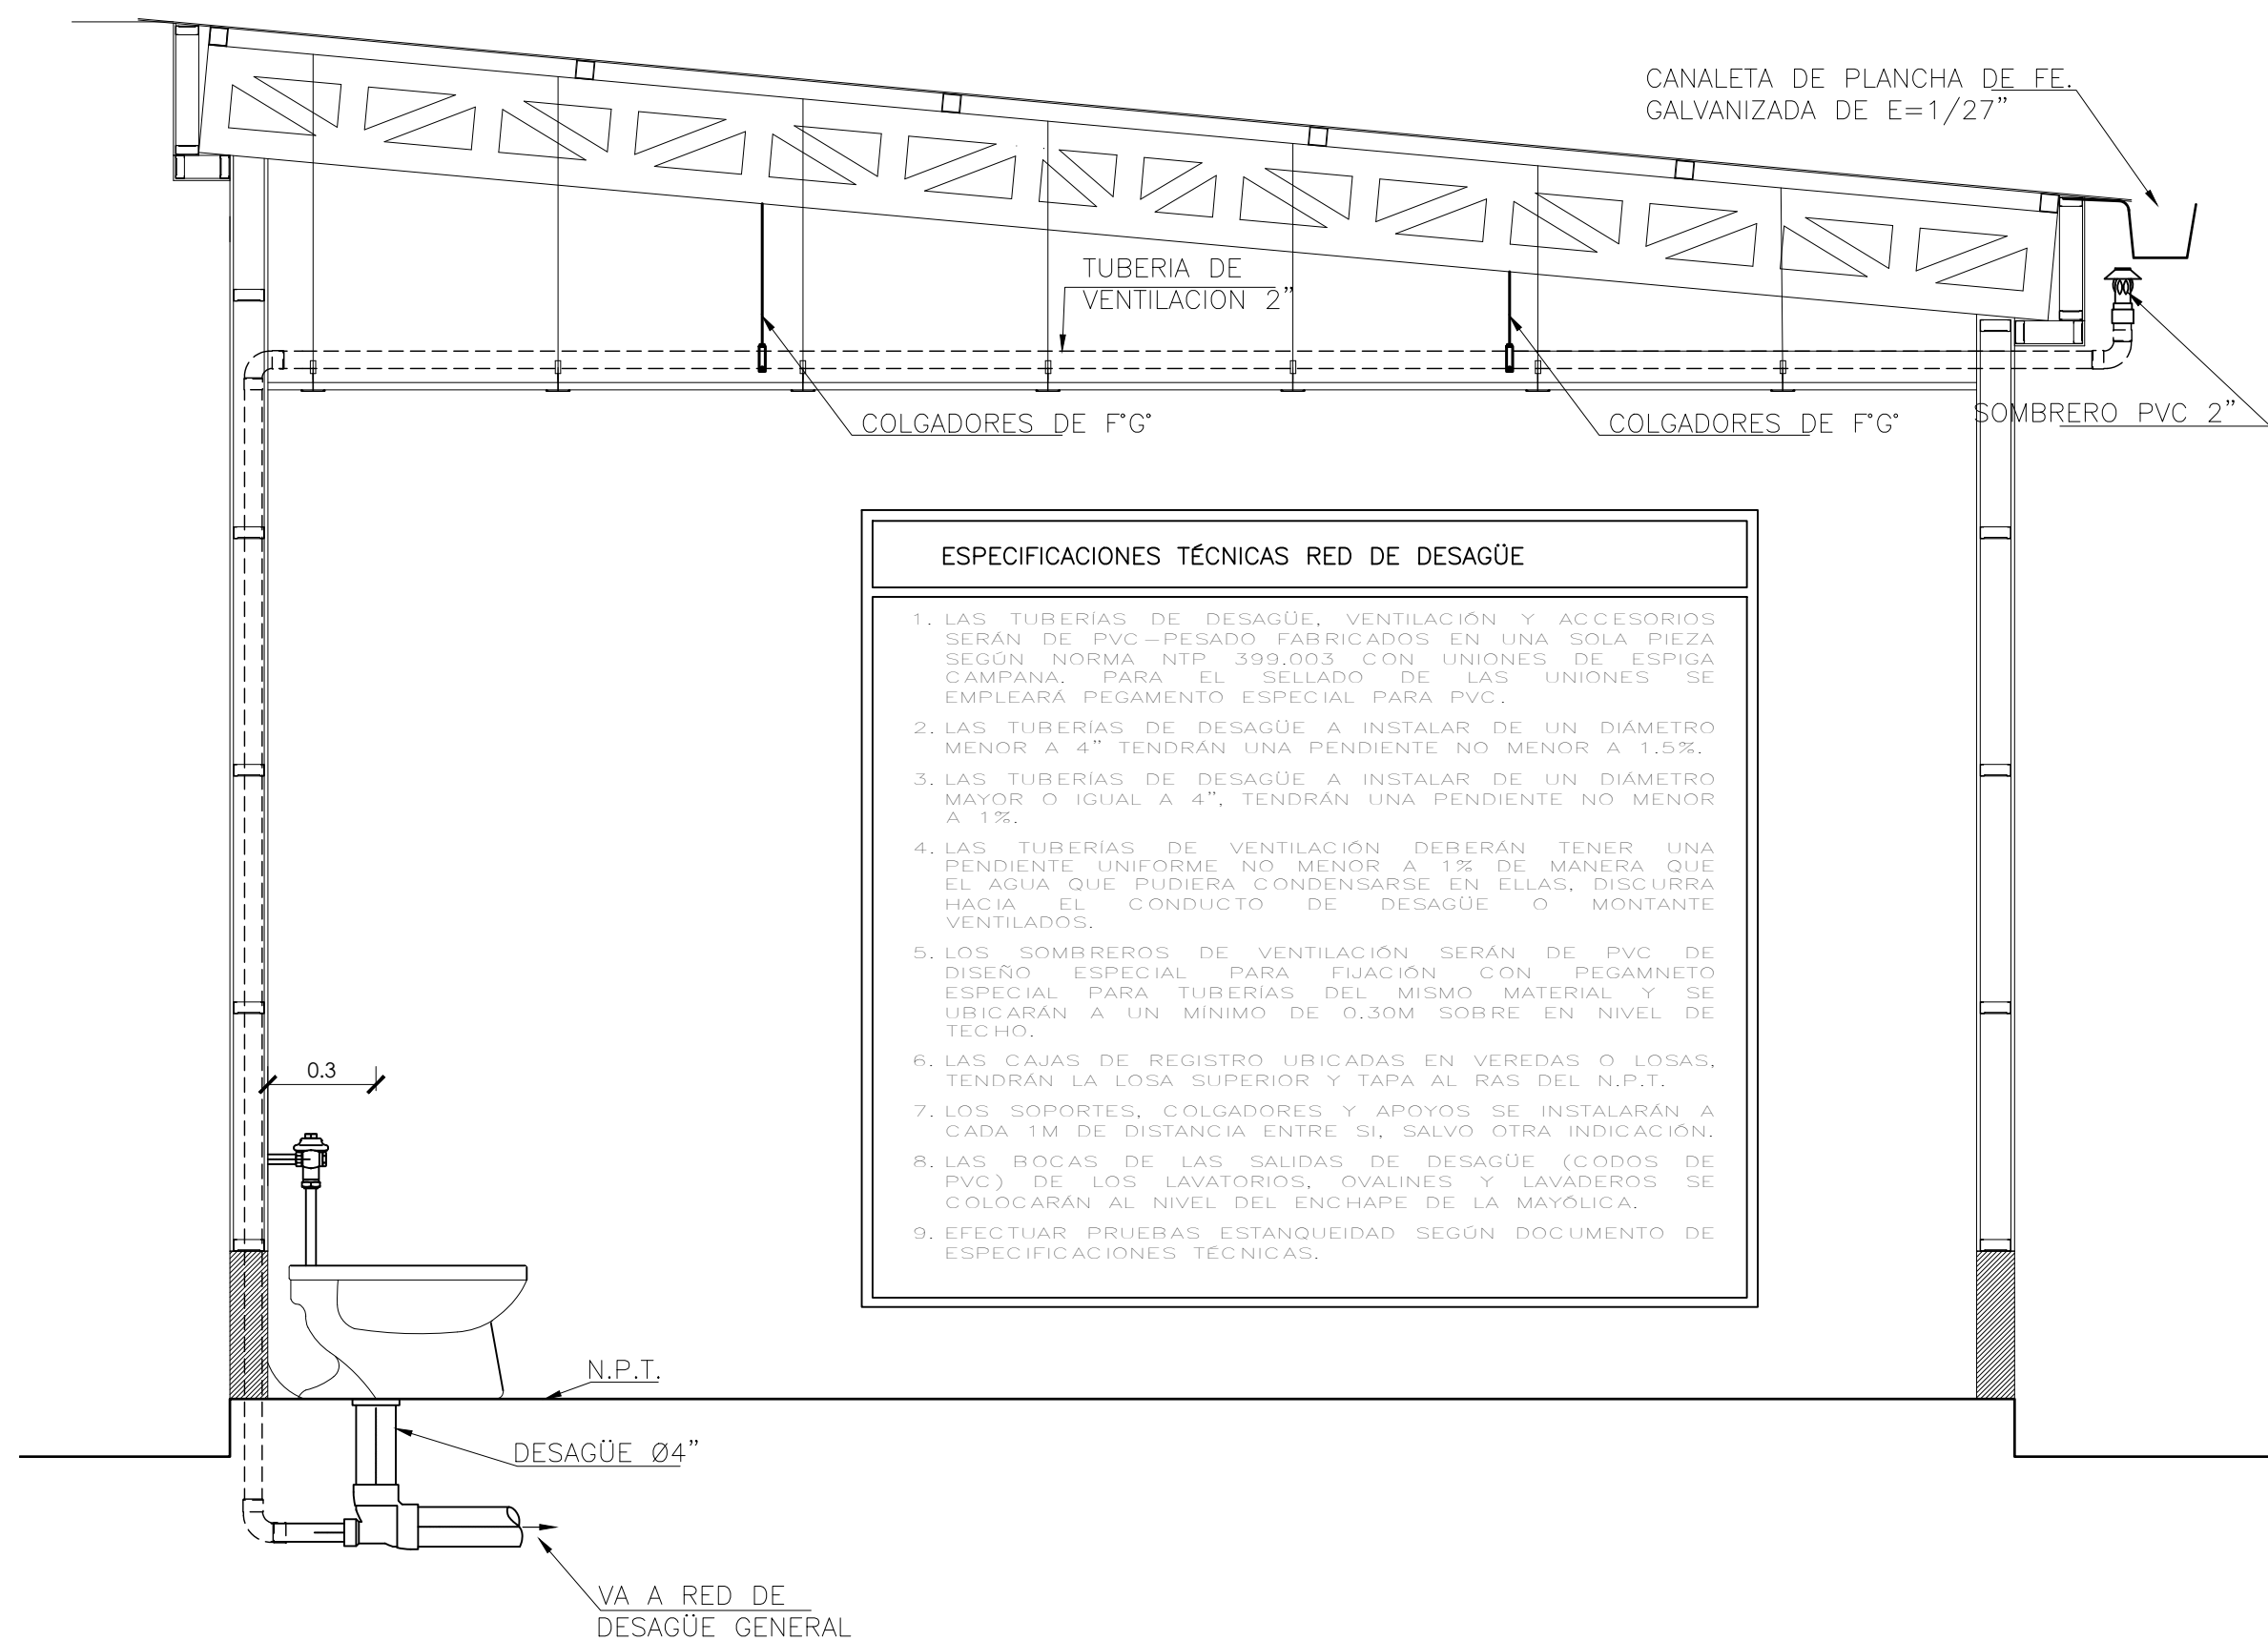


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED DE DESAGÜE
1. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE, VENTILACIÓN Y ACCESORIOS SERÁN DE PVC-PESADO FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA SEGÚN NORMA NTP 309.003, CON UNIONES DE ESPIGUA CAMPANA, PARA EL SELLADO DE LAS UNIONES SE EMPLEARÁ PEGAMENTO ESPECIAL PARA PVC.
2. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIÁMETRO MENOR A 4\"/>
3. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 4\"/>
4. LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN DEBERÁN TENER UNA PENDIENTE UNIFORME NO MENOR A 1% DE MANERA QUE EL AGUA QUE PUDIERA CONDENSARSE EN ELLAS, DISCURRA HACIA EL CONDUCTO DE DESAGÜE O MONTANTE VENTILADOS.
5. LOS SOMBREROS DE VENTILACIÓN SERÁN DE PVC DE DISEÑO ESPECIAL PARA FIJACIÓN CON PEGAMNETO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DEL MISMO MATERIAL Y SE UBICARÁN A UN MÍNIMO DE 0.30M SOBRE EL NIVEL DE TECHO.
6. LAS CAJAS DE REGISTRO UBICADAS EN VEREDAS O LOSAS, TENDRÁN LA LOSA SUPERIOR Y TAPA AL RAS DEL N.P.T.
7. LOS SOPORTES, COLGADORES Y APOYOS SE INSTALARÁN A CADA 1M DE DISTANCIA ENTRE SI, SALVO OTRA INDICACIÓN.
8. LAS ROCAS DE LAS SALIDAS DE DESAGÜE (Codos de PVC) DE LOS LAVATORIOS, OVALINES Y LAVADEROS SE COLOCARÁN AL NIVEL DEL ENCHAFE DE LA MAYOLICA.
9. EFECTUAR PRUEBAS ESTANQUEIDAD SEGÚN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DETALLE TUB. VENTILACION
ESC: 1/50

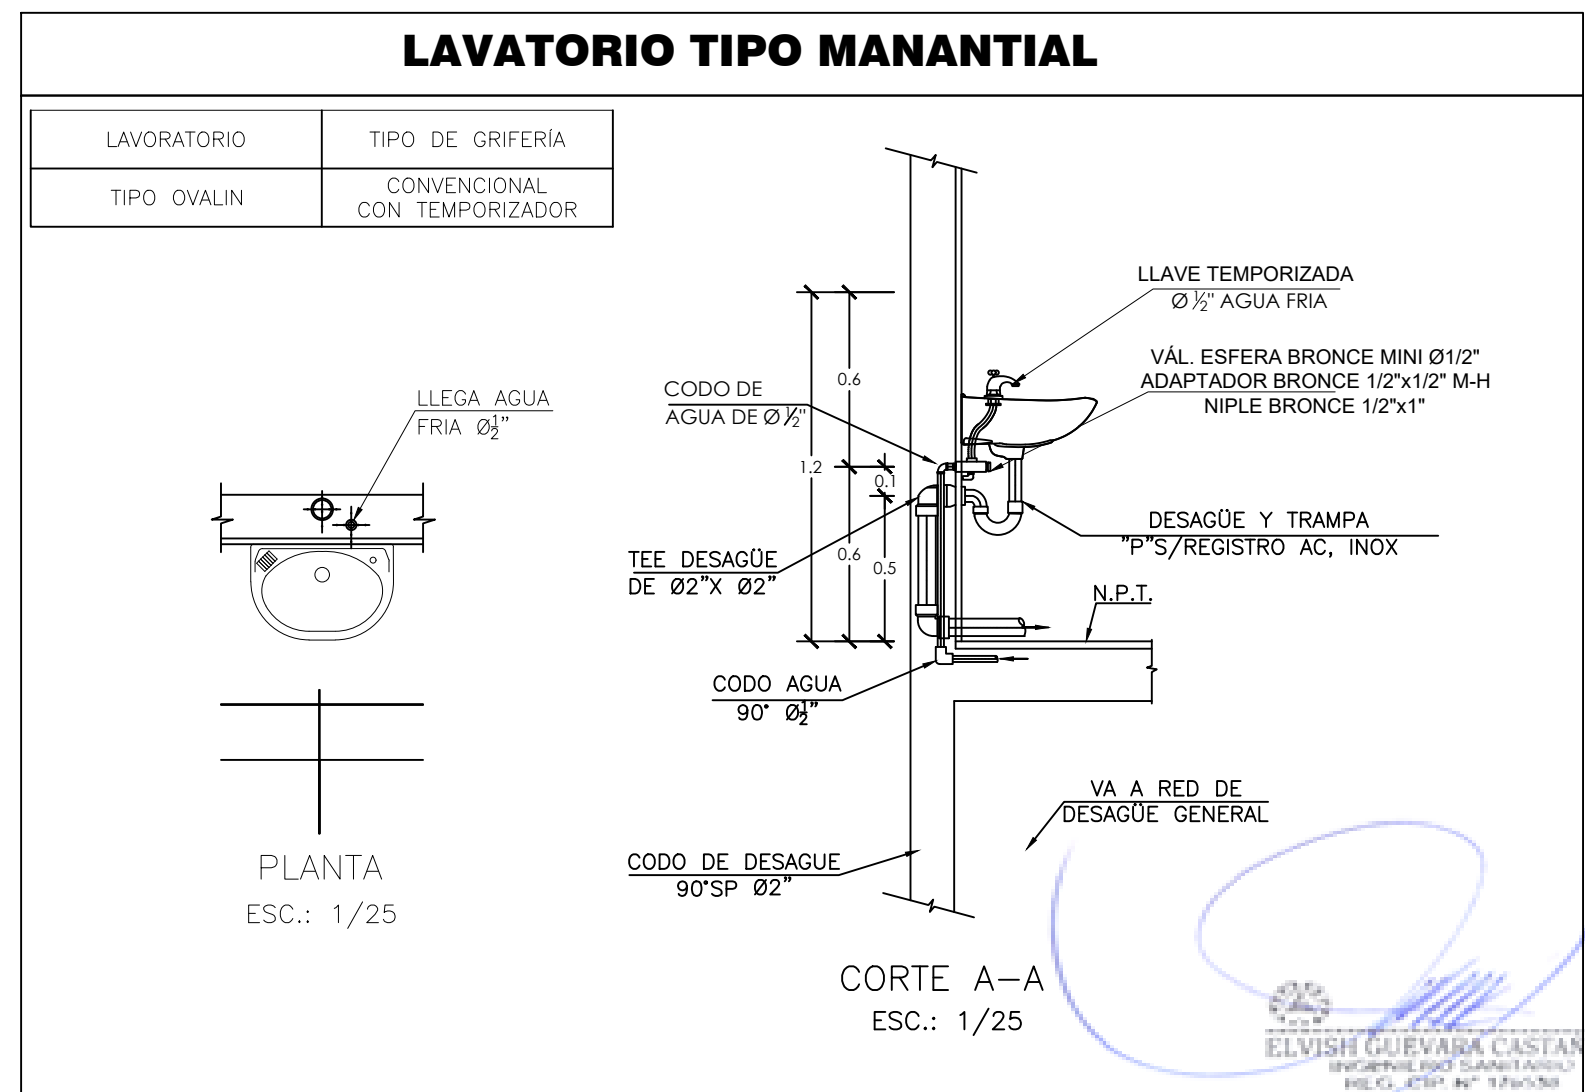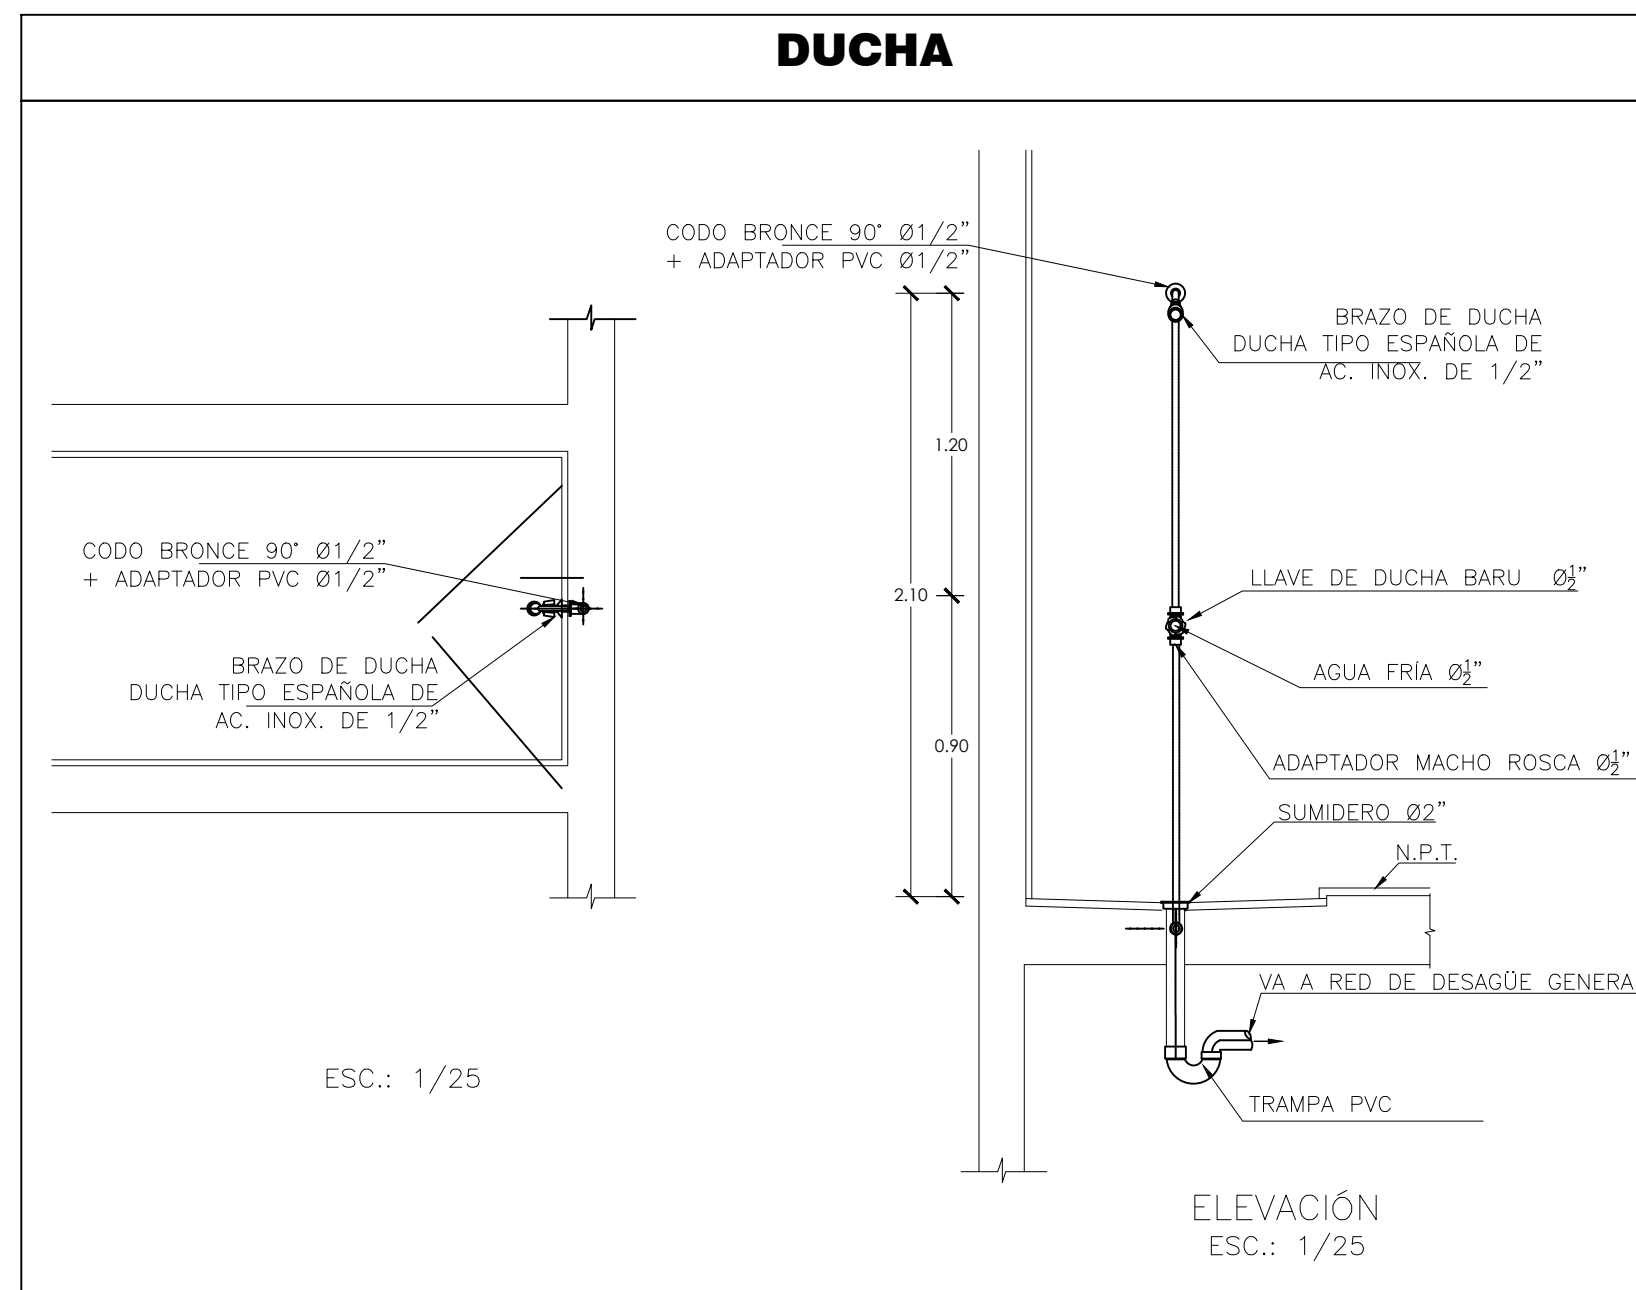

DETALLE DE COLGADORES

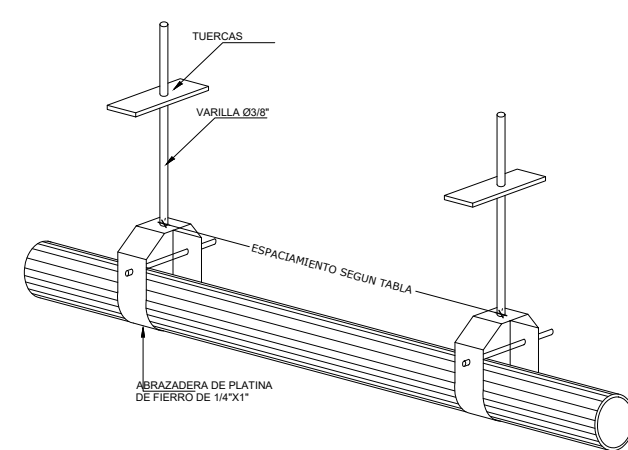



DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø1"	Ø1 1/2"	Ø2"	Ø2 1/2"	Ø3"	Ø4"
ESPACIAMIENTO ENTRE COLGADORES DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO PVC	1.50m	2.00m	2.50m	3.00m	3.50m	3.50m

SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE COLGADORES EN TUBERÍA A LA VISTA
Sin Escala

DETALLE DE COLGADORES
Sin Escala

INODORO

CÓDIGO DE APARATO	TIPO DE GRIFERÍA
C-1	VALVULA FLUXOMETRICA

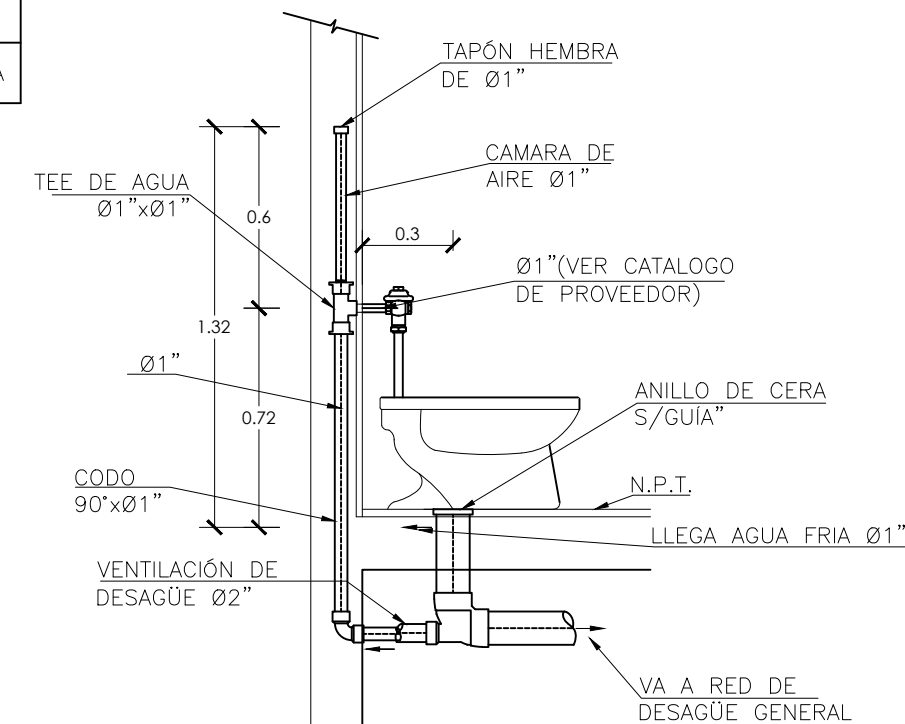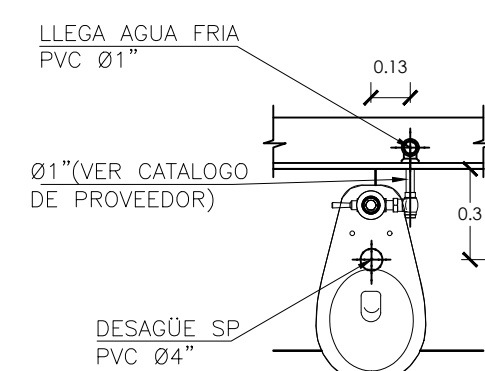



HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servimos de todo corazón

SERVICIO: ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE VESTUARIOS PARA PERSONAL ASISTENCIAL EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN- REGION CAJAMARCA"

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : CAJAMUROS
DIRECCIÓN N° : 1289

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES SANITARIAS

LÁMINA:
REDES DE DESAGUE Y VENTILACION

ESCALA: INDICADA
ESPECIALISTA RESPONSABLE: ING. ELVIS GUEVARA CASTAÑEDA REG. CIP N°176538
FECHA : AGOSTO - 2023

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

IS-DV-01
LAMINA 01 DE 01