

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

INFORME N° 01 -2024-COMITÉ DE SELECCIÓN – C.P N° 002-2024-CSJAR/PJ-1

A : CESAR AUGUSTO DE LA CUBA CHIRINOS
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Justicia de Arequipa

DE ASUNTO : YVONNE BEDREGAL RIVERA
Presidente del Comité de Selección
Informe de declaratoria de desierto CONCURSO PÚBLICO N° 02-2024-CSJAR/PJ-1 "Servicio de reestructuración de ambientes del módulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa".

REFERENCIA : Resolución Administrativa de Presidencia N° 001266-2024-P-CSJAR-PJ
Acta de Declaratoria de Desierto

FECHA : Arequipa, 24 de septiembre del 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, en calidad de presidente de comité de selección de Concurso Público N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación del "Servicio de reestructuración de ambientes del módulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa", para informar a su despacho lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Con fecha 12.08.2024, se convocó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el Concurso Público N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación del Servicio de reestructuración de ambientes del módulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa", cuyo valor estimado asciende a S/ 676,187.34.


Al respecto, según el cronograma del procedimiento de selección entre el 13.08.2024 al 18.09.2024 se programó el registro de participantes, verificando que se registraron más de 57 proveedores, conforme al reporte del SEACE:



Título de convocatoria: 1
Objeto de contratación: Servicio
Descripción del objeto: SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Número de Contratación: CSJAR-2024-173

Busqueda de participante
Estado de registro: [Selección] Participante: [Selección]

N°	Proveedor con RUC	Razón Social	Fecha de Registro	Estado	Fecha de Validación	N° de Documento	Acciones
51	20609409445	F & A ENGINEERING GROUP S.A.C.	17/09/2024	Válida	17/09/2024	20609409445	[Iconos]
52	20609470412	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS CHANTU S.R.L.	17/09/2024	Válida	17/09/2024	20609470412	[Iconos]
53	20609550093	TIENDAFABLE S.A.C.	17/09/2024	Válida	17/09/2024	20609550093	[Iconos]
54	20609582354	3IM CIVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/09/2024	Válida	06/09/2024	20609582354	[Iconos]
55	20610393029	UBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C.	03/09/2024	Válida	03/09/2024	20610393029	[Iconos]
56	20611910505	HPS O' COMPANY S.A.C.	11/09/2024	Válida	11/09/2024	20611910505	[Iconos]
57	20612438071	CONSTRUCTORA FRANQUEL OBRAS S.A.C.	11/09/2024	Válida	11/09/2024	20612438071	[Iconos]




CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Con fecha 19.09.2024 se programó la presentación de ofertas, es así que de la verificación realizada en la plataforma electrónica del SEACE, se puede verificar que se registraron 2 ofertas de acuerdo al siguiente detalle:

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Nomenclatura: CP-SM-2-2024-CSJAR-PJ-1
Nro. de convocatoria: 1
Objeto de contratación: Servicio
Descripción del objeto: SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA



RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA			
20549011196	P.A. PERU S.A.C.	19/09/2024	21:52:59	Electronico
20602629306	INGENIEROS CIVILES AZA SARMIENTO YANQUI ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ICAZA S.A.C.	19/09/2024	22:53:42	Electronico




El comité de selección, mediante acta N° 06-2024 de fecha 24.09.2024, declaró desierto el procedimiento de selección, porque la Coordinación de Informática en calidad de área técnica de la Entidad, emite el informe N°000411-2024-CI-UPD-GAD-CSJAR-PJ, respecto de la evaluación de las ofertas de los postores, concluyendo que ambas ofertas no cumplirían, porque a pesar que los participantes adjuntaron su relación de componentes así como su Catálogo, Brouchure, Folleto o similar, estos no cumplen con las características técnicas detalladas de las bases integradas para el servicio de cableado, solicitado en el presente proceso, razón por la ninguna de las dos ofertas presentadas por los participantes P.A. PERU S.A.C. e INGENIEROS CIVILES AZA SARMIENTO YANQUI ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ICAZA S.A.C., son VALIDAS razón por la cual NO SE ADMITE LAS OFERTAS.


y conforme al numeral 65.1 del Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente: "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida (...)"

II. ANÁLISIS:

En primer lugar, debe indicarse que de acuerdo a lo establecido en el numeral 65.1 del artículo 65 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida (...).

Por su parte, el numeral 65.2 del artículo 65 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado establece que, "Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente (...).(El subrayado es agregado).

III. CONCLUSIÓN:


Se concluye que la declaratoria de desierto del procedimiento de selección del Concurso Público N° 002-2023-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación del "Servicio de reestructuración de ambientes del módulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa", fue motivada por las siguientes causas:

- i) Los postores no estructuraron adecuadamente sus propuestas, pues las descalificaciones derivan de errores en las ofertas en la parte técnica para la ejecución del servicio de cableado ya que los componentes como: Cables, Jacks, Canaletas, Caja Toma Datos, Faceplates, Patch Cords, Line Cords, UPS y Organizadores de Cables 2RU; no cumplen con las características solicitadas en las bases integradas, de acuerdo al sub numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria de las bases integradas.

Se informa que el expediente de contratación se remitirá a la Coordinación de Logística para las acciones correspondientes según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.


Atentamente

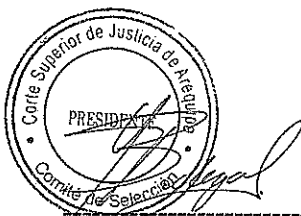


Arq. Yvonne Bedregal Rivera
Presidente del C.P N° 002-2024-CSJAR/PJ-1



Ing. Jorge Arturo Vargas Llerena
Miembro

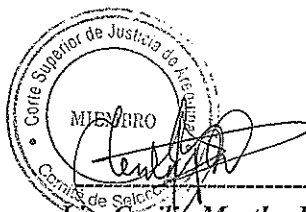

Lic. Cecilia Martha Ruiz Tito
Miembro



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

ACTA N° 006- DE DECLARATORIA DE DESIERTO

C.P N° 002-2024-CSJAR/PJ-1

En Arequipa a los 24 días del mes de septiembre del año 2024, en el local de las oficinas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a las 12:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 001266-2024-P-CSJAR-PJ, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección del Concurso Público N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de convocatoria es el SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, a fin de evaluar los motivos del desierto:

1. PRESENTACION Y DESCARGA DE OFERTA

Se procedió a verificar el registro de participantes en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

Registro de participantes:

A continuación se coloca la captura del registro de participantes del SEACE:


Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Número de Contratación	CSJAR-2024-175

Búsqueda de participante	
Estado de registro	[Seleccione] ▼
Participante	[Seleccione] ▼
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	
<input type="button" value="Regresar"/>	

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Código de Registro	Acciones
51	Proveedor con RUC	20609409445	F & A ENGINEERING GROUP S.A.C.	17/09/2024	Válido		17/09/2024	20609409445	
52	Proveedor con RUC	20609478412	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS GHANTU S.R.L.	17/09/2024	Válido		17/09/2024	20609478412	
53	Proveedor con RUC	20609659093	TIENDAFIABLE S.A.C.	17/09/2024	Válido		17/09/2024	20609659093	
54	Proveedor con RUC	20609833344	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/09/2024	Válido		04/09/2024	20609833344	
55	Proveedor con RUC	20610593829	OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C.	03/09/2024	Válido		03/09/2024	20610593829	
56	Proveedor con RUC	20611910585	HPS D' COMPANY S.A.C.	11/09/2024	Válido		11/09/2024	20611910585	
57	Proveedor con RUC	20612418871	CONSTRUCTORA NANUCHE & OBRAS S.A.C.	11/09/2024	Válido		11/09/2024	20612418871	

57 registros encontrados, mostrando 7 registros(s) de 51 a 57 Página 6 de 6





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Registro de ofertas:

Seguidamente se procedió a verificar el registro de ofertas, advirtiéndose que hubo 2 ofertas registradas, según reporte del SEACE:

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante :	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Nomenclatura :	CP-SM-2-2024-CSJAR/PJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA


Nro. Item	Descripción del Item	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA				
20549011196	P.A. PERU S.A.C.		19/09/2024	21:52:59	Electronico
20602629806	INGENIEROS CIVILES AZA SARMIENTO YANQUI ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ICAZA S.A.C.		19/09/2024	22:53:42	Electronico

2. DECLARATORIA DE DESIERTO

De acuerdo al sub numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria de las bases integradas, se ha señalado adicionalmente el literal e) donde se señala que los participantes deberán de adjuntar "Relación de los componentes del cableado, Cables, Jacks, Canaletas, Caja Toma Datos, Faceplates, Patch Cords, Line Cords, UPS y Organizadores de Cables 2RU. Adjuntando Catalogo, Brouchure, Folleto o similar, en el que se describa la marca y modelo. Para la verificación del cumplimiento de las características solicitadas, se deberá precisar el folio en el que se precisa el cumplimiento de las características. conforme al cuadro al pie:

COMPONENTE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DE LA OFERTA	NRO DE FOLIO DE LA PROPUESTA TECNICA QUE SUSTENTA
CABLEADO HORIZONTAL					
	Cable UTP Categoría 6A				
	Patch panel de 48 puertos categoría 6A				
	Patch panel de 24 puertos categoría 6A				
	Organizadores de cables de 2RU				
	Patch cord categoría 6A				
	Line cord categoría 6A				
	Jacks modulares categoría 6A				
	Sistema de ordenamiento de cables 2RU				
CANALIZACION					
	Canalización				
	Cajas plásticas para montaje de face plates				
	Face plates				
PROTECCION ELECTRICA					
	UPS				






CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Para la verificación se solicitó el apoyo a la Coordinación de Informática en calidad de área técnica de la Entidad, en atención a lo solicitado el Coordinador de Informática emite el informe N°000411-2024-CI-UPD-GAD-CSJAR-PJ, informe que forma parte de la presente acta, respecto de la evaluación de las ofertas de los postores, concluyendo que ambas ofertas no cumplirían, de acuerdo al siguiente detalle:

ANEXO 01						
PROVEEDOR P.A. PERU S.A.C.						
RUC: 20602629806						
Com po-	Descripción	Marca	Modelo	Descripci on de la	Nro. De folio de la	Evaluacion
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	SATRA	Cable sólido UFTP Categoría 6A		28-31	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral d, señala no se aceptará ningún cable de tipo CM, CMX o IEC 60332-1; en la propuesta de la oferta a fojas 30 indica comportamiento al fuego IEC 60332-1, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 48		32-36	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a, señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas UIUTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas UIUTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 34 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 24		37-41	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a, señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas UIUTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas UIUTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 38 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	SATRA	2RUs		42-43	Cumple
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	UTP-CM28AWG		44-45	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 45 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
6	Line cord categoría 6A	SATRA	UTP-CM28AWG		46-47	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 47 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
7	Jacks modulares categoría 6A	DEM	HKJ-904-C6		48-52	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral l indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 49 indica la marca DEM debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
8	Sistema de ordamiento de cables	SATRA	2RUs		53-54	Cumple
CANALIZACIÓN						
9	Canalización	BasorFIL	BF2R		55-58	Cumple
10	Cajas plásticas para montaje de face plates	FURUKAWA	-		59-61	
11	Face plate	DMON	-		62-64	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face Plate" en el numeral a indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 63 indica acepta Keystone Jack RJ-45, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA						
12	UPS	VERTIV	GXE3-3000MT		65-76	Cumple





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA


PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

ANEXO 02						
ICAZA S.A.C						
RUC: 20602629806						
Com- po- nent	Descripción	Marca	Modelo	Descri- pción n de	Nro. De folio de la	Evaluación
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	DIXON	LSZH		8	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A", en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica cable de cobre UTP Cat. 6, por lo que no se cumplirá con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral 1 indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica la marca DIXON debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	48 PUERTOS		10	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a, señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas UUTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01UR) o 48 salidas UUTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 10 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumplirá con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral 1 indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 10 indica la marca SATRA debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	24 PUERTOS		11	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a, señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas UUTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01UR) o 48 salidas UUTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 11 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumplirá con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral 1 indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 11 indica la marca SATRA debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	KROTON	KROTON		16	Cumple
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	PLUG		13	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 13 indica patch cord UTP Cat. 6 CM, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
6	Line cord categoría 6A	SATRA	PLUG		-	No se adjunta ficha técnica
7	Jacks modulares categoría 6A	STE	-		15	Se adjunta plano mas no detalla características ni la categoría
8	Sistema de ordamiento de cables	SATRA	RACKABLE 2RU		16	Cumple
CANALIZACIÓN						
9	Canalización	PLASTISUR	NTP393.006.215		17	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Canalización" en el numeral d) indica La bandeja porta cables tipo malla debe ser fabricado con varilla o alambres de acero electro cincado, acorde al estándar EN 12329, case 6, en la propuesta de la oferta a fojas 17 solamente presenta ficha técnica de tubería, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
10	Cajas plasticas para montaje de face plates	PLASTISUR	RECTANGULAR		17	no se encontro bruzure, no cumple
11	Face plate	3M	ESTANDAR		18	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face Plate" en el numeral a indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 18 indica categoría 5e y 6, además se observa que no es una hoja técnica del fabricante, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA						
12	UPS	APC	SMART UPS		13	En las bases integradas a fojas 114, en el componente "UPS" en el punto Potencia indica 3KVA / 2700 W o Superior, en la propuesta de la oferta a fojas 20 indica Capacidad de potencia de salida 700 Vatios / 1000 VA, por lo que no se cumplirá con lo especificado.

De la evaluación técnica se advierte que a pesar que los participantes adjuntaron su relación de componentes así como su Catálogo, Brouchure, Folleto o similar, estos no cumplen con las características técnicas detalladas de las bases integradas para el servicio de cableado, solicitado en el presente proceso, razón por la que ninguna de las dos ofertas presentadas por los participantes P.A. PERU S.A.C. e INGENIEROS CIVILES AZA SARMIENTO YANQUI ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ICAZA S.A.C., son VALIDAS razón por la cual NO SE ADMITE LAS OFERTAS.

Y de conformidad al numeral 65.1 del Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente: "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta valida (...)", razón por la cual este Comité determina **DECLARAR DESIERTO** el Concurso Público N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de contratación es el





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día mismo día, se da por concluida la presente sesión;
firmando los intervinientes en señal de conformidad.





Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
Gerencia de Administración Distrital
Unidad de Planeamiento y Desarrollo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Arequipa, 23 de Septiembre del 2024



Firma
Digital

Firmado digitalmente por ZAPANA
SOTOMAYOR Walter Melecio FAU
20456310959 soft
Cargo: Coordinador De Informatica
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.09.2024 18:25:53 -05:00

INFORME N° 000411-2024-CI-UPD-GAD-CSJAR-PJ

A : YVONNE ADELAIDA BEDREGAL RIVERA
Presidente del Comité de Selección C.P N° 002-2024-CSJAR/PJ-1

De : WALTER MELECIO ZAPANA SOTOMAYOR
Coordinador de Informatica

Asunto : Evaluación técnica de propuestas de los postores para el servicio de reestructuración de ambientes del modulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en lo que respecta a cableado estructurado.

Referencia : EXPEDIENTE 003906-2024-CI-UPD
Oficio N° 003-2024-C.P. N° 002-2024-CSJAR/PJ

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y en relación al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 003-2024-C.P. N° 002-2024-CSJAR/PJ de fecha 20 de setiembre del 2024, donde se remite las bases integradas y las dos ofertas registradas en SEACE para en calidad de área técnica proceda a evaluar las ofertas del Concurso Publico N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de la convocatoria es la contratación del servicio de reestructuración de ambientes del módulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, conforme a la documentación solicitada como admisión de la oferta, en tal sentido solita remita la evaluación del día 23.09.2024 en horas de la mañana, en caso exista ofertas que no cumplan deberá de sustentar técnicamente en base a las bases integradas, señalando el folio y numeral.

2. ANÁLISIS

Según Oficio N° 003-2024-C.P. N° 002-2024-CSJAR/PJ, se adjunta la documentación de dos ofertas registrada en SEACE, proveedor 1) P.A. PERU S.A.C. con RUC 20549011196 y proveedor 2) Ingenieros Civiles Aza Sarmiento Yanqui Asociados Sociedad Anónima Cerrada – ICAZA S.A.C con RUC 20602629806.

El proveedor P.A. PERU S.A.C. adjunto a fojas 25,26 y 27 adjunta la relación de los componentes del cableado horizontal, canalización, protección eléctrica.

El proveedor – ICAZA S.A.C. a fojas 07 adjunta la relación de los componentes del cableado horizontal, canalizaciones, protección eléctrica.




ANEXO 01

PROVEEDOR P.A. PERU S.A.C.


RUC: 20602629806

Componente	Descripción	Marca	Modelo	Descripción de la Oferta	Nro. De folio de la Propuesta técnica	Evaluación
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	SATRA	Cable sólido U/FTP Categoría 6A		28-31	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral d. señala no se aceptará ningún cable de tipo CM, CMX O IEC 60332-1; en la propuesta de la oferta a fojas 30 indica comportamiento al fuego IEC 60332-1, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 48		32-36	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 34 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 24		37-41	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 38 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	SATRA	2RUs		42-43	Cumple
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	UTP-CM 28AWG		44-45	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 45 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
6	Line cord. categoría 6A	SATRA	UTP-CM 28AWG		46-47	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 47 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.



 Ing. Walter Zapana Solomayor
 COORDINACIÓN DE INFORMATICA
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo
 Corte Superior de Justicia de Arequipa

7	Jacks modulares categoría 6A	OEM	HKI-904-C6	48-52	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral I indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 49 indica la marca OEM debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
8	Sistema de ordamiento de cables 2RU	SATRA	2RUs	53-54	Cumple
CANALIZACION					
9	Canalización	BasorFIL	BF2R	55-58	Cumple
10	Cajas plasticas para montaje de face plates	FURUKAWA	-	59-61	
11	Face plate	DIXON	-	62-64	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face Plate" en el numeral a indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 63 indica acepta Keystone Jack RJ-45, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA					
12	UPS	VERTIV	GXE3-3000IMT	65-76	Cumple



Ing. Walter Zapana Sotomayor
 COORDINACION DE INFORMATICA
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo
 Corte Superior de Justicia de Arequipa

ANEXO 02


ICAZA S.A.C

RUC: 20602629806

Compo- nente	Descripción	Marca	Modelo	Descripción de la Oferta	Nro. De folio de la Propuesta técnica	Evaluación
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	DIXON	LSZH		8	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A", en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica cable de cobre UTP Cat. 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral I indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica la marca DIXON debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	48 PUERTOS		10	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP Categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 10 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral I indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 10 indica la marca SATRA debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.


 Ing. Walter Zapana Solomayor
 COORDINACION DE INFORMATICA
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo
 Corte Superior de Justicia de Arequipa

3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	24 PUERTOS	11	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 11 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral l indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 11 indica la marca SATRA debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	KROTON	KROTON	16	Cumple En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 13 indica patch cord UTP Cat.6 CM, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	PLUG	13	No se adjunta ficha técnica
6	Line cord. categoría 6A	SATRA	PLUG	15	Se adjunta plano mas no detalla características ni la categoría
7	Jacks modulares categoría 6A	STE	-	16	Cumple
8	Sistema de ordamiento de cables 2RU	SATRA	RACKABLE 2RU		
CANALIZACION					
9	Canalización	PLASTISUR	NTP399.006.215	17	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Canalización" en el numeral d) indica La bandeja porta cables tipo malla debe ser fabricado con varilla o alambres de acero electro cincado, acorde al estándar EN 12329, case 6, en la propuesta de la oferta a fojas 17 solamente presenta ficha técnica de tubería, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
10	Cajas plasticas para montaje de face plates	PLASTISUR	RECTANGULAR	17	no se encontro brusure, no cumple
11	Face plate	3M	ESTÁNDAR	18	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face plate" en el numeral a indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 18 indica categoría 5e y 6, además se observa que no es una hoja técnica del fabricante, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA					

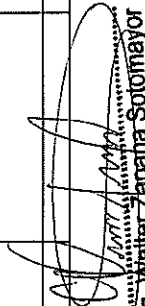
Ing. Walter Zapana Sotomayor
 COORDINACIÓN DE INFORMATICA
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo
 Corte Superior de Justicia de Arequipa