


C.P MALDONADILLO 50KW

ATALAYA 1900 KW

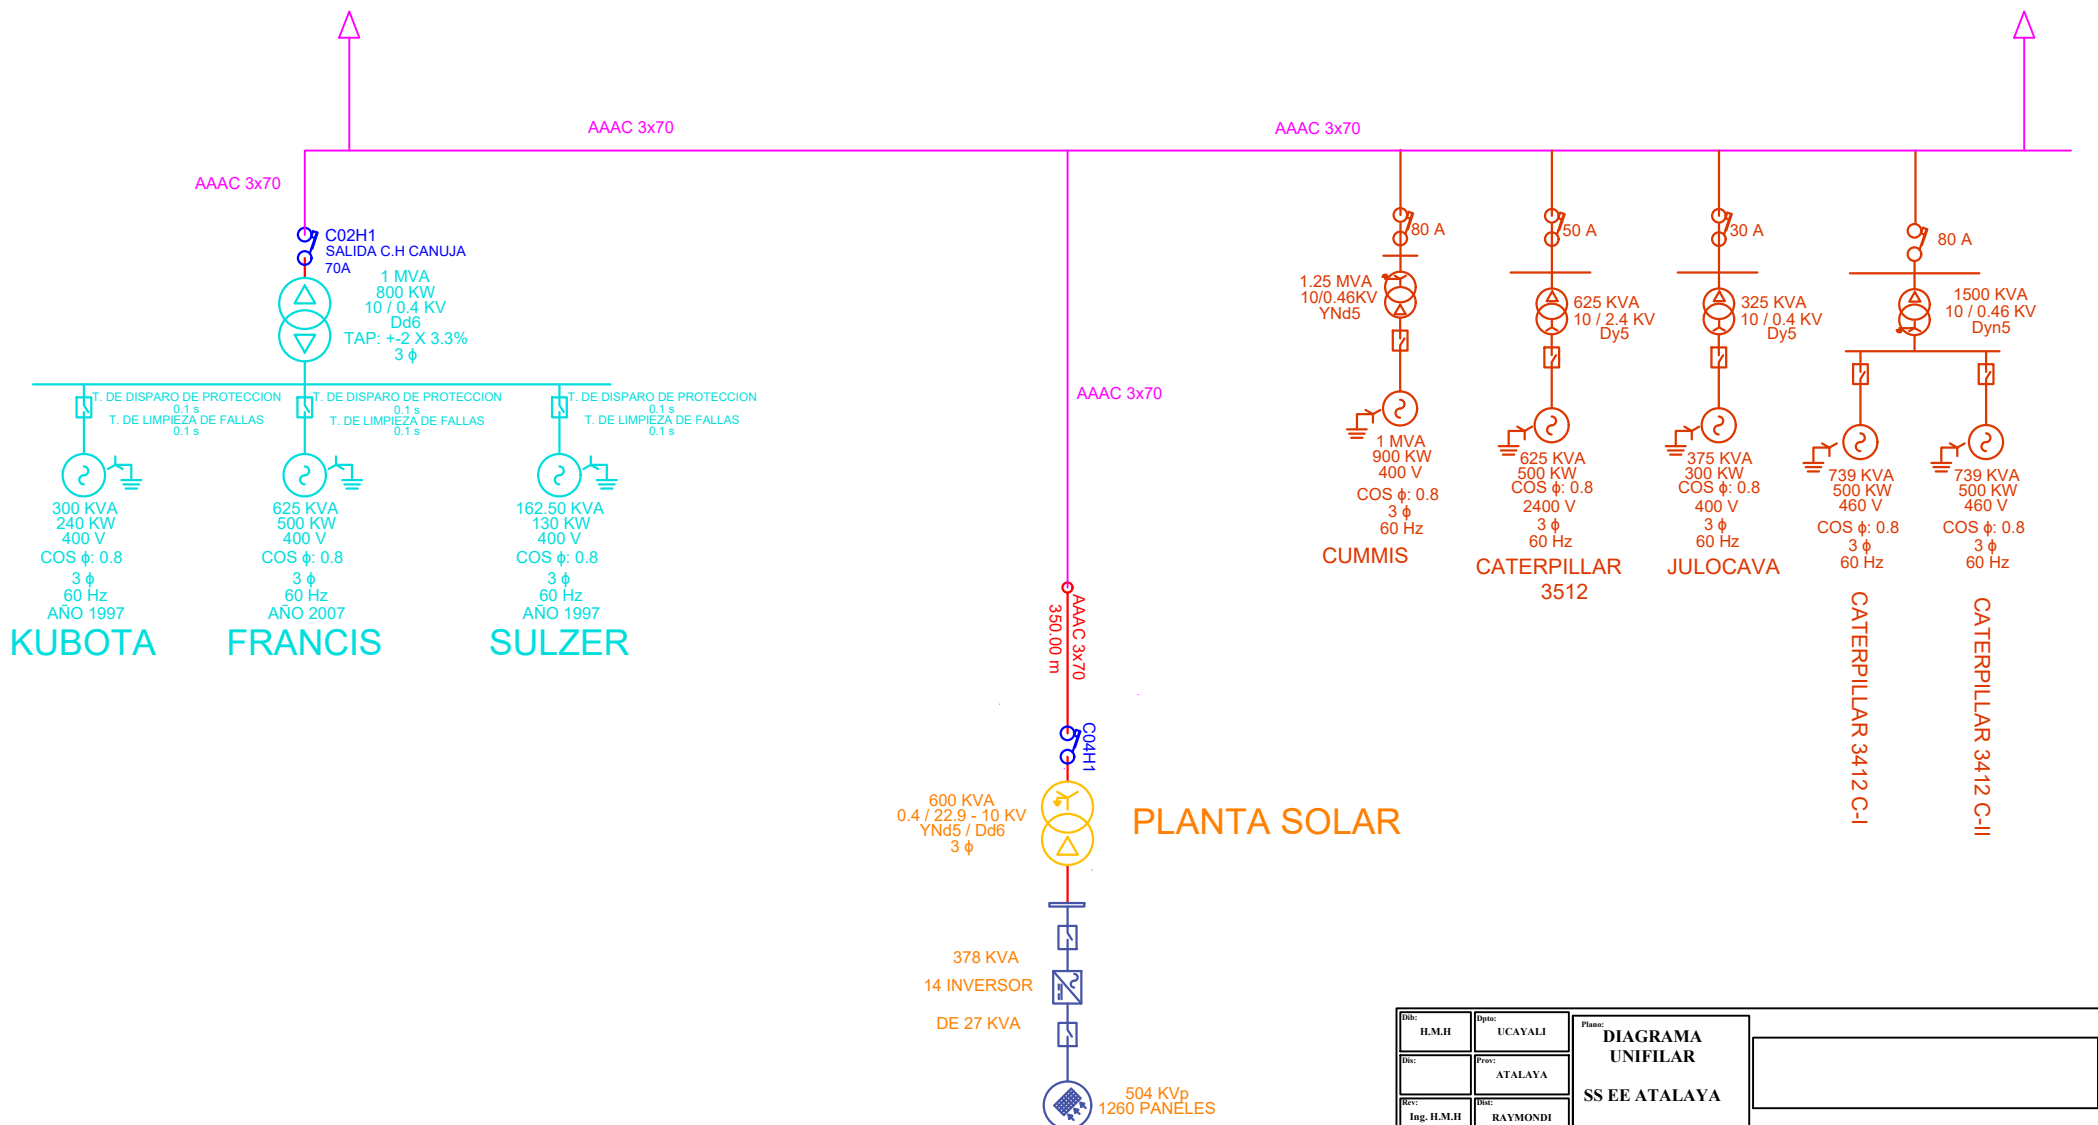

| | | | | | | | |
|--------|------------|--------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dib: | H.M.H | Dato: | UCAVALI | Plano: | DIAGRAMA UNIFILAR | | |
| Dis: | | Proy: | ATALAYA | | SS EE ATALAYA | | |
| Rev: | | Dist: | RAYMONDI | | | | |
| Aprob: | Ing. C.C.B | Fecha: | ABRIL 2023 | Nombre Magnitud: DIAGRAMA UNIFILAR - ACTUALIZADO.dwg | | Zona o Localidad: | N° de Plano: |
| | | | | Pac: | | ALIMENTADOR H1 | DU-01-1/1 |
| | | | | S / E | | | |