


CORTE B-B
ESC: 1/25

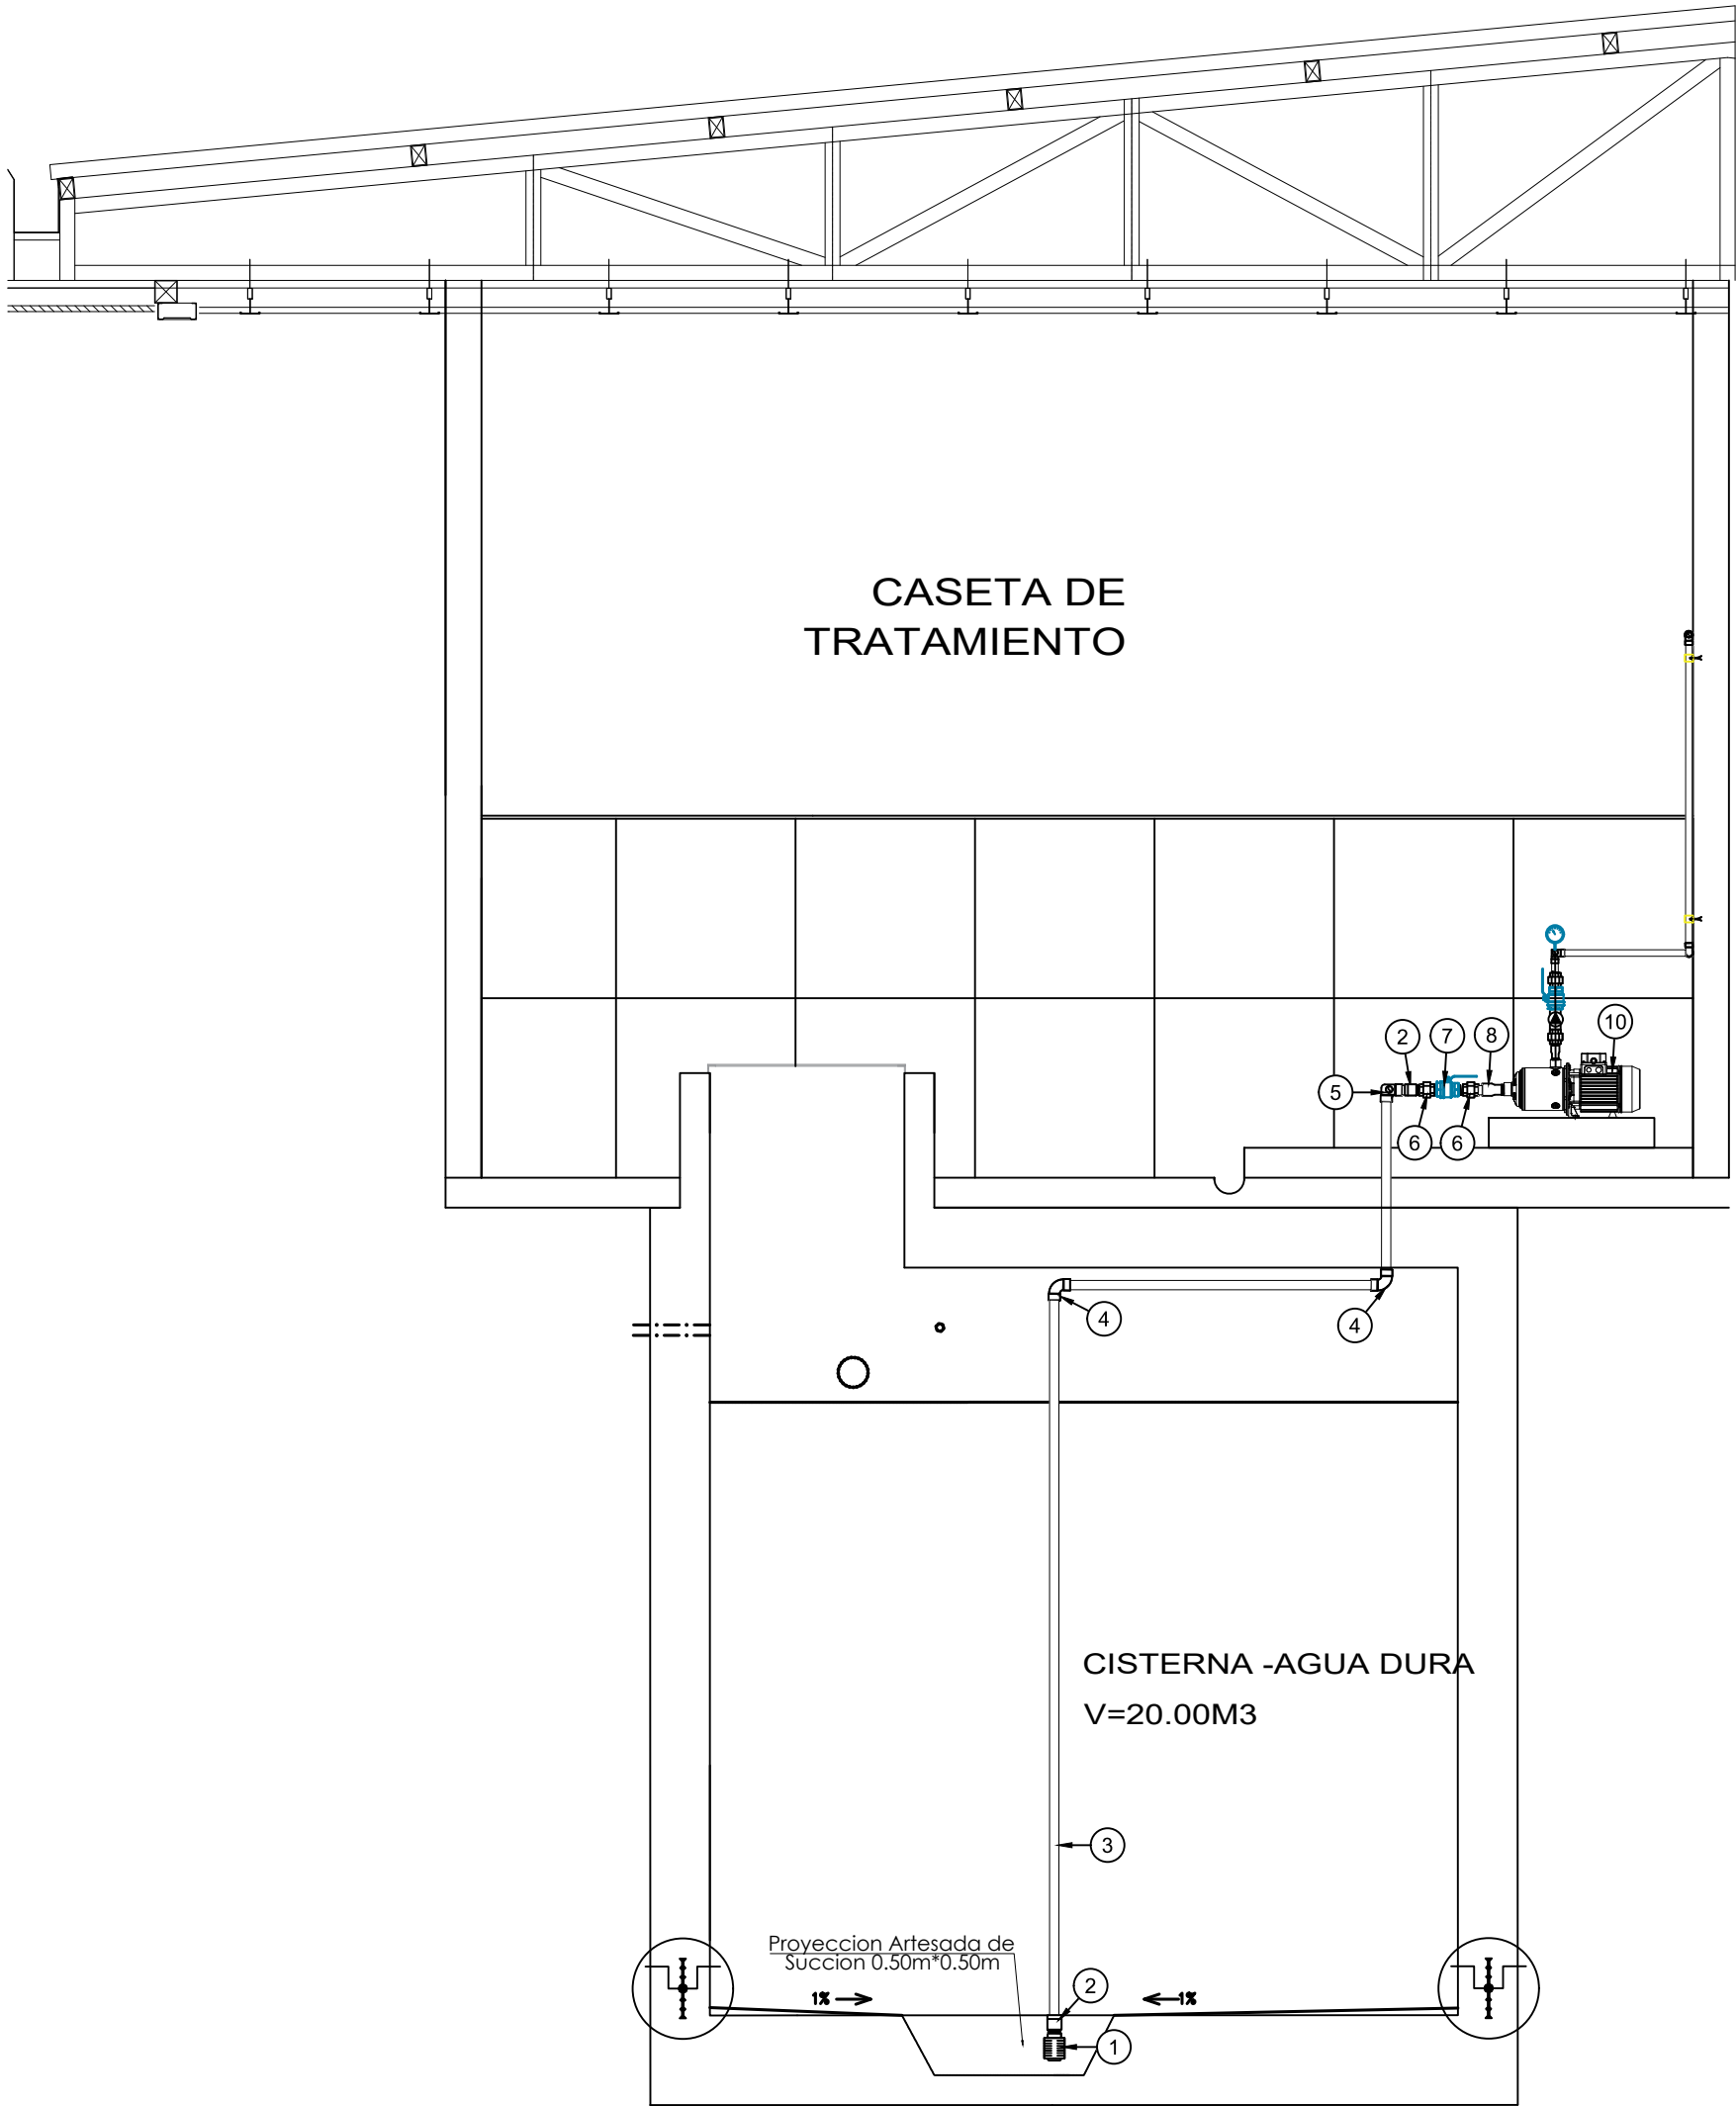


CORTE C-C
ESC: 1/25

LINEA DE IMPULSION			
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
11	REDUCCION PVC ROSCADO EXTERNO Ø1" -3/4"	und.	02
12	UNION UNIVERSAL PVC ROSCADO Ø1"	und.	06
13	NIPLE PVC C/R CON TUERCA Ø1"x5cm	und.	09
14	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1" PN16	und.	02
15	VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø1"	und.	03
16	UPR PVC Ø1"	und.	03
17	CODOS PVC SP Ø1" C-10 NTP 399.002	und.	05
18	PRESOSTATO DE BRONCE 0-8 Bar CONEX. 1/4"	und.	01
19	TEE PVC SP Ø1" C-10 NTP 399.002	und.	01
20	MANÓMETRO RADIAL DE ACERO INOX. 0-100 PSI C/GLICERINA, CONEX. ROSCADA DE 1/4	und.	01
21	TEE PVC SP Ø1" C-10 NTP 399.002	ml	10.00

LINEA DE SUCCION			
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
01	VALVULA DE PIE DE BRONCE PESADO DE Ø1 1/2" PN16 ROSCA-HEMBRA	und.	01
02	UPR PVC Ø1 1/2"		
03	TUBERIA DE PVC SP DE Ø1 1/2" C-10 NTP 399.002	ml	10.00
04	CODOS PVC SP Ø1 1/2" C-10 NTP 399.002	und.	06
05	TEE PVC SP Ø1 1/2" C-10 NTP 399.002	und.	01
06	UNION UNIVERSAL PVC ROSCADO Ø1 1/2"	und.	06
07	VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø1 1/2"	und.	03
08	REDUCCION PVC ROSCADO EXTERNO Ø1 1/2" -3/4"	und.	02
09	NIPLE PVC C/R CON TUERCA Ø1 1/2x5cm	und.	06
10	BOMBA DE PRESURIZADORA DE 2HP AC. INOX. AISI 304	und.	02

METRADOS EN REDES PP-R			
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
22	UNION UNIVERSAL PP-R Ø1"	und.	50
23	CODOS PP-R Ø1"	und.	82
24	TUBERÍAS DE POLIPROPILENO (PPR) Ø1" PN12.5 ISO 8077:2008	ml	60
25			
26	TEE PP-R Ø1"	und.	20
27	VALVULA DE BOLA DE PP-R Ø1"	und.	25
28	TANQUE SALMUERA POLIETILENO DE 200lt	und.	01
29	TANQUE DE FILTRO DE SEDIMENTOS	und.	01
30	TANQUE DE FILTRO ABLANDADOR FRP	und.	02
31	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 5UM + PORTAFILTRO	und.	01
32	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 1UM+ PORTA FILTRO	und.	01
33	REDUCCION PP-R Ø1" A Ø3/4"	und.	05
30	TANQUE DE FILTRO ABLANDADOR FRP	und.	02
31	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 5UM + PORTAFILTRO	und.	01
32	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 1UM+ PORTA FILTRO	und.	01
33	OSMOSIS INVERSA 2 PASO/3 MEMBRANAS	und.	01
34	TANQUE CILINDRICO/CONICO DE POLIETILENO V=1.3m3	und.	10
35	LAMPARA ULTRAVIOLETA AC. INOX. 316	und.	02
36	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 0.45UM + PORTAFILTRO	und.	01
37	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 0.2UM+ PORTA FILTRO	und.	01

ISOMETRICO PLANTA TRATAMIENTO

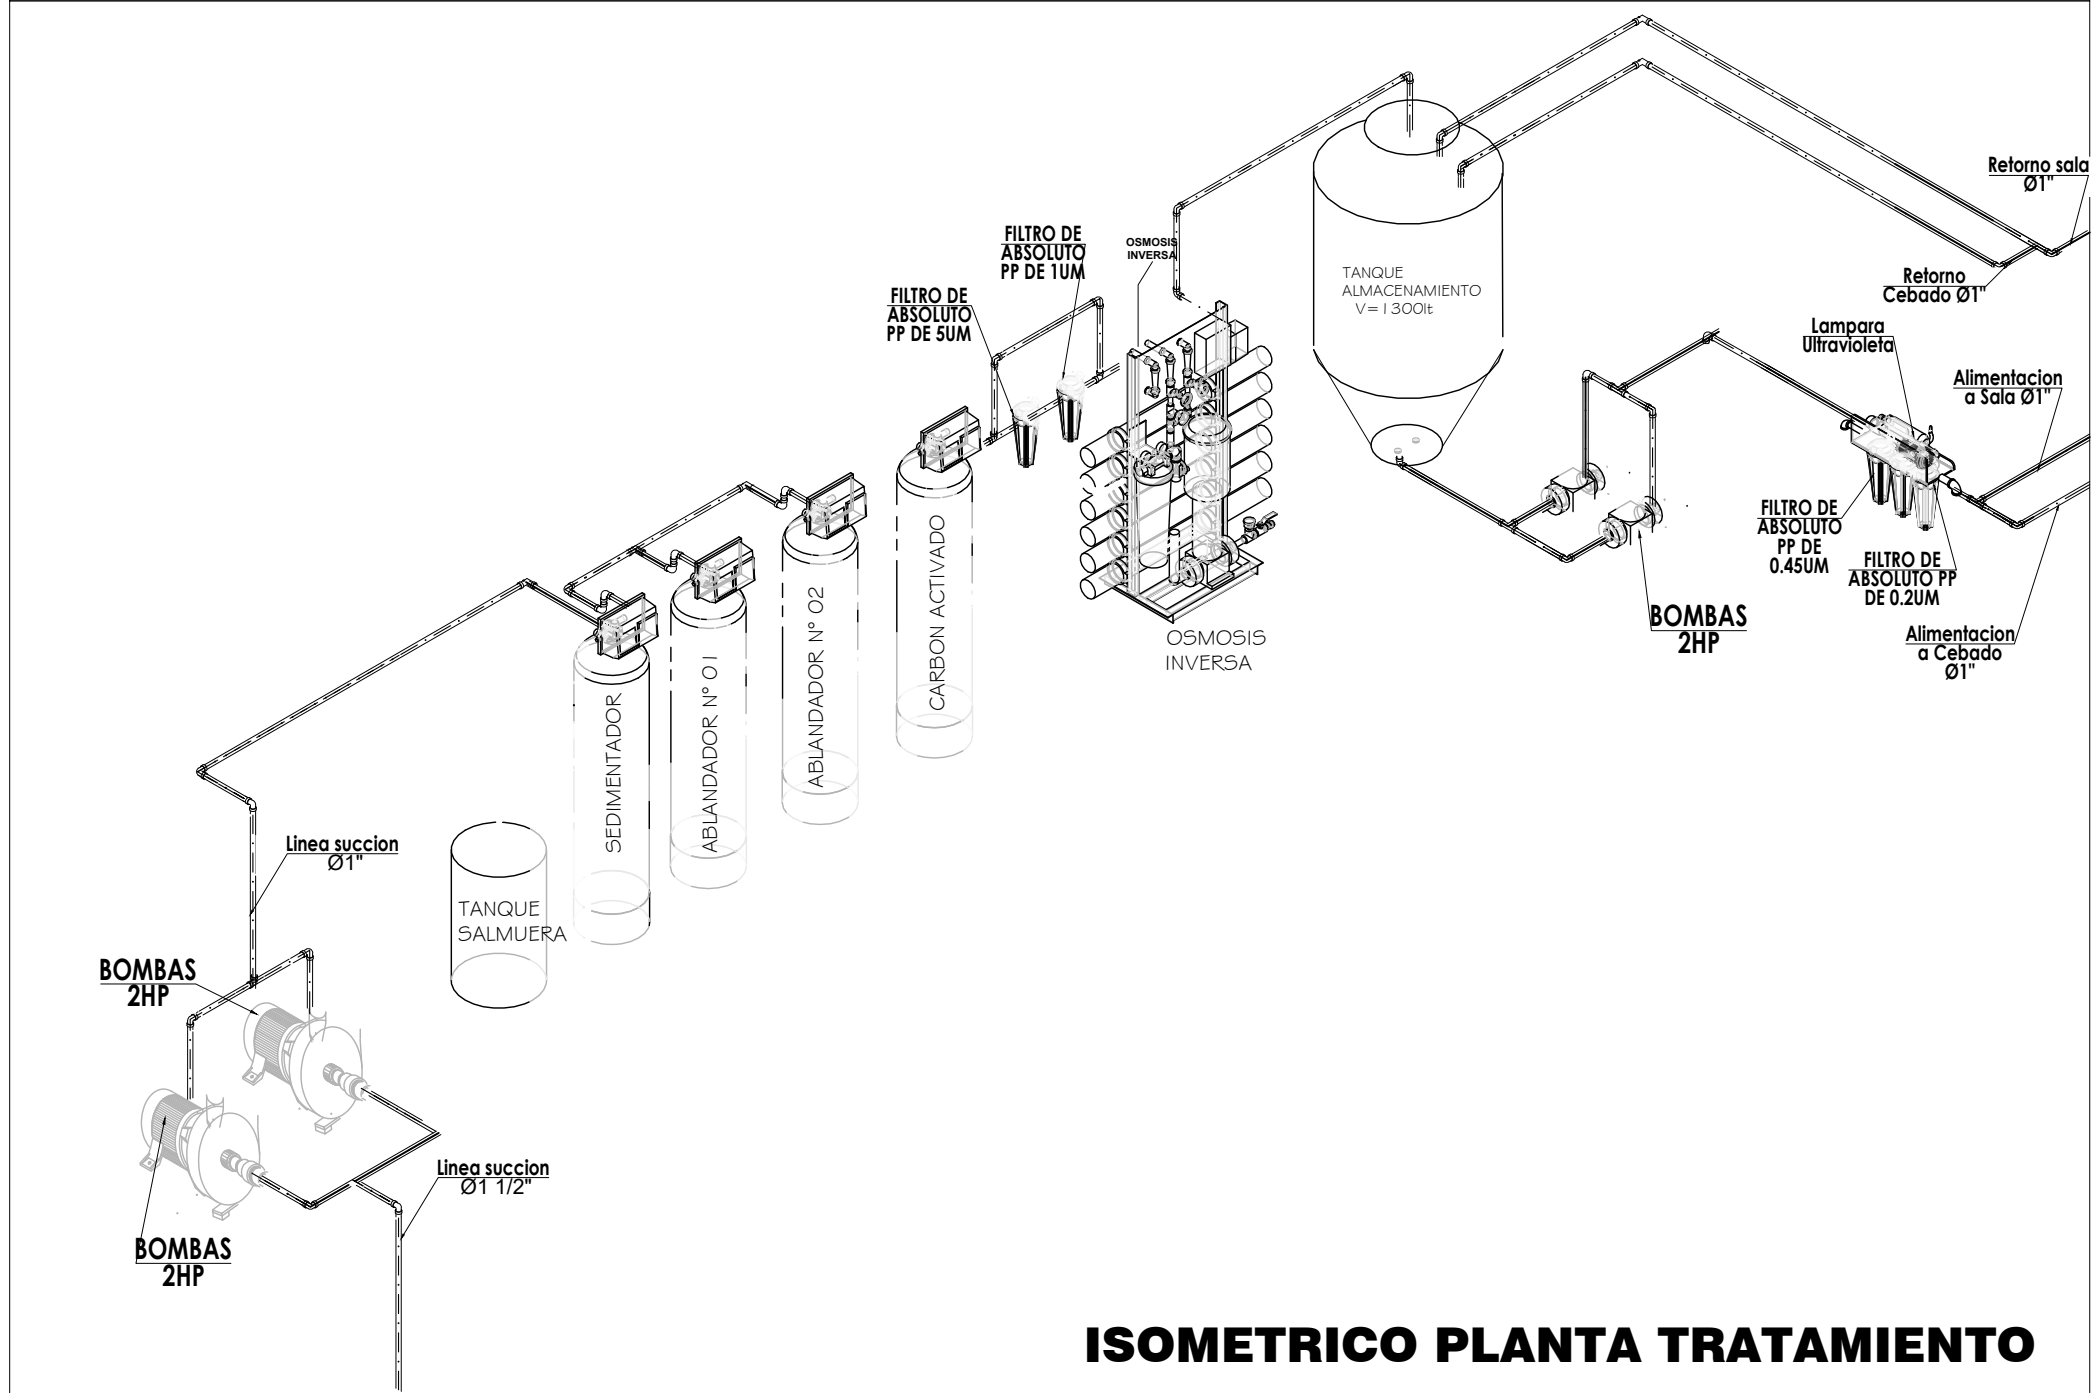

ISOMETRICO PLANTA TRATAMIENTO

METRADOS EQUIPAMIENTO MECANICOS, HIDRAULICOS-SANITARIOS		
ITEM	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
1	BOMBA DE PRESURIZADORA DE 2HP	04 und
2	TANQUE DE FILTRO DE SEDIMENTOS	01 und
3	TANQUE DE FILTRO ABLANDADOR FRP	02 und
4	TANQUE SALMUERA POLIETILENO DE 200lt	01 und
5	TANQUE DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	01 und
6	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 5UM	01 und
7	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 1UM	01 und
8	OSMOSIS INVERSA 2 PASO/3 MEMBRANAS	01 und
9	TANQUE CILINDRICO/CONICO DE POLIETILENO V=1.3m3	01 und
10	LAMPARA ULTRAVIOLETA AC. INOX. 316	01 und
11	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 0.45UM	01 und
12	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 0.2UM	01 und
13	PANEL AUTOMATICO DIGITAL CON ALARMA	01 und
14	ANILLO DISTRIBUCION TUBERIA PEX+RECIRCULACION	01 und



HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servimos de todo corazón

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECANICOS E HIDRAULICOS-SANITARIOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO HGJ

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

PROVINCIA : JAÉN

DISTRITO : JAÉN

DIRECCIÓN : CALPAMAUROS

N° : 1210

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES SANITARIAS

PLANO:

PLANTA DE PRODUCCION

ESCALA: INDICADA

ESPECIALISTA : ING. ELVISH GUEVARA CASTAÑEDA

FECHA: MAYO 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LAMINA:

IS-PD-02