



DIMENSIONAMIENTO DE LETRA " BANCO DE LA NACIÓN"

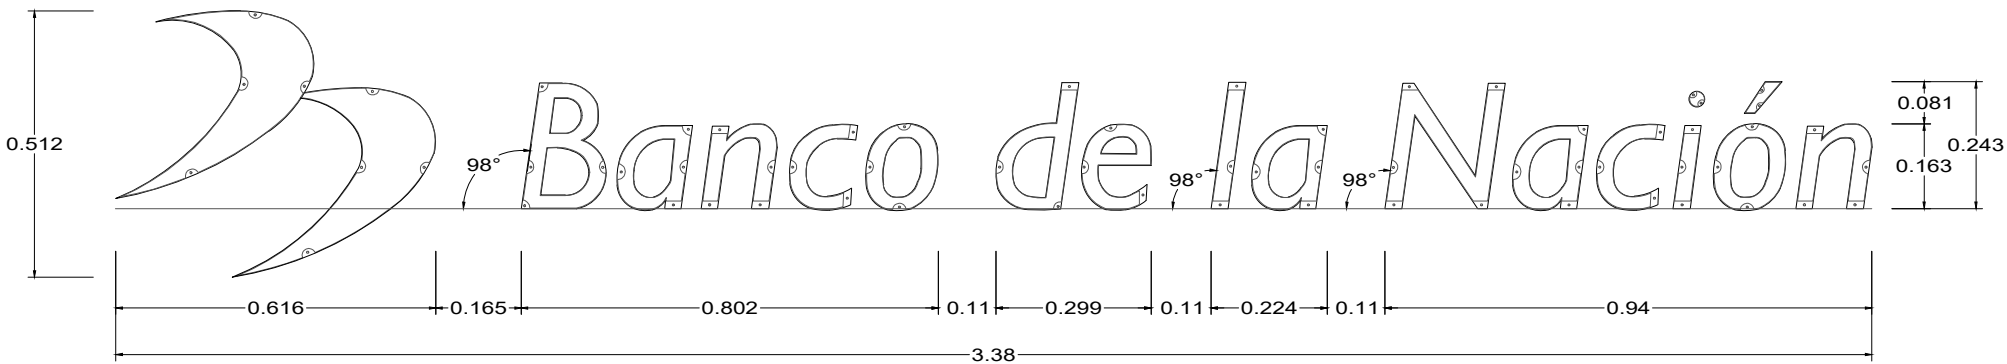

LETRERO FRONTAL


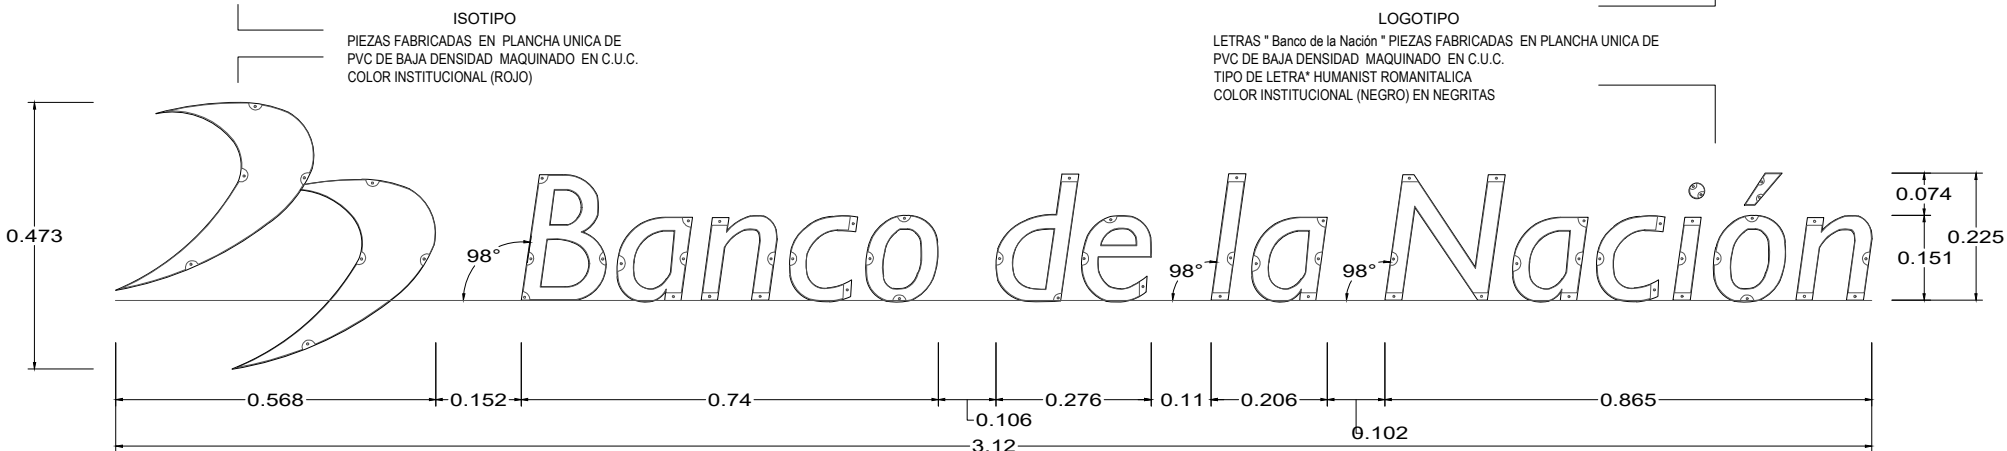


LETRERO LATERAL


CONSTRUCCIÓN DEL ISOTIPO

Rojo Corporativo  
C 20% R 179  
M 100% G 37  
Y 100% B 8  
K 0%  
Pantone : 1805C  
Pantone : 1795U

- NOTA:
- VERIFICAR "IN SITU" EL ÁREA A INSTALAR EL LETRERO.
- CORROBORAR LAS DIMENSIONES (ALTO Y ANCHO) DEL ESPACIO DONDE SE INSTALARÁ.
- IDENTIFICAR EL PUNTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (CACHIMBA O CAJA DE PASE), PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN IDÓNEA DE LA CAJA DE REGISTRO EN EL PANEL, PARA TENER ACCESO DIRECTO EN EL INSTANTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

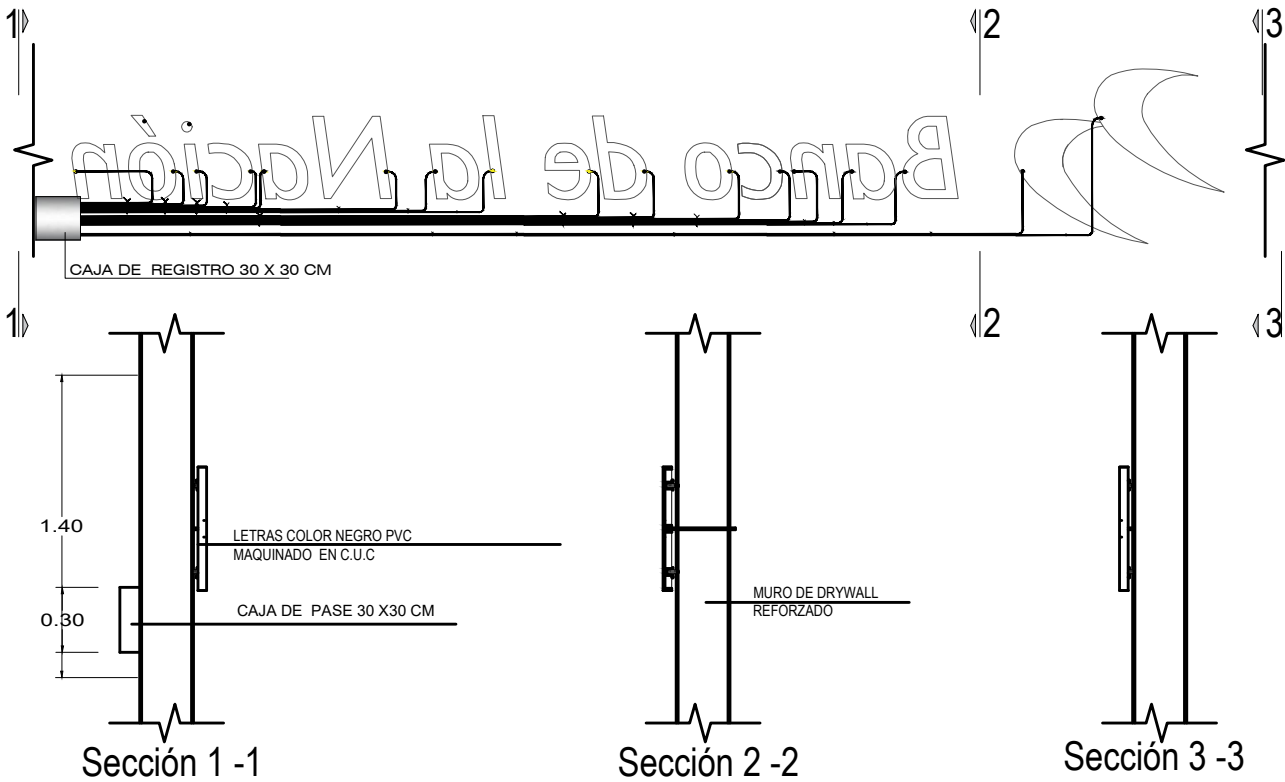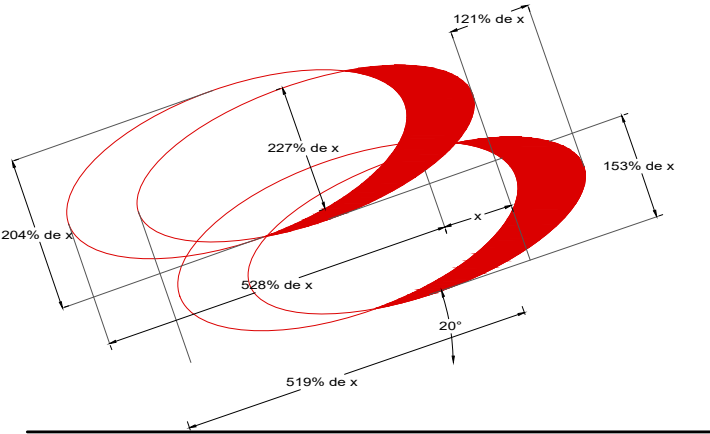

DETALLE DE CIRCUITO

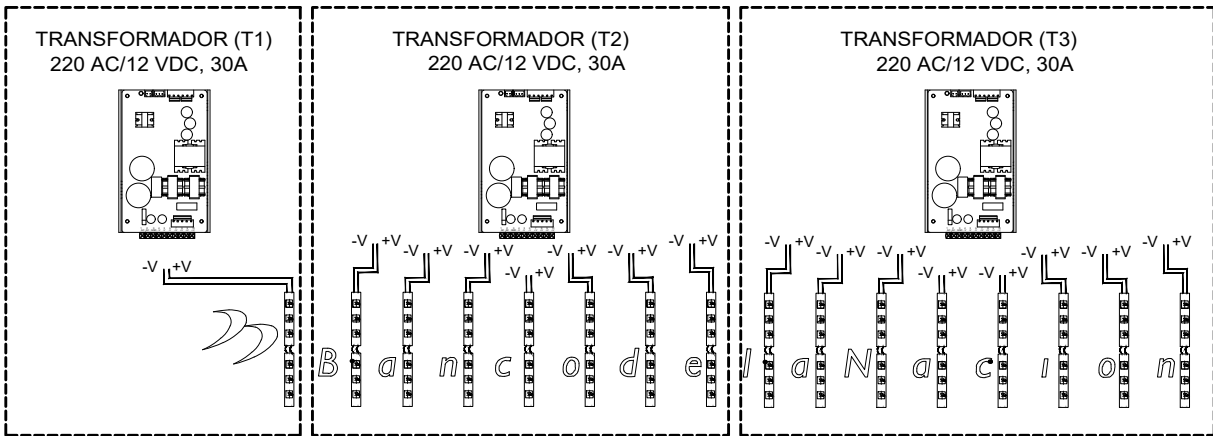

DETALLE ISOMÉTRICO

LEYENDA			
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CAJA Fo. Go. PESADO (MM)	ALTURA EJE(M)
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	ESTANDAR	EN TABLERO
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 Ma. DE SENSIBILIDAD CON AMPERAJE INDICADO EN ESQUEMA	ESTANDAR	EN TABLERO
	INTERRUPTOR HORARIO DE 16 A.	ESTANDAR	EN TABLERO
	INPUT: 220/110V- OUTPUT: 12V DC. 30AMPERIOS TRANSFORMADOR DE TENSIÓN	350X350X150MM	ADOSADO
	MÓDULOS LED IMPERMEABLE IP65 DC 12V, RoHS SEÑAL LED RETROILUMINACIÓN PARA CANAL, BLANCO FRIO, ANCHO 14MM, TENSION 12 V. IP65, LOGITUD 78MM. ALTURA 6MM, 3 LED POR MÓDULO	F°G° INSTALADO EN LETREROS	

DIAGRAMA UNIFILAR

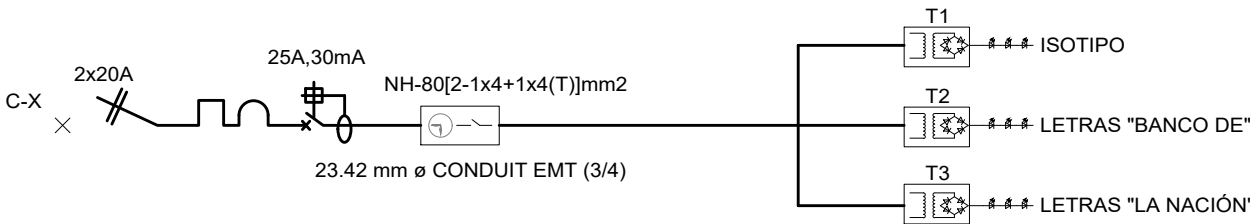


IMAGEN REFERENCIAL

