


Viene del CE1.1-02 del TG-E: TABLERO DE DISTRIBUCION

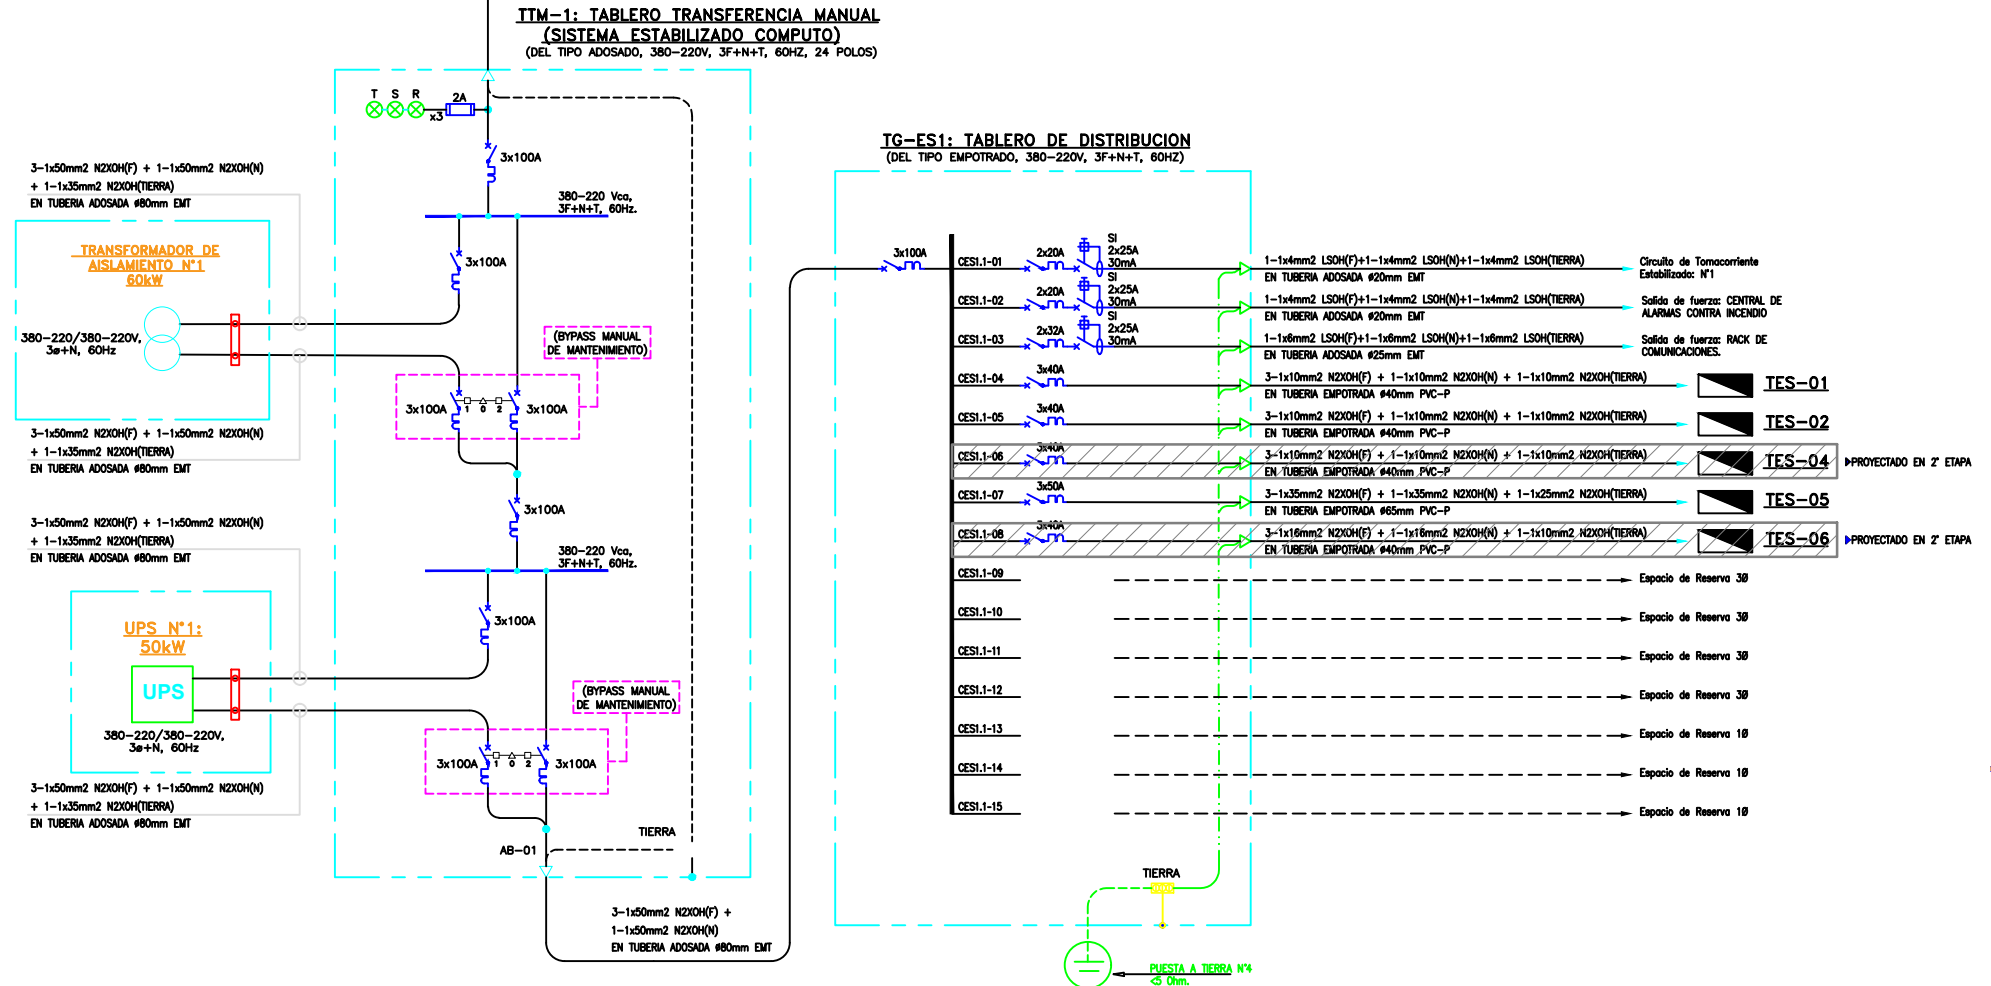

TABLERO TG-ES1 SOLO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO