


Unidades condensadoras: su ubicación y distancia exacta hacia los evaporadores se encuentra en los planos de arquitectura.

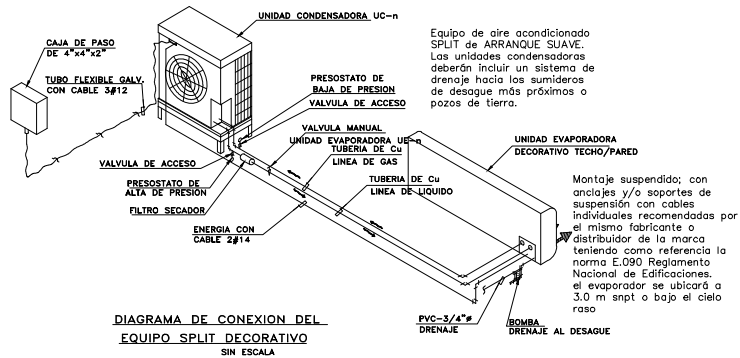

Nota.- Las longitudes finales de las tuberías de succión, descarga e interconexión serán definidos de acuerdo a la posición de las unidades condensadoras que se detallan en los planos de arquitectura; por lo que la sección de dichas tuberías será la indicada en manuales del fabricante del equipo de aire acondicionado en correspondencia con dicha longitud. Las tuberías y cables de interconexión deberán protegerse apropiadamente, ocultos en falsas columnas o vigas, según corresponda.

Nota.- Usar el termostato entre 23° a 26°C.

PLANTA PRIMER PISO

DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y LUCES DE EMERGENCIA