

FORMATO N° 22
ACTA DE BUENA PRO:
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR-1
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

1	NÚMERO DE ACTA	N° 008-2023/AS 02-2023-CR-1
----------	-----------------------	-----------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En la Ciudad de Lima, a los 14 días del mes de junio de 2023, en la oficina del Grupo Funcional de Compras, a las 16:15 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Resolución N° 77-2023-DGA-CR de fecha 17 de marzo de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR-1, cuyo objeto de convocatoria es la contratación de la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA", a fin de OTORGAR BUENA PRO.</p>
----------	--




3

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ	Titular	X	Dependencia:	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
		Suplente			
Primer Miembro	MARTIN SALVADOR FABIAN	Titular	X	Dependencia:	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
		Suplente			
Segundo Miembro	HECTOR CERRON VILCAPOMA	Titular	X	Dependencia:	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
		Suplente			




4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO <p>De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la Buena Pro es:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ITEM</th><th style="width: 90%;">Nombre o razón social del postor ganador</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">URCIA DE LA CRUZ RICHARD</td></tr> </table>	ITEM	Nombre o razón social del postor ganador	1	URCIA DE LA CRUZ RICHARD
ITEM	Nombre o razón social del postor ganador				
1	URCIA DE LA CRUZ RICHARD				

5	BASE LEGAL <p><u>Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado</u>: "76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 de ser el caso".</p>
----------	---

6	ACUERDO ADOPTADO <p>El Comité de Selección acuerda por unanimidad lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarar la BUENA PRO, de acuerdo al detalle consignado en el numeral N° 4 de la presente Acta.. - Registrar el resultado en el portal SEACE.
----------	--

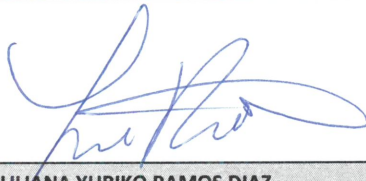	
LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ PRESIDENTE TITULAT	
	
MARTIN SALVADOR FABIAN MIEMBRO TITULAR	HECTOR CERRON VILCAPOMA MIEMBRO TITULAR

FORMATO N° 13 ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR-1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA																																																																																																
1		NÚMERO DE ACTA		N° 007-2023/AS 02-2023-CR-1																																																																																												
2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la Ciudad de Lima, a los 14 días del mes de junio de 2023, en la oficina del Grupo Funcional de Compras, a las 15:30 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Resolución N° 77-2023-DGA-CR de fecha 17 de marzo de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR-1, cuyo objeto de convocatoria es la contratación de la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA", a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN de las ofertas presentadas (electronica) el día 01 de junio de 2023.																																																																																																
3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td>Presidente</td><td>LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td colspan="2">DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Primer Miembro</td><td>MARTIN SALVADOR FABIAN</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td colspan="2">DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Segundo Miembro</td><td>HECTOR CERRON VILCAPOMA</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td colspan="2">AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>							Presidente	LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ	Titular	X	Dependencia:	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA				Suplente					Primer Miembro	MARTIN SALVADOR FABIAN	Titular	X	Dependencia:	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA				Suplente					Segundo Miembro	HECTOR CERRON VILCAPOMA	Titular	X	Dependencia:	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO				Suplente																																																				
Presidente	LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ	Titular	X	Dependencia:	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA																																																																																											
		Suplente																																																																																														
Primer Miembro	MARTIN SALVADOR FABIAN	Titular	X	Dependencia:	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA																																																																																											
		Suplente																																																																																														
Segundo Miembro	HECTOR CERRON VILCAPOMA	Titular	X	Dependencia:	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO																																																																																											
		Suplente																																																																																														
4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores: <table><tr><th>N°</th><th>Nombre o razón social del participante</th><th>RUC</th></tr><tr><td>1</td><td>GARCES CARBONELL RENZO RICARDO</td><td>10093032883</td></tr><tr><td>2</td><td>URCIA DE LA CRUZ RICHARD</td><td>10404420688</td></tr><tr><td>3</td><td>ALAMEDA MULTISERVICIOS GENERALES S.C.R.L. - ALMUGE S.R.L.</td><td>20508964553</td></tr><tr><td>4</td><td>AIRTEC SYSTEMS S.A.C.</td><td>20512795570</td></tr><tr><td>5</td><td>TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20514546267</td></tr><tr><td>6</td><td>TEMP AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20524506913</td></tr><tr><td>7</td><td>EUROFILTER SYSTEMS S.A.C</td><td>20564487211</td></tr><tr><td>8</td><td>GENERA CLIMA S.A.C.</td><td>20601726191</td></tr><tr><td>9</td><td>PLANERG PERU S.A.C.</td><td>20601752752</td></tr><tr><td>10</td><td>CORPORACION BERROSPÍ S.A.C.</td><td>20601994977</td></tr><tr><td>11</td><td>CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.</td><td>20603113676</td></tr><tr><td>12</td><td>UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.</td><td>20605393129</td></tr><tr><td>13</td><td>L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.</td><td>20605994530</td></tr><tr><td>14</td><td>VENTILACION M D E S.A.C.</td><td>20606031336</td></tr><tr><td>15</td><td>SERVICIOS INTEGRALES 360 S.A.C.</td><td>20608358413</td></tr><tr><td>16</td><td>ROMAC SOLUTIONS E.I.R.L.</td><td>20609568446</td></tr><tr><td>17</td><td>ARTEAGA BAZALAR E.I.R.L.</td><td>20610171771</td></tr></table>							N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	GARCES CARBONELL RENZO RICARDO	10093032883	2	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	10404420688	3	ALAMEDA MULTISERVICIOS GENERALES S.C.R.L. - ALMUGE S.R.L.	20508964553	4	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	20512795570	5	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20514546267	6	TEMP AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20524506913	7	EUROFILTER SYSTEMS S.A.C	20564487211	8	GENERA CLIMA S.A.C.	20601726191	9	PLANERG PERU S.A.C.	20601752752	10	CORPORACION BERROSPÍ S.A.C.	20601994977	11	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	20603113676	12	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	20605393129	13	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	20605994530	14	VENTILACION M D E S.A.C.	20606031336	15	SERVICIOS INTEGRALES 360 S.A.C.	20608358413	16	ROMAC SOLUTIONS E.I.R.L.	20609568446	17	ARTEAGA BAZALAR E.I.R.L.	20610171771																																				
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																																																																														
1	GARCES CARBONELL RENZO RICARDO	10093032883																																																																																														
2	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	10404420688																																																																																														
3	ALAMEDA MULTISERVICIOS GENERALES S.C.R.L. - ALMUGE S.R.L.	20508964553																																																																																														
4	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	20512795570																																																																																														
5	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20514546267																																																																																														
6	TEMP AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20524506913																																																																																														
7	EUROFILTER SYSTEMS S.A.C	20564487211																																																																																														
8	GENERA CLIMA S.A.C.	20601726191																																																																																														
9	PLANERG PERU S.A.C.	20601752752																																																																																														
10	CORPORACION BERROSPÍ S.A.C.	20601994977																																																																																														
11	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	20603113676																																																																																														
12	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	20605393129																																																																																														
13	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	20605994530																																																																																														
14	VENTILACION M D E S.A.C.	20606031336																																																																																														
15	SERVICIOS INTEGRALES 360 S.A.C.	20608358413																																																																																														
16	ROMAC SOLUTIONS E.I.R.L.	20609568446																																																																																														
17	ARTEAGA BAZALAR E.I.R.L.	20610171771																																																																																														
5 DETALLE DE LOS POSTORES El 01 de junio de 2023, los siguientes postores presentaron electrónicamente en la Plataforma del SEACE su oferta: <table><tr><th colspan="6">Presentación de ofertas/expresión de interés</th></tr><tr><td colspan="6">Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA</td></tr><tr><td colspan="6">Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CR-1</td></tr><tr><td colspan="6">Nro. de convocatoria : 1</td></tr><tr><td colspan="6">Objeto de contratación : Si</td></tr><tr><td colspan="6">Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</td></tr><tr><th>Nro. Item</th><th>Descripción del item</th><th>Nombre o Razón Social</th><th>Fecha Presentación</th><th>Hora Presentación</th><th>Forma de presentación</th></tr><tr><td>RUC / Código</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20605994530</td><td colspan="2">L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.</td><td>01/06/2023</td><td>18:42:33</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20601726191</td><td colspan="2">GENERA CLIMA S.A.C.</td><td>01/06/2023</td><td>18:48:33</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>10404420688</td><td colspan="2">URCIA DE LA CRUZ RICHARD</td><td>01/06/2023</td><td>19:13:38</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20524506913</td><td colspan="2">TEMP AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>01/06/2023</td><td>22:24:29</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20603113676</td><td colspan="2">CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.</td><td>01/06/2023</td><td>23:49:42</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20606031336</td><td colspan="2">VENTILACION M D E S.A.C.</td><td>01/06/2023</td><td>23:58:01</td><td>Electronico</td></tr></table>							Presentación de ofertas/expresión de interés						Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA						Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CR-1						Nro. de convocatoria : 1						Objeto de contratación : Si						Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA						Nro. Item	Descripción del item	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación	RUC / Código						1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA					20605994530	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.		01/06/2023	18:42:33	Electronico	20601726191	GENERA CLIMA S.A.C.		01/06/2023	18:48:33	Electronico	10404420688	URCIA DE LA CRUZ RICHARD		01/06/2023	19:13:38	Electronico	20524506913	TEMP AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		01/06/2023	22:24:29	Electronico	20603113676	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.		01/06/2023	23:49:42	Electronico	20606031336	VENTILACION M D E S.A.C.		01/06/2023	23:58:01	Electronico
Presentación de ofertas/expresión de interés																																																																																																
Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA																																																																																																
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CR-1																																																																																																
Nro. de convocatoria : 1																																																																																																
Objeto de contratación : Si																																																																																																
Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA																																																																																																
Nro. Item	Descripción del item	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación																																																																																											
RUC / Código																																																																																																
1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA																																																																																															
20605994530	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.		01/06/2023	18:42:33	Electronico																																																																																											
20601726191	GENERA CLIMA S.A.C.		01/06/2023	18:48:33	Electronico																																																																																											
10404420688	URCIA DE LA CRUZ RICHARD		01/06/2023	19:13:38	Electronico																																																																																											
20524506913	TEMP AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		01/06/2023	22:24:29	Electronico																																																																																											
20603113676	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.		01/06/2023	23:49:42	Electronico																																																																																											
20606031336	VENTILACION M D E S.A.C.		01/06/2023	23:58:01	Electronico																																																																																											
6 En la Ciudad de Lima, el lunes, a los 02 días del mes de junio de 2023, en la oficina del Grupo Funcional de Compras, a las 15:40 horas, el comité de selección realiza la apertura de las ofertas remitidas a través del SEACE e inicia la verificación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a las especificaciones técnicas y requisitos de calificación previstos en las bases. Mediante Carta N° 004-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1 y Carta N° 005-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1 de fecha 02 y 12 de junio de 2023 al Departamento de Servicios Generales solicitando apoyo en verificación de documentos obligatorios para la admisión de ofertas. Mediante Memorando N° 628-2023-DSG-DGA/CR y Memorando N° 647-2023-DSG-DGA/CR recibidos el 12 y 14 de junio del 2023, respectivamente, el área usuaria remite el resultado de la verificación de documentos obligatorios, las mismas que han sido consideradas para la admisión de ofertas.																																																																																																
7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN No se solicitó subsanación de ofertas																																																																																																
8 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación: <table><tr><th>N°</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>Consignar las razones de observación y subsanación.</th></tr><tr><td>8.1</td><td>VENTILACIÓN MDE S.A.C.</td><td>De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.</td></tr><tr><td>8.2</td><td>TEMP AIR S.A.C.</td><td>El postor no presentó el catálogo, folleto o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, documentos que eran de presentación obligatoria para la admisión; asimismo, cabe mencionar, que la oferta no ha sido visada por el representante legal, en la totalidad de las páginas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.</td></tr><tr><td>8.3</td><td>CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALESA S.A.C.</td><td>De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.</td></tr><tr><td>8.4</td><td>GENERA CLIMA S.A.C.</td><td>De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados de los ID 1.1, 1.2, 1.5, 1.6; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.</td></tr></table>							N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de observación y subsanación.	8.1	VENTILACIÓN MDE S.A.C.	De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.	8.2	TEMP AIR S.A.C.	El postor no presentó el catálogo, folleto o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, documentos que eran de presentación obligatoria para la admisión; asimismo, cabe mencionar, que la oferta no ha sido visada por el representante legal, en la totalidad de las páginas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.	8.3	CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.	8.4	GENERA CLIMA S.A.C.	De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados de los ID 1.1, 1.2, 1.5, 1.6; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.																																																																											
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de observación y subsanación.																																																																																														
8.1	VENTILACIÓN MDE S.A.C.	De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.																																																																																														
8.2	TEMP AIR S.A.C.	El postor no presentó el catálogo, folleto o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, documentos que eran de presentación obligatoria para la admisión; asimismo, cabe mencionar, que la oferta no ha sido visada por el representante legal, en la totalidad de las páginas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.																																																																																														
8.3	CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.																																																																																														
8.4	GENERA CLIMA S.A.C.	De acuerdo al Memorando N°628-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados de los ID 1.1, 1.2, 1.5, 1.6; toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas; en ese sentido, se declara NO ADMITIDO.																																																																																														

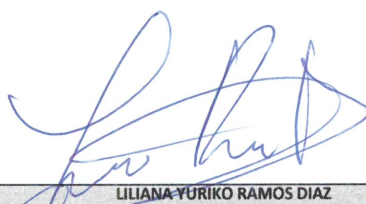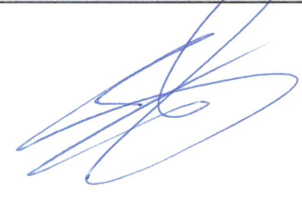FORMATO N° 13 ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR-1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA						
DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN						
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:						
9	N°	Nombre o razón social del postor			Ítem(s) a los que postula	
	1	URCIA DE LA CRUZ RICHARD			ÚNICO	
	2	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.			ÚNICO	
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS						
10.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA						
		EVALUACIÓN		PUNTAJE MÁXIMO		
A. PRECIO						
Se adjuntará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo Nº 01)				100.00		
		EVALUACIÓN		PUNTAJE MÁXIMO		
10	ÍTEM	POSTOR	PROPUESTA	PUNTAJE PRECIO	BONIFICACIÓN %	ORDEN DE PRELACIÓN
	1	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	S/. 138,880.00	100.00	5.00	1
		L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	S/. 144,989.00	95.79	4.79	2
10.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN						
La evaluación de la oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 01, Cuadro N° 02, que forma parte de la presente Acta.						
CALIFICACIÓN						
Luego de culminada la evaluación, se procede a determinar si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar de cada ítem según el orden de prelación cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases.						
11	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1		URCIA DE LA CRUZ RICHARD			
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		SI CUMPLE		NO CUMPLE	
	11.1	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X			
		C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X			
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO (1er. lugar)			
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2		L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.			
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		SI CUMPLE		NO CUMPLE	
	11.2	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X			
		C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X			
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO (2do. lugar)			
DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS						
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Cuadro N° 02 que forma parte de la presente Acta.						
RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN						
De acuerdo a la calificación realizada, se obtuvieron los siguientes resultados por cada ítem:						
12	N°	ÍTEM	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR			MONTO
	1	ÚNICO	URCIA DE LA CRUZ RICHARD			S/. 138,880.00
ACUERDO ADOPTADO						
13	En Lima a los 14 días del mes de junio de 2023, a las 16:00 horas, los integrantes del Comité de Selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR-1 correspondiente a la contratación de la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA", por UNANIMIDAD dan por aprobado los resultados de la evaluación y calificación de las ofertas realizadas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de los anexos N° 1 y 2 adjuntos que forman parte del Acta. En ese sentido, se tiene el siguiente acuerdo:					
	- Declarar la Buena Pro al postor URCIA DE LA CRUZ RICHARD - Registrar el resultado en el portal del SEACE.					
14						
	LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ PRESIDENTE TITULAR					
						
MARTIN SALVADOR FABIAN MIEMBRO TITULAR			HECTOR CERRON VILCAPOMA MIEMBRO TITULAR			

ANEXO N°01
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO - PRIMERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CUADRO N° 01: ADISIÓN DE OFERTAS
Artículo 52*. Contenido Mínimo de las Ofertas (Decreto Supremo N° 344-2016-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225)

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		POSTOR					RESULTADO	
		URCIA DE LA CRUZ RICHARD	VENTILACIÓN IDE S.A.C.	TEMP AIR S.A.C.	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	
a	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
d	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
e	El postor deberá presentar el catálogo, folleto o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. En el caso que los documentos antes mencionados sean elaborados por el contratista deberá permitir identificar claramente el cumplimiento de todas las características técnicas del numeral 7.2 de las especificaciones técnicas. Asimismo, tales documentos deberá acreditar la marca de los equipos ofertados.	SI CUMPLE*	NO CUMPLE* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR	NO CUMPLE El postor NO presentó el catálogo, folleto o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases	SI CUMPLE*	NO CUMPLE* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR	NO CUMPLE* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR	
f	Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
g	Promesa de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
h	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	OBSERVACIONES	* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados.	* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados, toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas.	* Cabe mencionar, que la oferta no ha sido visada por el representante legal, en la totalidad de las páginas.	* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados.	* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados, toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas.	* De acuerdo al Memorando N°528-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°567-2023-AIM-DSG-DGA/CR y Memorando N°647-2023-DSG-DGA/CR e Informe N°585-2023-AIM-DSG-DGA/CR, el área técnica no valida las fichas técnicas presentadas para los bienes solicitados, toda vez que las características técnicas de cada ficha no indica o no cumple lo solicitado en las bases integradas.	
RESULTADO		ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	

MARTIN SALVADOR FABIAN
MEMBRO TITULAR


LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ
PRESIDENTE TITULAR


HECTOR CERRON VILCAPOMA
MEMBRO TITULAR


ANEXO N°01
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO - PRIMERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CUADRO N° 2 - EVALUACION DE OFERTAS
Artículo 51°: Factores de Evaluación, numeral 51.2. "En el caso de bienes y servicios en general, el precio es un factor de evaluación"
(Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225)

EVALUACIÓN		PUNTAJE MÁXIMO				
A. PRECIO						
	Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	100.00				
EVALUACIÓN		PUNTAJE MÁXIMO				
ITEM	POSTOR	PROPUESTA	PUNTAJE PRECIO	BONIFICACIÓN 5%	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	S/. 138,880.00	100.00	5.00	105.00	1
	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	S/. 144,989.00	95.79	4.79	100.58	2


MARTIN SALVADOR FABIAN
MIEMBRO TITULAR


LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ
PRESIDENTE TITULAR


HECTOR CERRON VILCAPOMA
MIEMBRO TITULAR

ANEXO N°02
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-CR
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CUADRO N° 03 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Artículo 49°: Requisitos de Calificación
(Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225)

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION		ITEM ÚNICO	
		1	2
		URCIA DE LA CRUZ RICHARD	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (trescientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil con 00/100), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes Extractores y/o inyectores de aire, y/o Equipos de Aire Acondicionado, y/o Sistema de Ventilación Mecánica, y/o Equipo de Climatización en general (podrá incluir instalación).</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20)</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE Acredita Experiencia solicitada</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE Acredita Experiencia solicitada</p>
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>•PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACION (01): Dos (02) años de experiencia en supervisión o encargado de Instalación y/o Mantenimiento de Extractores y/o Inyectores de Aire, y/o Equipos de Aire Acondicionado en general.</p> <p>• PERSONAL TECNICO (02): Dos (02) años experiencia en Instalación y/o Mantenimiento de Extractores y/o Inyectores de Aire, y/o Equipos de Aire Acondicionado en general.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE <u>Profesional Responsable de la Instalación (01):</u> RICHARD DAVIDSON FELIPA COLONIO Experiencia como Supervisor: 06/01/2020 al 01/06/2023</p> <p style="text-align: center;"><u>Personal Técnico (02):</u> EDUARDO ADOLFO ALCANTARA DIESTRA Experiencia: 03/02/2020 al 01/06/2023</p> <p style="text-align: center;">ERIKSON GUILLER ARIAS CASTILLO Experiencia: 14/09/2020 al 30/09/2022</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE <u>Profesional Responsable de la Instalación (01):</u> LUIS FERNANDO HERRERA PACHAS Experiencia como Supervisor: 15/04/2020 al 01/06/2023</p> <p style="text-align: center;"><u>Personal Técnico (02):</u> RICK WALTER YAIRIMU HUINCHO Experiencia: 16/03/2020 al 31/03/2023</p> <p style="text-align: center;">RICARDO DANIEL ROMERO GUTIERREZ Experiencia: 03/05/2021 al 01/06/2023</p>
RESULTADO		CALIFICADO	CALIFICADO


MARTIN SALVADOR FABIAN
MIEMBRO TITULAR


LILIANA YURIKO RAMOS DIAZ
PRESIDENTE TITULAR


HECTOR CERRON VILCAPOMA
MIEMBRO TITULAR

CONSULTA DE DEBIDA DILIGENCIA

Nombres y Apellidos:	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	Entidad Consultante:	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Tipo de Doc.:	RUC	Usuario que consulta:	Virna Nadia Tutaya Ruiz
Nro. de Doc.:	10404420688	Fecha y hora de consulta:	14/06/2023 14:25:59

Registro del Buscador de Proveedores del Estado

I. Análisis de riesgo

Riesgos general	Aplicable a la Administración pública en general:	NO EXISTE
-----------------	---	-----------

II. Información detallada

Tipo de Inhabilitación:	
Razón Social:	
Resolución:	
Monto de Multa:	
Periodo de Inhabilitación:	
Fecha Inicio:	
Fecha Fin:	
Listado de Infracciones:	

Nota: El presente registro solo muestra sanciones vigentes, para consultas sobre sanciones no vigentes se recomienda consultar el portal del osce.gob.pe



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REMYPE

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa


CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
10404420688	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	24/09/2018	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	28/09/2018	ACREDITADO	-----	-----

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			



MEMORANDO N° 647-2023-DSG-DGA/CR

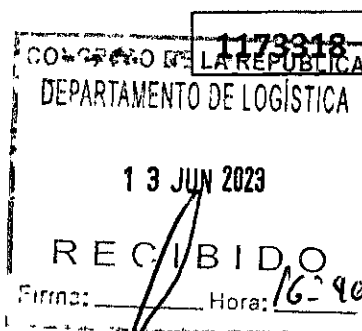

A : JIMMY AGURTO DE LA HAZA
Jefe del Departamento de Logística

DE : VÍCTOR CASTILLO DOMÍNGUEZ
Jefe del Departamento de Servicios Generales

ASUNTO : Verificación de la documentación técnica del servicio de
Extractores e Inyectores de Aire – Adjudicación Simplificada N°
002-2023-CR – Primera Convocatoria

REFERENCIA : Informe N° 585-2023-AIM-DSG-DGA/CR
Carta N° 005-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1

FECHA : 13 de junio de 2023

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al asunto de la referencia, alcanzarle el informe del Área de Ingeniería y Mantenimiento, por el cual remite la verificación de la documentación técnica del servicio de extractores e inyectores de aire, presentadas por la empresa Corporación Empresarial Alesa S.A.C., la misma que no fue remitida adjunto a la Carta N° 004-2023-CS/AS, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 002-2023-CR – Primera Convocatoria.

Al respecto, el área técnica remite la validación solicitada en forma consolidada que reemplaza a la validación emitida con el Informe N° 567-2023-AIM-DSG-DGA/CR, de fecha 7 de junio del presente, elevada por este Despacho con el Memorando N° 628-2023-DSG-DGA/CR. Se adjunta cuadro de evaluación detallada


Lo que se deriva para su revisión, aprobación y trámite correspondiente.

Atentamente.



Firmado digitalmente por:
CASTILLO DOMINGUEZ Victor
Hugo FAU 20161740126 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 13/06/2023 14:44:16-0500

VCD/csm



DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA		ÁREA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	
Área Abastos:	<input type="checkbox"/>	Atención	<input type="checkbox"/>
Programación	<input type="checkbox"/>	Autorizada	<input type="checkbox"/>
G.F. Compras	<input type="checkbox"/>	Emisión Órdenes	<input type="checkbox"/>
G.F. Almacén	<input type="checkbox"/>	Proyectar Respuesta	<input type="checkbox"/>
Área Control Patrimonial	<input type="checkbox"/>	Ayuda Memoria	<input type="checkbox"/>
		Informe	<input type="checkbox"/>
		Conce. y Fines	<input type="checkbox"/>
		Conformidad	<input type="checkbox"/>
		Coord. Con	<input type="checkbox"/>

INFORME N° 585-2023-AIM-DSG-DGA/CR

RU 1173318

A : **ING. VICTOR CASTILLO DOMINGUEZ**
Jefe del Departamento de Servicios Generales

De : **ING. JUAN EMILIANO FLORES DEL CASTILLO**
Jefe del Área de Ingeniería y Mantenimiento

Asunto : Verificación de la documentación técnica de Extractores e Inyectores de Aire - Adjudicación Simplificada N°002-2023-CR-Primera convocatoria.

Referencia : Carta N° 005-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1 (RU 1173318)

Fecha : Lima, 13 de junio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a la vez remitir la revisión de la documentación técnica (catálogos, folletos o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las Especificaciones Técnicas), presentada por la empresa Corporación Empresarial Alesa S.A.C., la misma que no fue remitida adjunto a la Carta N° 004-2023-CS/AS presentada por la Presidenta de Comité de Selección AS N°002-2023-CR-1, para su revisión y validación, por razones sustentadas en el documento de la referencia.


Al respecto, se remite la validación solicitada de forma consolidada que reemplaza a la validación remitida con el Informe N° 567-2023-AIM-DSG-DGA/CR de fecha 7 de junio del presente año.

Empresas participantes:

1. L&C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.
2. GENERA CLIMA S.A.C.
3. URCIA DE LA CRUZ RICHARD
4. CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.
5. VENTILACION MDE S.A.C.

Se adjunta el cuadro de evaluación detallada de la documentación técnica presentada por los postores.

Atentamente,


.....
JUAN E. FLORES DEL CASTILLO
Jefe del Área de Ingeniería y Mantenimiento
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



CUADRO DE EVALUACION Y VALIDACION DE LAS FICHAS TECNICAS

SUB ITEM 1.1: EXTRACTOR DE AIRE (01) DE 1000 A 1500 CFM

SUB-ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.1	Caudal	De 1000 a 1500 CFM	CUMPLE	SEGUN FICHA (2313.7 CFM) NO CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Potencia eléctrica	250 - 600 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Caída de presión	2.0 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE 2.95
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO CUMPLE 50Hz	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3 m	≤ 40 DbA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

SUB ITEM 1.2: INYECTOR DE AIRE (01) DE 1000 A 1500 CFM


SUB-ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.2	Caudal	De 1000 a 1500 CFM	CUMPLE	SEGUN FICHA (2313.7 CFM) NO CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Potencia eléctrica	250 - 600 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Caída de presión	2.0 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE 2.95
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO CUMPLE 50Hz	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3 m	≤ 40 DbA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

SUB ITEM 1.3: EXTRACTOR DE AIRE (01) DE 1500 A 2000 CFM

SUB-ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.3	Caudal	De 1500 a 2000 CFM	CUMPLE	SEGUN FICHA (2892.4 CFM) NO CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Potencia eléctrica	300 - 750 Watts	CUMPLE	NO CUMPLE (781W)	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Caída de presión	2.6 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO CUMPLE 50Hz	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido máximo a 3m.	≤ 50 DbA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

SUB ITEM 1.4: INYECTOR DE AIRE (01) DE 1500 A 2000 CFM

SUB-ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.4	Caudal	De 1500 a 2000 CFM	CUMPLE	SEGUN FICHA (2892.4 CFM) NO CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Potencia eléctrica	300 - 750 Watts	CUMPLE	NO CUMPLE (781W)	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Caída de presión	2.8 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO CUMPLE 50Hz	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido máximo a 3m.	≤ 50 DbA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO



CUADRO DE EVALUACION Y VALIDACION DE LAS FICHAS TECNICAS

SUB ITEM 1.5: EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE (01) DE 3500 A 4500 CFM

SUB ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.5	Transmisión	Faja y polea	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Caudal	De 3500 a 4500 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Centrífuga – Semi-Industrial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Potencia eléctrica	De 3 a 4 HP	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Calda de presión	2.7 in wg	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	1.7 in wg
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico/Trifásico	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m.	≤ 60 DbA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material impulsor	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material gabinete	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Pintura	Base anticorrosiva y acabado epóxido.	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Balanceo	Dinámico electrónico a RPM de trabajo.	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Accesorios incluidos	Gabinete protector en entrada y salida Material PL. galvanizada, forro interno para gabinete insonorizado.	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
VALIDACION			VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

SUB ITEM 1.6: INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE (01) DE 3500 A 4500 CFM

SUB ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.6	Transmisión	Faja y polea	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Caudal	De 3500 a 4500 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Centrífuga – Semi-Industrial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Potencia eléctrica	De 3 a 4 HP	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Calda de presión	2.7 in wg	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	1.7 in wg
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico/Trifásico	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m.	≤ 60 DbA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material impulsor	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material gabinete	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Pintura	Base anticorrosiva y acabado epóxido.	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Balanceo	Dinámico electrónico a RPM de trabajo.	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Accesorios incluidos	Gabinete protector en entrada y salida Material PL. galvanizada, forro interno para gabinete insonorizado.	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
VALIDACION			VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

SUB ITEM 1.7: INYECTOR DE AIRE (01) DE 400 A 1000 CFM


SUB ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.7	Caudal	De 400 a 1000 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Potencia eléctrica	200-500 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Calda de presión	1.4 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m.	≤ 40 DbA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
VALIDACION			VALIDO	VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO



CUADRO DE EVALUACION Y VALIDACION DE LAS FICHAS TECNICAS

SUB ITEM 1.8: EXTRACTORES DE AIRE (24) DE 400 A 1000 CFM

SUB ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CAJAZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
1.8	Caudal	De 400 a 1000 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Trasmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Potencia eléctrica	200-500 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Caída de presión	1.4 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m.	≤ 40 Db.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE
VALIDACION			VALIDO	VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO



R.U. N° 1173318

CARTA N° 005-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1

A : VICTOR CASTILLO DOMÍNGUEZ
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Asunto : Solicitud de apoyo en la verificación de Documentos Obligatorios para Admisión de Oferta de la empresa Corporación Empresarial Alesa S.A.C.

Referencia : a) Carta N°004-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1
b) Memorando N° 628-2023-DSG-DGA/CR

Fecha : Lima, 12 de junio de 2023

El presente es en atención a lo solicitado mediante el documento de referencia a) por el Comité de Selección asignado para la Adjudicación Simplificada N° 002-2023-CR - Primera Convocatoria, a través del cual solicito apoyo técnico para la validación de fichas técnicas presentadas por 5 postores.

Al respecto, su despacho emitió respuesta con el documento de la referencia b); sin embargo, se observa que respecto a la empresa Corporación Empresarial Alesa S.A.C., se consignó que no presento ficha, toda vez que durante la validación no encontraron adjunto la ficha en mención.

En relación a lo antes descrito, se indica que la empresa Corporación Empresarial Alesa S.A.C., si presento ficha técnica, la cual por un error del sistema no fue remitida adjunto a las demás fichas de otros postores; por lo que se solicita a su Despacho, en calidad de área usuaria, validar técnicamente el cumplimiento de los documentos presentados por el Corporación Empresarial Alesa S.A.C. (que se adjunta), de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas de la AS N° 002-2023-CR-1; a fin que posteriormente pueda consolidar su validación y ser trasladada a este Comité de Selección.

Finalmente, se precisa que a razón de la espera de su validación, el comité de selección procede a Reprogramar la fecha para publicar la evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro en el SEACE, hasta el día miércoles 14 de junio de 2023, por lo que, agradeceré remitir lo solicitado hasta las 15:00 pm del día de mañana 13 de junio del 2023; a fin que este Colegiado pueda culminar con la admisibilidad, evaluación y calificación de las ofertas presentadas conforme al cronograma establecido.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedo de usted.



Liliana Yuriko Ramos Díaz
Presidente de Comité
AS-02-2023-CR-1
Resolución N° 77-2023-DGA-CR

Se adjunta:

- Ficha técnica del postor Corporación Empresarial Alesa S.A.C.

1164452

MEMORANDO N° 628-2023-DSG-DGA/CR

A : JIMMY AGURTO DE LA HAZA
Jefe del Departamento de Logística

DE : VÍCTOR CASTILLO DOMÍNGUEZ
Jefe del Departamento de Servicios Generales

ASUNTO : Validación técnica de la documentación técnica del servicio de
Extractores e Inyectores de Aire – Adjudicación Simplificada N°
002-2023-CR – Primera Convocatoria

REFERENCIA : Informe N° 567-2023-AIM-DSG-DGA/CR
Carta N° 004-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1


FECHA : 9 de junio de 2023

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al asunto de la referencia, alcanzarle el informe del Área de Ingeniería y Mantenimiento, por el cual emite validación técnica de la documentación técnica del servicio de extractores e inyectores de aire – Adjudicación Simplificada N° 002-2023-CR – Primera Convocatoria, solicitado por la Presidenta del Comité de Selección.

En dicho contexto, el área técnica valida la documentación técnica, tomando en cuenta los requisitos solicitados en los Términos de Referencia.

Lo que se deriva para su revisión, aprobación y trámite correspondiente.

Atentamente.


P. VÍCTOR CASTILLO DOMÍNGUEZ
Jefe del Departamento de Servicios Generales
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

VCD/csm

INFORME N° 567-2023-AIM-DSG-DGA/CR

RU 1164452

A : **ING. VICTOR CASTILLO DOMINGUEZ**
Jefe del Departamento de Servicios Generales

De : **ING. JUAN EMILIANO FLORES DEL CASTILLO**
Jefe del Área de Ingeniería y Mantenimiento

Asunto : Verificación de la documentación técnica de Extractores e Inyectores de Aire - Adjudicación Simplificada N°002-2023-CR-Primera convocatoria.

Referencia : Carta N° 004-2023-CS/AS N° 002-2023-CR-1 (RU 1164452)

Fecha : Lima, 7 de junio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a la vez remitir la revisión de la documentación técnica (catálogos, folletos o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las Especificaciones Técnicas), presentadas por las empresas participantes al proceso de selección de la "Adjudicación Simplificada N°002-2023-CR-1, convocada para la "Adquisición e instalación de Extractores e Inyectores de Aire par las diferentes Dependencias del Congreso de la República"; la misma que ha sido solicitado mediante el documento de la referencia por la Presidenta de Comité de Selección AS N°002-2023-CR-1.


Empresas participantes:


1. L&C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.
2. GENERA CLIMA S.A.C.
3. URCIA DE LA CRUZ RICHARD
4. CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.
5. VENTILACION MDE S.A.C.

Al respecto, se validan la documentación técnica tomando en cuenta los requisitos solicitados en los Términos de Referencia.

Se adjunta el cuadro de evaluación detallada de la documentación técnica presentada por los postores.

Atentamente,


.....
JUAN E. FLORES DEL CASTILLO
Jefe del Área de Ingeniería y Mantenimiento
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

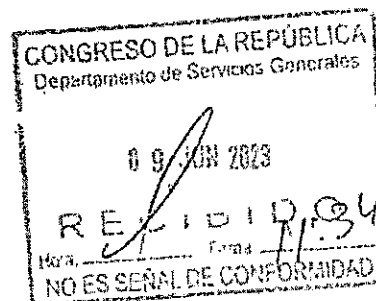

VO-1 RECURSOS HUMANOS

AREA 1: OFICINA JEFATURA

EXTRACTOR DE AIRE (01) / INYECTOR DE AIRE (01)


ID	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MOE S.A.C.
1.1	Caudal	De 1000 a 1500 CFM	CUMPLE	SEGUN FICHA (2313,7 CFM) NO CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	CUMPLE
	Potencia eléctrica	250 - 600 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	NO CUMPLE 2.95
	Caída de presión	2.0 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	NO INDICA
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO CUMPLE 50Hz	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3 m	≤ 40 Dba.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	CUMPLE
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO FICHAS	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

ID-1 RECURSOS HUMANOS

AREA 2: AREA PERSONAL RECURSOS HUMANOS

EXTRACTOR DE AIRE (01) / INYECTOR DE AIRE (01)

ID	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MOE S.A.C.
1.2	Caudal	De 1500 a 2000 CFM	CUMPLE	SEGUN FICHA (2892.4 CFM) NO CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Potencia eléctrica	300 - 750 Watts	CUMPLE	NO CUMPLE (781W)	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Caída de presión	2.6 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO CUMPLE 50Hz	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Nivel de ruido máximo a 3m	≤ 60 Dba.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Material carcasa y base	polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

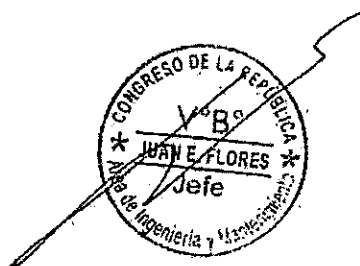


ID- 2: AREA DE EDUCACION CIUDADANA
EXTRACTOR DE AIRE (01) / INYECTOR DE AIRE (01)

ID	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C	GENERA CLIMA S.A.C	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C	VENTILACION MDE S.A.C
2	Transmision	Faja y poleas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Caudal	De 3500 a 4500 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Categoría	Centrifuga - Semi-Industrial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Potencia eléctrica	De 3 a 4 HP	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Calda de presión	2.7 in wg	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	1.7 in wg
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Sistema	Monofásico/Trifásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m	≤ 60 Dba	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Material carcasa y base	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Material impulsor	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Material gabinete	Acero galvanizado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Pintura	Base anticorrosiva y acabado epóxido	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Balanceo	Dinámico electrónico a RPM de trabajo	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Accesorios incluidos	Gabinete protector en entrada y salida Material PL galvanizada, torro interno para gabinete insonorizado.	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
VALIDACION			VALIDO	NO VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

ID- 3: AREA DE SEGUROS
EXTRACTOR DE AIRE (01) / INYECTOR DE AIRE (01)

ID	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C	GENERA CLIMA S.A.C	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C	VENTILACION MDE S.A.C
3	Caudal	De 400 a 1000 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Transmision	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Potencia eléctrica	200-500 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Calda de presión	1.4 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m	≤ 40 Dba	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
VALIDACION			VALIDO	VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO




ID-4: DESPACHO DE CONG. JORGE A. MORANTE FIGARI RECURSOS HUMANOS
 AREA 1: DESPACHO CONGRESISTA
 EXTRACTOR DE AIRE (01)

ID	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
4	Caudal	De 400 a 1000 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Potencia eléctrica	200-500 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Caída de presión	1.4 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m	≤ 40 Dba.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

ID-3: SERVICIOS HIGIENICOS DEL EDIFICIO JSA
 EXTRACTOR DE AIRE HELICOCENTRIFUGO (22)

ID	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	LC CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	GENERA CLIMA S.A.C.	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	CORPORACION EMPRESARIAL ALESA S.A.C.	VENTILACION MDE S.A.C.
5	Cantidad	22 unidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Caudal	De 400 a 1000 CFM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Categoría	Helicocentrífugo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Transmisión	Directa-Silencioso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Potencia eléctrica	200-500 Watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Caída de presión	1.4 in wg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Motor	Alta eficiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE
	Voltaje de funcionamiento	220 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	INDICA 115V-SE PIDE 220V
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Sistema	Monofásico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Nivel de ruido a 3m	≤ 40 Dba.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	NO INDICA
	Material carcasa y base	Polipropileno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	Pintura	Base anticorrosiva	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE
	VALIDACION		VALIDO	VALIDO	VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO



R.U. N° 1164452

CARTA N° 004-2023-CSIAS N° 002-2023-CR-1

A : VICTOR CASTILLO DOMÍNGUEZ
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Asunto : Solicitud de apoyo en la verificación de Documentos Obligatorios para Admisión de Oferta

Referencia : Adjudicación Simplificada N° 002-2023-CR –Primera Convocatoria - "Adquisición e Instalación de Extractores e Inyectores de aire para las diferentes Dependencias del Congreso de la República"

Fecha : Lima, 02 de junio de 2023

Por medio del presente y en atención al procedimiento de selección de la referencia, solicitamos apoyo técnico¹ en la verificación del requisito señalado en el literal e), del numeral 2.2.1.1 Documentación para la admisión de oferta (presentación obligatoria) del Capítulo II del procedimiento de selección de las bases integradas, que señala lo siguiente:

"(...)

e) El postor deberá presentar el catálogo, folleto o similares para acreditar las características técnicas establecidas en el numeral 7.2 de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. En el caso que los documentos antes mencionados sean elaborados por el contratista deberá permitir identificar claramente el cumplimiento de todas las características técnicas del numeral 7.2 de las especificaciones técnicas. Asimismo, tales documentos deberán acreditar la marca de los equipos ofertados."


En virtud a ello, conforme al cronograma del procedimiento de selección a través del SEACE presentaron oferta adjuntando la ficha técnica los siguientes participantes:

1. L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.
2. GENERA CLIMA S.A.C.
3. URCIA DE LA CRUZ RICHARD
4. CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALESA S.A.C.
5. VENTILACIÓN MDE S.A.C.

Por lo antes expuesto, se solicita a su Despacho, en calidad de área usuaria, validar técnicamente el cumplimiento de los documentos presentados (que se adjuntan) por el postor antes indicado, de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas de la AS N° 002-2023-CR-1

Finalmente, se precisa que la fecha para publicar la evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro en el SEACE, según el calendario del procedimiento de selección, es el día lunes 05 de junio de 2023, por lo que, agradeceré remitir lo solicitado hasta las 12:00 pm (del mismo día), a fin que este Colegiado proceda a realizar la admisibilidad de las ofertas presentadas conforme al cronograma establecido.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedo de usted.

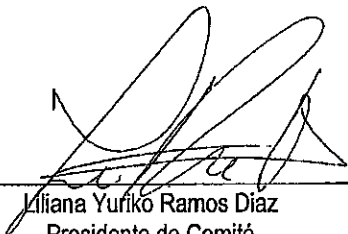
Miliana Yuriko Ramos Díaz
Presidente de Comité
AS-02-2023-CR-1
Resolución N° 77-2023-DGA-CR



Se adjunta:
- Fichas técnicas de postores

¹ Artículo 46° del RLCE:
"(...)

46.4 Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad"