

DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO GENERAL PASADIZO

(DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 3F+T, 60HZ, IP40)


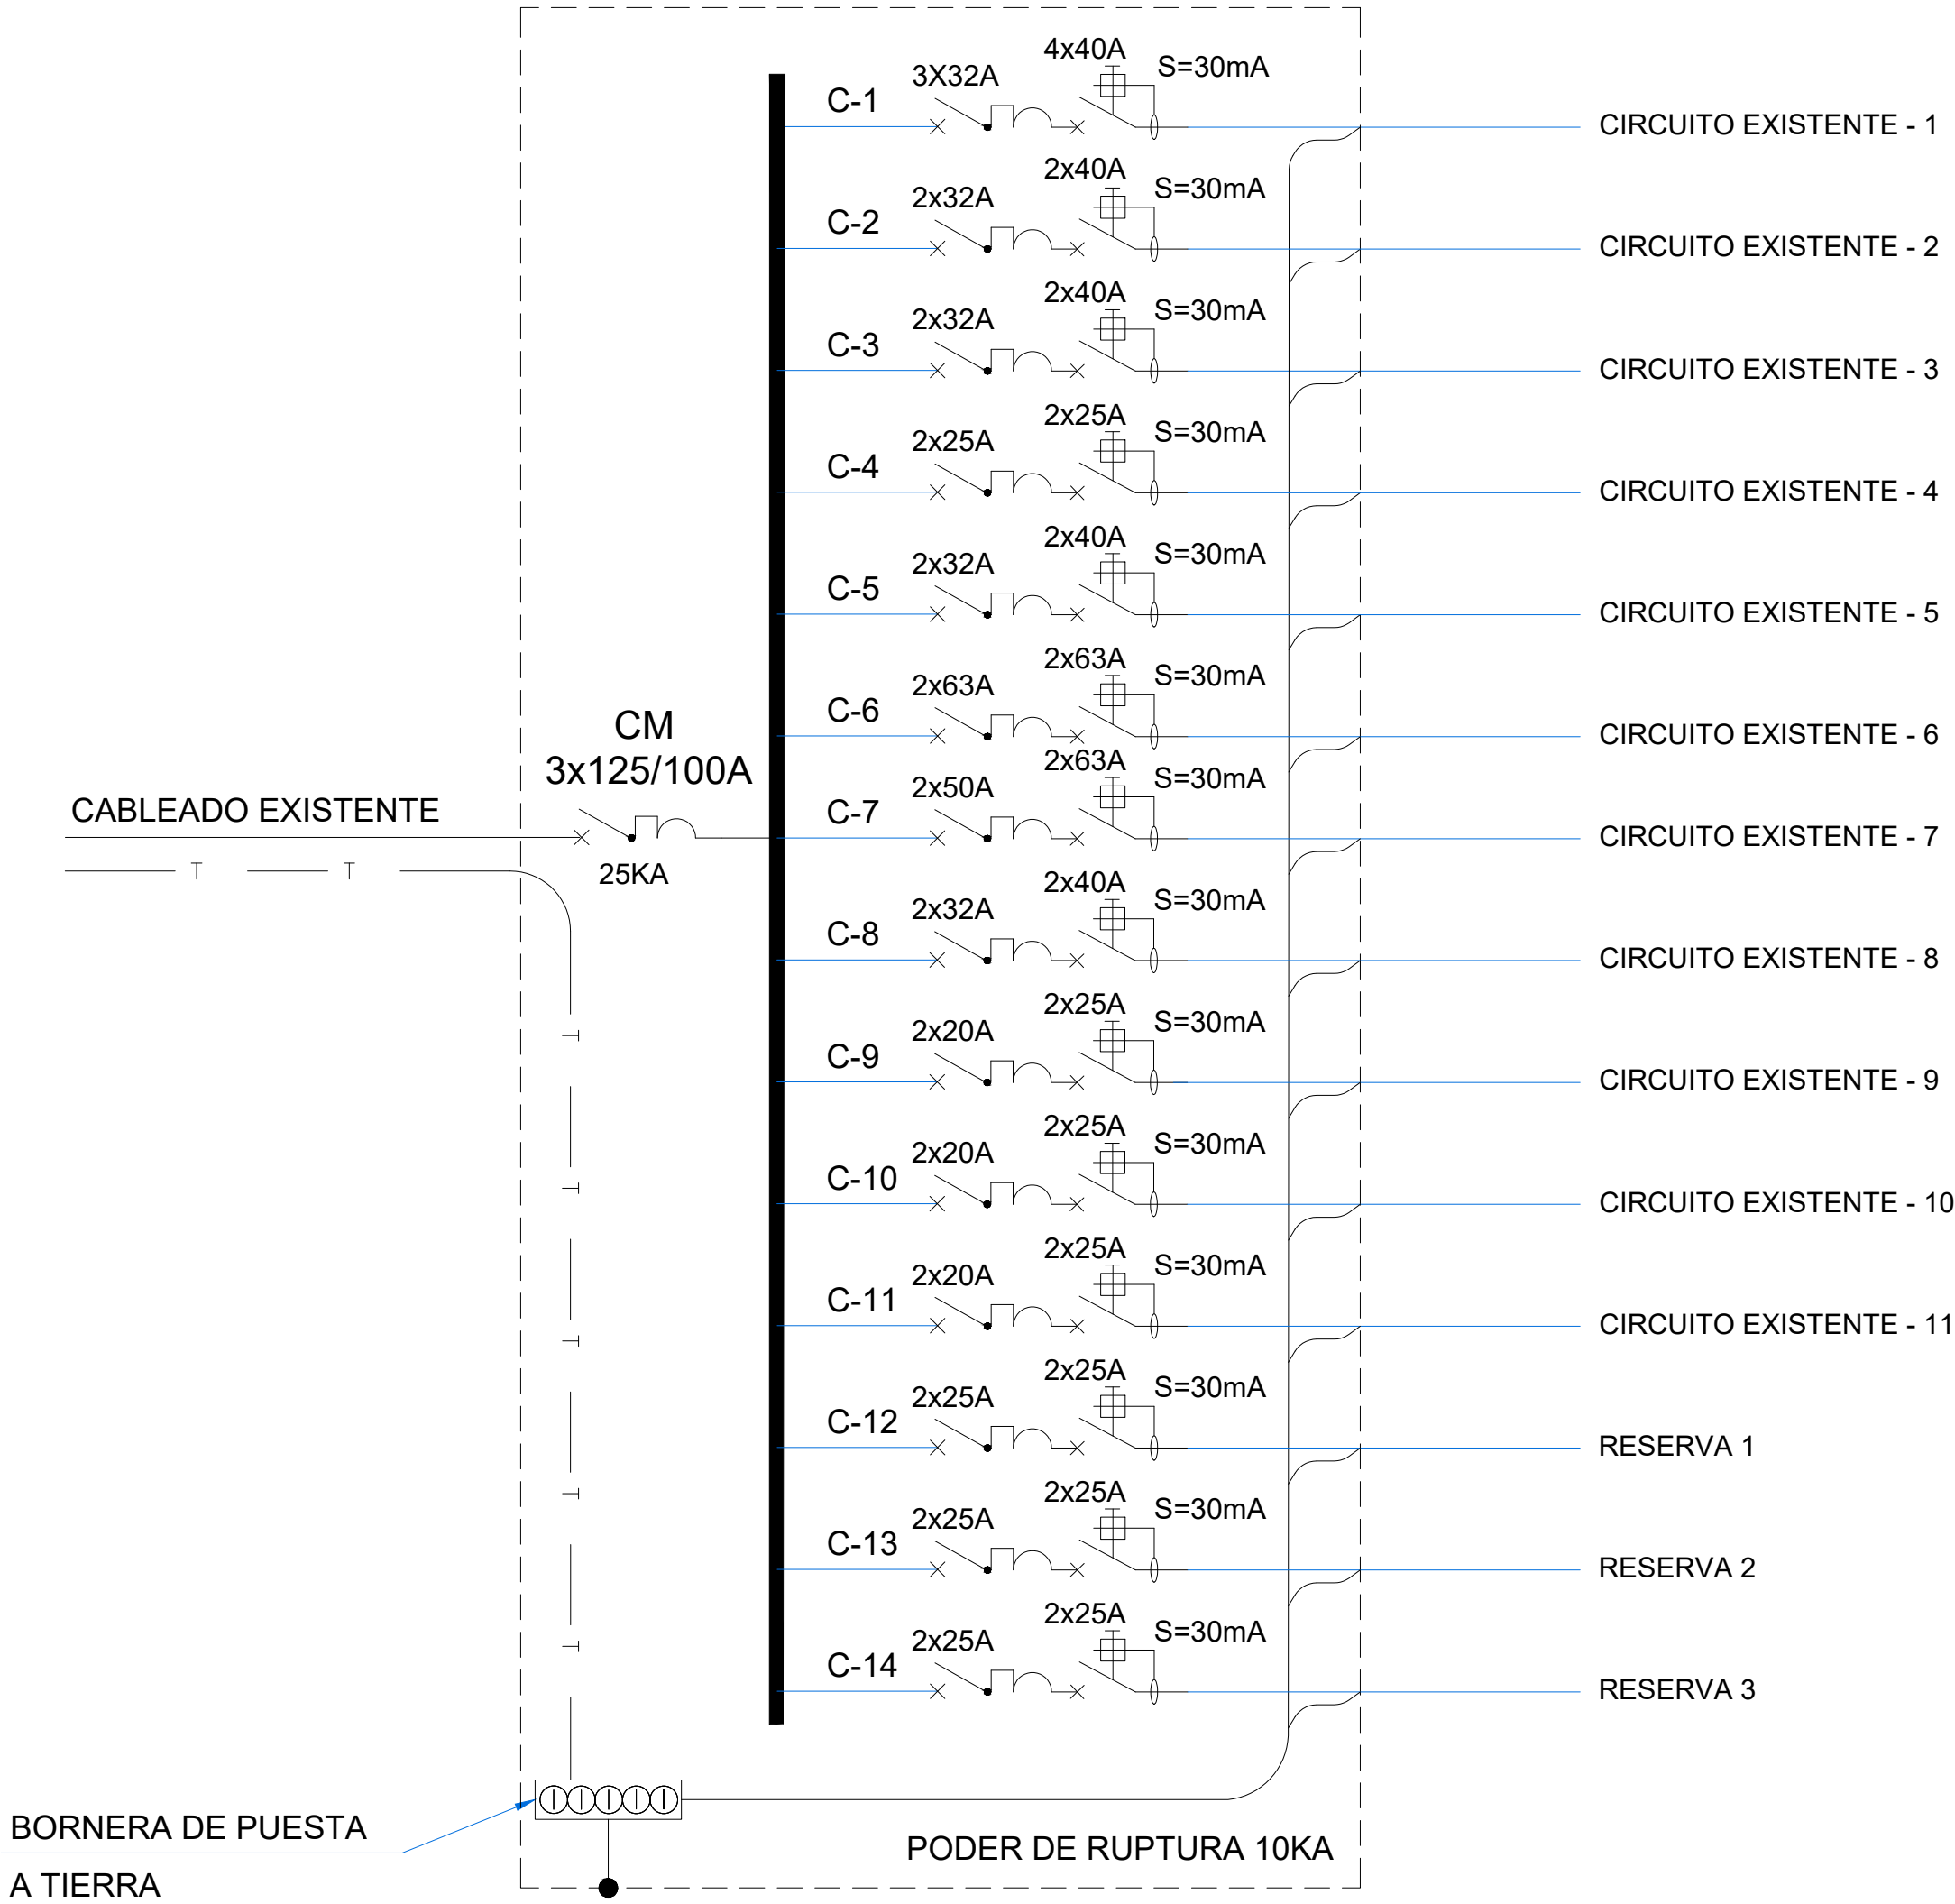


DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO GENERAL OCD

(DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 3F+T, 60HZ, IP40)

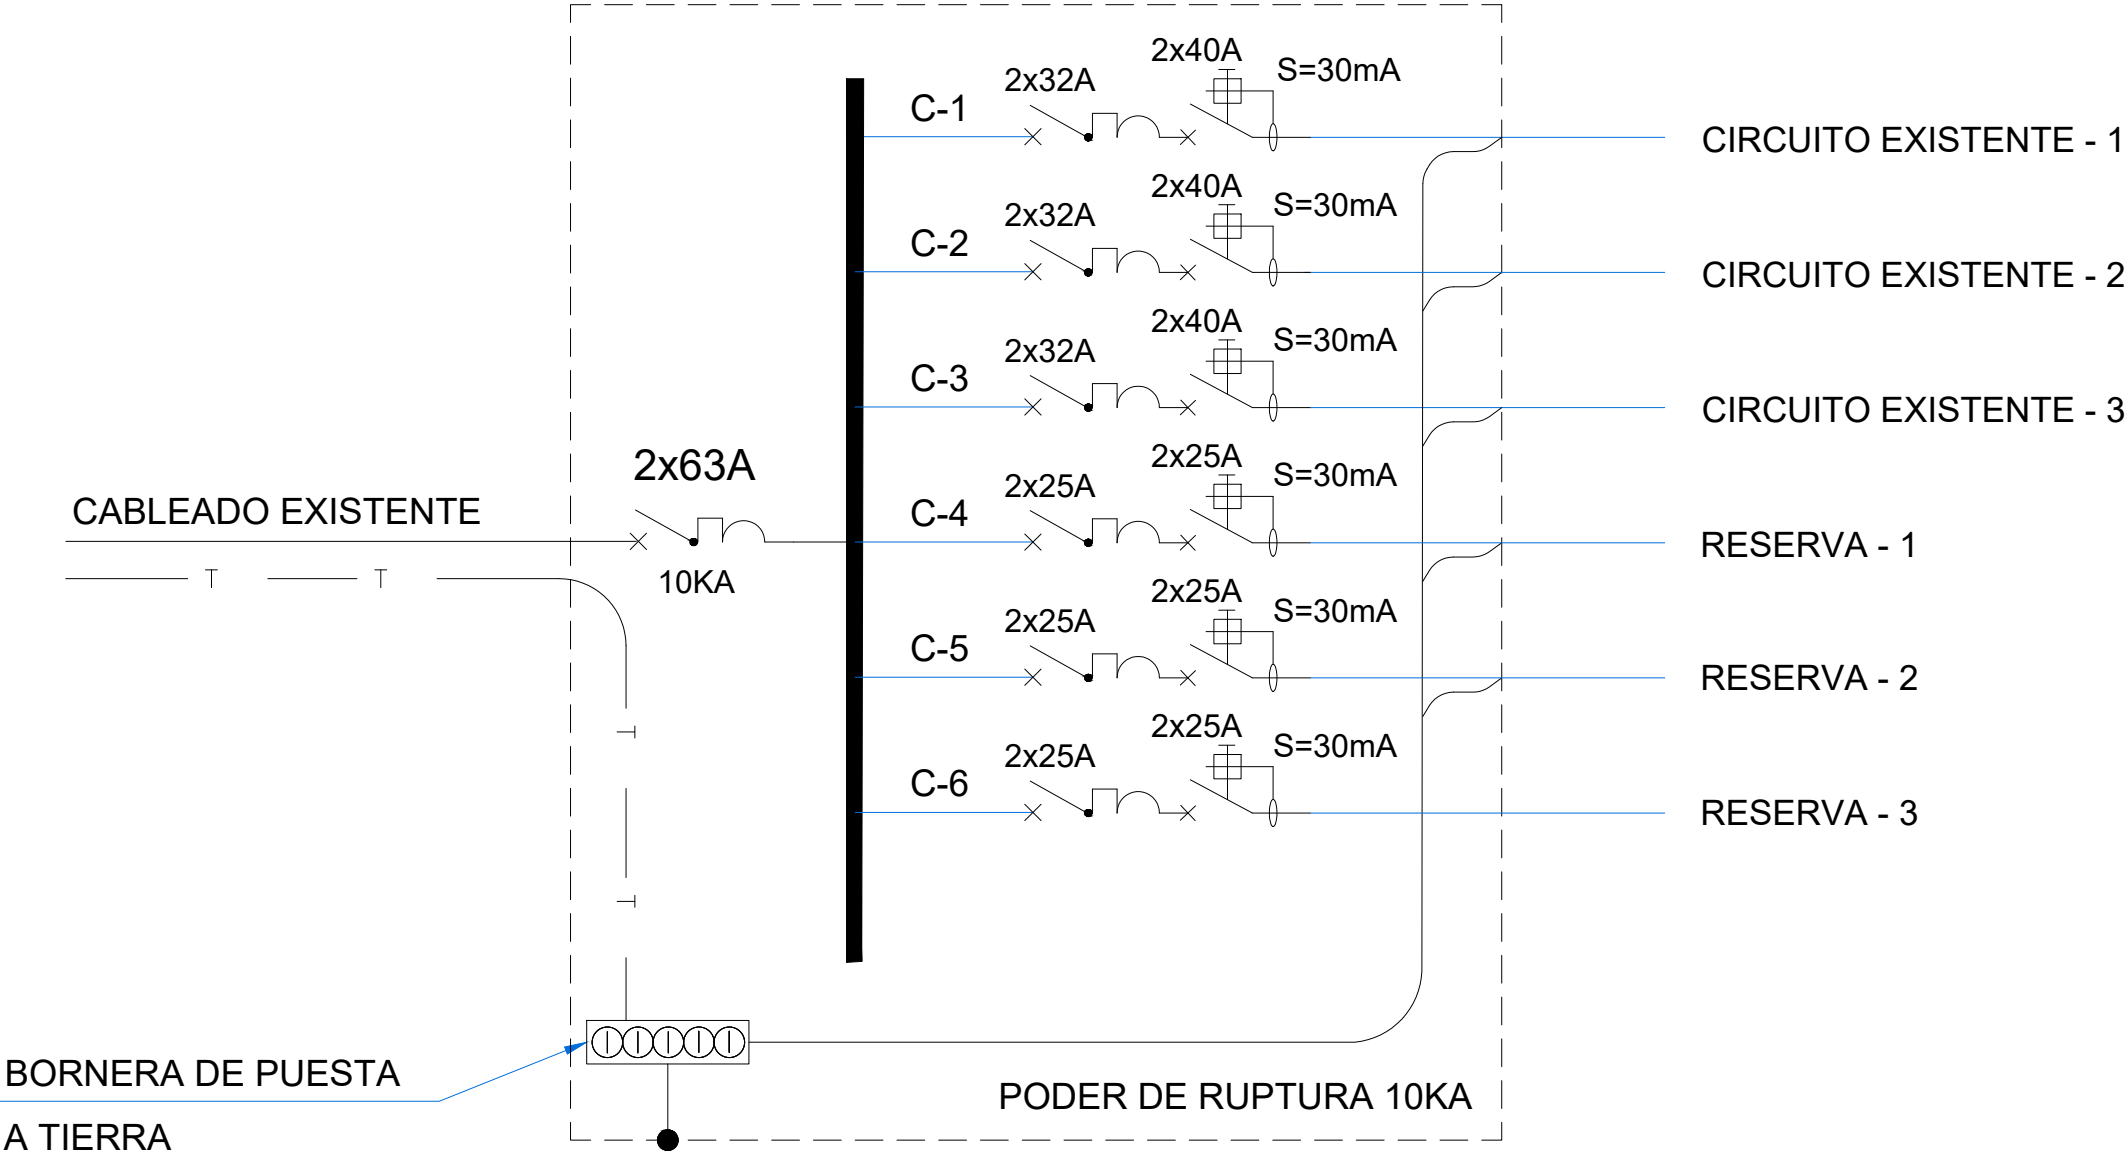

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|
| | DIRNIC-PNP / U.E. N°026 DIREICAJ - ADMINISTRACION | | PROYECTO / SERVICIO : | |
| | UBICACION : CERCADO DE LIMA DIRECCION : AV. ESPAÑA N° 400 DISTRITO : CERCADO DE LIMA PROVINCIA : LIMA | | "SERVICIO DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES OPERATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN CONTRA EL TERRORISMO PNP, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL Gral. PNP MANUEL TUMBA ORTEGA, SITO EN LA AV. ESPAÑA N°400 - CERCADO DE LIMA" | |
| | PROFESIONALES RESPONSABLES : | | | |
| | PLANO : II.EE - DIAGRAMA UNIFILAR COMP 06 | | LAMINA : A-16 | FECHA : ABRIL 2023 |