


PLANO - PISO SOTANO 02  
ESC: 1/250

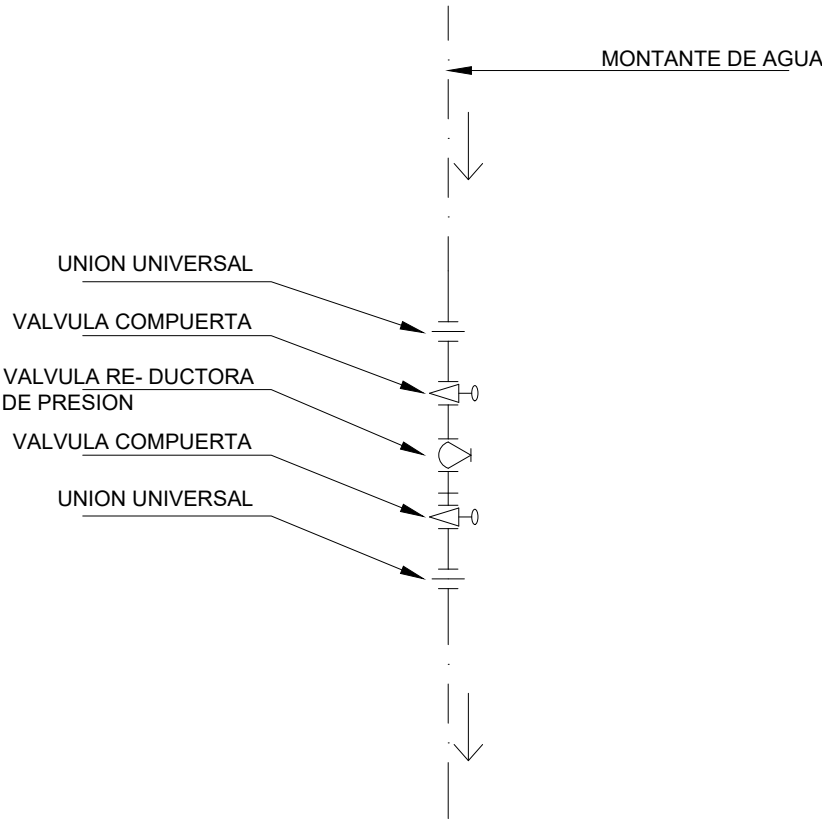

ESQUEMA INSTALACION DE  
VALVULAS REDUCTORAS  
DE PRESION

CUADRO DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

VALVULA N°	DIAMETRO	PRESION AGUAS ARRIBA	PRESION AGUAS ABAJO	INTERVENCION
1, 16	2"	50 LB/PULG <sup>2</sup>	10 LB/PULG <sup>2</sup>	CAMBIO
4, 8 y 9	1 ½"	40 "	10 "	CAMBIO
7	2 ½"	50 "	10 "	CAMBIO

CUADRO DE VALVULAS ESFERICAS

VALVULA N°	DIAMETRO
4	2 ½"
2, 8	2"
3, 5, 7, 9	1 ½"
6	1"



DIREN-PNP / U.E. N°026  
DIRECAJ - ADMINISTRACION

PROYECTO / SERVICIO :  
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MONTANTES DE AGUA Y DESAGUE DEL EDIFICIO COP CAP PNP ALCEDES VIGO HURTADO, UBICADO EN LA AV. ESPAÑA 323-CERCADO DE LIMA-LIMA"

UBICACION :  
DIRECCION : AV. ESPAÑA 323  
DISTRITO : CERCADO DE LIMA  
PROVINCIA : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES :

PLANO :  
II. SS. - AGUA  
MONTANTES

LAMINA :  
IS-04

ESCALA :  
1/125

FECHA :  
MARZO 2023