


ESQUEMA DE MONTANTES DE AGUA RESERVORIO N°1

ESQUEMA DE MONTANTES DE AGUA RESERVORIO N°2

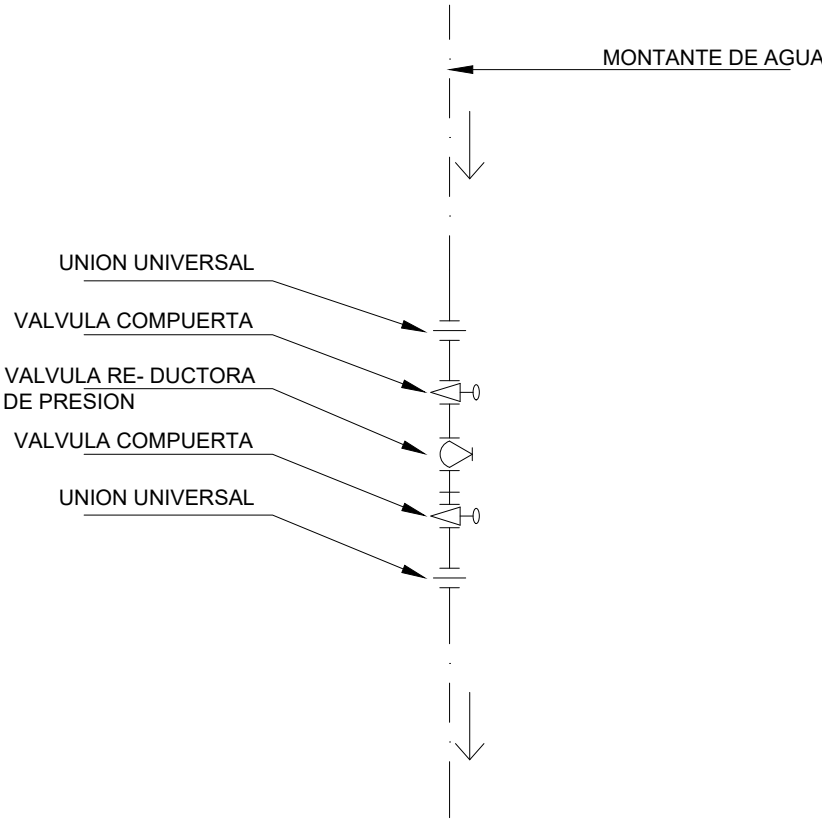


ESQUEMA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

CUADRO DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

VALVULA N°	DIAMETRO	PRESION AGUAS ARRIBA	PRESION AGUAS ABAJO	INTERVENCION
1, 16	2"	50 LB/PULG ²	10 LB/PULG ²	CAMBIO
4, 8 y 9	1 1/2"	40 "	10 "	CAMBIO
7	2 1/2"	50 "	10 "	CAMBIO

CUADRO DE VALVULAS ESFERICAS

VALVULA N°	DIAMETRO
4	2 1/2"
2, 8	2"
3, 5, 7, 9	1 1/2"
6	1"

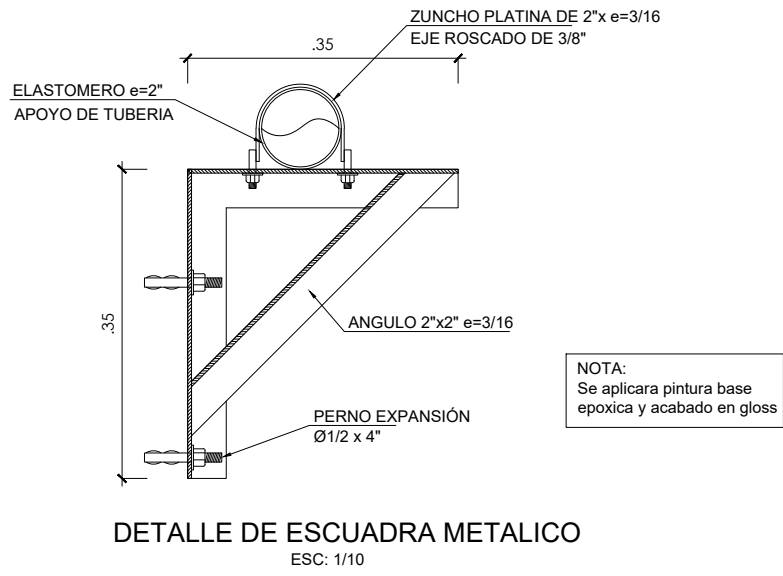

DIRNIC-PNP / U.E. N°026
DIREICAJ - ADMINISTRACION

PROYECTO / SERVICIO :
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS MONTANTES DE
AGUA Y DESAGUE DEL EDIFICIO COPP CAP
PNP ALCEDES VIGO HURTADO, UBICADO
EN LA AV. ESPAÑA 323-CERCADO DE
LIMA-LIMA"

UBICACION :
DIRECCION : AV. ESPAÑA 323
DISTRITO : CERCADO DE LIMA
PROVINCIA : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES :

PLANO :
II. SS. - AGUA
ELEVACION - MONTANTES

LAMINA :
IS-07

ESCALA :
1/50

FECHA :
MARZO 2023