

SISTEMA ELECTRICO  
AGUAYTIA - EUC


A1

BARRA 22.9 KV - AGUAYTIA  
PARA CLIENTES REGULADOS

SEIN  
L-2251  
(73 km)


AGUAYTIA

S.E. AGUAYTIA - ISA

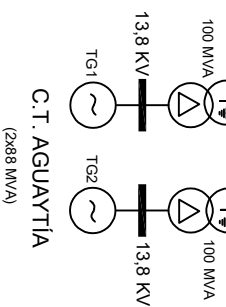

BARRA 60 KV - PUCALLPA  
PARA CLIENTES REGULADOS Y LIBRES


S.E.T. PARQUE  
INDUSTRIAL

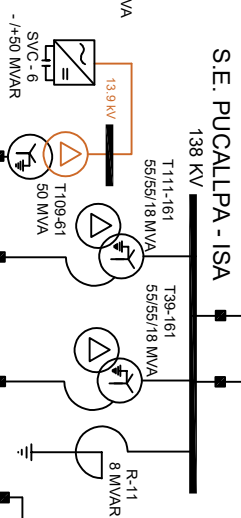

C.T. DE RESERVA  
FRIA 40 MW  
PLANTA PUCALLPA

C.T. YARINACCOCHA  
(Fuera de Servicio)


S.E.T.  
YARINACCOCHA

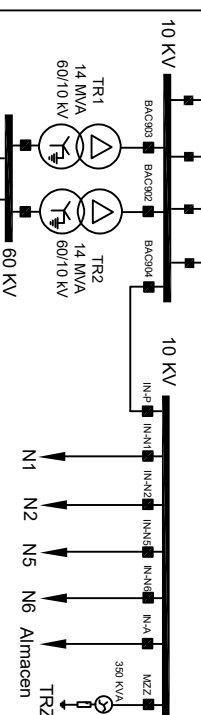

SISTEMA ELECTRICO  
PUCALLPA - EUC

LEYENDA

	GENERADOR		SVC
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA		TRANSFORMADOR DE P.A.T. ZIGZAG
	DOS DEVIADORES		REACTOR
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRES DEVANADOS		BANCO DE CAPACITORES DISTRIBUIDOS EN LAS REDES DE HT
	AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA		CARGA
	PUNTO DE MEDICION		NIVEL DE TENSION 22.9 KV
	NIVEL DE TENSION 13.8 KV		NIVEL DE TENSION 10 KV
	NIVEL DE TENSION 6.6 KV		NIVEL DE TENSION 0.48 KV
	NIVEL DE TENSION 22.9 KV		AREA DE CONCESION ELECTROLICANALISA

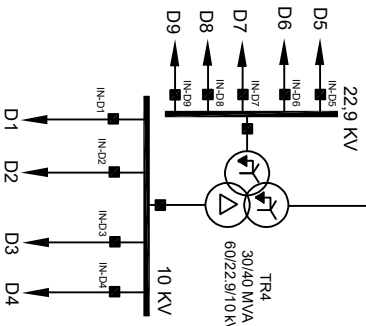

S.E.T. PUCALLPA

