



CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA DE LINEA DE ADUCCION SEGÚN NTP ISO 4427						
TUBERIA	Diam. Nom	Diam. Int.	Diam. Ext.	Espesor	TIPO	PRESION
	pulg	mm	mm	mm		Bares
TUBERIA HDPE	1"	26	32	3	PE-80/SDR 11	12.5

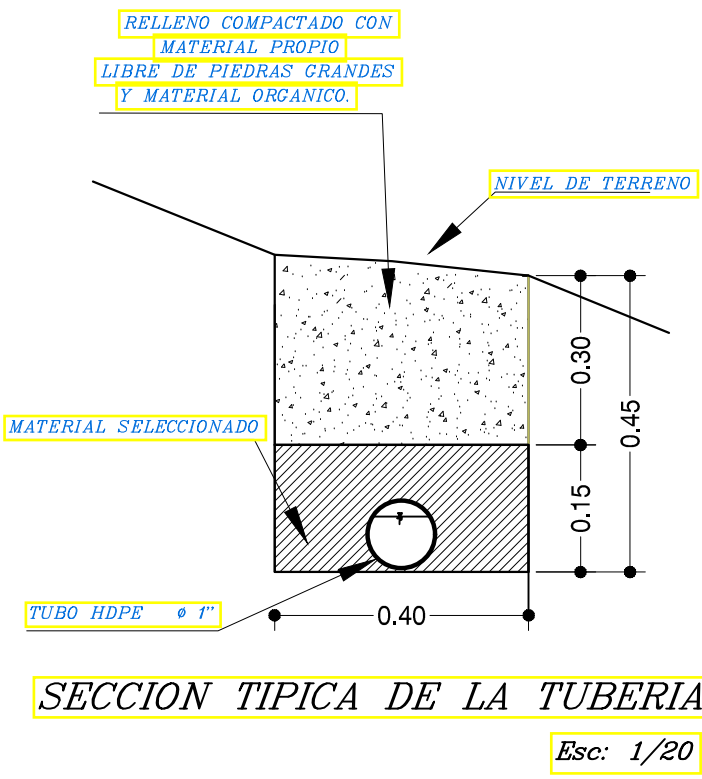

OBRAS EN LINEA DE ADUCCION		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
LINEA DE ADUCCION	m	1068.00
CAMARA ROMPE PRESION T06	und	03
VALVULA DE CONTROL	und	01

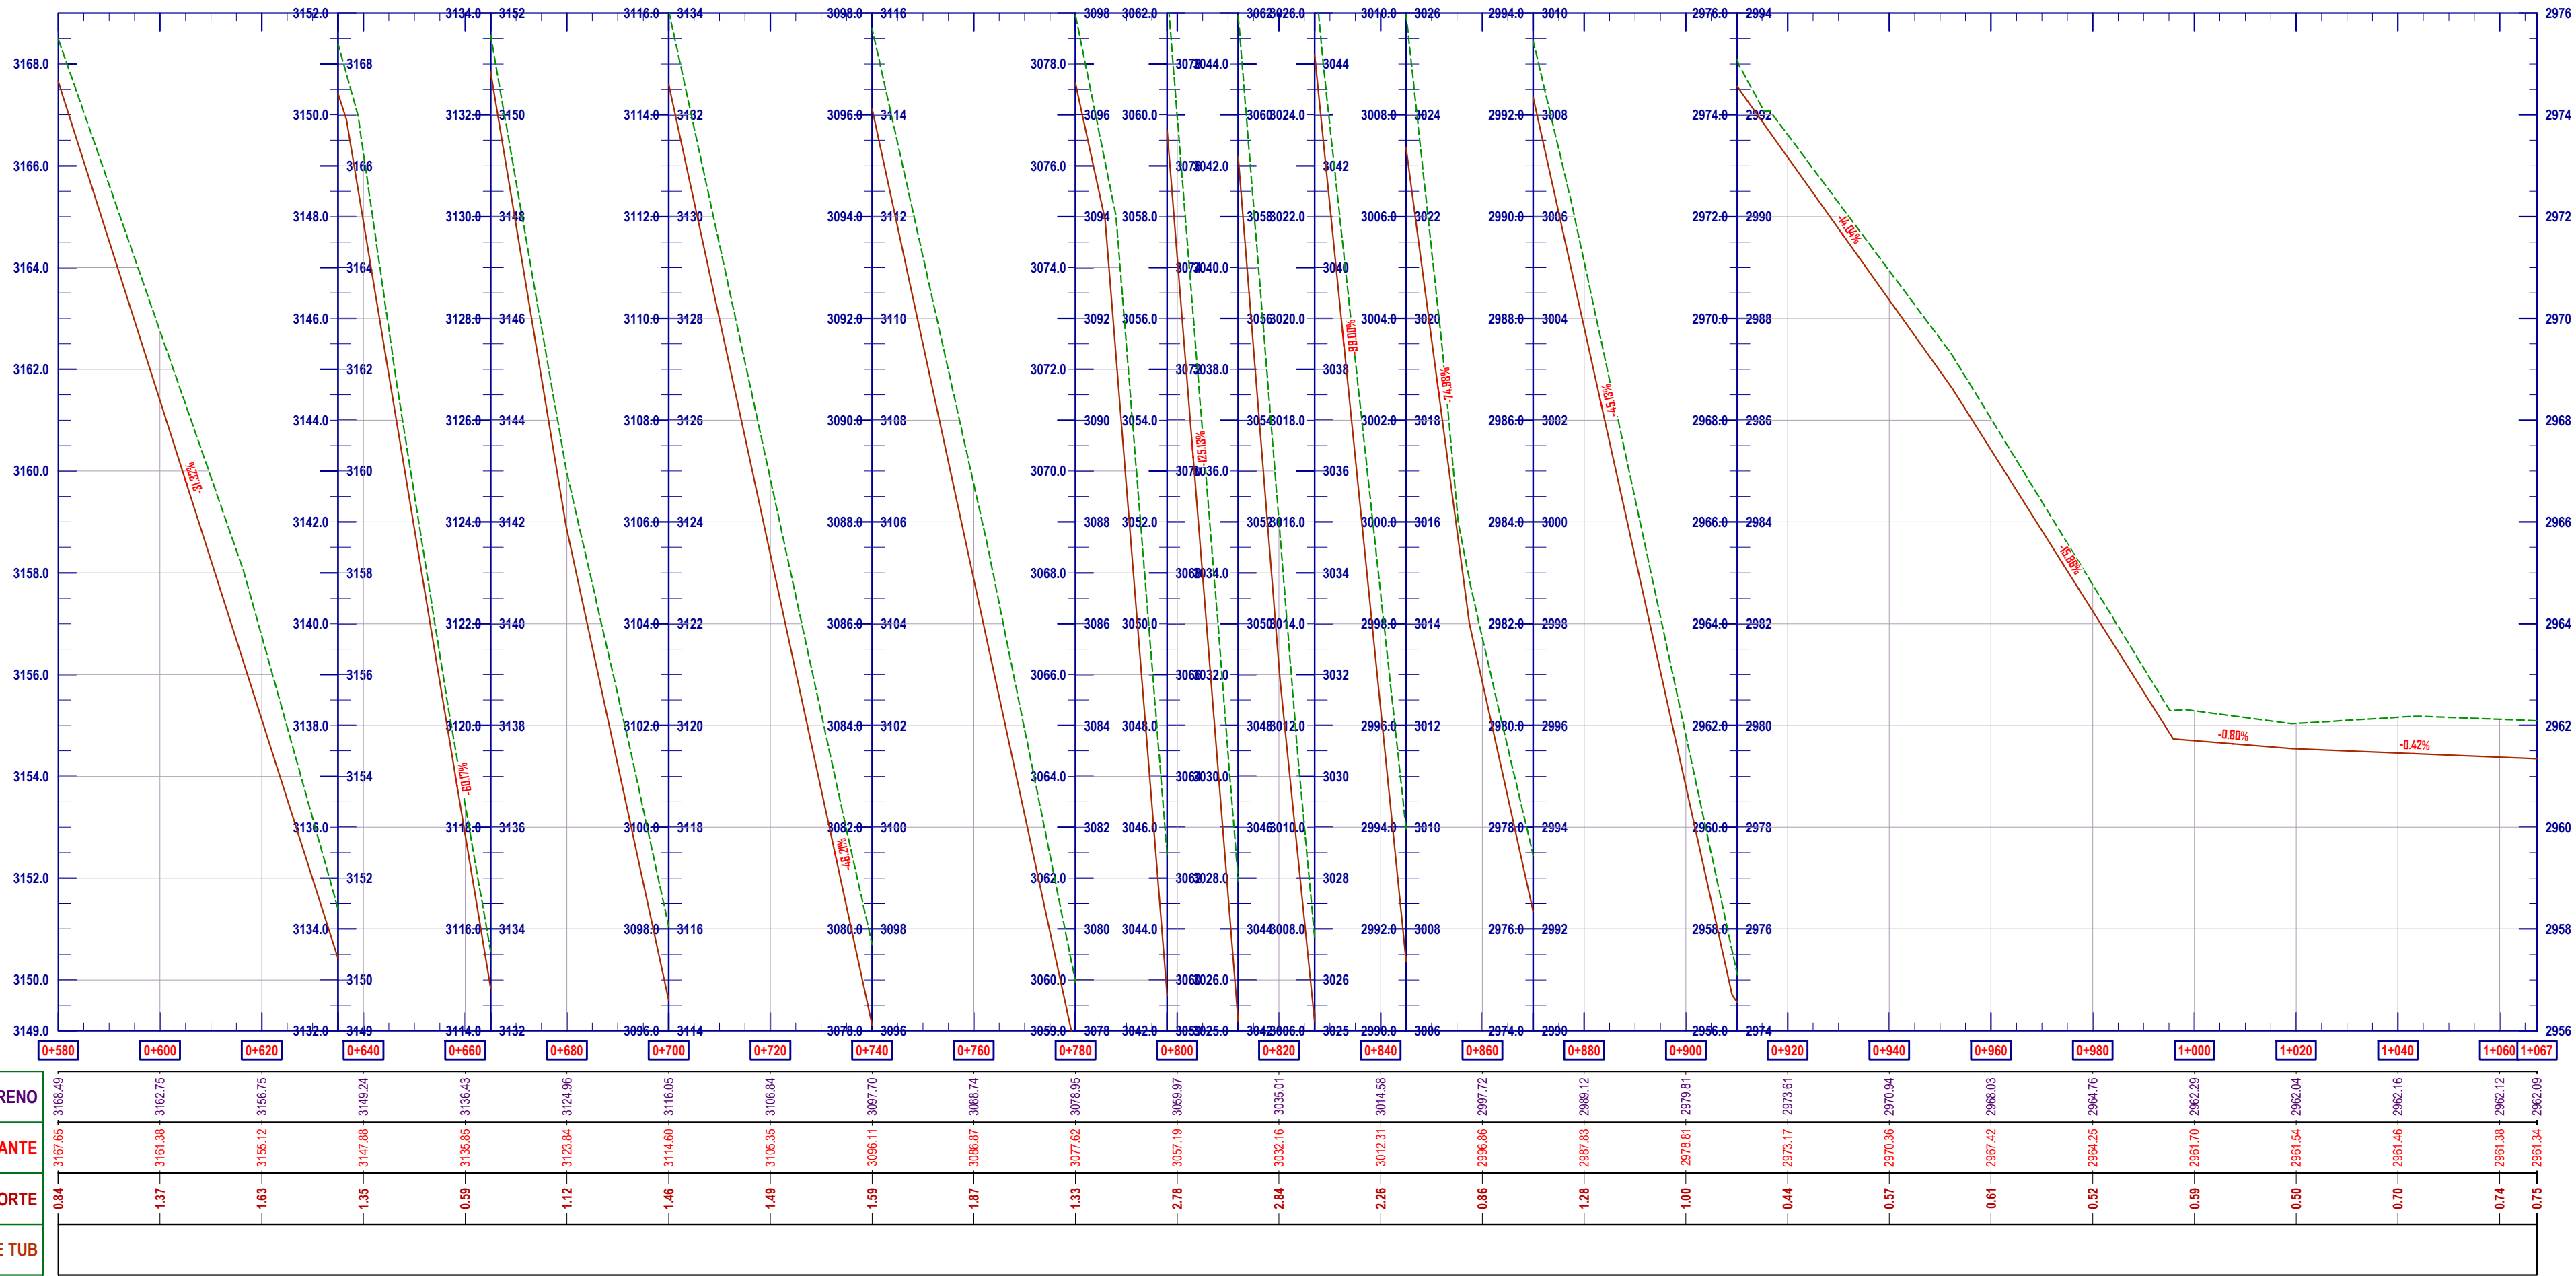

MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL  
DE SANCOS

PROYECTO:  
" MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION  
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE  
MAYAME DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS-  
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO "

REGION:  
AYACUCHO  
PROVINCIA:  
LUCANAS  
DISTRITO:  
SANCOS

JEFE DE PROYECTO:  
ESPECIALISTA:  
DIBUJO:  
A.B.C.

CONSULTOR:  
REVISADO:  
MDS  
APROBADO:  
MDS

PLANO:

PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL  
LINEA DE ADUCCION

ESCALA:  
INDICADA  
FECHA:  
ENERO 2023  
PROG:  
0+580 A 1+067

LÁMINA:  
PPL-02



