



ARQUITECTURA

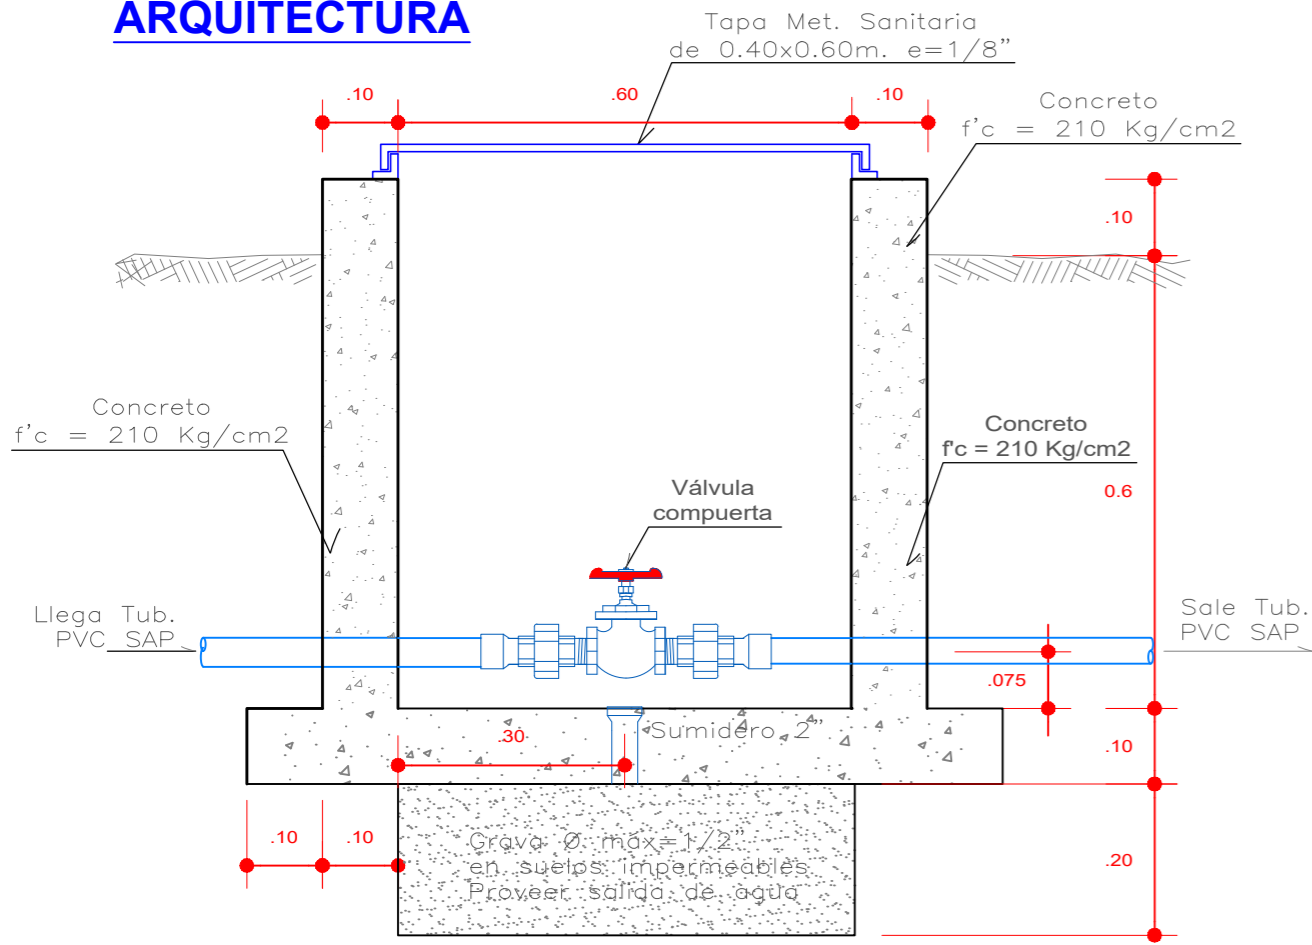


CORTE A-A
ESC. 1:10

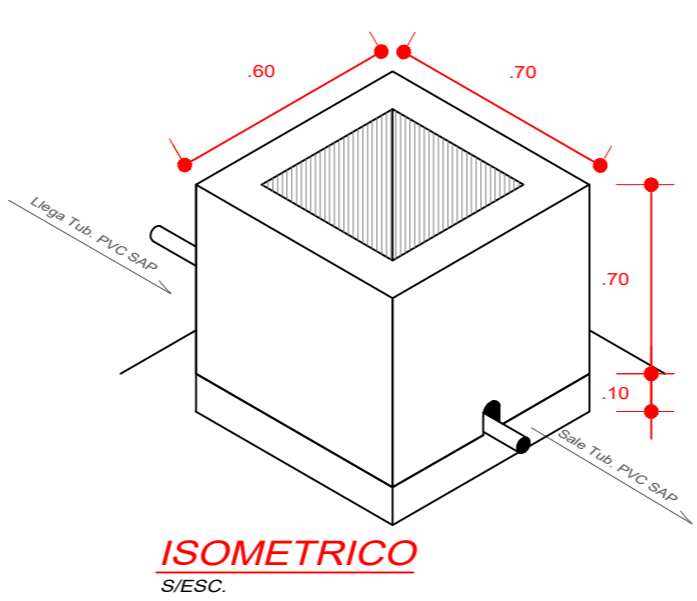


ISOMETRICO
S/ESC.

N°	DESCRIPCION	Diam.	Unid.
1	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	ø "	01
2	ADAPTADOR UPR PVC SAP	ø "	
3	UNION UNIVERSAL	ø "	02
4	NIPLES DE F" G"	ø "	02
5	TAPA METALICA DE 0.40x0.50	ø "	01

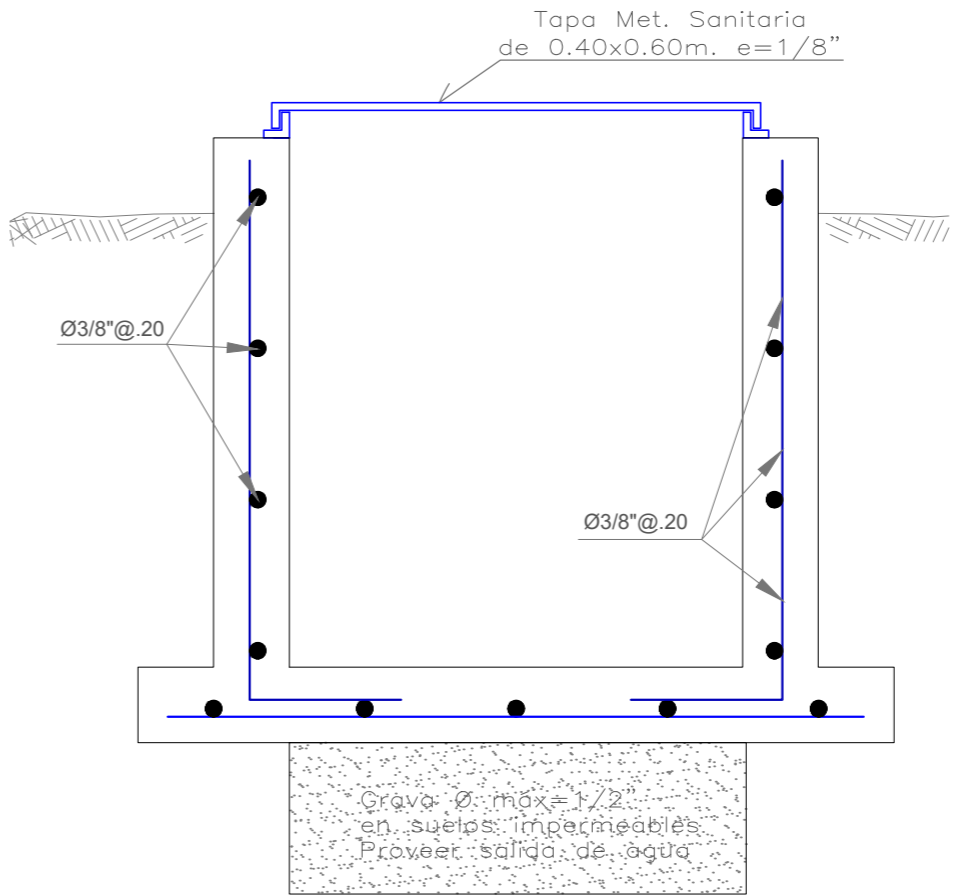

CORTE A-A
ESC. 1:10


ESTRUCTURA

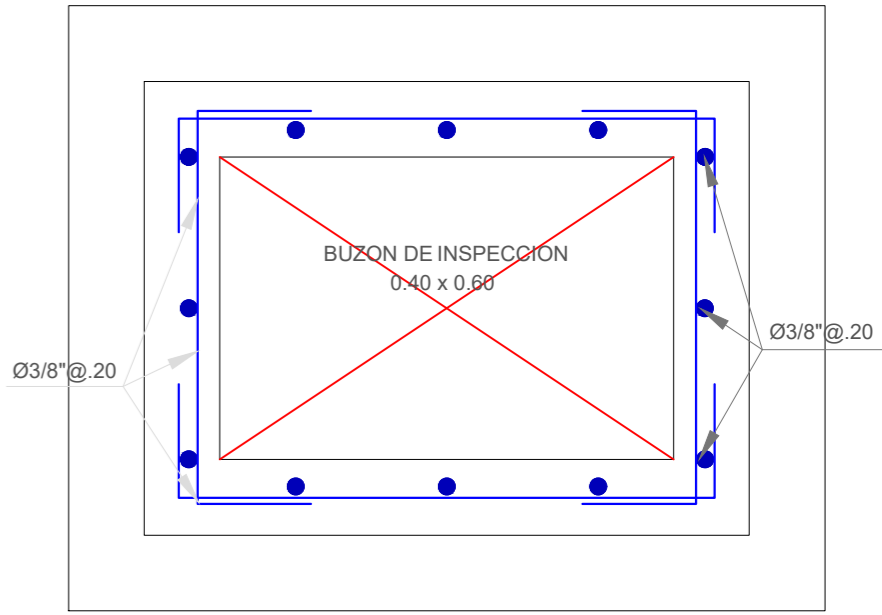


PLANTA
ESC. 1:10

NUMERO DE VALVULA DE CONTROL	
CANTIDAD	VARIABLE
TOTAL	—VALVULAS DE CONTROL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACABADOS
C" Armado f'c = 210 Kg/cm
TUBERIA Y ACCESORIOS
Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica Peruana ISO 4422 para fluidos a presión.
CARPINTERIA METALICA
e min = 1/8", cubierto con pintura anticorrosiva

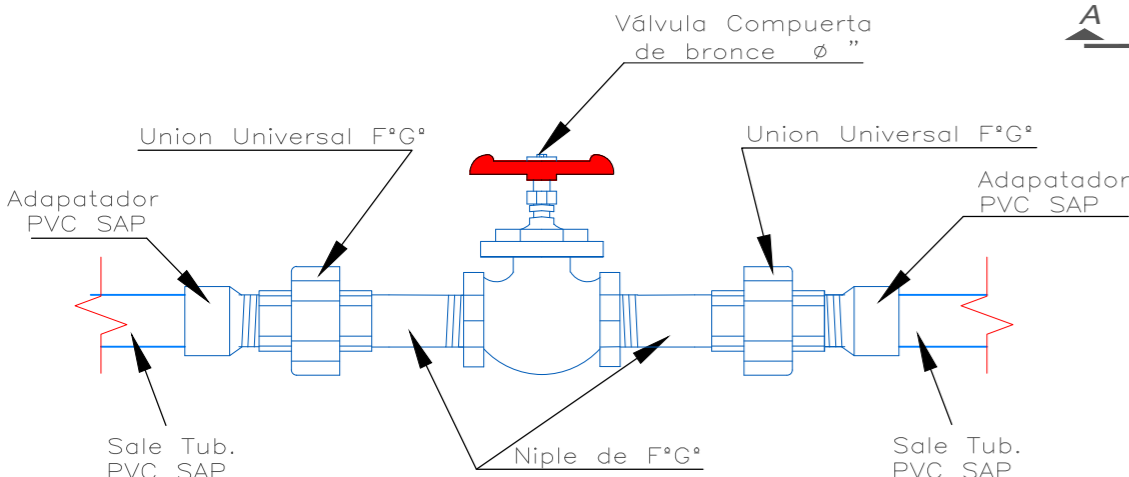


DETALLE DE VALVULA DE CONTROL
ESC. 1:10

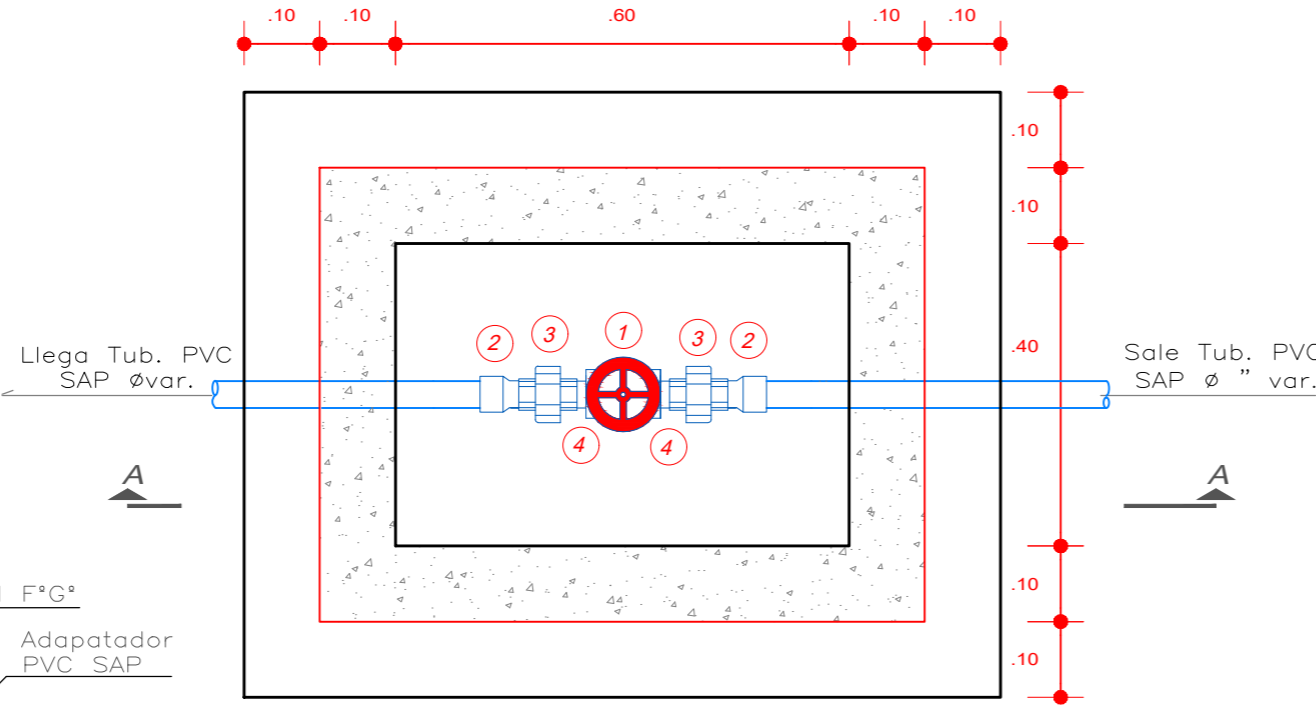


PLANTA
ESC. 1:10

CAJA DE VALVULA DE CONTROL						
N°	N° de valv	Diam. Entrada	Diam. Salida	Valvula Diam. Tipo	Niple Diam. Tipo	
1	-----	VAR.	VAR.	VAR." Compuerta	VAR." xVAR" F" G"	
2	-----	VAR.	VAR.	VAR." Compuerta	VAR." xVAR" F" G"	


ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO
C" Armado f'c = 210 Kg/cm²
TUBERIA Y ACCESORIOS
Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica Peruana ISO 4422 para fluidos a presión.
CARPINTERIA METALICA
e min = 1/8", cubierto con pintura anticorrosiva

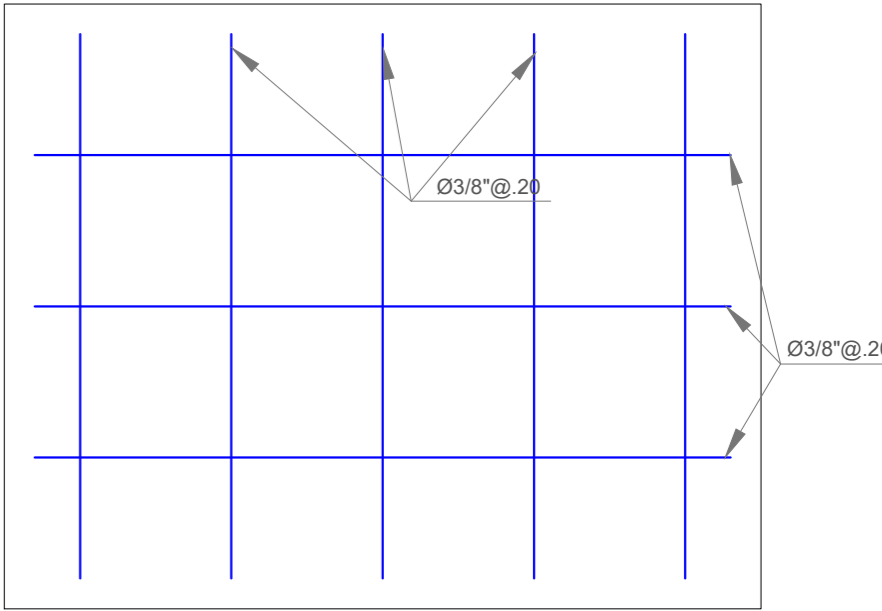

LOSA FONDO
ESC. 1:10

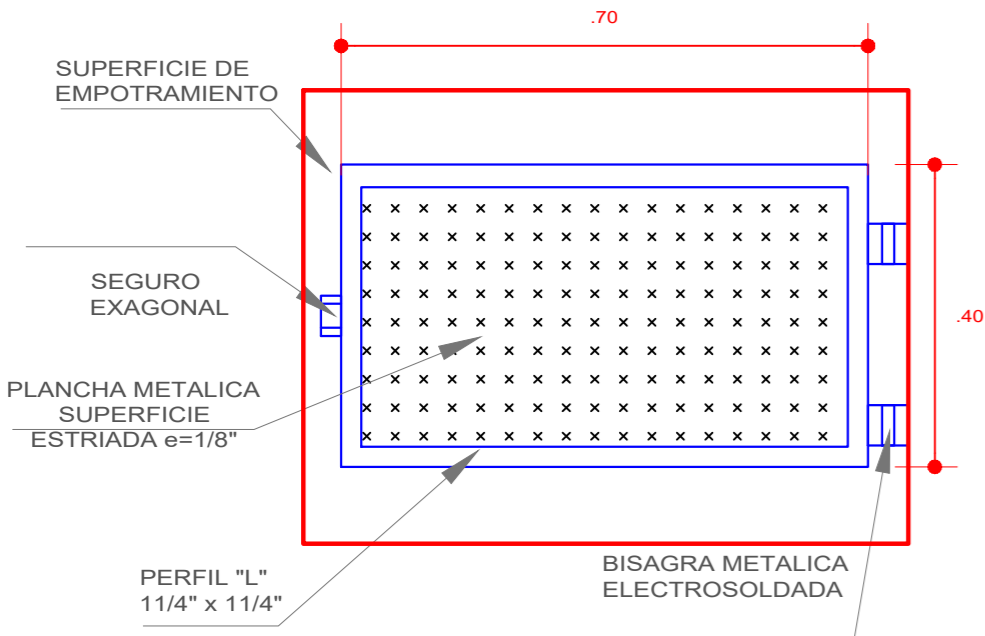


PLANTA
ESC. 1:10

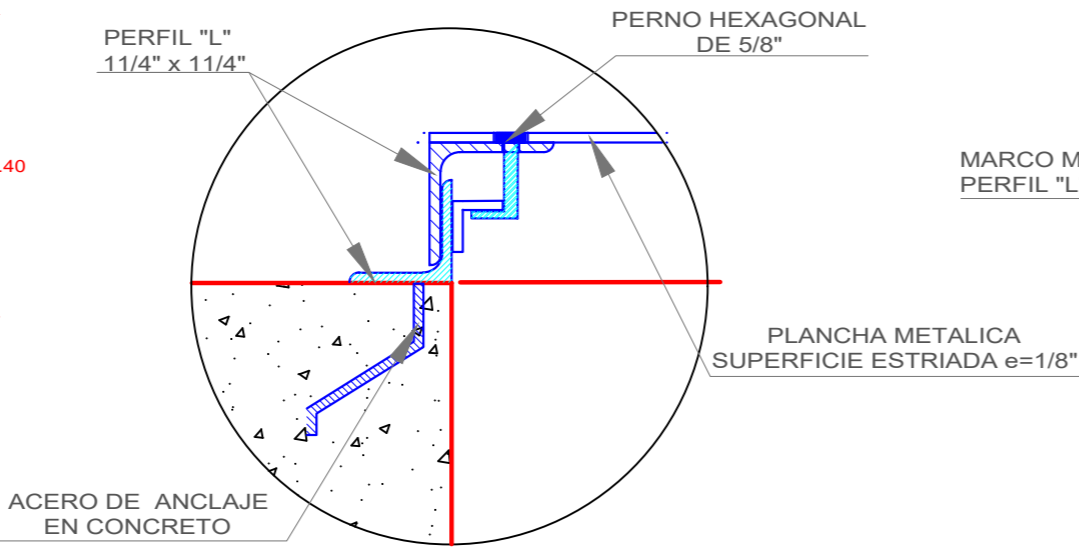


DETALLE N°1
ESC. 1:10

DETALLE TAPA

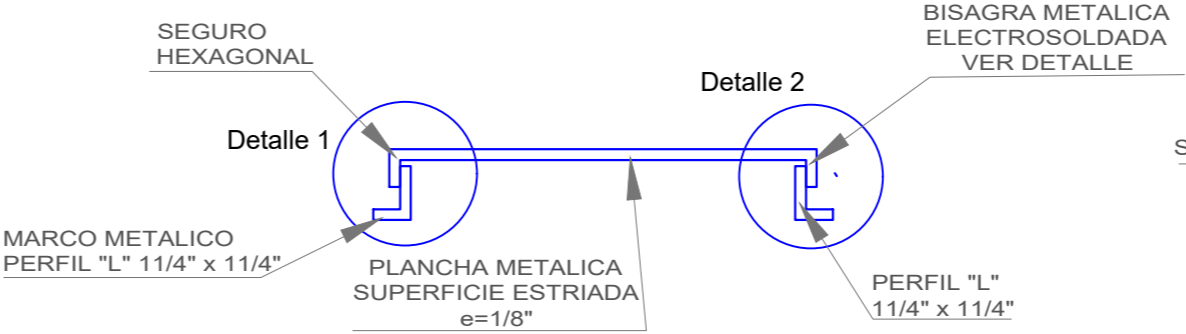

SECCION
ESC. 1:10

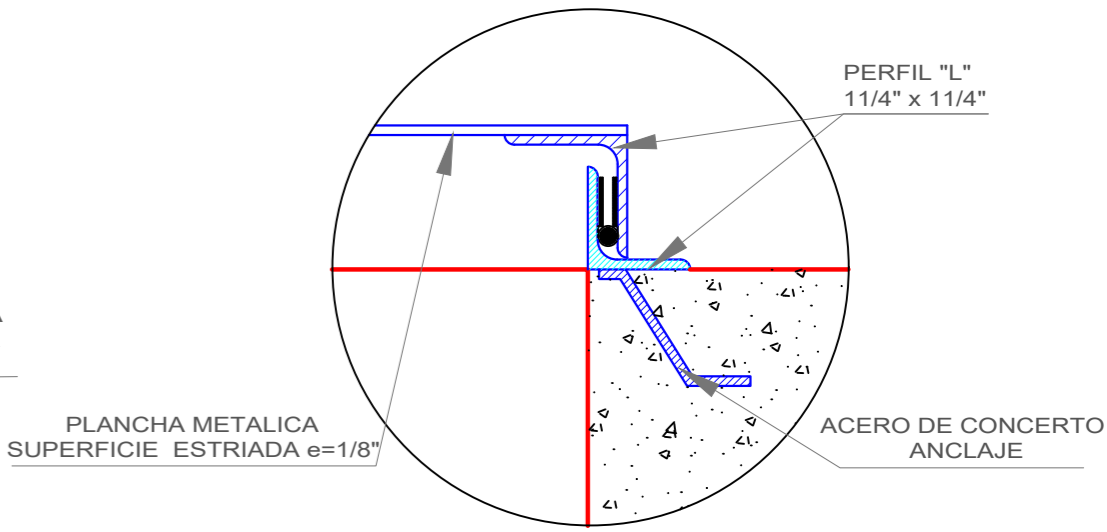

DETALLE N°2
ESC. 1:10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYAME DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

PLANO: VALVULA DE CONTROL

DISEÑO	CAD.	FECHA	ESCALA
E.CH	A.B.C	ENERO 2023	INDICADA

Sr. Eder Antonio Allicca Medina
Alcalde Distrital de Sancos - Gestion 2023 - 2026

LOCALIDAD	MAYAMI
DISTRITO	SANCOS
PROVINCIA	LUCANAS
DEPARTAMENTO	AYACUCHO

LAMINA

VC-A1