

LEYENDA RED DESAGUE


| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN |
|---------------|------------------------------------|
| | TUBERIA PVC-SAP DESAGÜE PROYECTADA |
| | TUBERIA DE VENTILACION PVC-SAL |
| | TUBERIA PVC C-7.5 DRENAJE DE A.A. |
| | SENTIDO DEL FLUJO |
| | CODO DE 40° PVC-SAP |
| | "Y" SIMPLE PVC-SAP |
| | "Y" DOBLE PVC-SAP |
| | TRAMPA "P" PVC |
| | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO |
| | SUMIDERO DE BRONCE CROMADO |
| | CAJA DE REGISTRO |
| B.D.LL/V.D.LL | BAJA/VIENE DRENAJE DE LLUVIAS |
| B.D./V.D. | BAJA/VIENE DESAGUE |
| V.V./S.V. | VIENE/SUBE VENTILACION |

ESPECIFICACIONES DE DESAGUE

- TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE SERAN DE PVC-SAP, FABRICADA SEGUN NORMAS ITINTEC NTP 399-003; CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD, LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERA DE PVC-SAL.
- LOS REGISTROS DE PISO SERAN DE BRONCE CROMADO, CON ANILLO DE BRONCE ROSCADO Y SE INSTALARAN A RAS DEL N.P.T. CON CODO DE 90°. LOS REGISTROS COLGADOS SERAN TIPO DADO DE BRONCE Y SE INSTALARAN AL FINAL DE LA TUBERIA COLECTORA.
- LOS SUMIDEROS SERAN DE BRONCE CROMADO, CON ANILLO DE BRONCE ROSCADO Y SE INSTALARAN A RAS DEL N.P.T. CON TRAMPA TIPO "P".
- CAJAS DE REGISTRO: SERAN DE ALBAÑILERIA CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR LLEVARA 1/2 CAÑA SERA DEBIDAMENTE TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
- LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SERA POR SIMPLE PRESION, TAPONEANDO LAS SALIDAS BAJAS PARA LUEGO LLENAR CON AGUA DEJANDO UN PUNTO MAS ALTO PARA SU VERIFICACION, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS.
- TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERO DE PVC A 0.30 m. SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
- LA PENDIENTE MINIMA REQUERIDA PARA LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE 1.0% PARA DIAMETROS DE 4" A MAS Y 1.5% PARA DIAMETROS DE MENORES A 4".



| | | |
|--|---------------------------|--------------|
| PROPIETARIO : HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | | |
| PROYECTO : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE MEZCLAS ONCOLOGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | | |
| TITULO : PROPUESTA INSTALACIONES DE DESAGUE - 1ER PISO | | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE: | FECHA : JULIO 2023 | IS-02 |
| BACH. ING. CESAR CASAS LAPA | ESCALA DE DIBUJO : S/C | |
| DIBUJO : | COORDINACION: | |

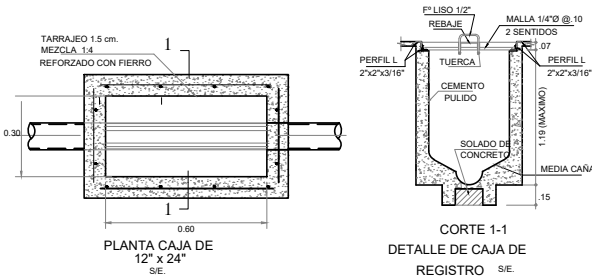

DETALLE
CAJA DE REGISTRO