

ENCUENTRO DE PISO DE VINIL Y PISO CERAMICO EXPUESTO.

PISO DE VINIL CON AREAS DETERIORADAS, DESPRENDIMIENTO EN ZOCALO POR EVIDENCIA DE HUMEDAD.

PUERTA CON CERRADURA ROTA, SIN PRESENCIA DE JUNTA DE CAUCHO

ZONA SIN INTERVENCIÓN

AREA GRIS PREPARACIÓN DE CITOSTATICOS

AREA NEGRA - PREPARACIÓN DE CITOSTATICOS

MUEBLERIA DE MELAMINE EN MAL ESTADO, CON PRESENCIA DE HUMEDAD Y OXIDO EN BISAGRAS

GRIFERIA EN MAL ESTADO, PRESENCIA DE FUGA DE AGUA

TRANSFER HOSPITALARIO NO HERMETICO

DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE TECHO PINTURA NO ADECUADA

CORREDOR
NPT+ 0.65

ADMINISTRACIÓN

AREA BLANCA - PREPARACIÓN DE CITOSTATICOS

SS.HH PERSONAL

PRESENCIA DE HUMEDAS EN TECHO Y PAREDES POR INADECUADA VENTILACIÓN


PISO DE VINIL CON AREAS DETERIORADAS, DESPRENDIMIENTO POR

PUERTA CON CERRADURA ROTA, SIN PRESENCIA DE JUNTA DE CAUCHO

LEYENDA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	Simbología de ejes: X = Numeración alfanumérica de ejes
	Simbología de cortes y elevaciones: X = Numeración alfabética de cortes 0 = Numeración de elevaciones Ver. Lam. X-00 = Ver lámina: • XX = Código de Especialidad • 00 = Numeración de Lámina
	Simbología de línea de corte
	Simbología de cota: Var. = Longitud de cota
	Simbología de área verde
	Simbología de columnas y vigas
	Simbología de muro de albañilería confinada, el tarrajeo deberá tener un espesor de 1.5cm. Acabado según ambiente
	Simbología de muro o falso cielo seco, sistema drywall: estructura de rieles y parantes de acero galvanizado de ancho variable (Ver PLANTAS y CORTES) + placa de fibrocemento, empastada de E=10mm. Acabado según ambiente
	Simbología de piso: — Línea de Piso * Cambio de acabado de piso → Dirección del cambio de nivel o Cambio de nivel 00 Numeración del contrapaso
	Simbología de vano: X = Código de Vano: • P = Puerta • V = Ventana • M = Mampara • MC=Muro Cortina 00 = Numeración de vano (Ver cuadro de vano)
	Simbología de puertas (Ver cuadro de vanos)
	Simbología de mamparas : F Paño fijo → Paño batiente o móvil
	Simbología de nivel: N.J. ± 0.00 N.P.T. ± 0.00 N.T.T. ± 0.00 N.J. = Nivel de piso terminado N.T.T. = Nivel de techo terminado N.J. = Nivel de jardín NIV. = Nivel ± 0.00 = Numeración del nivel 0.00%
	Simbología de notas: Punto de referencia Flecha de referencia xx xx Descripción
	Simbología de sentido de flujo de agua: → s=0.00% → P=0.00% Inicio de pendiente Dirección del flujo de agua Sentido de flujo de agua Pendiente P Porcentaje de pendiente



PROPIETARIO : HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
PROYECTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE MEZCLAS ONCOLOGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
TITULO : ARQUITECTURA - SITUACIÓN ACTUAL		
PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. KARINA CARLA ELIAS YARLEQUÉ CAP.20380	FECHA : JULIO 2023 ESCALA DE DIBUJO : S/E	N° PLANO : A-01
DIBUJO : LUIS JUDA RUIZ ZEVALLOS	COORDINACION:	

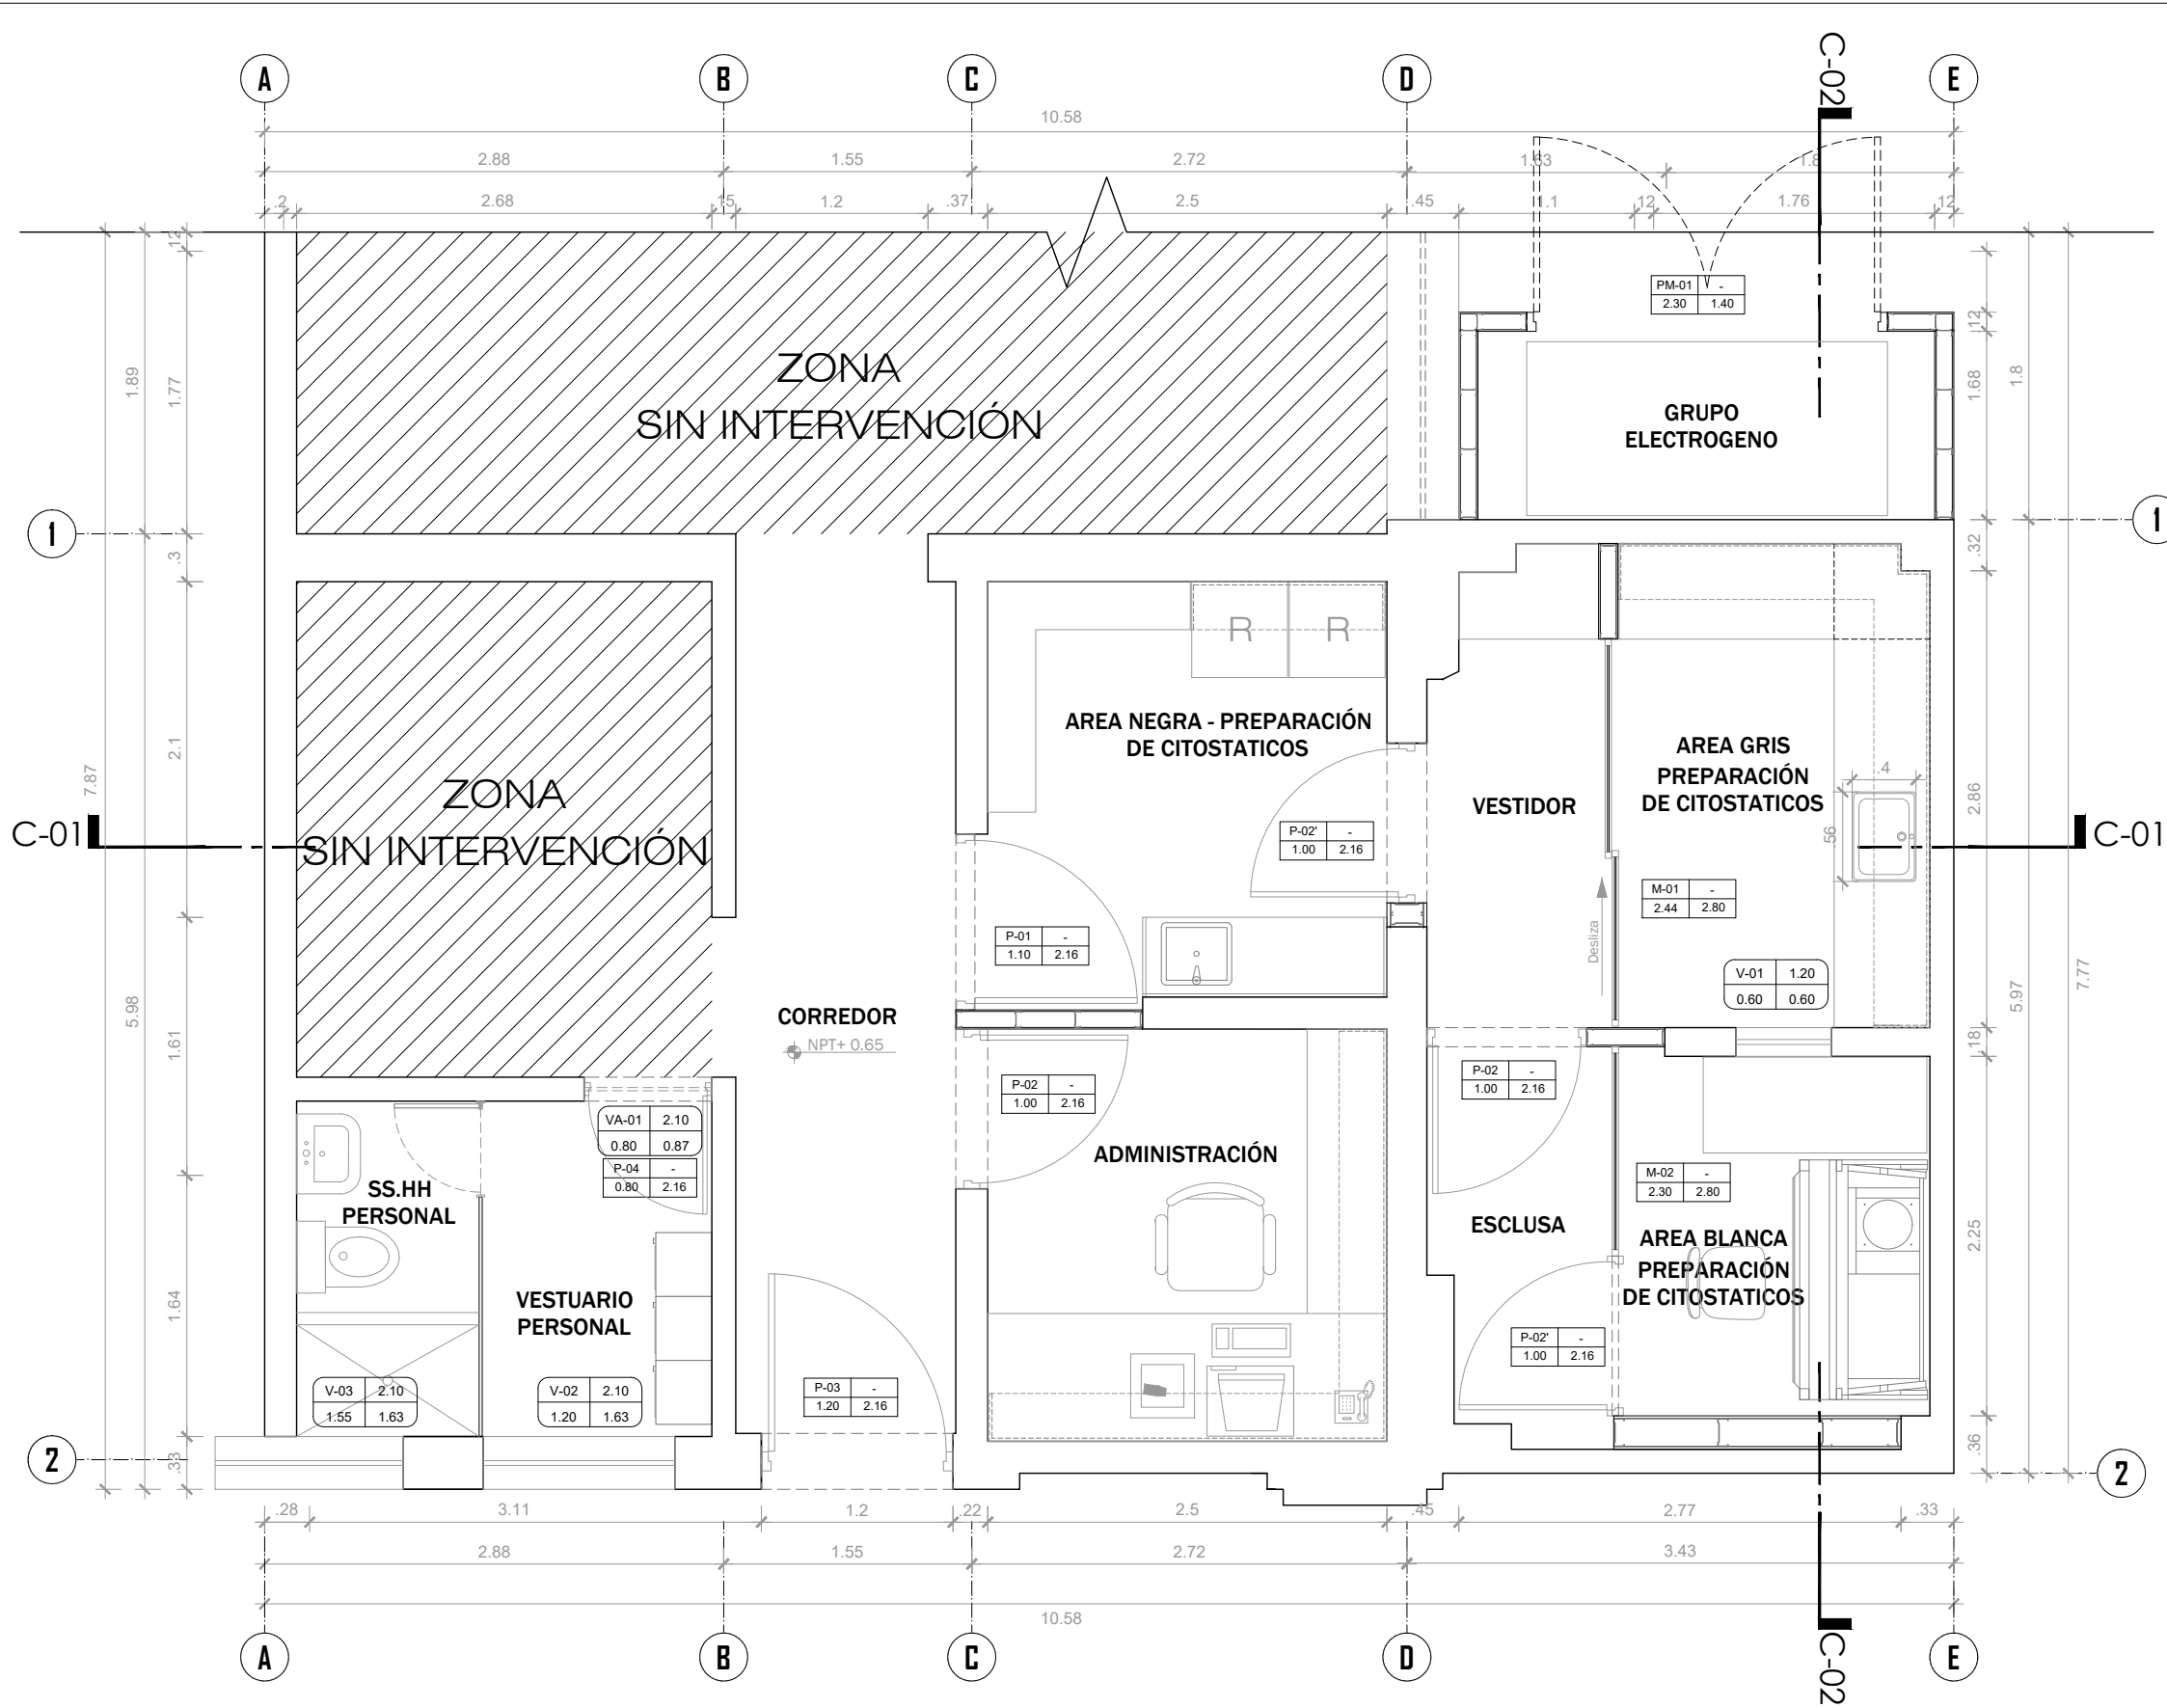


LEYENDA		LEYENDA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	Simbología de ejes: X = Numeración alfanumérica de ejes		Simbología de piso: Línea de Piso
	Simbología de cortes y elevaciones: X = Numeración alfabética de cortes 0 = Numeración de elevaciones Ver. Lam. X-00 = Ver lámina: • XX = Código de Especialidad • 00 = Numeración de Lámina		Cambio de acabado de piso
	Simbología de línea de corte		Dirección del cambio de nivel
	Simbología de área verde		Cambio de nivel
	Simbología de columnas y vigas		Numeración del contrapaso
	Simbología de muro de albañilería confinada, el tarrajeo deberá tener un espesor de 1.5cm. Acabado según ambiente		Simbología de puerta (Ver cuadro de vanos)
	Simbología de muro o falso cielo seco, sistema drywall: estructura de rieles y parantes de acero galvanizado de ancho variable (Ver PLANTAS y CORTES) + placa de fibrocemento, empastada de E=10mm. Acabado según ambiente		Simbología de puertas (Ver cuadro de vanos)
	Simbología de sentido de flujo de agua: → Inicio de pendiente → Dirección del flujo de agua → Sentido de flujo de agua P Pendiente P Porcentaje de pendiente		Simbología de mamparas (Ver cuadro de vanos): F Paño fijo - Paño batiente o móvil
			Simbología de nivel: N.J. ± 0.00 = Nivel de piso terminado N.I.T. ± 0.00 = Nivel de techo terminado N.J. = Nivel de jardín N.I.V. = Nivel ± 0.00 = Numeración del nivel
			Simbología de notas: Punto de referencia Fecha de referencia Descripción

NOTAS:


- 1.-TODAS LOS NIVELES Y MEDIDAS SERÁN VERIFICADOS EN OBRA; CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBERÁ SER APROBADA POR EL PROYECTISTA.
- 2.-EN CASO DE DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, CON LAS MEDIDAS HECHAS EN CAMPO SERÁN ACLARADAS POR EL PROYECTISTA, SOLO EL PROYECTISTA PODRÁ AUTORIZAR CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO.
- 3.-LOS ALFEIZARES DE LAS VENTANAS SERÁN TOMADOS DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL AMBIENTE, QUE SE ILUMINA Y/O VENTILA.
- 4.-EL EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA ES ESTRUCTAMENTE REFERENCIAL, PUES SIRVE PARA EL CORRECTO DIMENSIONAMIENTO DEL ESPACIO Y DE LAS INSTALACIONES.
- 5.-LA REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, MUESTRAN LAS DIMENSIONES NETAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, ES DECIR, SE HA CONSIDERADO EL ESPESOR DE LOS ENLUCIDOS (E=1.5CM.).
- 6.-LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA DEBERÁN TENER UN TARRAJEO DE E=1.5CM. Y APLICAR EL ACABADO CORRESPONDIENTE CONFORME AL AMBIENTE.
- 7.-LAS ABREVIATURAS USADAS PARA LAS PROYECCIONES DE DUCTOS O FALSAS COLUMNAS SON LAS SIGUIENTES:
 - I.I.S.S.: INSTALACIONES SANITARIAS
 - I.I.E.E.: INSTALACIONES ELECTRICAS
- 8.-EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO ESTA EN FUNCIÓN A LO REQUERIDO POR EL USUARIO Y LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NTS Nº 119- MINSA/DGIEM Y REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.



PROPIETARIO :		
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
PROYECTO :SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE MEZCLAS ONCOLOGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
TITULO : ARQUITECTURA - PROPUESTA		
PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. KARINA CARLA ELIAS YARLEQUÉ CAP:20360	FECHA : JULIO 2023 ESCALA DE DIBUJO : S/E	N° PLANO : A-02
DIBUJO : LUIS JUDA RUIZ ZEVALLOS	COORDINACION:	

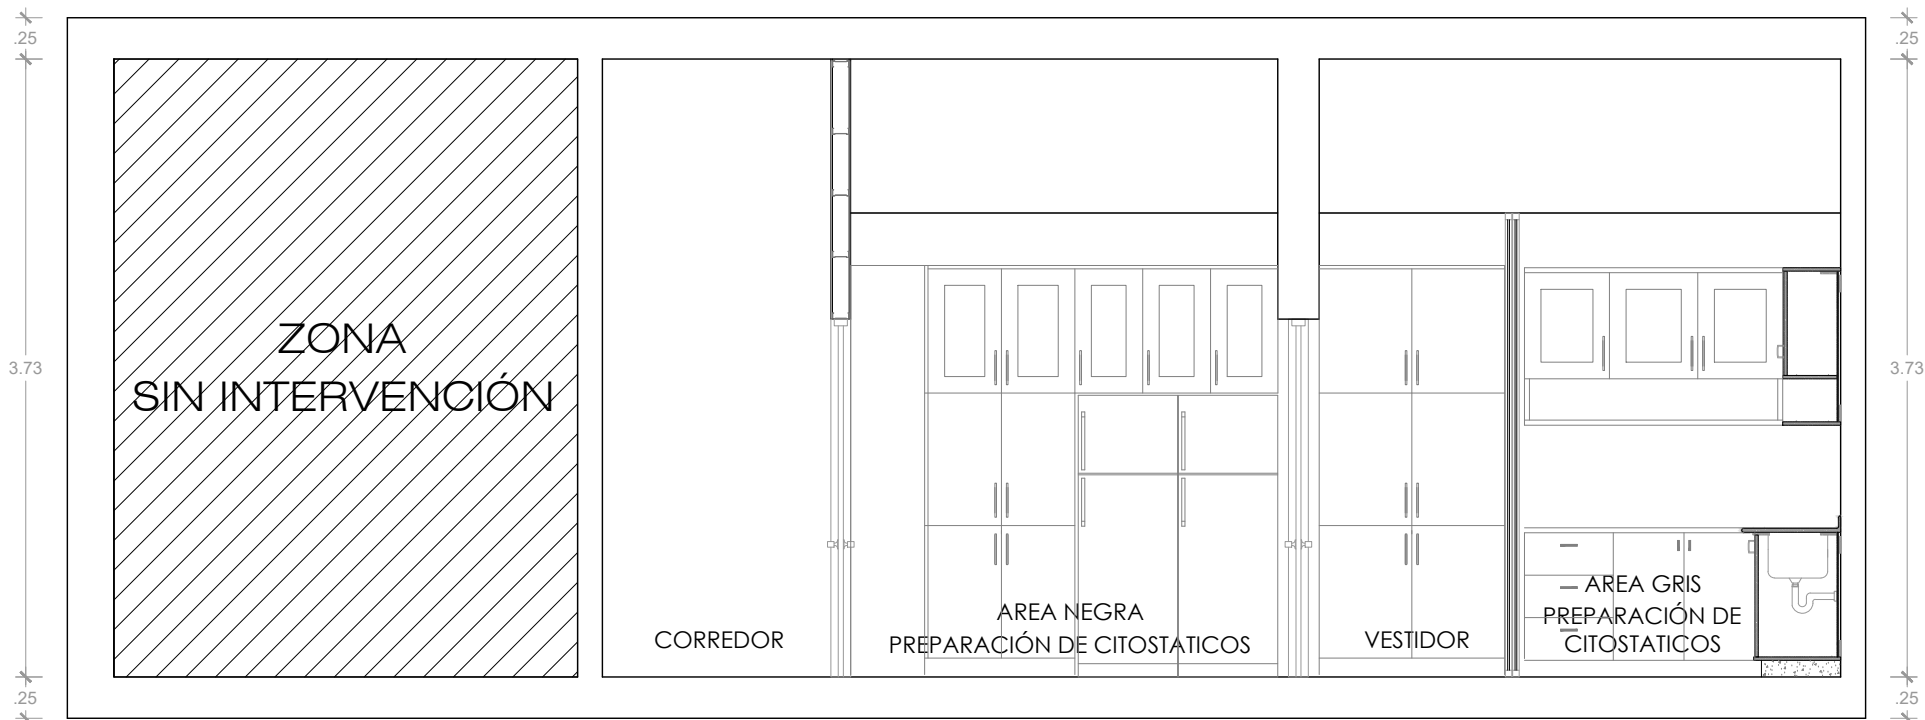

CORTE C-01

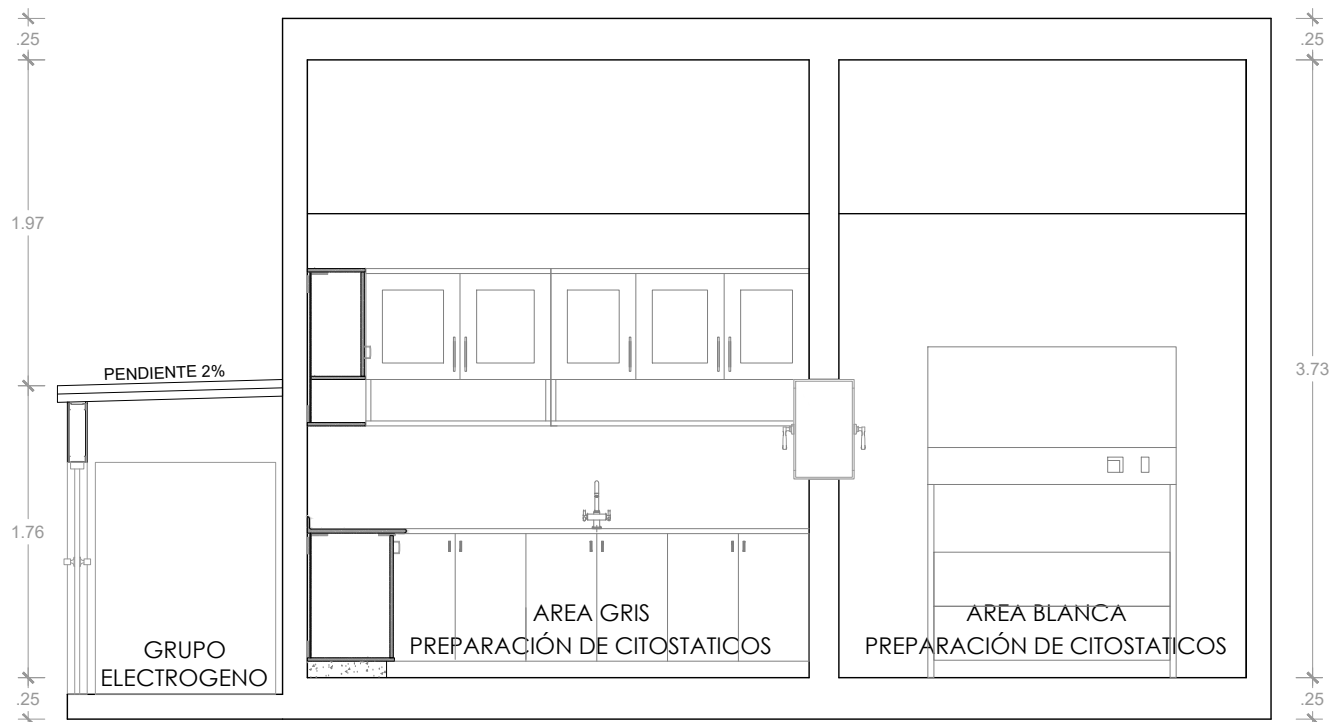

CORTE C-02


LEYENDA		LEYENDA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	Simbología de ejes: X = Numeración alfanumérica de ejes		Simbología de piso: Linea de Piso
	Simbología de cortes y elevaciones: X = Numeración alfabética de cortes 0 = Numeración de elevaciones Ver. Lam. X-00 = Ver lámina: • XX = Código de Especialidad • 00 = Numeración de Lámina		• Cambio de acabado de piso • Dirección del cambio de nivel • Cambio de nivel • Numeración del contrapaso
	Simbología de línea de corte		Simbología de vano: X = Código de Vano: • P = Puerta • V = Ventana • M = Mampara • MC=Muro Cortina • 00 = Numeración de vano (Ver cuadro de vanos)
	Simbología de área verde		Simbología de puertas (Ver cuadro de vanos)
	Simbología de columnas y vigas		Simbología de mamparas (Ver cuadro de vanos): F = Paño fijo - Paño batiente o móvil
	Simbología de muro de albañilería confinada, el tarrajeo deberá tener un espesor de 1.5cm. Acabado según ambiente		Simbología de nivel: N.J. ± 0.00 = Nivel de piso terminado N.I.T. = Nivel de techo terminado N.J. = Nivel de jardín N.I.V. = Nivel ± 0.00 = Numeración del nivel
	Simbología de sentido de flujo de agua: • Inicio de pendiente • Dirección del flujo de agua • Sentido de flujo de agua • Pendiente • Porcentaje de pendiente		Simbología de notas: • Punto de referencia • Flecha de referencia • Descripción

NOTAS:


- 1.-TODAS LOS NIVELES Y MEDIDAS SERÁN VERIFICADOS EN OBRA; CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBERÁ SER APROBADA POR EL PROYECTISTA.
- 2.-EN CASO DE DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, CON LAS MEDIDAS HECHAS EN CAMPO SERÁN ACLARADAS POR EL PROYECTISTA, SOLO EL PROYECTISTA PODRÁ AUTORIZAR CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO.
- 3.-LOS ALFEIZARES DE LAS VENTANAS SERÁN TOMADOS DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL AMBIENTE, QUE SE ILUMINA Y/O VENTILA.
- 4.-EL EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA ES ESTRÍCTAMENTE REFERENCIAL, PUES SIRVE PARA EL CORRECTO DIMENSIONAMIENTO DEL ESPACIO Y DE LAS INSTALACIONES.
- 5.-LA REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, MUESTRAN LAS DIMENSIONES NETAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, ES DECIR, SE HA CONSIDERADO EL ESPESOR DE LOS ENLUCIDOS (E=1.5CM.).
- 6.-LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA DEBERÁN TENER UN TARRAJEO DE E=1.5CM. Y APLICAR EL ACABADO CORRESPONDIENTE CONFORME AL AMBIENTE.
- 7.-LAS ABREVIATURAS USADAS PARA LAS PROYECCIONES DE DUCTOS O FALSAS COLUMNAS SON LAS SIGUIENTES:
 - II.SS.: INSTALACIONES SANITARIAS
 - II.EE.: INSTALACIONES ELECTRICAS
- 8.-EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO ESTA EN FUNCIÓN A LO REQUERIDO POR EL USUARIO Y LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NTS N° 119- MINSA/DGIEM Y REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.



PROPIETARIO : HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
PROYECTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE MEZCLAS ONCOLOGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
TITULO : ARQUITECTURA - PROPUESTA (CORTES)		
PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. KARINA CARLA ELIAS YARLEQUÉ CAP.20380	FECHA : JULIO 2023 ESCALA DE DIBUJO : S/E	N° PLANO : A-03
DIBUJO : LUIS JUDA RUIZ ZEVALLOS	COORDINACION:	

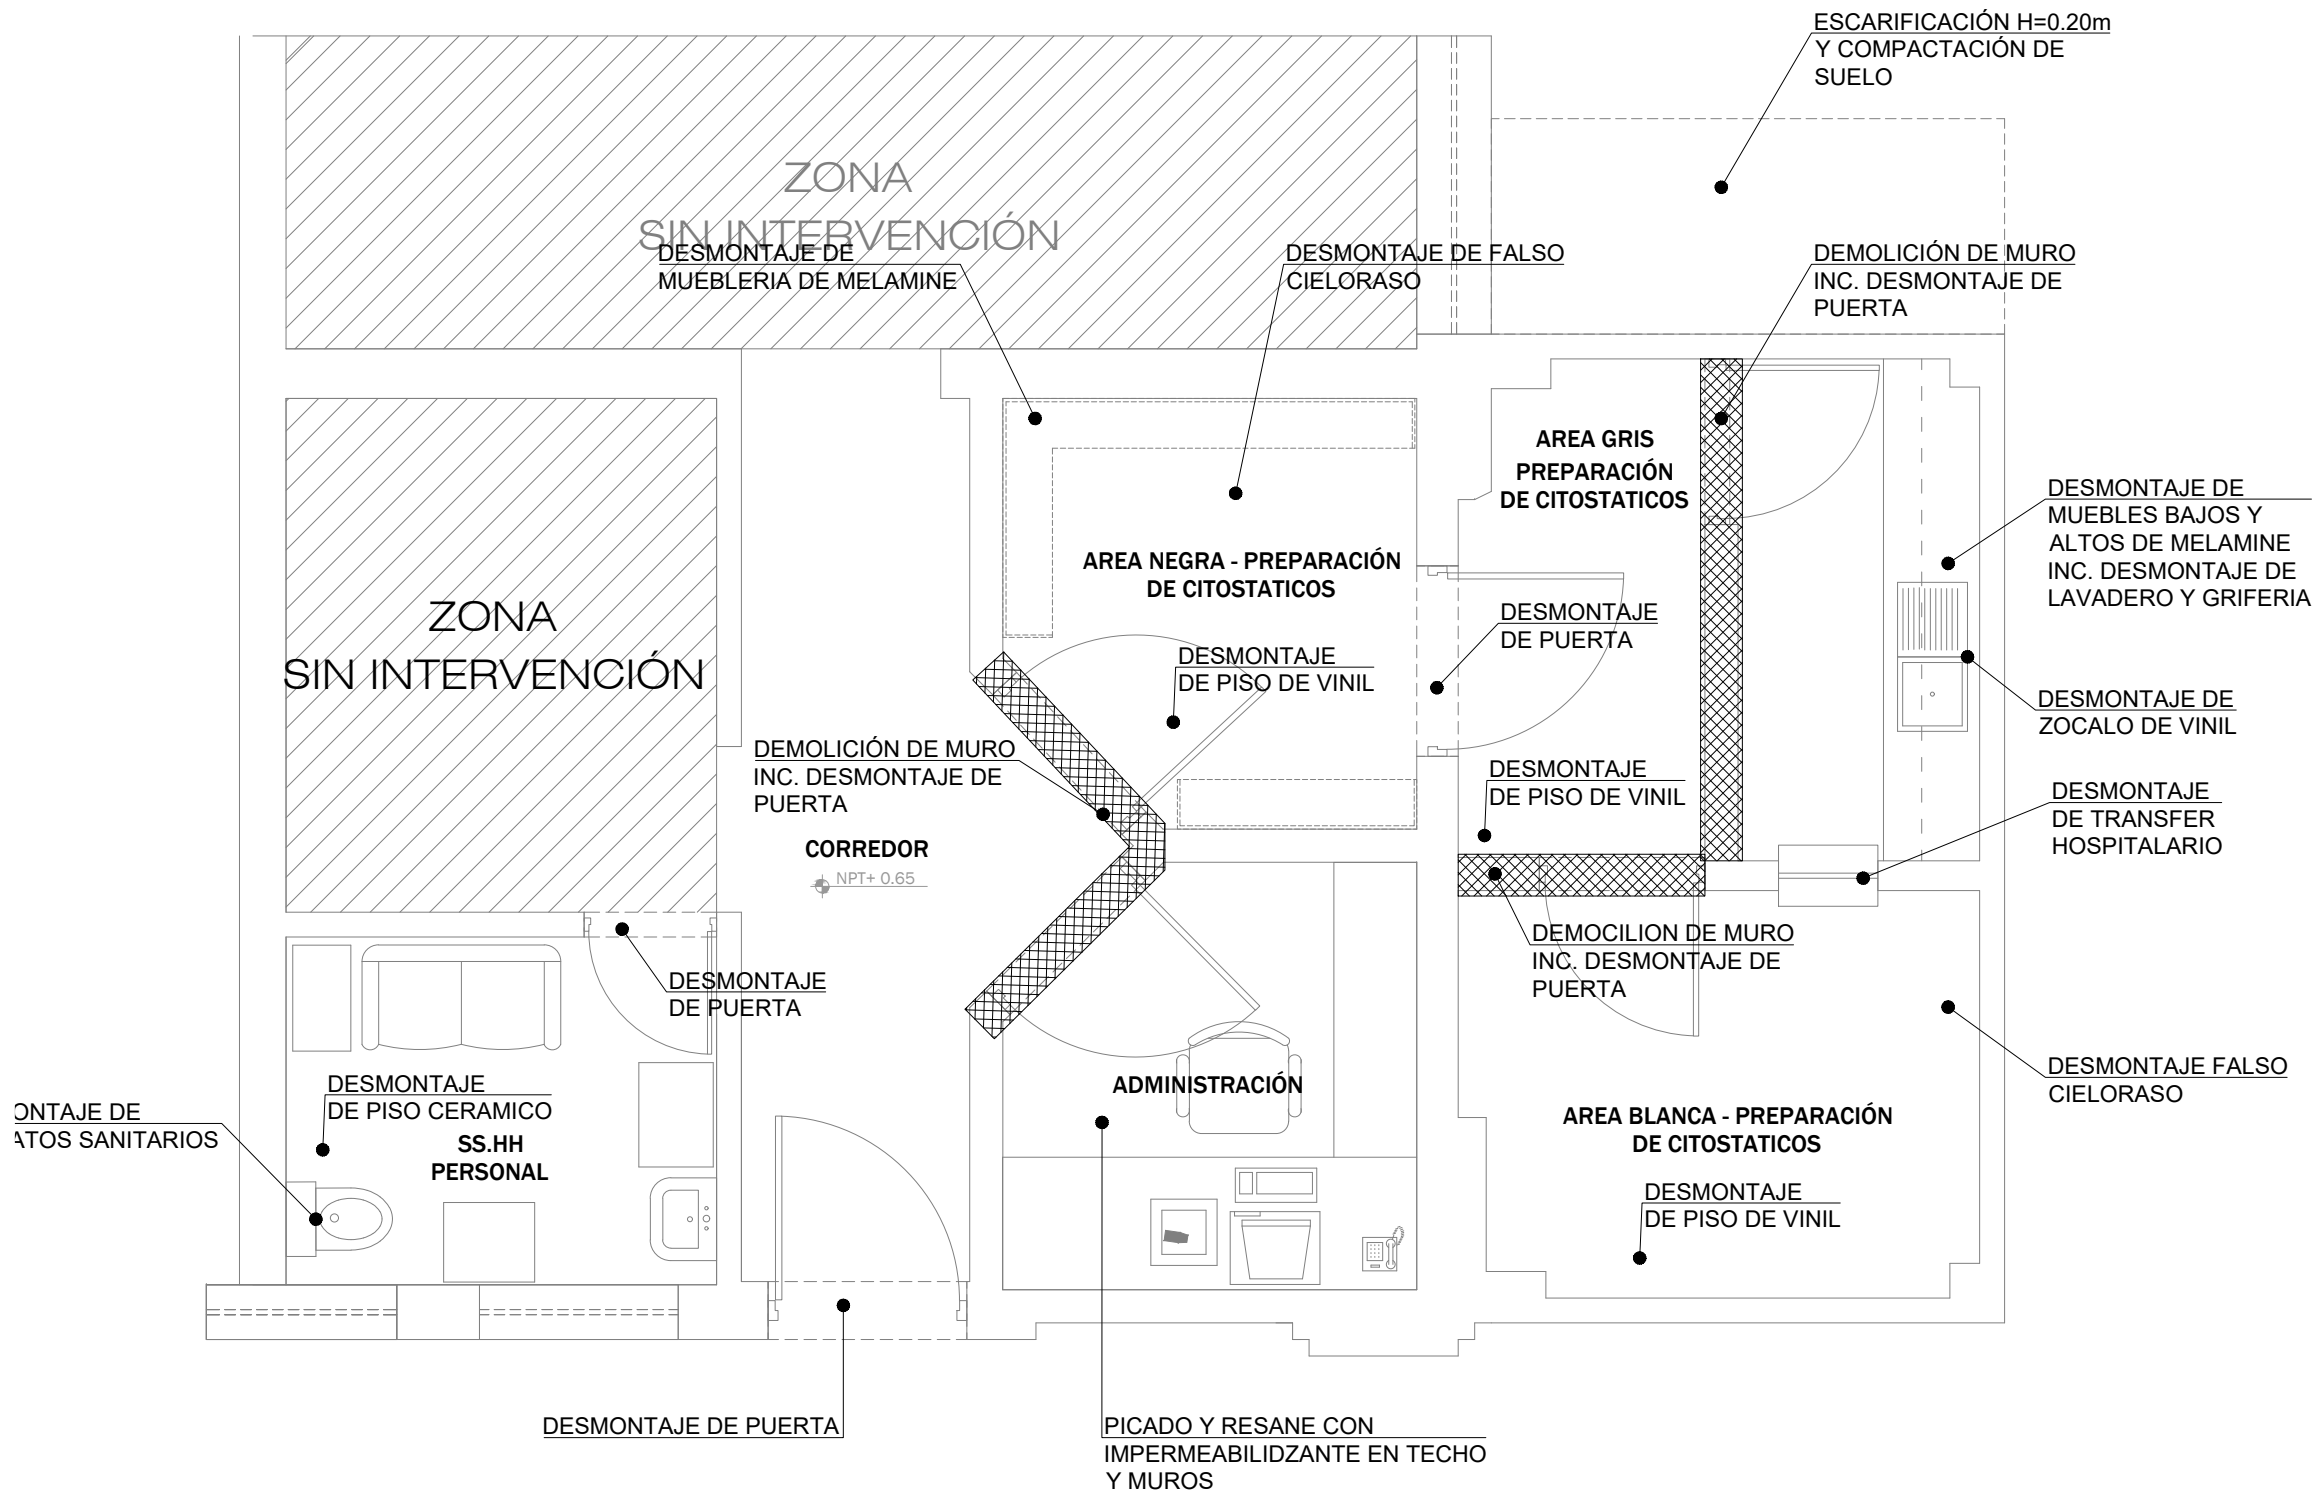

LEYENDA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	Simbología de ejes: X = Numeración alfanumérica de ejes
	Simbología de cortes y elevaciones: X = Numeración alfabética de cortes 0 = Numeración de elevaciones Ver. Lam. X-00 = Ver lámina: • XX = Código de Especialidad • 00 = Numeración de Lámina
	Simbología de línea de corte
	Simbología de cota: Var. = Longitud de cota
	Simbología de área verde
	Simbología de columnas y vigas
	Simbología de muro de albañilería confinada, el tarrajeo deberá tener un espesor de 1.5cm. Acabado según ambiente
	Simbología de muro o falso cielo seco, sistema drywall: estructura de rieles y parantes de acero galvanizado de ancho variable (Ver PLANTAS y CORTE) + placa de fibrocemento, empastada de E=10mm. Acabado según ambiente
	Simbología de piso: — Línea de Piso * Cambio de acabado de piso → Dirección del cambio de nivel o Cambio de nivel 00 Numeración del contrapaso
	Simbología de vano: 00 = Numeración de vano (Ver cuadro de vano) X = Código de Vano: • P = Puerta • V = Ventana • M = Mampara • MC=Muro Cortina
	Simbología de puertas (Ver cuadro de vanos)
	Simbología de mamparas : F Paño fijo → Paño batiente o móvil
	Simbología de nivel: N.P.T. = Nivel de piso terminado N.T.T. = Nivel de techo terminado N.J. = Nivel de jardín NIV. = Nivel ± 0.00 = Numeración del nivel 0.00%
	Simbología de notas: Punto de referencia Flecha de referencia xx xx Descripción
	Simbología de sentido de flujo de agua: • Inicio de pendiente → Dirección del flujo de agua S Sentido de flujo de agua P Pendiente P Porcentaje de pendiente



PROPIETARIO :
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

PROYECTO : **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE MEZCLAS ONCOLÓGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN**

TÍTULO :
ARQUITECTURA - TRABAJOS PRELIMINARES

PROFESIONAL RESPONSABLE:
ARQ. KARINA CARLA ELIAS YARLEQUÉ
CAP.20380

FECHA :
JULIO 2023




Nº PLANO :
A-04


DIBUJO :
LUIS JUDA RUIZ ZEVALLOS

COORDINACION:



PROPIETARIO :			HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
PROYECTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE MEZCLAS ONCOLOGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN					
TITULO : ARQUITECTURA - TRABAJOS FINALES					
PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. KARINA CARLA ELIAS YARLEQUÉ CAP.20360			FECHA : JULIO 2023		N° PLANO : A-05
			ESCALA DE DIBUJO : S/E		
DIBUJO : LUIS JUDA RUIZ ZEVALLOS		COORDINACION:			

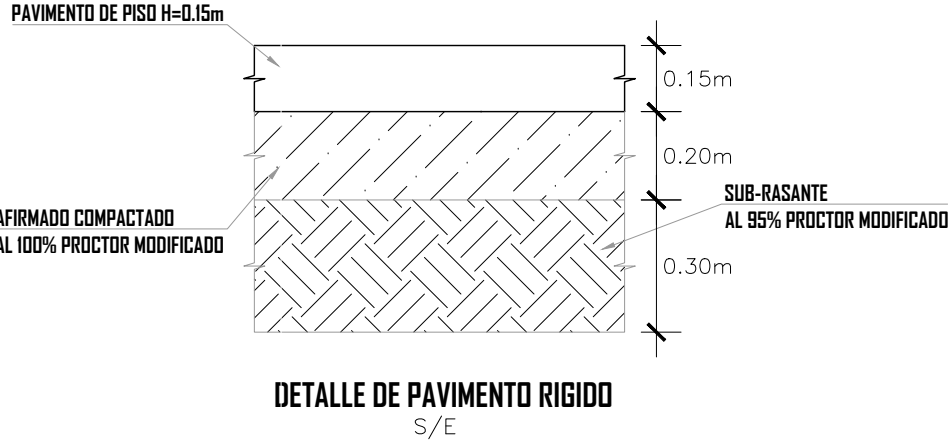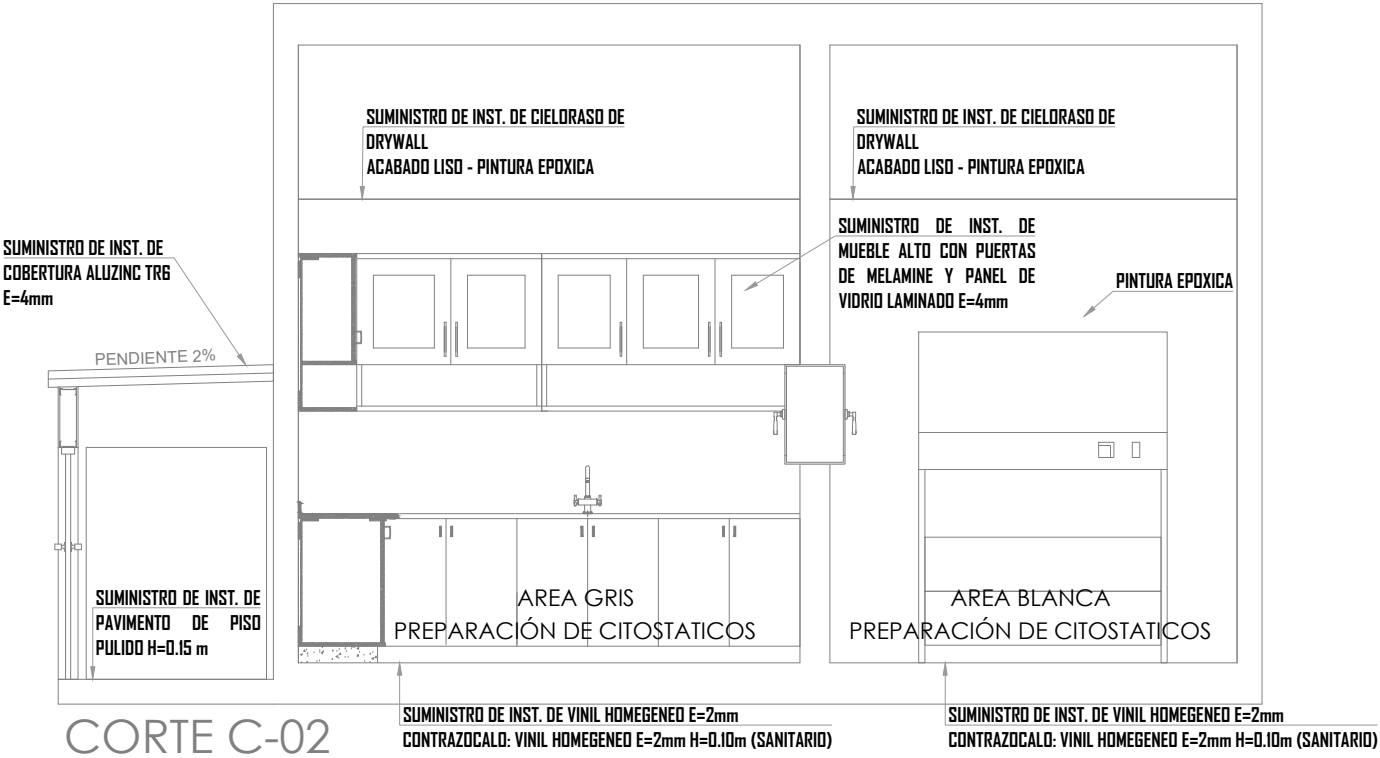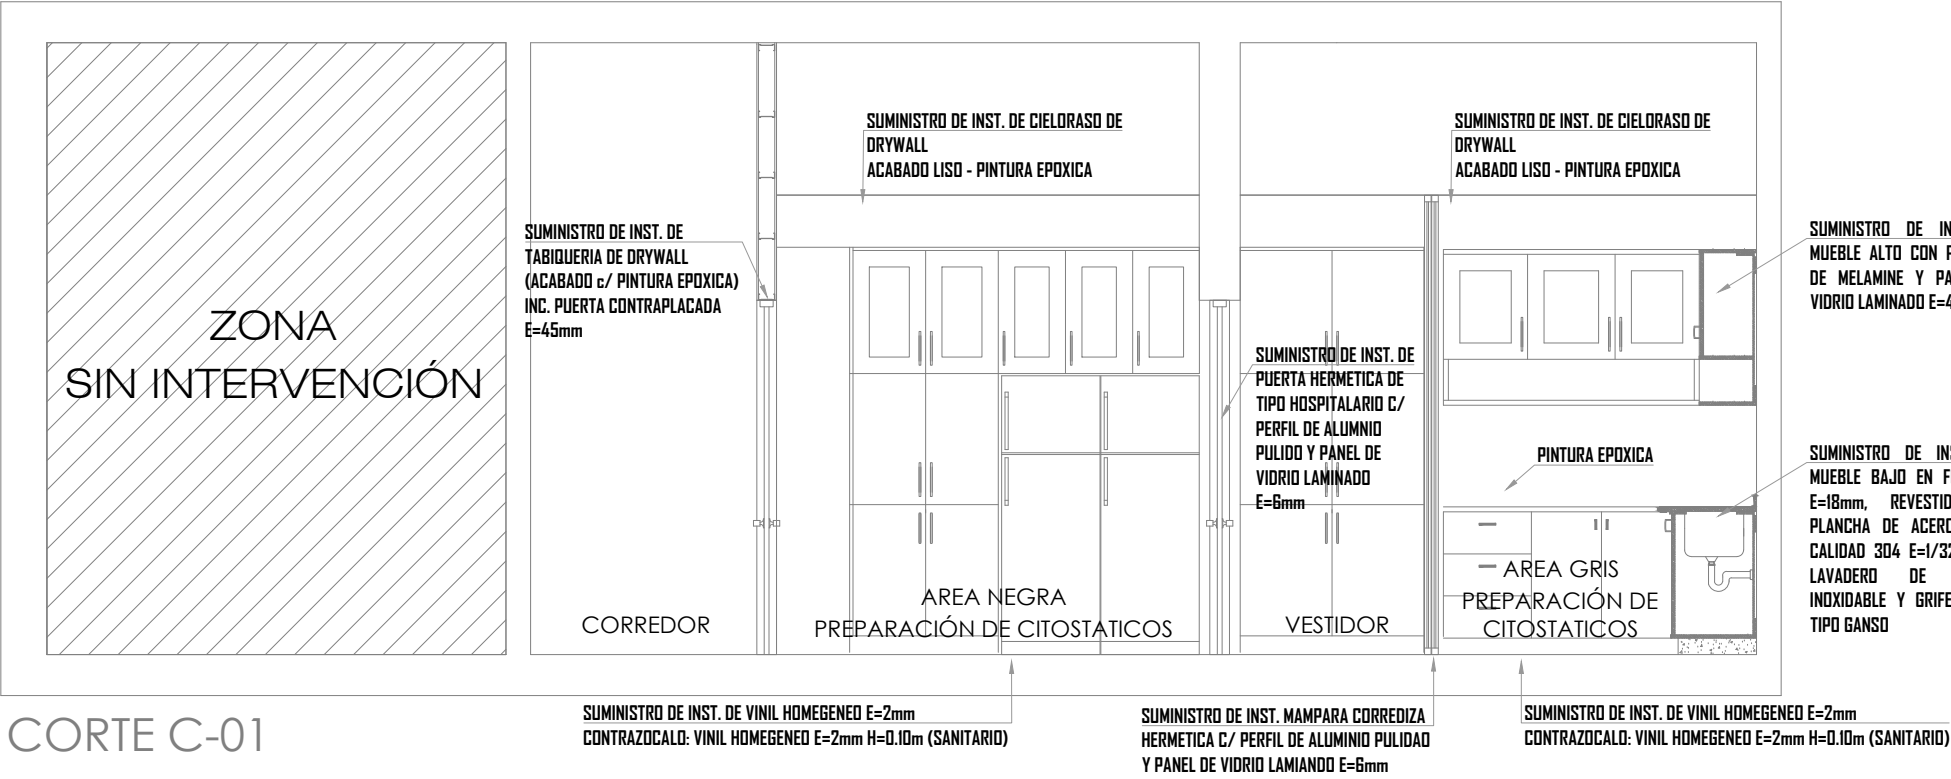



PROPIETARIO : HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
PROYECTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE MEZCLAS ONCOLOGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN		
TITULO : ARQUITECTURA - TRABAJOS FINALES (CORTES)		
PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. KARINA CARLA ELIAS YARLEQUÉ CAP.20380	FECHA : JULIO 2023 ESCALA DE DIBUJO : S/E	N° PLANO : A-06
DIBUJO : LUIS JUDA RUIZ ZEVALLOS		COORDINACION: