


TABLERO DE DISTRIBUCION- 01 (TD-01)



CUADRO DE CLAVES : ALIMENTADORES Y/O CIRCUITOS ELECTRICOS

CLAVE	CONDUCTORES DE COBRE		DIAM TUBERIA (CONDUIT)
	LINEA	TIERRA	
	mm2	mm2	ø pul
A	2-1x2.5 MM2 NH-90		3/4" CONDUIT
B	2-1x4 MM2 NH-90	2.5 MM2 NH-90	3/4" CONDUIT
C	2-1x2.5 MM2 NH-90		CAN. 32X20mm
D	2-1x4 MM2 NH-90	2.5 MM2 NH-90	CAN. 32X20mm
E	3-1x10 MM2 NH-90	6 MM2 NH-90	1" CONDUIT
F	3-1x10 MM2 NH-90	6 MM2 NH-90	1 1/2" CONDUIT
G		25 MM2 NH-90	1" CONDUIT

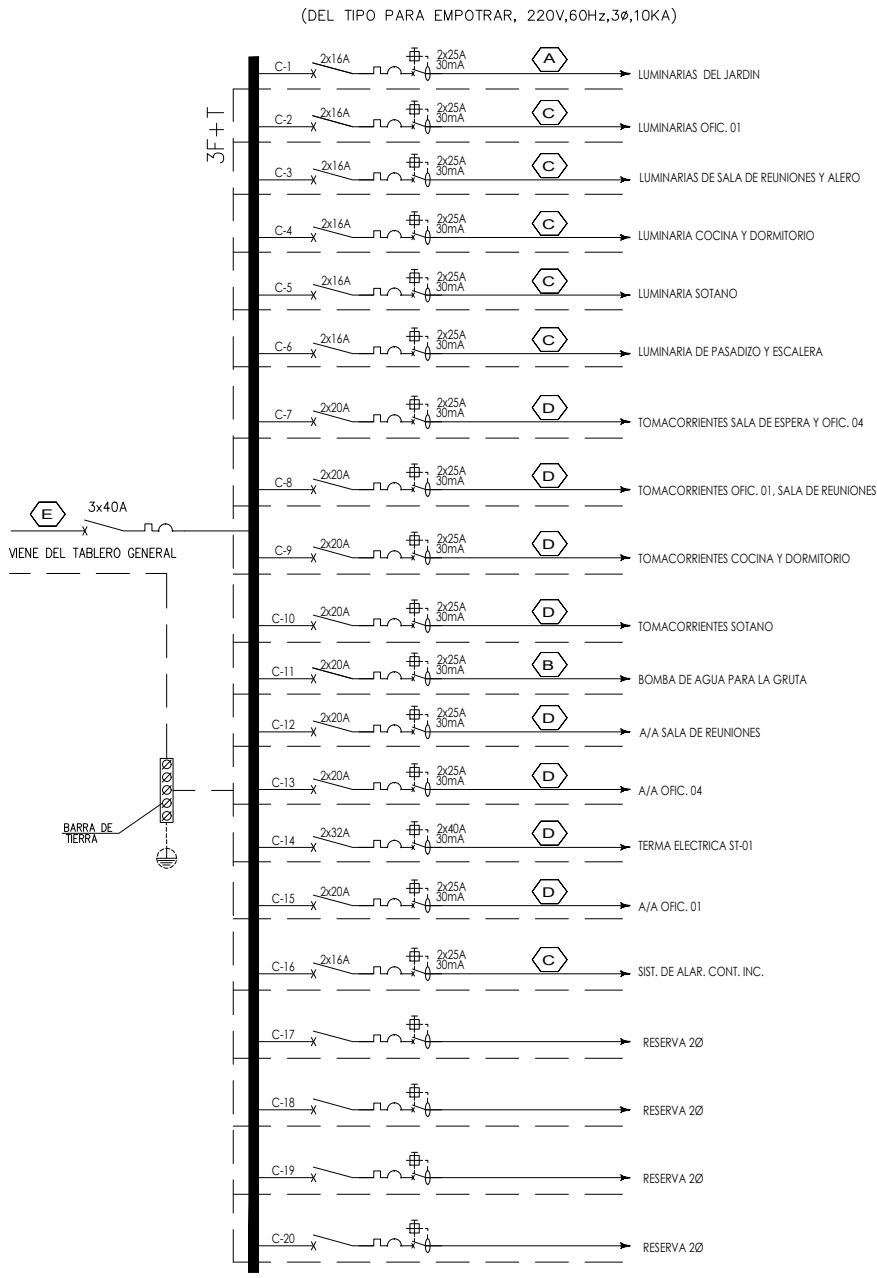

DIRNIC-PNP / U.E. N°026  
DIRECAJ - ADMINISTRACION

PROYECTO / SERVICIO :  
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO"

UBICACION : DIRPOFIS PNP  
AV. LOS INGENIEROS N°574 ,URB.  
DIRECCION : VALLE HERMOSO  
DISTRITO : SANTIAGO DE SURCO  
PROVINCIA : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES :

PLANO :  
PLANO-TOMACORRIENTES PRIMER PISO

LAMINA :  
**IE-06**

ESCALA :  
1/100  
FECHA :  
FEBRERO 2025

PLANO - TOMACORRIENTES PRIMER PISO

ESC. 1/100