


TABLERO DE DISTRIBUCION- 02 (TD-02)

(DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V,60Hz,3Ø,10KA)

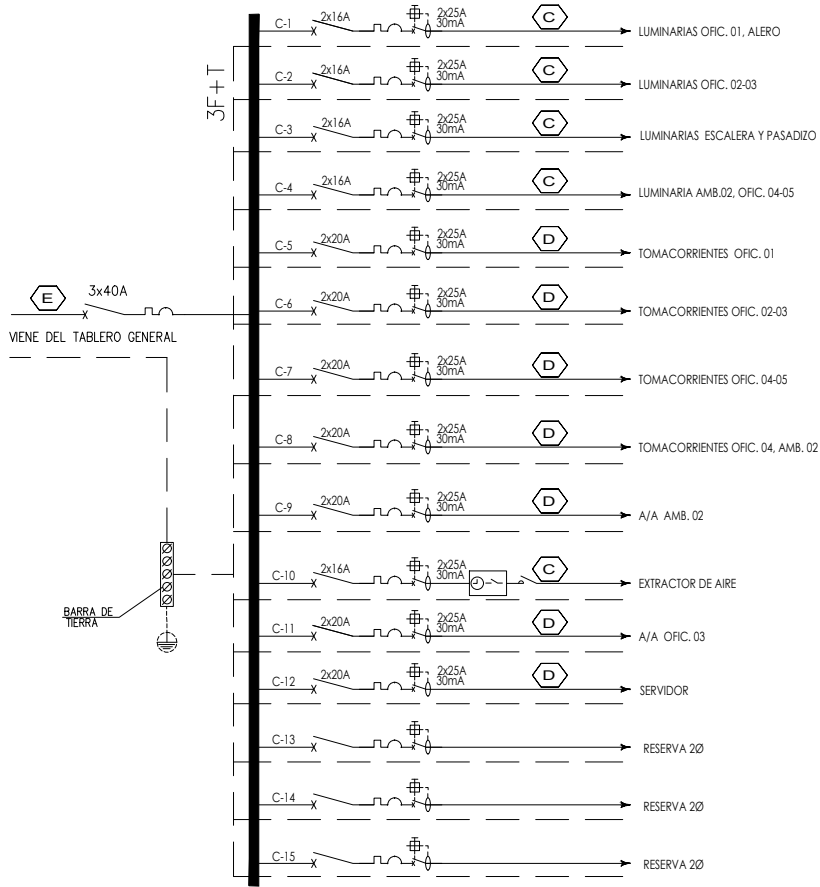

CUADRO DE CLAVES : ALIMENTADORES Y/O CIRCUITOS ELECTRICOS

CLAVE	CONDUCTORES DE COBRE		DIAM TUBERIA (CONDUIT)
	LINEA	TIERRA	
	mm2	mm2	Ø pul
A	2-1x2.5 MM2 NH-90		3/4" CONDUIT
B	2-1x4 MM2 NH-90	2.5 MM2 NH-90	3/4" CONDUIT
C	2-1x2.5 MM2 NH-90		CAN. 32X20mm
D	2-1x4 MM2 NH-90	2.5 MM2 NH-90	CAN. 32X20mm
E	3-1x10 MM2 NH-90	6 MM2 NH-90	1" CONDUIT
F	3-1x10 MM2 NH-90	6 MM2 NH-90	1 1/2" CONDUIT
G		25 MM2 NH-90	1" CONDUIT



DIRNIC-PNP / U.E. N°026
DIREICAJ - ADMINISTRACION

PROYECTO / SERVICIO :

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEL SISTEMA
ELECTRICO"

UBICACION : DIRPOFIS PNP

AV. LOS INGENIEROS N°574 ,URB.
DIRECCION : VALLE HERMOSO
DISTRITO : SANTIAGO DE SURCO
PROVINCIA : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES :

PLANO :
PLANO-TOMACORRIENTES
SEGUNDO PISO

LAMINA :
IE-07

ESCALA :
1/100

FECHA :
FEBRERO 2025

PLANO - TOMACORRIENTES SEGUNDO PISO

ESC. 1/100