



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO LICITACION PUBLICA N° 04-2024-UNAJMA-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

Siendo las 16:30 horas del día 21 de noviembre del 2024, en la Unidad de abastecimiento de la Universidad José María Arguedas, se instaló el comité de selección, designado mediante Resolución Directoral N° 498-2024-DIGA-UNAJMA, de fecha 16/10/2024, presidiendo como Titular el **ING. Ing. Heliades Vargas Escobar**, primer miembro titular el **Ing. Libio Romell Ramírez Aybar** y como segundo miembro Titular el Lic. Adm. **Jorge Arturo Carrión Gamarra** todo ello con la finalidad de la verificación de postores, Admisión, evaluación, calificación de ofertas y de corresponder el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° 04-2024-UNAJMA-1** con objeto de convocatoria, **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS COMO TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUCION TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPOXICA, TRANSFORMADOR MIXTO DE MEDIDA EN MT Y CELDAS DE MT LLEGADA Y SALIDA (REMONTE Y PROTECCIÓN) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CCOYAHUACHO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"** CUI 2403962, por un valor estimado S/ 803,400.00.00 (Ochocientos Tres Mil Cuatrocientos y 00/100 SOLES)

PRIMERO:

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, se procede a la verificación de los participantes y postores que presentaron su oferta en modo electrónico por la plataforma del SEACE, en cumplimiento a lo estipulado en las bases integradas, tal como a continuación se detalla:

PARTICIPANTES:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10069383918	RIVAS LEGUIA AURELIO	23/10/2024	Válido		23/10/2024	10069383918
2	Proveedor con RUC	10220796669	COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN	19/10/2024	Válido		19/10/2024	10220796669
3	Proveedor con RUC	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON	25/10/2024	Válido		25/10/2024	10410553746
4	Proveedor con RUC	10466773153	CARHUAS GONZALES CARLOS ALFREDO	07/11/2024	Válido		07/11/2024	10466773153
5	Proveedor con RUC	20100084172	PROMOTORES ELECTRICOS S A	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20100084172
	Proveedor con RUC	20372523361	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	22/10/2024	Válido		22/10/2024	20372523361
	Proveedor con RUC	20381197701	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	13/11/2024	Válido		13/11/2024	20381197701
8	Proveedor con RUC	20442152684	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	25/10/2024	Válido		25/10/2024	20442152684
9	Proveedor con RUC	20449343027	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L.	12/11/2024	Válido		12/11/2024	20449343027
10	Proveedor con RUC	20487983901	HERMANOS MACO CARLOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/10/2024	No válido		30/10/2024	20487983901

ISO
9001:2015

ISO

21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

11	Proveedor con RUC	20487983901	HERMANOS MACO CARLOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/10/2024	No válido	30/10/2024	20487983901
12	Proveedor con RUC	20490236695	EMPRESA ALTAMAX S.A.C.	30/10/2024	Válido	30/10/2024	20490236695
13	Proveedor con RUC	20491139782	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24/10/2024	Válido	24/10/2024	20491139782
14	Proveedor con RUC	20556084662	CDA INGENIEROS DEL PERU SAC	17/11/2024	Válido	17/11/2024	20556084662
15	Proveedor con RUC	20557428471	BHM INDUSTRIAL E.I.R.L.	19/11/2024	Válido	19/11/2024	20557428471
16	Proveedor con RUC	20601647053	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	21/10/2024	Válido	21/10/2024	20601647053
17	Proveedor con RUC	20601711321	KEMP & REVOLUTIONS S.A.C.	22/10/2024	Válido	22/10/2024	20601711321
18	Proveedor con RUC	20601752752	PLANERG PERU S.A.C.	06/11/2024	Válido	06/11/2024	20601752752
19	Proveedor con RUC	20602119557	SUNIX TECH S.A.C.	05/11/2024	Válido	05/11/2024	20602119557
20	Proveedor con RUC	20603488114	GLOBAL ENGINEERING & MANAGEMENT S.A.C. - GENN S.A.C.	09/11/2024	Válido	09/11/2024	20603488114
21	Proveedor con RUC	20608178890	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	22/10/2024	Válido	22/10/2024	20608178890
22	Proveedor con RUC	20608549952	AYSAC INGENIEROS S.A.C.	22/10/2024	Válido	22/10/2024	20608549952
23	Proveedor con RUC	20608979175	SERVIFAC PERU E.I.R.L.	22/10/2024	Válido	22/10/2024	20608979175
24	Proveedor con RUC	20609275252	ARQUITECTONOGIA S.A.C.	08/11/2024	Válido	08/11/2024	20609275252

POSTORES:

En seguida se revisa las ofertas presentadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE dentro del cronograma del procedimiento de selección, según el siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	10069383918	RIVAS LEGUIA AURELIO	20/11/2024	23:10:35	10069383918	20/11/2024	23:30:01	Enviado	Valido
2	20491139782	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/11/2024	22:56:29	20491139782	20/11/2024	23:06:09	Enviado	Valido
3	20442152684	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	20/11/2024	19:24:59	20442152684	20/11/2024	19:25:14	Enviado	Valido
4	20449343027	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L.	20/11/2024	14:02:18	20449343027	20/11/2024	14:07:02	Enviado	Valido
5	20381197701	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	20/11/2024	18:34:18	20381197701	20/11/2024	18:36:10	Enviado	Valido

El comité de selección procede a realizar la descarga de los respectivos archivos.

SEGUNDO:

Luego de la apertura y revisión de las ofertas presentadas por los postores, y en cumplimiento al numeral 73.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a realizar la verificación de los documentos obligatorios de las Bases Integradas para la admisibilidad de la propuesta, siendo el resultado siguiente:



Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

N°	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscriba la oferta	Declaración jurada acuerdo con el literal B) Art. 52 del RICE	Declaración jurada del cumplimiento de las EE.TT.	El postor llenará la tabla de características técnicas garantizadas para cada potencia de transformación	Declaración jurada del plazo de entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la oferta S/	
		Anexo N°01		Anexo N°02	Anexo N°03		Anexo N°04	Anexo N°05	Anexo N°06	
1	RIVAS LEGUIA AURELIO	si	si	si	Si	NO	si	N/C	si	NO ADMITIDO
2	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	si	si	si	si	SI	si	N/C	Si observado	PENDIENTE
3	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	si	si	si	Si	SI observado	si	N/C	si	NO ADMITIDO
4	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L	si	si	si	si	SI	si	N/C	si	ADMITIDO
5	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	OFERTA NO ENVIADA								NO ADMITIDO

NOTA:

- 1) El postor **RIVAS LEGUIA AURELIO, NO SE ADMITE** porque en las bases integradas, folio 29 Y 30, ítem 3.1.71 se solicita "QUE EL POSTOR LLENARA LA TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS PARA CADA POTENCIA DE TRANSFORMACION DE LOS TRANSFORMADORES DE 250 KVA Y 500 KVA, TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA, de la revisión de la oferta no indica o menciona la tabla de características técnicas para cada potencia de transformación de los transformadores, razón por el cual el comité de selección NO ADMITE la oferta.

Universidad Nacional José María Arguedas

Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo			
25	Nivel de Aislamiento	KV	3.0 / 3.0
26	Atenuación de modo transversal		60 dB
27	Humedad Relativa (Verano)	%	60
28	Humedad Relativa (Invierno)	%	95
29	Material del arrollamiento AT/BT		Aluminio / aluminio
30	Tipo de montaje		Interior
31	Resina		Epóxica
32	Servicio		Continuo
33	Dimensiones	L mm	1350 - 1500
34		A mm	800 - 850
35		H mm	1100 - 1350

(*) EL POSTOR LLENARA LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA CADA POTENCIA DE TRANSFORMACIÓN



9001:2015



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 - Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral - Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N - San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa - Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 - Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho - Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N - San Jerónimo




UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

II) El postor **INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL., NO SE ADMITE**, porque en las especificaciones técnicas que forman parte de las bases integradas, se solicita en el ITEM 1.10 la altura de trabajo (msnm), se requiere a 3500 msnm. De la verificación de la oferta del postor, propone que las celdas son en la marca **SAREL** de procedencia italiana, y el comité junto con el área usuaria procedió a verificar en la página web el catálogo y su ficha técnica de la marca ofertada y se ha constado que las Celdas fabricadas en la Marca **SAREL** tienen la altitud de instalación a 1000 msnm. Por lo tanto, la Marca **SAREL** no cumple con lo requerido, razón por el cual el comité de selección **NO ADMITE** la oferta.

III) El postor **SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A., NO SE ADMITE** porque su oferta no se puede descargar de la plataforma del SEACE

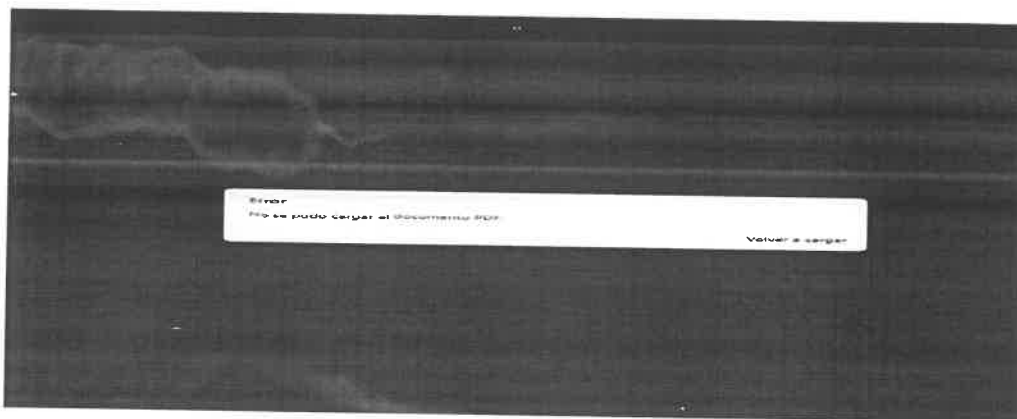

TERCERO:

Acto seguida se procede con la evaluación de las ofertas de los postores admitidos y se determina el siguiente orden de prelación:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN			PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
		PRECIO	PUNTAJE	PLAZO DE ENTREGA PUNTOS		
		(Max. 90 puntos)		(Max. 10 puntos)		
1	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/ 810,000.00	90.00	10.00	100	1
2	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L	S/ 982,000.00	74.24	5.00	79.24	2

CUARTO: A continuación, se procede con la verificación de los requisitos de calificación previsto en la sección específica de las bases integradas, de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, de acuerdo al artículo 75 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, llegando al siguiente resultado:



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu


N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ESTADO
1	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CUMPLE	CALIFICA
2	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L	CUMPLE	CALIFICA


Ahora bien, como la oferta económica supera el valor estimado, el comité de selección de fecha 22.11.2024, con CARTA N° 02-2024-UNAJMA/CS LP N° 04, solicita al postor KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., la reducción de la oferta económica, el postor con CARTA N.º 086-KUKYS-2024, menciona que hará un ajuste a su oferta en tanto su oferta será s/ 802,000.00 (Ochocientos Dos Mil y 00/100 Soles), encontrándose dentro del valor estimado corresponde otorgar la Buena Pro de acuerdo al siguiente detalle:

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

POSTOR GANADOR : KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC : 20491139782
MONTO : S/ 802,000.00 (Ochocientos Dos Mil y 00/100 soles)
OBJETO : LICITACION PUBLICA N° 01-2024-UNAJMA-1 con objeto de convocatoria, **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS COMO TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUCION TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPOXICA, TRANSFORMADOR MIXTO DE MEDIDA EN MT Y CELDAS DE MT LLEGADA Y SALIDA (REMONTES Y PROTECCIÓN) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CCOYAHUACHO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" CUI 2403962**

En señal de conformidad, los miembros del comité de selección firman en el presente, siendo las 10:00 horas del día 22 de noviembre del 2024.


Ing. Heliades Vargas Escobar
Presidente Titular del Comité


Ing. Libio Romell Ramírez Aybar
Primer Miembro Titular


Lic. Adm. Jorge A. Camón Gamarra
Segundo Miembro Titular




21001:2018



RM SYS

12÷24 kV

Ring Main Unit

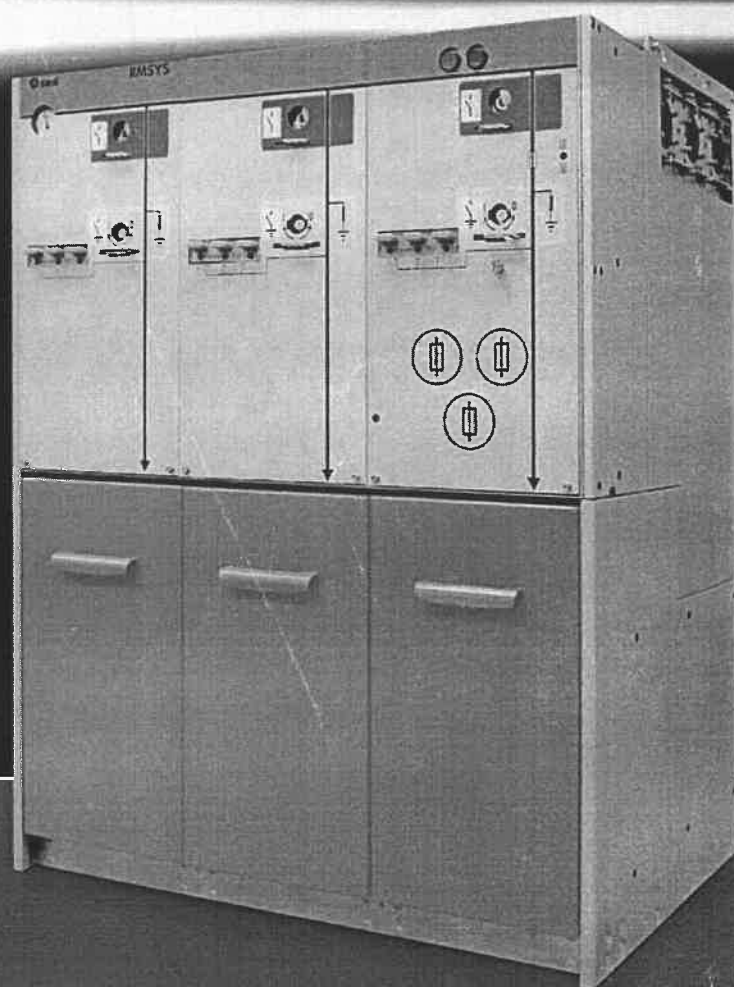



RMSYS 24kV switchboard
Quadro RMSYS 24kV
Tableau RMSYS 24kV

RMSYS				
Rated voltage Tensione nominale Tension nominale		kV	12	24
Rated power-frequency withstand voltage 50Hz 1Min (kV r.m.s.) Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio 50Hz 1Min (kV eff.) Tension nominale à la fréquence industrielle 50Hz 1Min (kV eff.)	To earth and between phases Verso massa e tra le fasi Vers la terre et entre les phases	kV	28 (42)*	50 (75)*
	Across the isolating distance Sulla distanza di sezionamento Sur la distance de sectionnement		32 (48)*	60 (90)*
Rated lightning impulse withstand voltage (peak value) Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico (valore di picco) Tension nominale de tenue au choc (valeur de crête)	To earth and between phases Verso massa e tra le fasi Vers la terre et entre les phases	kV	75 (75)*	125 (150)*
	Across the isolating distance Sulla distanza di sezionamento Sur la distance de sectionnement		85 (90)*	145 (165)*
Rated current main bus bars up to Corrente nominale sbarre principali fino a Courant nominale barres principales jusqu'à		A	630	
Rated current unit Corrente nominale unità funzionali Courant nominale unités fonctionnelles		A	630	
Short-time withstand current Corrente di breve durata ammissibile Courant de courte durée admissible		kA - s	20 - 3s	
Peak value Valore di picco Valeur de crête		kA	50	
Internal arc withstand Tenuta a l'arco interno Tenue à l'arc interne		kA - s	20 - 1s	
Protection degree stainless steel tank Grado di protezione tank in acciaio inox Degré de protection cuves en acier inox		IP	67	
Altitude Altitudine Hauteur		m	≤1000	
Ambient temperature Temperatura ambiente Température ambiante		°C	-5÷40	

* Data for the Russian market in accordance with GOST rules.
 * Dati per il mercato russo in conformità alle normative GOST.
 * Données pour le marché russe en conformité avec les règles de GOST.

NOTIFICACION DE LA CARTA N° 02-2024-UNAJMA/CS LP N° 04

KUKYS S.C.R.L. <KUKYS2012@hotmail.com>
Para: Oficina de Logística <logistica@unajma.edu.pe>

22 de noviembre de 2024, 11:59

Muy buenos días,

Adjunto la aceptación de reducción de la oferta económica requerida, para lo cual le hago presente la carta N°086-KUKYS-2024

Saludos cordiales,
Beatriz Torrez

De: Oficina de Logística <logistica@unajma.edu.pe>

Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 09:23

Para: kukys2012@hotmail.com <kukys2012@hotmail.com>

Asunto: NOTIFICACION DE LA CARTA N° 02-2024-UNAJMA/CS LP N° 04

[El texto citado está oculto]

 Carta N°086-KUKYS-2024.pdf
899K

RECIBIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° REG: 14113 N° DE FOLIOS: 03
FECHA: 22/11/2024 HORA: 12:04
PASAR A: SEDE

PROVEÍDO

1. Agregar documento y/o antecedentes
2. Archivar
3. Coordinar
4. Conocimientos y fines
5. Para su archivo
6. Opinión
7. Informar
8. Generar Pao - siga
9. Generar O/S
10. Copiar O/C
11. Proyectar contrato
12. Otros



KUKYS S.C.R.L.
CONTRATISTAS GENERALES



**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

Talavera, 22 de noviembre de 2024.

CARTA N° 086 – KUKYS - 2024.

SEÑORES : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Asunto : Aceptación de Reducción de la oferta económica
Referencia : Carta N° 02-2024-UNAJMA/CS LP N° 04
Licitación Publica N° 04-2024-UNAJMA-1


Mediante el presente, me es grato poder dirigirme a su digno despacho para poder saludarlo y habiendo tomado conocimiento y evaluado la carta N°02-2024-UNAJMA/CS LP N°04 donde solicitan la reducción de la oferta económica, y de conformidad a lo establecido en el numeral 68.3 del artículo 68 del reglamento de la ley de contrataciones del estado; le comunicamos la aceptación de la reducción de nuestra oferta inicial presentada para Licitación Pública N° 04-2024-UNAJMA-1 **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS COMO TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPÓXICA, TRANSFORMADOR MIXTO DE MEDIDA EN MT CELDAS DE MT LLEGADA Y SALIDA (REMONTES Y PROTECCIÓN) CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CCOYAHUACHO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC CUI 2403962., por el cual adjunto lo siguiente:**

- Carta N° 02-2024-UNAJMA/CS LP N° 04
- Anexo N° 6

Agradeciendo de forma infinita la atención brindada a la presente me suscribo de Ud. No sin antes expresarle mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente:

KUKYS S.C.R.L.


Beatriz Torrez Córdova

GERENTE GENERAL

RUC: 20491126700
BEATRIZ TORREZ CÓRDOVA
GERENTE GENERAL

**ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA.**

Av. 28 de julio N° 1108 Frente a la UNAJMA, TALAVERA ANDAHUAYLAS
Visítenos en www.kukysandahuaylas.com

Correo electrónico KUKYS2012@hotmail.com
Telf. 083-424411 móvil 908 891 479



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

Andahuaylas, 21 de noviembre del 2024

CARTA N° 02-2024-UNAJMA/CS LP N° 04

SEÑOR (a):

KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Representante Legal: BEATRIZ TORREZ CORDOVA
RUC N° 20491139782
CAL.MARCOS FARFAN NRO. 3430 URB. INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE LIMA - LIMA -
INDEPENDENCIA

Correo: kukys2012@hotmail.com

ASUNTO : Reducción de su oferta Económica.

REF. : Licitación Publica N° 04-2024-UNAJMA-1.

Por medio de la presente nos dirigimos a su representada, con la finalidad de comunicarle lo siguiente:

Con fecha 21 de noviembre del 2024 se ha llevado a cabo la presentación de ofertas del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 01-2024-UNAJMA-1 con objeto de convocatoria, **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS COMO TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUCION TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPOXICA, TRANSFORMADOR MIXTO DE MEDIDA EN MT Y CELDAS DE MT LLEGADA Y SALIDA (REMONTES Y PROTECCIÓN) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CCOYAHUACHO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" CUI 2403962.**

el comité de selección designado mediante resolución N°498-2024-DIGA-UNAJMA, realiza la admisión, evaluación y calificación de las ofertas en la misma que se evidencia que su oferta económica supera el valor estimado, por lo que se solicita la **REDUCCION DE SU OFERTA ECONÓMICA**, de conformidad al numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde establece la disposición siguiente; **"En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor"**.

Expuesto en líneas arriba, deberá hacernos llegar su respuesta a través de mesa de partes de la entidad ubicado en el Jr. Juan Francisco Ramos N° 380-Andahuaylas o al correo mesadepartes@unajma.edu.pe, logistica@unajma.edu.pe, en un plazo de 01 día hábil, después de la notificación.

Sin otro particular, reiterándoles nuestro agradecimiento, quedo de usted.

Atentamente.



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 - Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral - Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N - San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa - Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 - Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho - Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N - San Jerónimo



**UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**

Licenciada por la Sunedu

Ing. Heliades Vargas Escobar
Presidente Titular del Comité

Ing. Libio Romell Ramírez Aybar
Primer Miembro Titular

Lic. Adm. Jorge A. Carrión Gamarra
Segundo Miembro Titular



9001:2015



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 360 – Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176
Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.
Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.
Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2024-UNAJMA (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente. –

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS COMO TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUCION TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPOXICA, TRANSFORMADOR MIXTO DE MEDIDA EN MT Y CELDAS DE MT LLEGADA Y SALIDA (REMONTE Y PROTECCIÓN) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CCOYAHUACHO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" CUI 2403962	S/. 802,000.00
TOTAL	S/. 802,000.00 (Ochocientos dos mil con 00/100 soles)

El precio de la oferta es en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 22 de noviembre de 2024

KUKYS S.C.R.L.

Beatriz
Beatriz Torrez Córdova
GERENTE GENERAL
RUC 20491125722

Beatriz Torrez Córdova

Representante legal

KUKYS S.C.R.L.

Beatriz
Beatriz Torrez Córdova
GERENTE GENERAL
RUC 20491125722