



NOTA:

- NO SE APLICARA PINTURA, NI IMPRIMONATE, A LA ZONA DEL ZOCALDO EN EL FIN DE QUE SE PUEDA AMUEBLAR DE FORMA CORRECTA.
- SE RECOMIENDA COLOCAR PRIMERO EL ZOCALO, POSTERIORMENTE PINTAR EL MURO DE DRYWALL.
- EN EL INTERIOR DE LOS MURIS SE COLOCARA EL CABLEADO ELECTRICO
- EL ZOCALO SE PEGARA CON ADHESIVO MULTISUS A BASE DE POLIURETANO PARA INTERIORES Y SERA DE UN COLOR SIMILAR AL PORCELANATO DEL PISO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

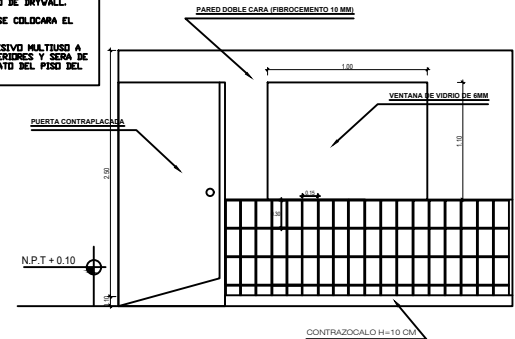

ELEVACION MURO DRYWALL Y PUERTA  
ESCALA: S/C


NOTA:  
SE COLOCARA ZOCALO DE PORCELANATO DE 0.30 X 0.60 M A UNA ALTURA DE 1.00 METRO, PRESENTARA ZOCALO DE PORCELANATO

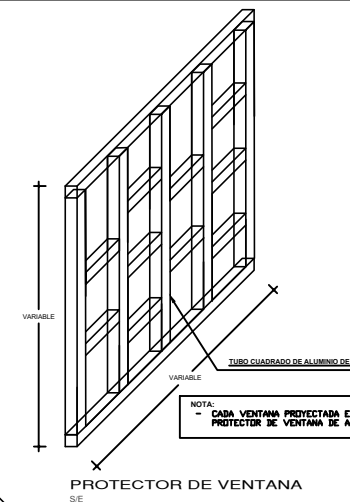

NOTA:  
- CADA VENTANA PROYECTADA EN DRYWALL TENDRA SU PROTECTOR DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1"

AMBIENTE PROYECTADO CON MURIS DE DRYWALL, VENTANA, PROTECTOR DE VENTANA, PUERTA CONTRAPLACADA PARA EXTERIORES, FALSO CIELO RASO

SE PROCEDERA A TARRAJEAR EL MURO DE LADRILLO K.K. PARA POSTERIORMENTE SER PINTADO, EL MURO EXISTENTE DE LA DERECHA (PARTE DEL CERCO) SOBRE EL SE COLOCARA DRYWALL DE 10 MM CON EL FIN DE COMPLETAR ESPACIO ENTRE MURO EXISTENTE Y COBERTURA

<b>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</b> 	
<b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD EJECUTORA : <b>OF. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO</b> AREA : <b>PROGRAMACIÓN E INVERSIONES</b> UBICACION : <b>CHICLAYO</b> PROYECTO :	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD PIMENTEL"	
PLANOS : <b>DETALLE MUROS DE DRYWALL</b>	
FECHA : <b>2023</b>	
DISEÑO :	LÁMINA : <b>A-4</b>
ESCALA : <b>1/50</b>	