
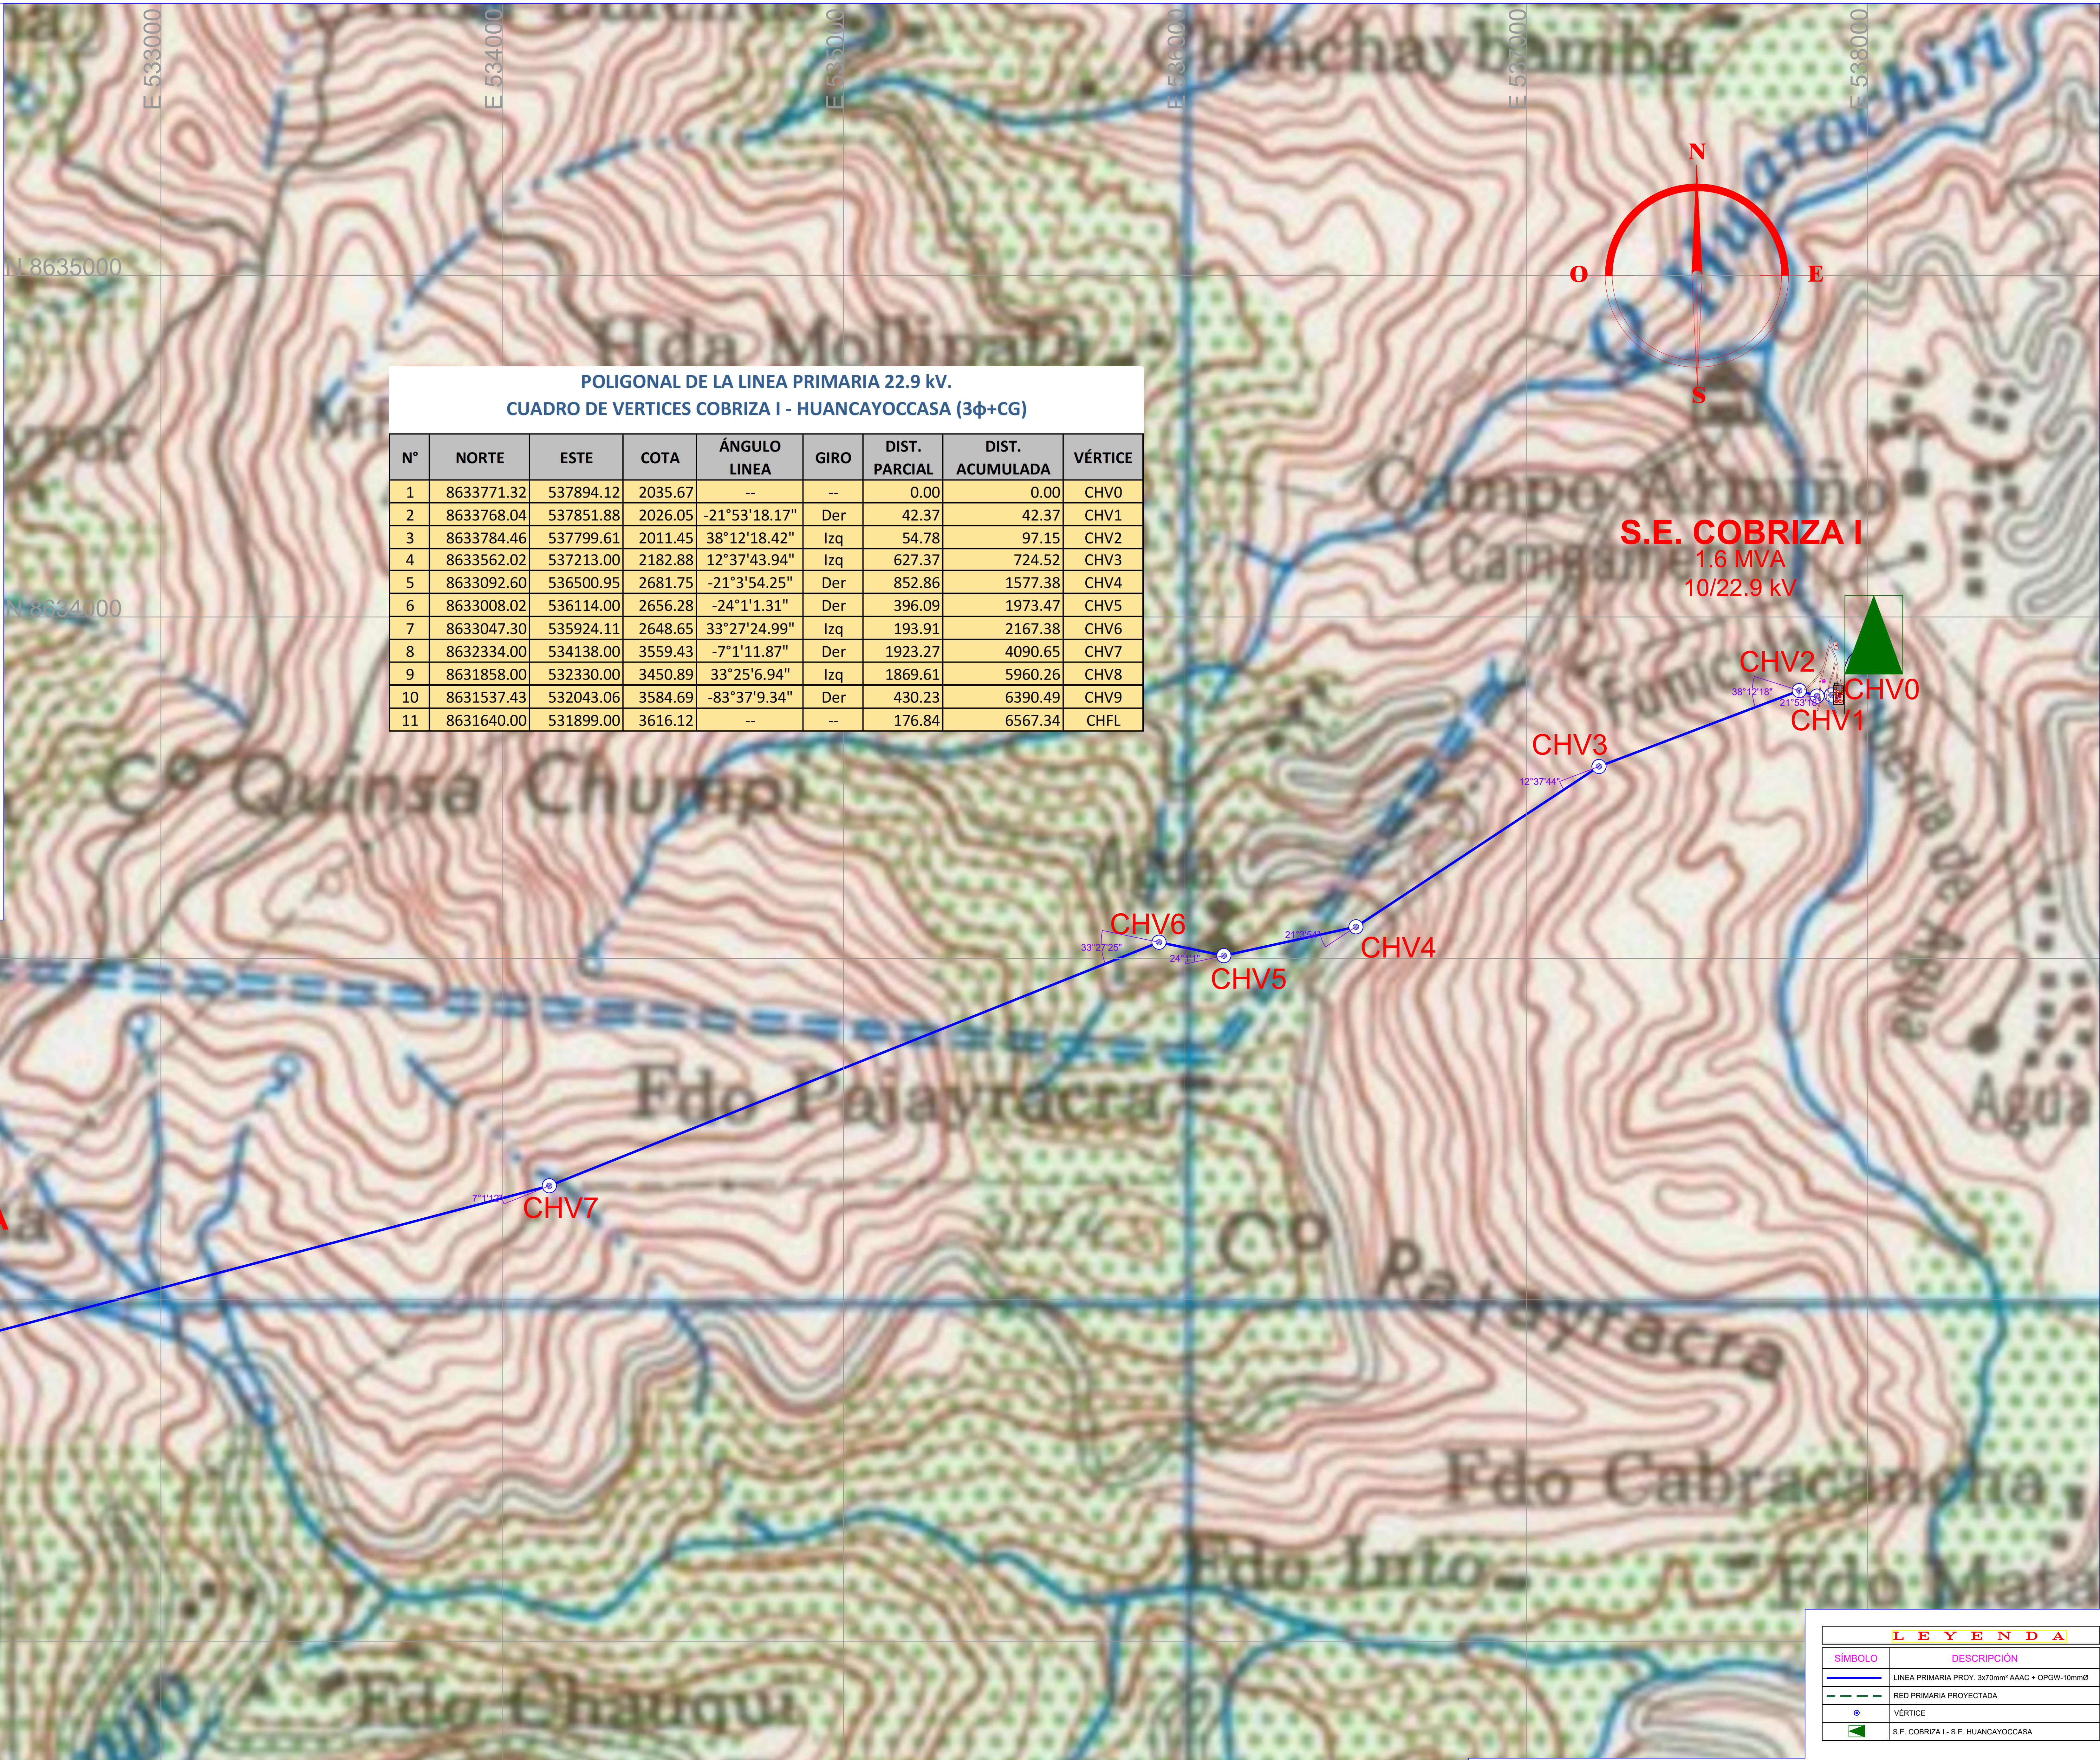


UBICACIÓN

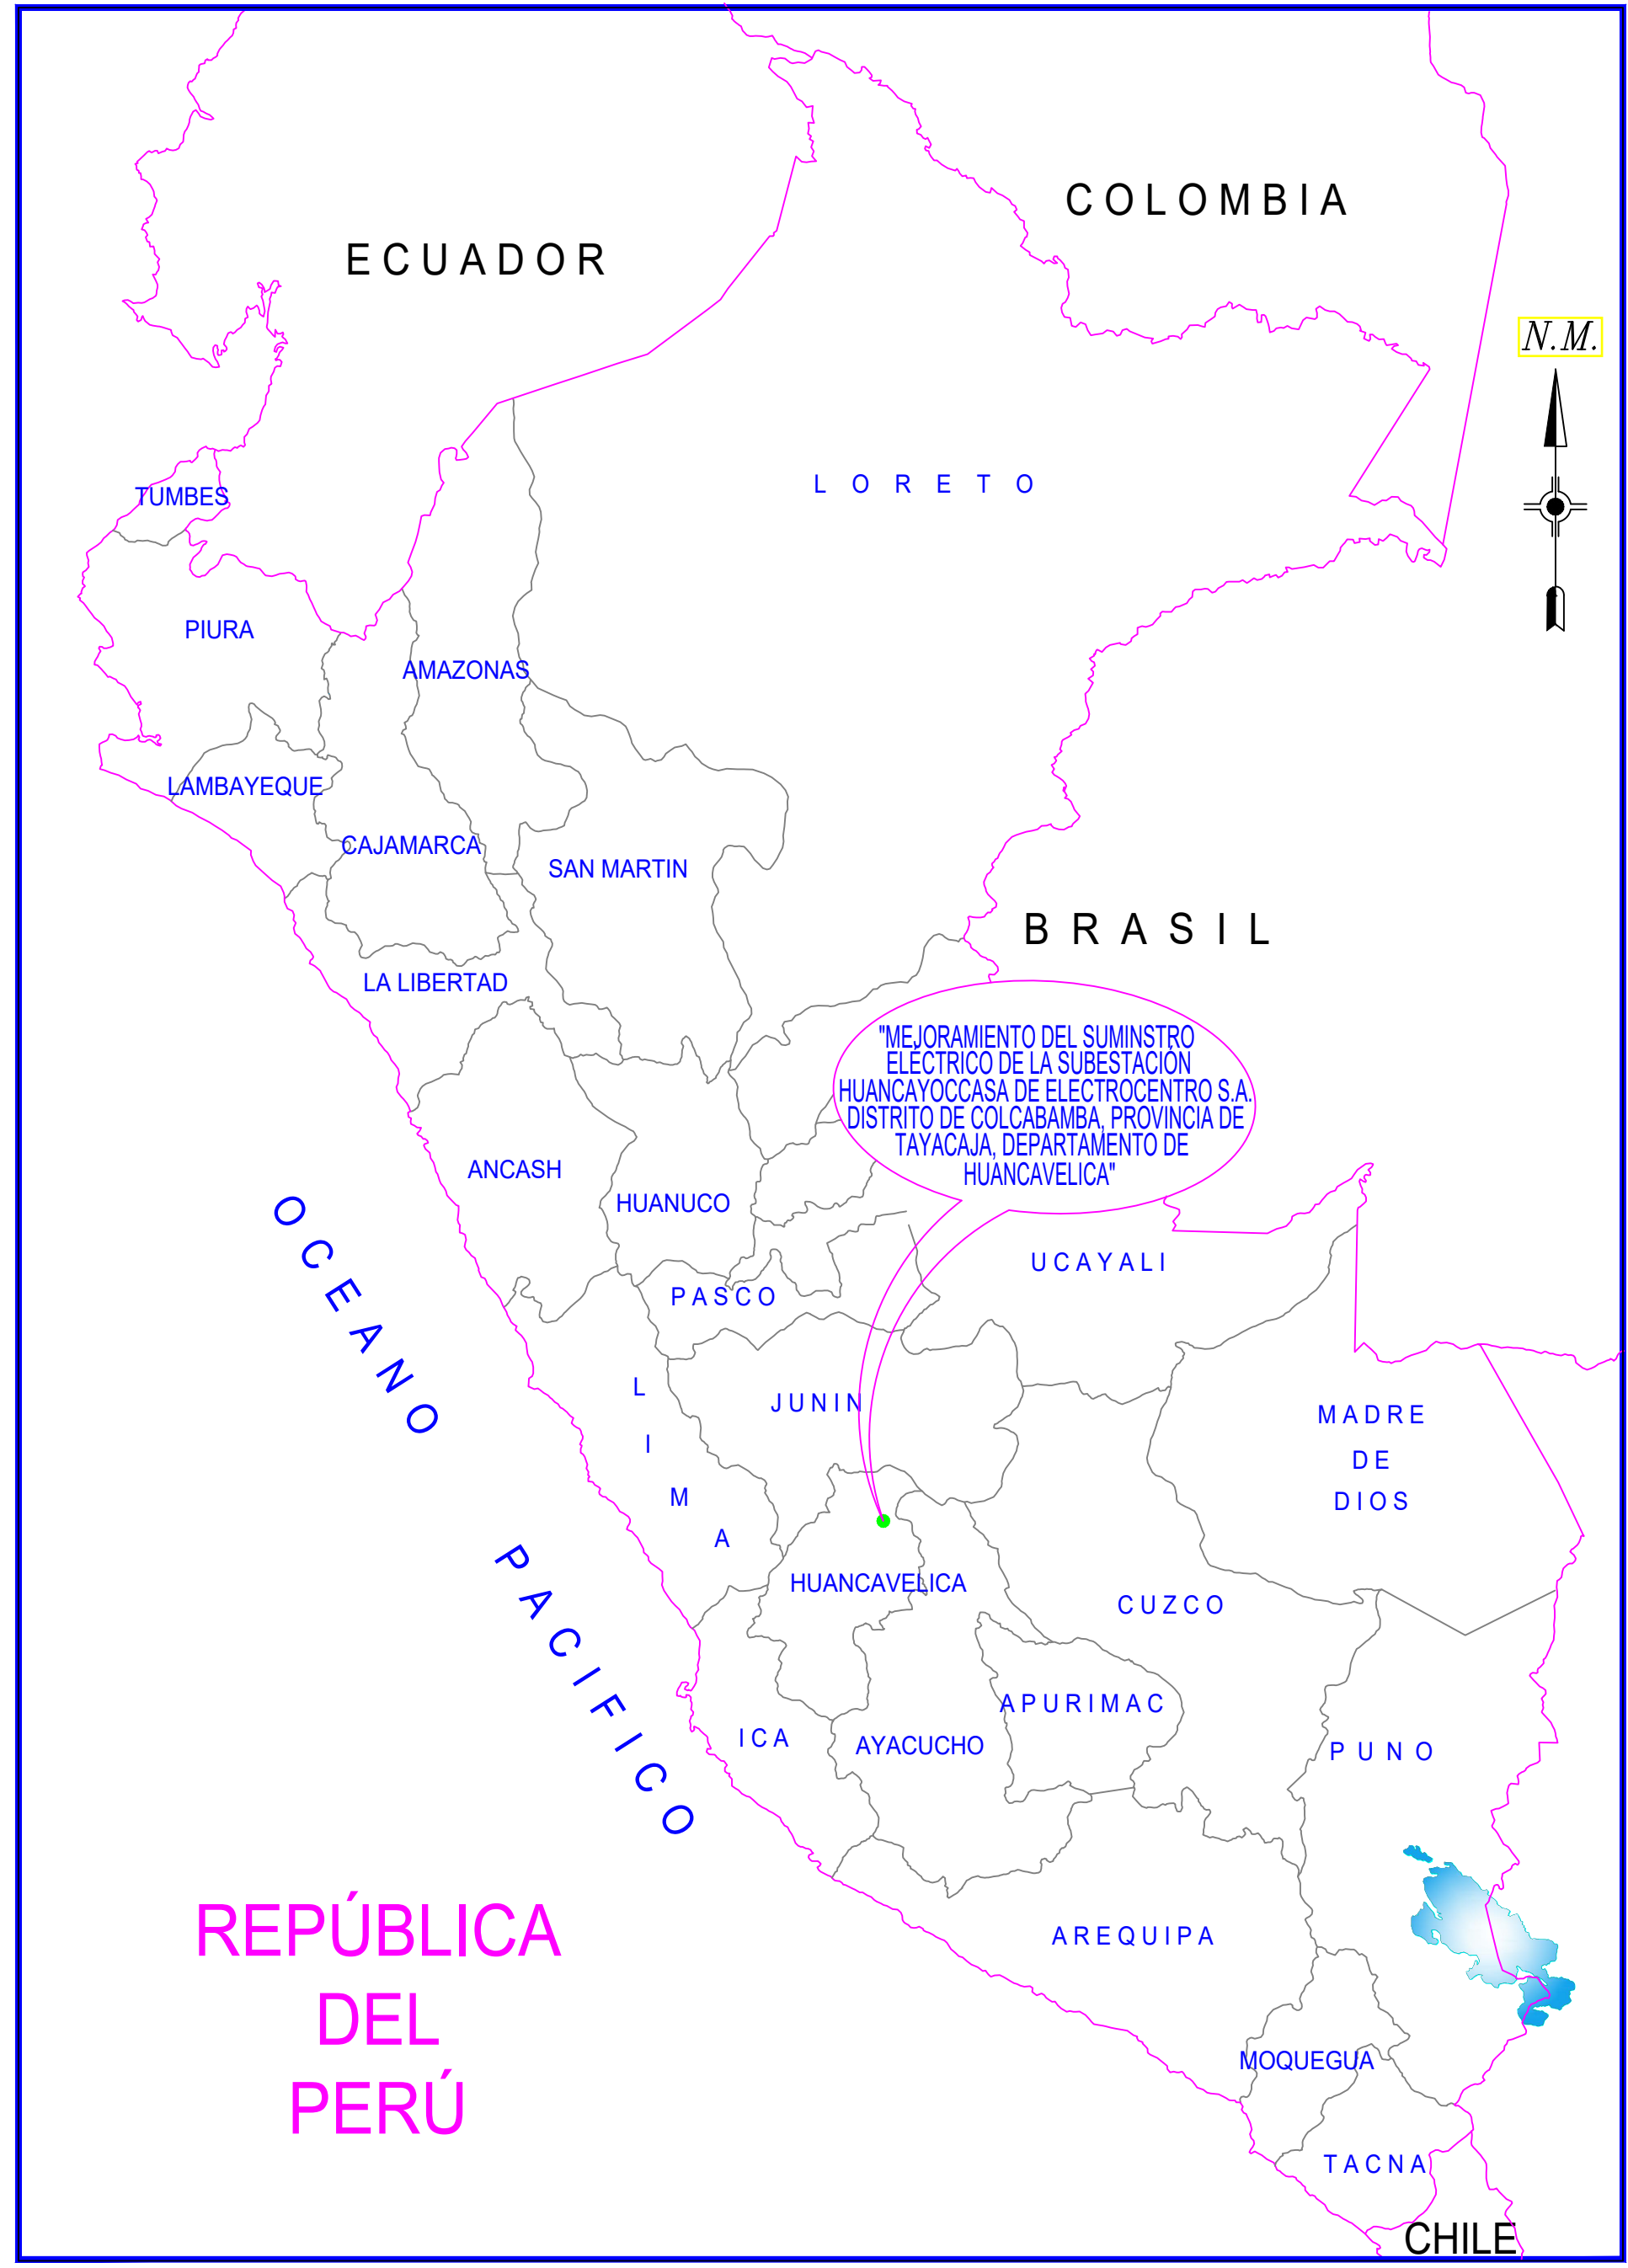

POLIGONAL DE LA LINEA PRIMARIA 22.9 kV. CUADRO DE VERTICES COBRIZA I - HUANCAYOCCASA (3φ+CG)								
N°	NORTE	ESTE	COTA	ÁNGULO LINEA	GIRO	DIST. PARCIAL	DIST. ACUMULADA	VÉRTICE
1	8633771.32	537894.12	2035.67	--	--	0.00	0.00	CHV0
2	8633768.04	537851.88	2026.05	-21°53'18.17"	Der	42.37	42.37	CHV1
3	8633784.46	537799.61	2011.45	38°12'18.42"	Izq	54.78	97.15	CHV2
4	8633562.02	537213.00	2182.88	12°37'43.94"	Izq	627.37	724.52	CHV3
5	8633092.60	536500.95	2681.75	-21°3'54.25"	Der	852.86	1577.38	CHV4
6	8633008.02	536114.00	2656.28	-24°1'1.31"	Der	396.09	1973.47	CHV5
7	8633047.30	535924.11	2648.65	33°27'24.99"	Izq	193.91	2167.38	CHV6
8	8632334.00	534138.00	3559.43	-7°1'11.87"	Der	1923.27	4090.65	CHV7
9	8631858.00	532330.00	3450.89	33°25'6.94"	Izq	1869.61	5960.26	CHV8
10	8631537.43	532043.06	3584.69	-83°37'9.34"	Der	430.23	6390.49	CHV9
11	8631640.00	531899.00	3616.12	--	--	176.84	6567.34	CHFL

S.E. COBRIZA I
1.6 MVA
10/22.9 kV

CHV2
CHV1
CHV0

CHV3

CHV6

CHV5

CHV4

CHV7

S.E. HUANCAYOCCASA
1.5 MVA
22.9/13.2 kV

CHV8

CHFL

CHV9

LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	LINEA PRIMARIA PROY: 3x70mm² AAC + OPGW-10mmØ
	RED PRIMARIA PROYECTADA
	VERTICE
	S.E. COBRIZA I - S.E. HUANCAYOCCASA

Dib: Ing. M.M.S.	Dpto: HUANCVELICA	CONSORCIO C&G	
Dib: Ing. M.M.S.	Dpto: TAYACAJA	Profesional Responsable: Ing. MOISES MARQUEZ SANCHEZ	
Rev: Ing. M.M.S.	Dib: COLCABAMBA	POLIGONAL LINEA PRIMARIA	"MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA SUBSTACIÓN HUANCAYOCCASA DE ELECTROCENTRO S.A. DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"
Aprob: Ing. M.M.S.	Fecha: ENERO 2022	Archivo Magnético: POLIGONAL COBRIZA I-HUANCAYOCCASA	
Escala: 1/10000		Nº de Plano: PO-01	TRONCAL PRINCIPAL