


LETRERO BANCO DE LA NACION - AV. LATERAL

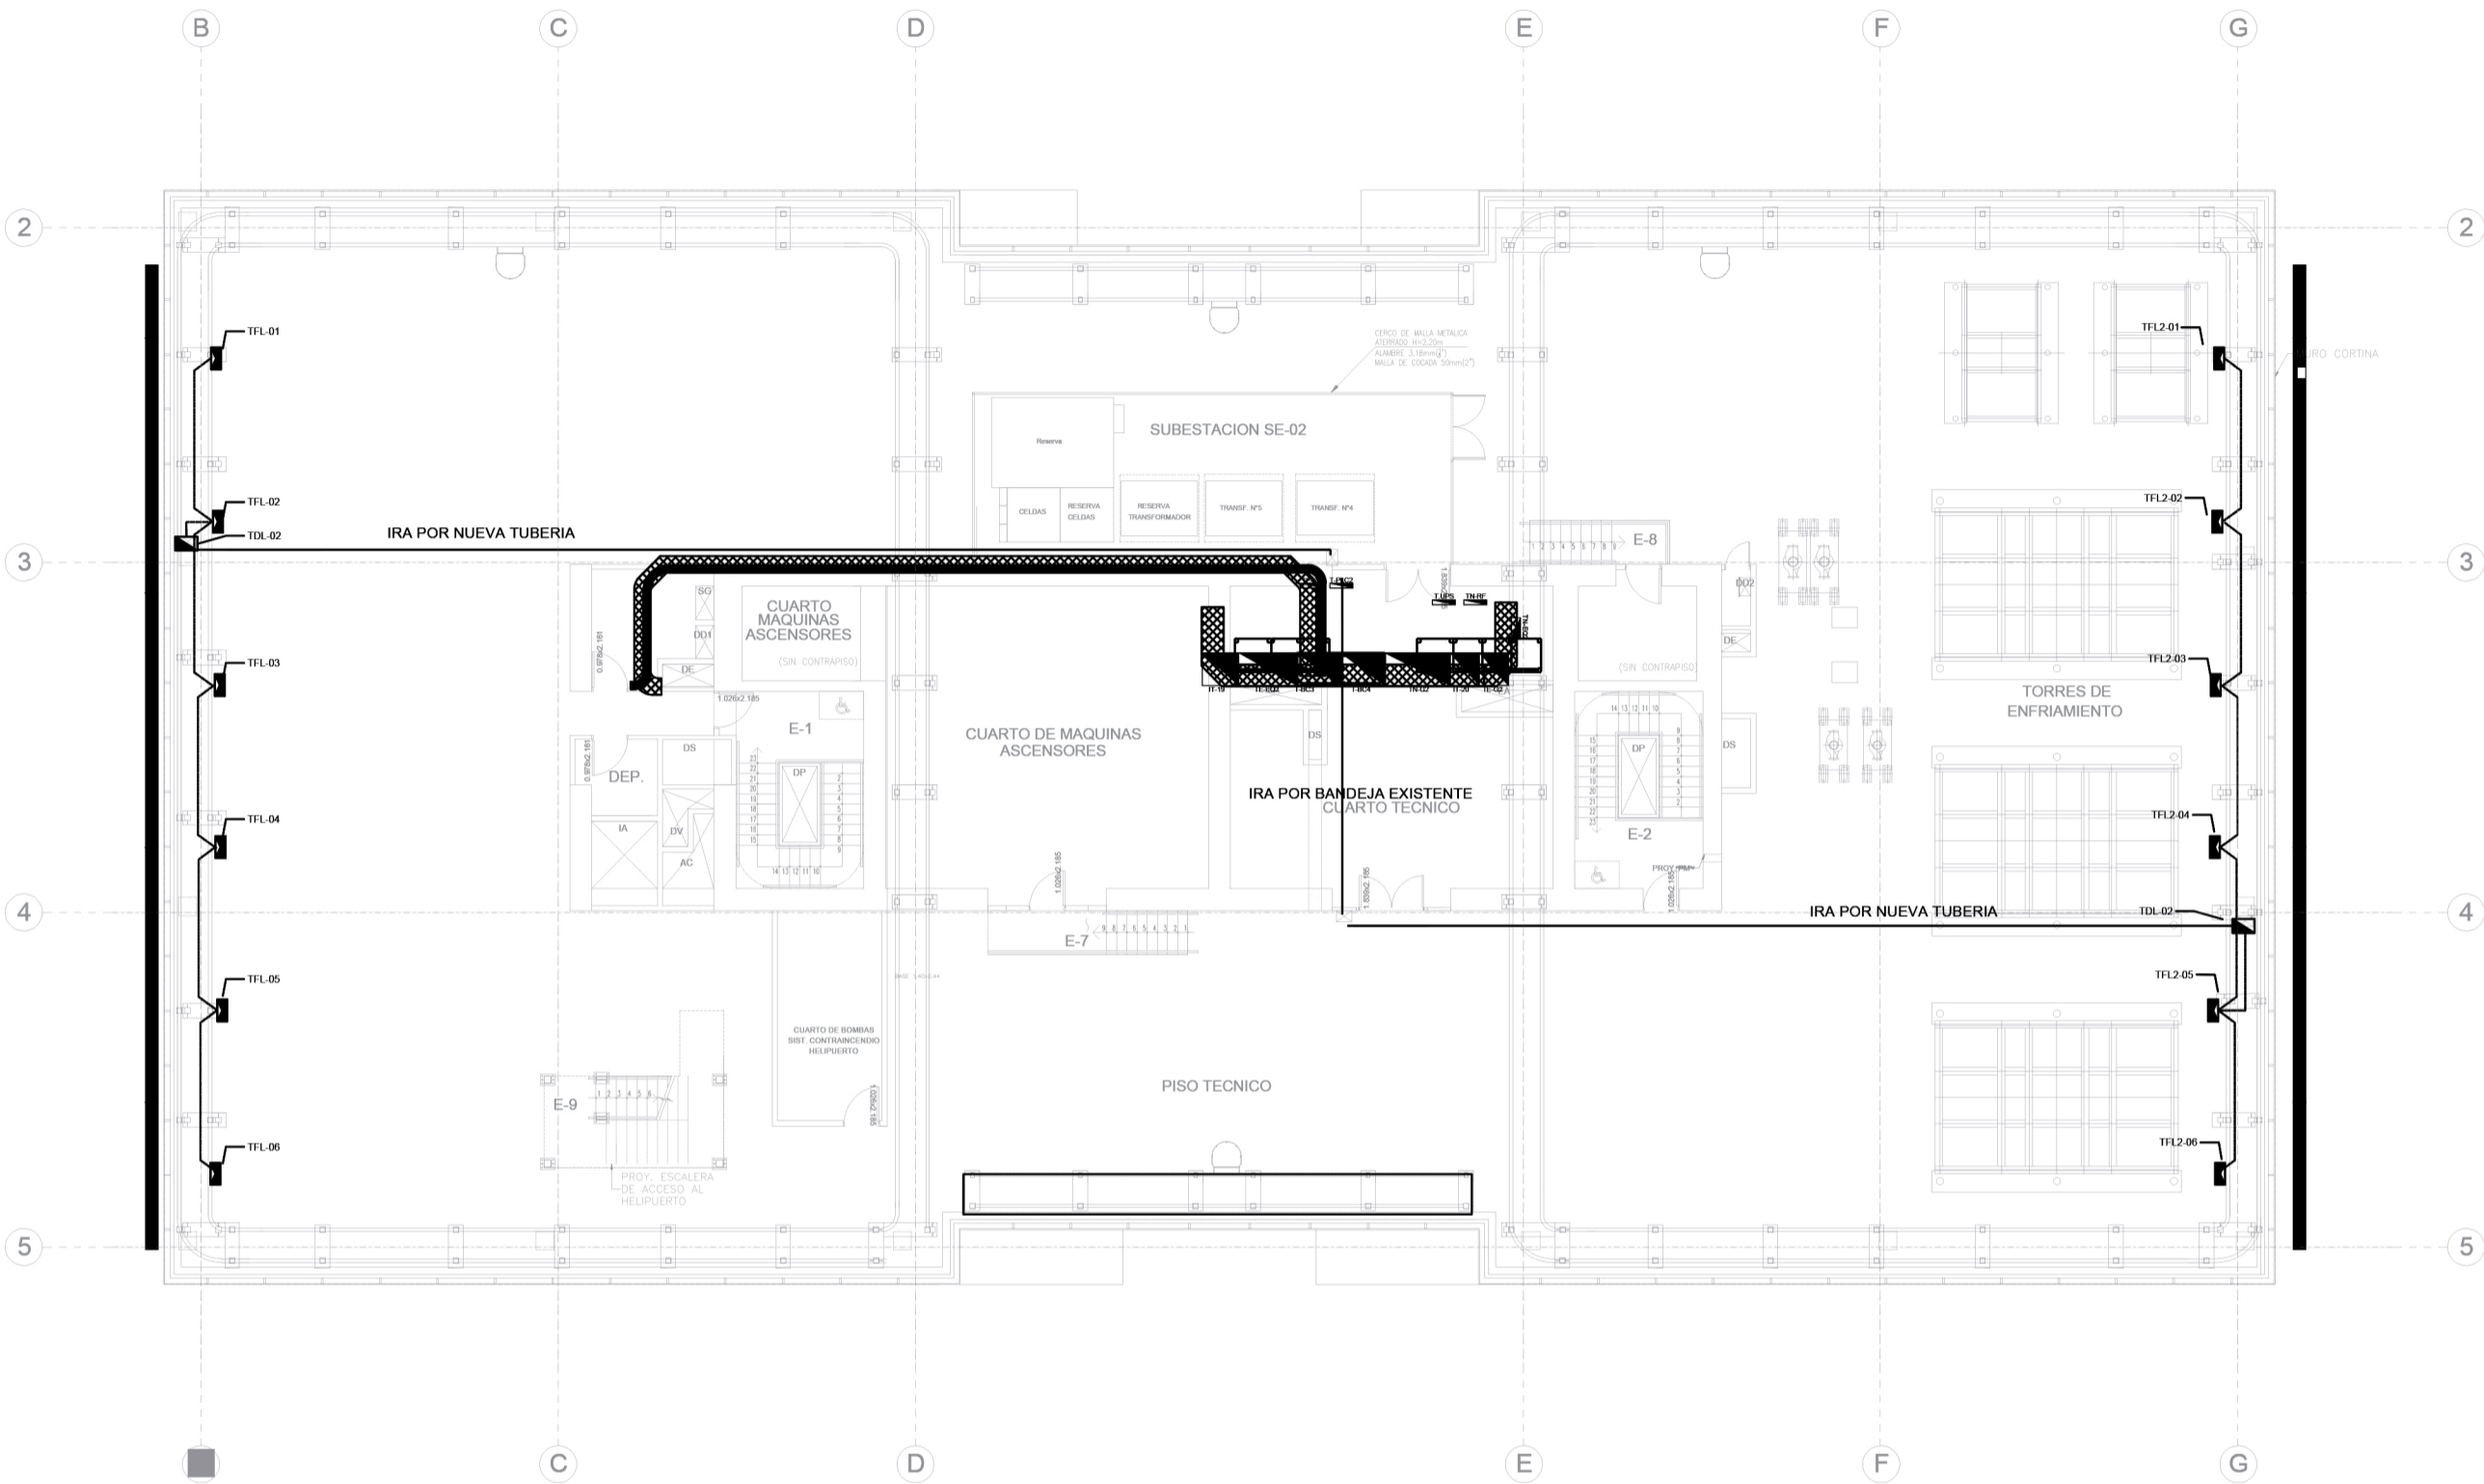

PLANO DE PLANTA ESC: 1/200




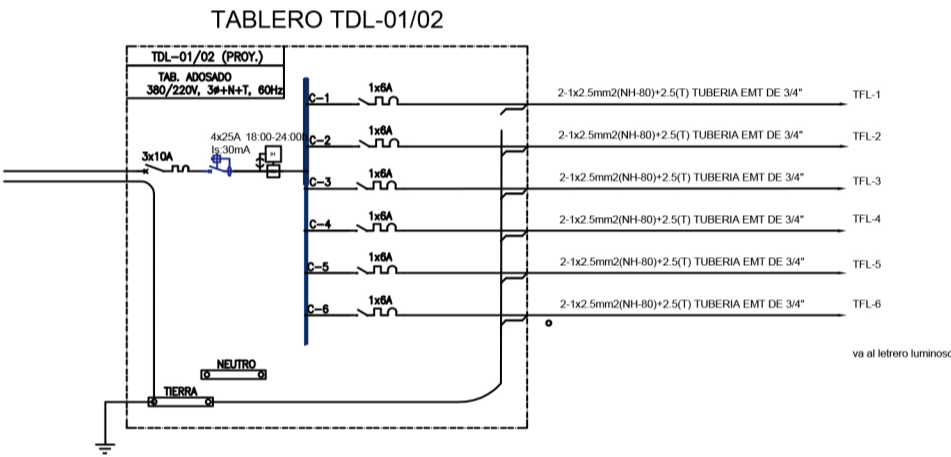


DIAGRAMA UNIFILAR

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- En el tablero TE-RF se realizarán los siguientes trabajos:
- Se deberá cortar la energía eléctrica previa coordinación con el cliente.
 - Se procederá a realizar dos orificios adicional por la parte superior del tablero eléctrico para ingresar con nuestra tubería de 1" EMT para luego unirlo a la bandeja existente.
 - Se agregará dos llaves trifásicas de 3x16A en el espacio de reserva de las llaves diferenciales, allí mismo se realizará su respectivo nuevo cableado, el cual irá peinado de acuerdo a la nueva disposición.
 - El recorrido de los alimentadores que parten del tablero TE-RF hasta cada uno de los tableros de los letreros luminosos TDL-01 y TDL-02 se realizarán utilizando la bandeja existente dentro de las instalaciones del cuarto tecnico, luego se conectará a una caja de pase de 150x150mm luego se unirá con tuberías de Ø1" IMC que se usará fuera de las instalaciones, siguiendo la ruta que en el plano se muestra.
 - Se instalarán detrás de los letreros luminosos 6 tableros de bandejas denominados como: TFL-01/02/03/04/05/06 que conectara al tablero TDL-01 y TFL-01/02/03/04/05/06 que conectará al tablero TDL-02.
 - Cada uno de los tableros de fuentes tendrá dentro dos fuentes de 60W solo dos de estos tableros de fuentes tendrán 3 fuentes.
 - Los letreros luminosos serán conectados a tierra.

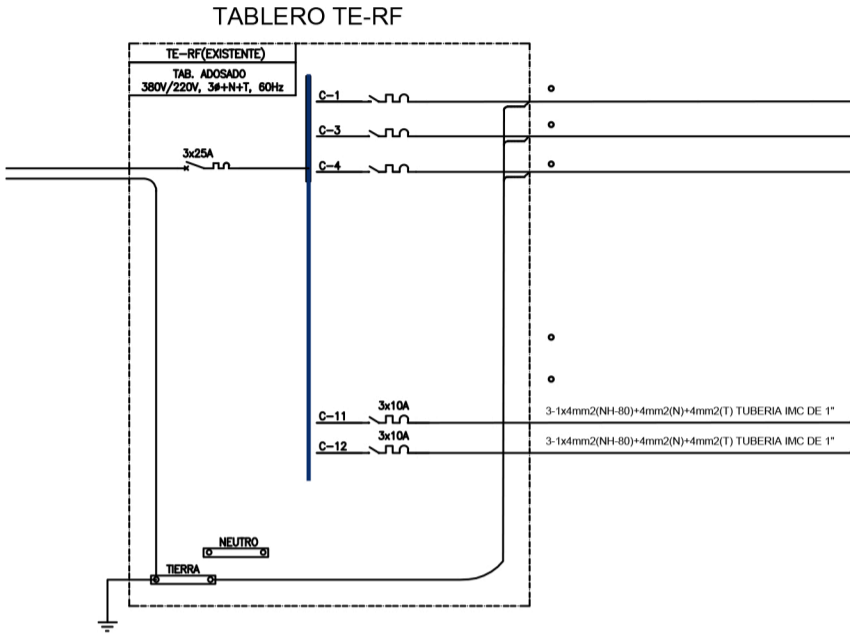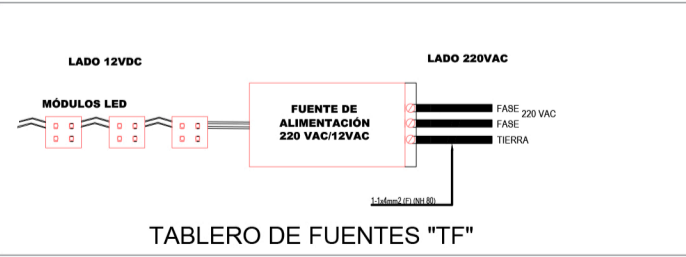

TABLERO DE FUENTES

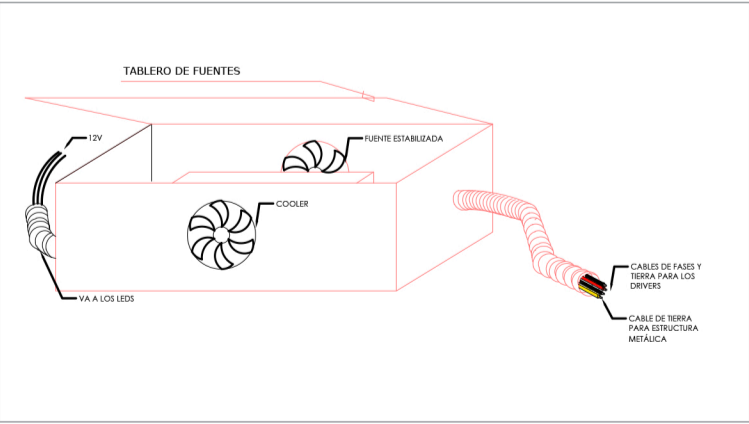

CLIENTE:		PROYECTO:		LÁMINA:
BANCO DE LA NACION		LETRERO LUMINOSO BANCO DE LA NACION E ISOTIPO		
Av. Javier Prado Este N° 2499 San Borja		Medidas: LETRERO : 20.20m. x 1.89m ISOTIPO : 4.25m x 5.29m		
ESCALA: INDICADA	RESPONSABLE:		FECHA:	REVISIÓN:
			SETIEMBRE 2023	01
			DIB:	REV:
APROBADO: ING. MANDY PANTOJA AGUILAR		CIP: N°137879		