

UNIDAD INGENIERIA DE MANTENIMIENTO




SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO

ESTANDARES DE INGENIERIA REFINERIA TALARA

VOLUMEN 3

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS ESPECIALES

CODIGO	TITULO
SI3-22-19	PINTURA INDUSTRIAL DIMENSIONES PARA EL PINTADO DE NUMEROS LOCALES DE UNIDADES DE BOMBEO Y TANQUES


4	Abr-10	Dim. Ind. Pint. núm. Loc. Bomb/ Tqs (Rev. - PDF)	2	LYE	
3	Abr-08	Dim. Ind. Pint. núm. Loc. Bomb/ Tqs (Act. Formto)	2	VEG	
2	Mar-05	Dim. Ind. Pint. núm. Loc. Bomb/ Tqs (Act. Formto)	2	VEG	
1	Abr-98	Dimen. Ind. Pint. núm. Loc. en Unid. Bomb. y Tqs	1	VEG	
REV.	FECHA	DESCRIPCION	PAG.	REV.	APROB
 PROPUESTO: FECHA: Abril -10		 Ing. Nicolás Boulanger Peña Jefe Unidad Ingeniería de Mantenimiento Ficha N° 33327	APROBADO: FECHA: Abril -10  ALAN FLORES CISNEROS FECHA: 00632 SUPERINTENDENTE MANTENIMIENTO		

PETROLEOS DEL PERU S.A.

OPERACIONES TALARA

Índice de Estándares de Ingeniería Procedimiento de Trabajos Especiales SI3

Índice de Pinturas Industriales

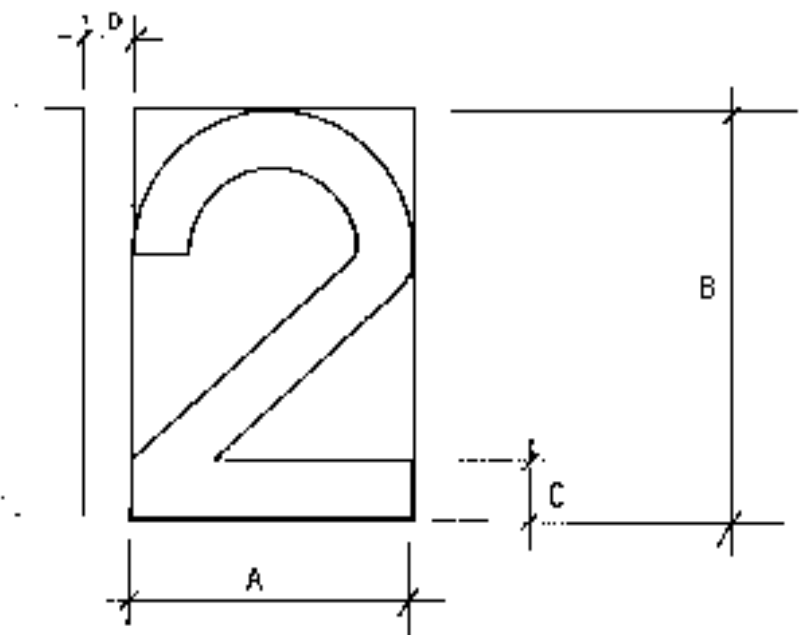

Clasificación		A	B	C	D=Separación de c/número	Color
UNIDADES DE BOMBEO	Grupo I	6"	12"	2"	2"	Amarillo
	Grupo II al Grupo VII	10"	15"	3"	3"	Amarillo
TANQUES	Grandes: de 30'ø o más	36"	48"	9"	9"	Negro
	Medianos: de 10'ø a 25'ø	26"	36"	8"	8"	Negro