

## CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

### PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

#### ACTA N° 006- DE DECLARATORIA DE DESIERTO

##### C.P N° 002-2024-CSJAR/PJ-1

En Arequipa a los 24 días del mes de septiembre del año 2024, en el local de las oficinas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a las 12:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 001266-2024-P-CSJAR-PJ, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección del Concurso Público N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de convocatoria es el SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, a fin de evaluar los motivos del desierto:

#### 1. PRESENTACION Y DESCARGA DE OFERTA

Se procedió a verificar el registro de participantes en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

##### Registro de participantes:

A continuación se coloca la captura del registro de participantes del SEACE:

Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Número de Contratación	CSJAR-2024-175

Busqueda de participante


Estado de registro [Seleccionar] Participante [Seleccionar]

Buscar Limpiar Registrar

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el sistema	Estado	Advertencia	Fecha del registro	Última de Registro	Acciones
51	Proveedor con RUC	20609409445	F & A ENGINEERING GROUP S.A.C.	17/09/2024	Válido		17/09/2024	20609409445	
52	Proveedor con RUC	20609478412	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS GHANTU S.R.L.	17/08/2024	Válido		17/08/2024	20609478412	
53	Proveedor con RUC	20609659093	TIENDAFIABLE S.A.C.	17/08/2024	Válido		17/08/2024	20609659093	
54	Proveedor con RUC	20609833344	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/09/2024	Válido		04/09/2024	20609833344	
55	Proveedor con RUC	20610593829	OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C.	03/09/2024	Válido		03/09/2024	20610593829	
56	Proveedor con RUC	20611910585	HPS D' COMPANY S.A.C.	11/09/2024	Válido		11/09/2024	20611910585	
57	Proveedor con RUC	20612418871	CONSTRUCTORA NAMUCHE & OBRAS S.A.C.	11/09/2024	Válido		11/09/2024	20612418871	

57 registros encontrados, mostrando 7 registro(s), de 51 a 57. Página 6 de 6





## CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

### PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

#### Registro de ofertas:

Seguidamente se procedió a verificar el registro de ofertas, advirtiéndose que hubo 2 ofertas registradas, según reporte del SEACE:

#### Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante :	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Nomenclatura :	CP-SM-2-2024-CSJAR/PJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Nro. Item	Descripción del Item	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA				
20549011196	P.A. PERU S.A.C.		19/09/2024	21:52:59	Electronico
20602629806	INGENIEROS CIVILES AZA SARMIENTO YANQUI ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ICAZA S.A.C.		19/09/2024	22:53:42	Electronico

## 2. DECLARATORIA DE DESIERTO

De acuerdo al sub numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria de las bases integradas, se ha señalado adicionalmente el literal e) donde se señala que los participantes deberán de adjuntar "Relación de los componentes del cableado, Cables, Jacks, Canaletas, Caja Toma Datos, Faceplates, Patch Cords, Line Cords, UPS y Organizadores de Cables 2RU. Adjuntando Catalogo, Brouchure, Folleto o similar, en el que se describa la marca y modelo. Para la verificación del cumplimiento de las características solicitadas, se deberá precisar el folio en el que se precisa el cumplimiento de las características. conforme al cuadro al pie:

COMPONENTE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DE LA OFERTA	NRO DE FOLIO DE LA PROPUESTA TECNICA QUE SUSTENTA
CABLEADO HORIZONTAL					
	Cable UTP Categoría 6A				
	Face panel de 48 puertos categoría 6A				
	Face panel de 24 puertos categoría 6A				
	Organizadores de cables de 2RU				
	Patch cord categoría 6A				
	Line cord categoría 6A				
	Jacks modulares categoría 6A				
	Sistema de ordenamiento de cables 2RU				
CANALIZACION					
	Canalización				
	Cajas plásticas para montaje de face plates				
	Face plates				
PROTECCION ELECTRICA					
	UPS				








## CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

### PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Para la verificación se solicitó el apoyo a la Coordinación de Informática en calidad de área técnica de la Entidad, en atención a lo solicitado el Coordinador de Informática emite el informe N°000411-2024-CI-UPD-GAD-CSJAR-PJ, informe que forma parte de la presente acta, respecto de la evaluación de las ofertas de los postores, concluyendo que ambas ofertas no cumplirían, de acuerdo al siguiente detalle:

ANEXO 01						
PROVEEDOR P.A. PERU S.A.C.						
RUC: 20602629806						
Com po-	Descripción	Marca	Modelo	Descripci on de la	Nro. De folio de la	Evaluacion
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	SATRA	Cable sólido UFTP Categoría 6A		28-31	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral d. señala no se aceptará ningún cable de tipo CM, CMX o IEC 60332-1; en la propuesta de la oferta a fojas 30 indica comportamiento al fuego IEC 60332-1, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 48		32-36	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas UIUTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas UIUTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 34 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 24		37-41	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas UIUTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas UIUTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 38 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	SATRA	2RUs		42-43	Cumple
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	UTP-CM 28AWG		44-45	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 45 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
6	Line cord categoría 6A	SATRA	UTP-CM 28AWG		46-47	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 47 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
7	Jacks modulares categoría 6A	OEM	HKJ-904-C6		48-52	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral l indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 49 indica la marca OEM debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
8	Sistema de ordamiento de cables	SATRA	2RUs		53-54	Cumple
CANALIZACION						
9	Canalización	BasorFIL	BF2R		55-58	Cumple
10	Cajas plasticas para montaje de face plates	FURUKAWA	-		59-61	
11	Face plate	DIXON	-		62-64	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face Plate" en el numeral a indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 63 indica acepta Keystone Jack RJ-45, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA						
12	UPS	VERTIV	GXE3-3000MT		65-76	Cumple





## CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA


### PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

ANEXO 02						
ICAZA S.A.C						
RUC: 20602629806						
Compo- nent	Descripción	Marca	Modelo	Descripción de	Nro. De folio de la	Evaluación
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	DIXON	LSZH		8	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A", en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica cable de cobre UTP Cat. 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	48 PUERTOS		10	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral I indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica la marca DIXON debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	24 PUERTOS		11	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral a, señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas UUTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas UUTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 10 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	KROTON	KROTON		16	Cumple
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	PLUG		13	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 13 indica patch cord UTP Cat.6 CM, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
6	Line cord categoría 6A	SATRA	PLUG		-	No se adjunto ficha técnica
7	Jacks modulares categoría 6A	STE	-		15	Se adjunta plano mas no detalla características ni la categoría
8	Sistema de ordamiento de cables	SATRA	RACKABLE 2RU		16	Cumple
CANALIZACIÓN						
9	Canalización	PLASTISUR	NTP393.006.215		17	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Canalización" en el numeral d) indica La bandeja porta cables tipo malla debe ser fabricado con varilla o alambres de acero electro cincado, acorde al estándar EN 12323, caso 6, en la propuesta de la oferta a fojas 17 solamente presenta ficha técnica de tubería, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
10	Cajas plasticas para montaje de face plates	PLASTISUR	RECTANGULAR		17	no se encontro bursure, no cumple
11	Face plate	3M	ESTANDAR		18	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face Plate" en el numeral a) indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 18 indica categoría 5e y 6, además se observa que no es una hoja técnica del fabricante, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA						
12	UPS	APC	SMART UPS		13	En las bases integradas a fojas 114, en el componente "UPS" en el punto Potencia indica 3KVA / 2700 W o Superior, en la propuesta de la oferta a fojas 20 indica Capacidad de potencia de salida 700 Vatios / 1000 VA, por lo que no se cumpliría con lo especificado.

De la evaluación técnica se advierte que a pesar que los participantes adjuntaron su relación de componentes así como su Catálogo, Brouchure, Folleto o similar, estos no cumplen con las características técnicas detalladas de las bases integradas para el servicio de cableado, solicitado en el presente proceso, razón por la que ninguna de las dos ofertas presentadas por los participantes P.A. PERU S.A.C. e INGENIEROS CIVILES AZA SARMIENTO YANQUI ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ICAZA S.A.C., son VALIDAS razón por la cual NO SE ADMITE LAS OFERTAS.

Y de conformidad al numeral 65.1 del Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente: "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta valida (...)", razón por la cual este Comité determina **DECLARAR DESIERTO** el Concurso Público N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de contratación es el





## **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

### **PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

---

#### **SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE AMBIENTES DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL DE LA NLPT DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA.**

Siendo las doce horas con treinta minutos del día mismo día, se da por concluida la presente sesión;  
firmando los intervinientes en señal de conformidad.







Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa  
Gerencia de Administración Distrital  
Unidad de Planeamiento y Desarrollo

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Arequipa, 23 de Septiembre del 2024



Firma  
Digital

Firmado digitalmente por ZAPANA  
SOTOMAYOR Walter Melecio FAU  
20456310859 soft  
Cargo: Coordinador De Informatica  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 23.09.2024 18:25:53 -05:00

**INFORME N° 000411-2024-CI-UPD-GAD-CSJAR-PJ**

**A : YVONNE ADELAIDA BEDREGAL RIVERA**  
Presidente del Comité de Selección C.P N° 002-2024-CSJAR/PJ-1

**De : WALTER MELECIO ZAPANA SOTOMAYOR**  
Coordinador de Informatica

**Asunto :** Evaluación técnica de propuestas de los postores para el servicio de reestructuración de ambientes del modulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en lo que respecta a cableado estructurado.

**Referencia :** EXPEDIENTE 003906-2024-CI-UPD  
Oficio N° 003-2024-C.P. N° 002-2024-CSJAR/PJ

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y en relación al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES**

Mediante Oficio N° 003-2024-C.P. N° 002-2024-CSJAR/PJ de fecha 20 de setiembre del 2024, donde se remite las bases integradas y las dos ofertas registradas en SEACE para en calidad de área técnica proceda a evaluar las ofertas del Concurso Publico N° 002-2024-CSJAR/PJ-1, cuyo objeto de la convocatoria es la contratación del servicio de reestructuración de ambientes del módulo corporativo laboral de la NLPT de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, conforme a la documentación solicitada como admisión de la oferta, en tal sentido solita remita la evaluación del día 23.09.2024 en horas de la mañana, en caso exista ofertas que no cumplan deberá de sustentar técnicamente en base a las bases integradas, señalando el folio y numeral.

**2. ANÁLISIS**

Según Oficio N° 003-2024-C.P. N° 002-2024-CSJAR/PJ, se adjunta la documentación de dos ofertas registrada en SEACE, proveedor 1) P.A. PERU S.A.C. con RUC 20549011196 y proveedor 2) Ingenieros Civiles Aza Sarmiento Yanqui Asociados Sociedad Anónima Cerrada – ICAZA S.A.C con RUC 20602629806.

El proveedor P.A. PERU S.A.C. adjunto a fojas 25,26 y 27 adjunta la relación de los componentes del cableado horizontal, canalización, protección eléctrica.

El proveedor – ICAZA S.A.C. a fojas 07 adjunta la relación de los componentes del cableado horizontal, canalizaciones, protección eléctrica.




ANEXO 01


PROVEEDOR P.A. PERU S.A.C.

RUC: 20602629806

Compo- nente	Descripción	Marca	Modelo	Descripción de la Oferta	Nro. De folio de la Propuesta técnica	Evaluación
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	SATRA	Cable sólido U/FTP Categoría 6A		28-31	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral d. señala no se aceptará ningún cable de tipo CM, CMX O IEC 60332-1 ; en la propuesta de la oferta a fojas 30 indica comportamiento al fuego IEC 60332-1, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 48		32-36	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 34 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	Patch Panel Categoría 6 Mod 24		37-41	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 38 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	SATRA	2RUS		42-43	Cumple
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	UTP-CM 28AWG		44-45	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 45 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.
6	Line cord. categoría 6A	SATRA	UTP-CM 28AWG		46-47	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 47 indica patch cord ultra delgado Cat.6, por lo que no se cumplirá con lo especificado.

  
 Ing. Walter Zapana Solomayor  
 COORDINACION DE INFORMATICA  
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo  
 Corte Superior de Justicia de Arequipa

7	Jacks modulares categoria 6A	OEM	HKJ-904-C6		48-52	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral 1 indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 49 indica la marca OEM debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
8	Sistema de ordamiento de cables 2RU	SATRA	2RUs		53-54	Cumple
CANALIZACION						
9	Canalización	BasorFIL	BF2R		55-58	Cumple
10	Cajas plasticas para montaje de face plates	FURUKAWA	-		59-61	
11	Face plate	DIXON	-		62-64	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face Plate" en el numeral 1 indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 63 indica acepta Keystone Jack RJ-45, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA						
12	UPS	VERTIV	GXE3-3000IMT		65-76	Cumple

  
**Ing. Walter Zapana Solomayor**  
 COORDINACION DE INFORMATICA  
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo  
 Corte Superior de Justicia de Arequipa




## ANEXO 02


ICAZA S.A.C

RUC: 20602629806

Compo- nente	Descripción	Marca	Modelo	Descripción de la Oferta	Nro. De folio de la Propuesta técnica	Evaluación
CABLEADO HORIZONTAL						
1	Cable UTP Categoría 6A	DIXON	LSZH		8	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A", en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica cable de cobre UTP Cat. 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral I indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 8 indica la marca DIXON debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
2	Patch panel de 48 puertos categoría 6A	SATRA	48 PUERTOS		10	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 10 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado. En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral I indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 10 indica la marca SATRA debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.

  
 Ing. Walter Zapana Sotomayor  
 COORDINACION DE INFORMATICA  
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo  
 Corte Superior de Justicia de Arequipa

3	Patch panel de 24 puertos categoría 6A	SATRA	24 PUERTOS	11	En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Patch panel categoría 6A para datos" en el numeral a. señala Deberán ser pre ensamblados de 24 salidas U/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01 UR) o 48 salidas U/UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR), en la propuesta de la oferta a fojas 11 indica patch panel categoría 6, por lo que no se cumpliría con lo especificado.  En las bases integradas a fojas 111, en el componente "Características técnicas mínimas del cable UTP categoría 6A" en el numeral l indica, todos los componentes del cableado horizontal: patch panel, cables, jacks, patch cords, line cords, deberán ser del mismo fabricante, en la propuesta de la oferta a fojas 11 indica la marca SATRA debido a que propone mas de una marca, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
4	Organizadores de cables de 2RU	KROTON	KROTON	16	Cumple
5	Patch cord categoría 6A	SATRA	PLUG	13	En las bases integradas a fojas 112, en el componente "Patch cord y line cord categoría 6A para datos" como lo indica el componente debe ser categoría 6A, en la propuesta de la oferta a fojas 13 indica patch cord UTP Cat.6 CM, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
6	Line cord. categoría 6A	SATRA	PLUG	-	No se adjunta ficha técnica
7	Jacks modulares categoría 6A	STE	-	15	Se adjunta plano mas no detalla características ni la categoría
8	Sistema de ordamiento de cables 2RU	SATRA	RACKABLE 2RU	16	Cumple
CANALIZACION					
9	Canalización	PLASTISUR	NTP399.006.215	17	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Canalización" en el numeral d) indica La bandeja porta cables tipo malla debe ser fabricado con varilla o alambres de acero electro cincado, acorde al estándar EN 12329, case 6, en la propuesta de la oferta a fojas 17 solamente presenta ficha técnica de tubería, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
10	Cajas plasticas para montaje de face plates	PLASTISUR	RECTANGULAR	17	no se encontro brusure, no cumple
11	Face plate	3M	ESTÁNDAR	18	En las bases integradas a fojas 113, en el componente "Face Plate" en el numeral a indica deberán ser de material PVC, ABS superior, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo, con capacidad de albergar al menos dos Jack RJ45 Cat6A sobre las cajas de embutir, en la propuesta de la oferta a fojas 18 indica categoría 5e y 6, además se observa que no es una hoja técnica del fabricante, por lo que no se cumpliría con lo especificado.
PROTECCION ELECTRICA					

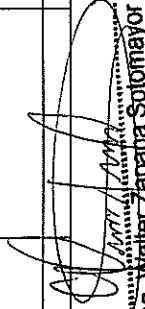  
**Ing. Walter Zapata Sotomayor**  
 COORDINACIÓN DE INFORMATICA  
 Unidad de Planeamiento y Desarrollo  
 Corte Superior de Justicia de Arequipa