


LEYENDA		
SÍMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA n.p.t.
	TUBO PVC SAP DE DIAM INDICADO ENTERRADO EN PISO	
	TUBO PVC SAP 1" ENTERRADO EN PISO PARA CABLE DE PAT	
	TABLEROS DISTRIBUCION NORMAL	1.80 m.
	TABLEROS DISTRIBUCION EMERGENCIA	1.80 m.
	TABLEROS DISTRIBUCION ESTABILIZADA	1.80 m.
	BUZON PARA ELECTRODUCTO 60x60x60 cm CON TAPA	
	PUESTA A TIERRA	
	PARARRAYOS TIPO THOR IONIZANTE	
	BANDEJA PORTACABLE 300mm x 100mm	
	FALSO MURO	

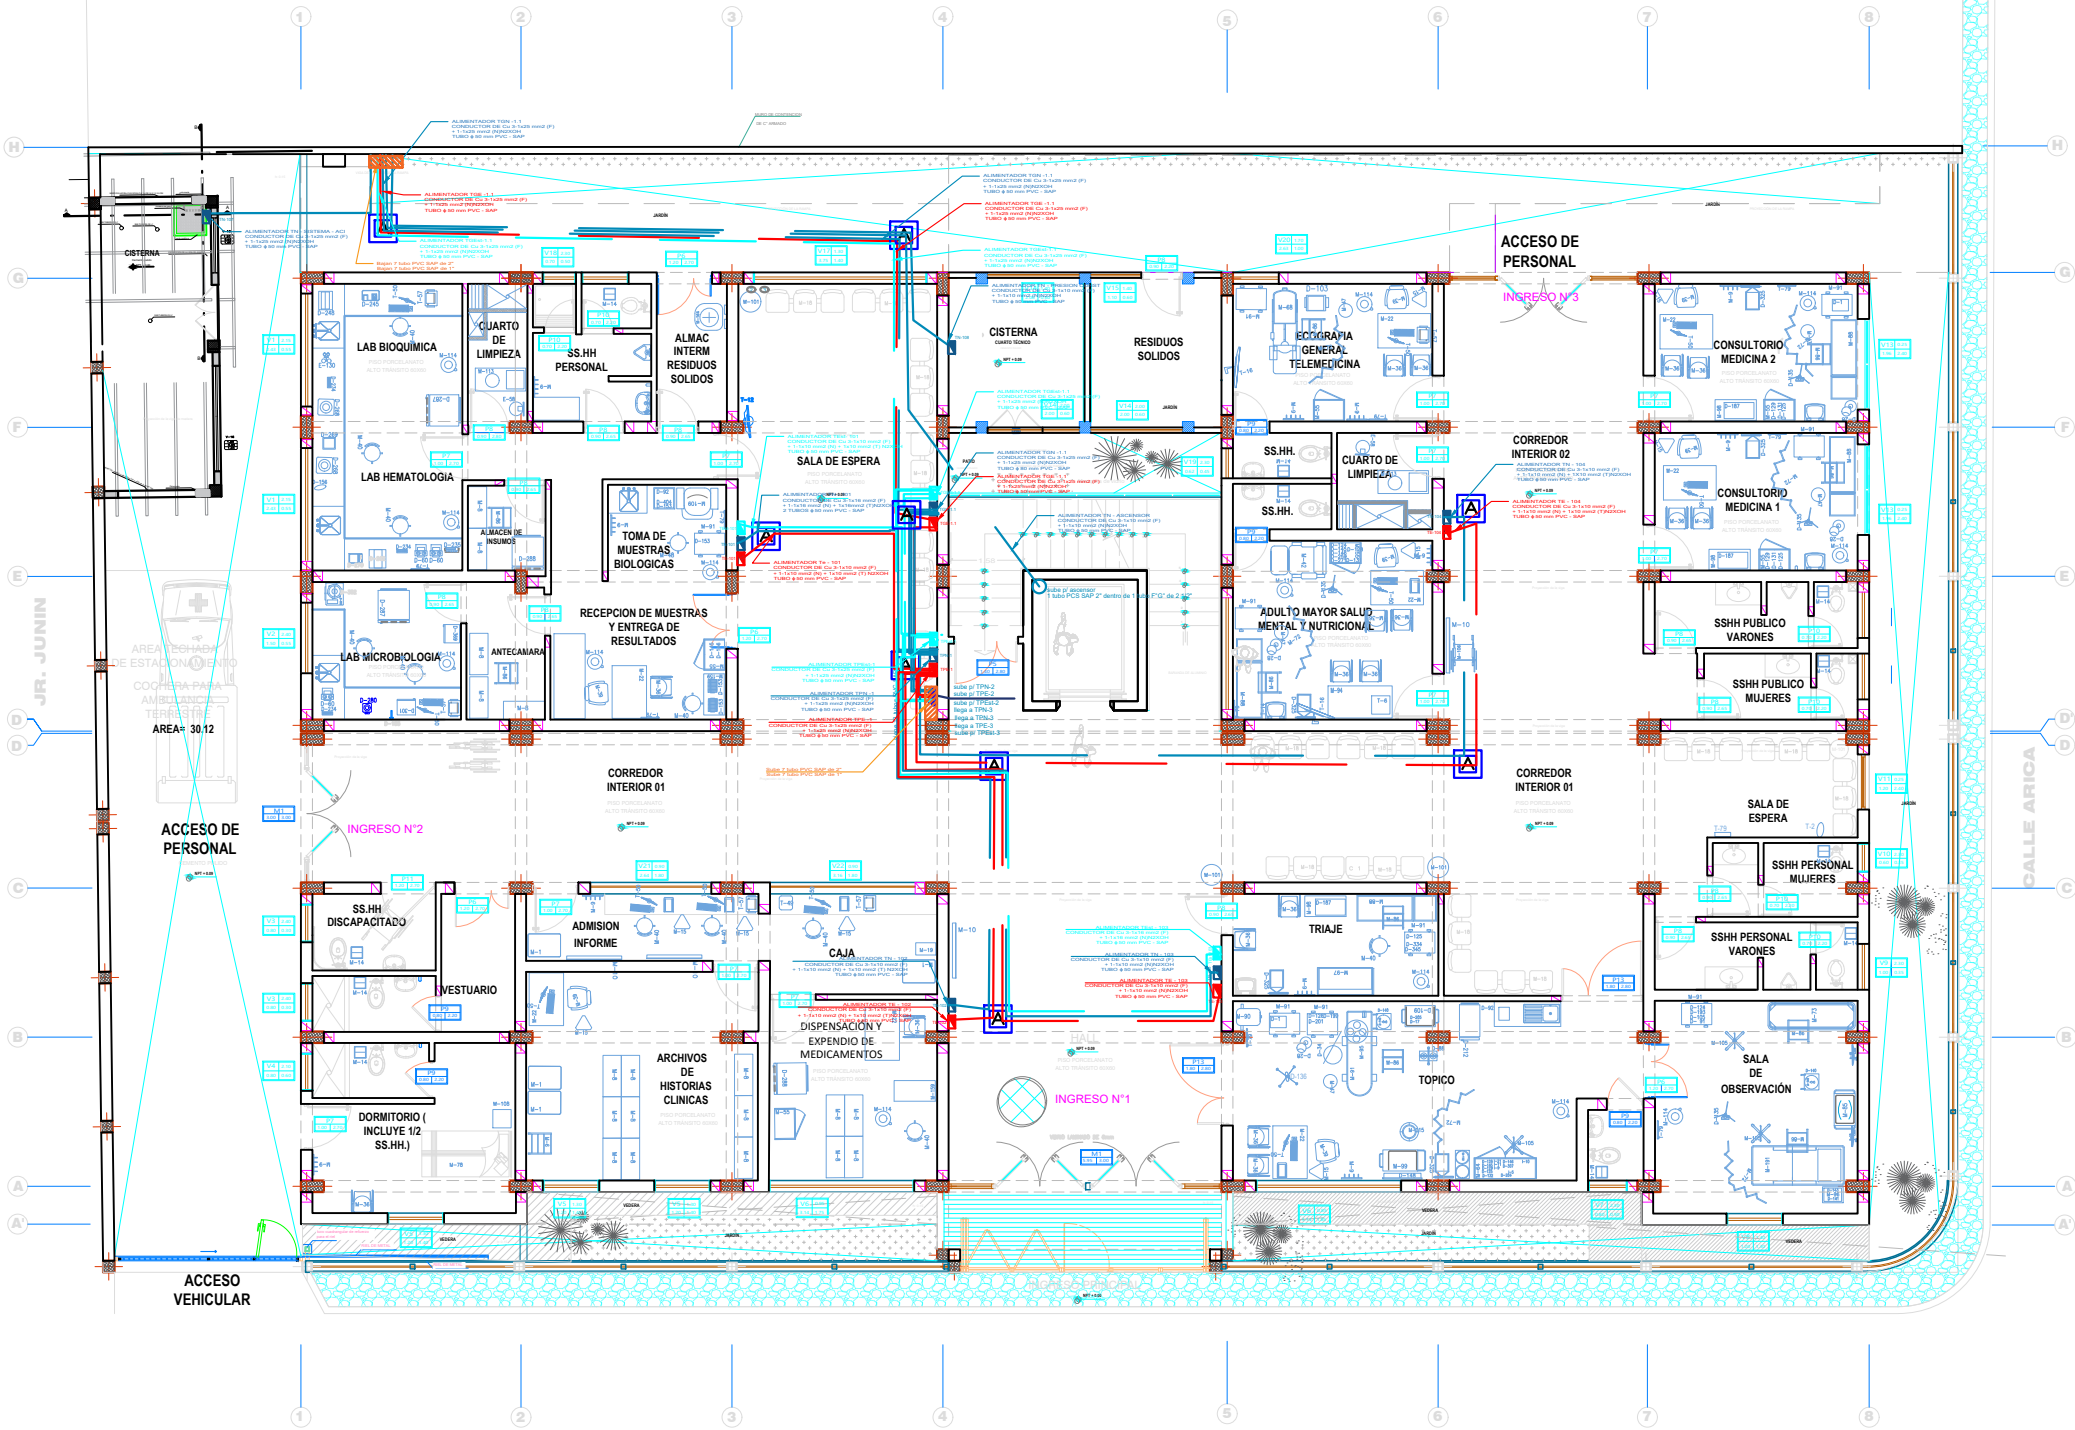

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE HUAROCONDO

EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO DEL PROYECTO  
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  
SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO -  
MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, DRESA -CUSCO"

ALIMENTADORES PRIMER NIVEL

REGION  
Cusco

DEPARTAMENTO  
Cusco

PROVINCIA  
ANTA

DISTRITO  
HUAROCONDO

LOCALIDAD  
HUAROCONDO

PROYECTO  
ING. CARLOS ZANABRIA GOMEZ  
CIP 82193

FECHA  
JULIO - 2023

HOJA  
175

IE-01