

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



Electro Ucayali

ENERGÍA PARA EL DESARROLLO

BASES INTEGRADAS

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

CONTRATACIÓN DE BIENES

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE SISTEMA DE MEDICIÓN POR SEGURIDAD PÚBLICA Y NUEVAS INSTALACIONES CLIENTES COMUNES".

Ítem N.º 01: Tubos de fierro galvanizado y alambre galvanizado.

Ítem N.º 02: Conectores dentado morceto, tapa polimérica trifásica, caja portamedidor polimérica trifásica, correa plástica de amarre, tubos pvc y curvas pvc.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

**CAPÍTULO I
GENERALIDADES****1.1. ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre : ELECTRO UCAYALI S.A.
RUC N° : 20232236273
Domicilio legal : Av. Circunvalación N° 300 - Yarinacocha
Teléfono: : 061-596454
Correo electrónico: : efrain.ramos@electroucayali.com.pe
jesus.gutierrez@electroucayali.com.pe
dmoreno@electroucayali.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de **“Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes”.**

Ítems	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	1.1	Tubos de Fierro Galvanizado 1" - 6.40 m	Und.	50
	1.2	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4 x 3.20 m	Und.	2 000
	1.3	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4 x 6.40 m	Und.	500
	1.4	Alambre Galvanizado N° 14	Kg.	1000
2	2.1	Conector Dentado Morceto 16- 95mm ²	Und.	3 000
	2.2	Tapa Polimérica Trifásica	Und.	500
	2.3	Caja Portamedidor Polimérica Trifásica	Und.	400
	2.4	Correa Plástica de amarre	Und.	50 000
	2.5	Tubo PVC 3/4"	Und.	20 000
	2.6	Tubo PVC 1 1/2"	Und.	1 000
	2.7	Curvas PVC 90° 1 1/2"	Und.	1 000
	2.8	Curvas PVC 3/4"	Und.	25 000
	2.9	Curvas PVC 90° 2"	Und.	100

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum N.º C-1081-2024 el 29 de agosto del 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados - Recursos Propios de Electro Ucayali S.A.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde.

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

El requerimiento puede ser cubierto por un solo proveedor, por lo que no se recomienda la distribución de la buena pro.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA**Ítems 1 y 2:**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario y de acuerdo al siguiente cronograma.

- ✓ 1ra. Entrega : 30 días calendario después de la suscripción del contrato.
- ✓ 2da. Entrega : 60 días calendario después de la primera entrega.
- ✓ 3ra. Entrega : 90 días calendario después de la segunda entrega.

Íte m	Sub Ítem	Descripción	Unidad	1ra Entrega	2da Entrega	3ra Entrega	Cantidad Total
1	1.1	Tubo de Fierro Galvanizado 1" - 6.40 m	Unid.	50	0	0	50
	1.2	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4" x 3.20 m	Unid.	1000	0	1000	2000
	1.3	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4 x 6.40 m	Unid.	200	100	200	500
	1.4	Alambre Galvanizado N° 14	Unid.	200	200	600	1000
2	2.1	Conector Dentado Morceto 16-95 mm2	Unid.	500	500	2000	3000
	2.2	Tapa Polimérica Trifásica	Unid.	100	100	300	500
	2.3	Caja portamedidor polimérica trifásica	Unid.	200	0	200	400
	2.4	Correa plástica de amarre	Unid.	10000	10000	30000	50 000
	2.5	Tubo PVC 3/4"	Unid.	10000	5000	5000	20 000
	2.6	Tubo PVC 1 1/2"	Unid.	500	200	300	1000
	2.7	Curva PVC 90° 1 1/2"	Unid.	500	200	300	1000
	2.8	Curva PVC 3/4"	Unid.	5000	10000	10000	25 000
	2.9	Curvas PVC 90° 2"	Unid.	50	50	0	100

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), en la caja de Electro Ucayali S.A. La copia se entregará en el Departamento de Logística, sito en la Av. Circunvalación N.º 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento y Región de Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 horas, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Pago al contado y en efectivo, solo en el Área de Recaudación de Electro Ucayali S.A., sito en Av. Circunvalación N.º 300, Yarinacocha – Pucallpa.
- ✓ Depósito en Cuentas Corrientes:
 1. Banco Continental Moneda Nacional: N.º 0011-0306-80- 0100005488.
CCI N.º 011-306-80-000100005488
 2. Banco de Crédito Moneda Nacional: N.º 480-0003161-0-13.
CCI N.º 002-480-000003161013-22
 3. Banco Interbank Moneda Nacional: N.º 760-0001150299.
CCI N.º 003-760-000001150299-64
 4. Banco Scotiabank Moneda Nacional: N.º 000-0744301.
CCI N.º 009-322-000000744301-93

CCI (Código de Cuenta Interbancaria)

La copia se entregará en el Departamento de Logística de Electro Ucayali S.A., sito en Av. Circunvalación N.º 300, Yarinacocha – Pucallpa.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N.º 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N.º 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Decreto Supremo N.º 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N.º 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N.º 377-2019-EF, N.º 168-2020EF, N.º 250-2020-EF y N.º 162-2021-EF.
- Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Código Civil.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) **Para el Ítem N.º 01**
Presentación del **Anexo N.º 3A, 3B y 3C** Tabla de Datos Técnicos Garantizados, debidamente llenadas, selladas y firmadas.
- f) **Para el Ítem N.º 02**
Presentación del **Anexo N.º 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J y 3K** Tabla de Datos Técnicos Garantizados, debidamente llenadas, selladas y firmadas.
- g) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- i) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa

- a) *Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. **(Anexo N.º 7)***
- Para Ítem N.º 01**
- b) *Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N.º 10)***

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁵ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁶ (**Anexo N° 11**).
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁷. (**Ítem 1 y 2**)
- i) Correo electrónico para comunicaciones durante la ejecución contractual (para actividades de índole administrativo).

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁸.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

⁵ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁶ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁷ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁸ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar de manera electrónica la documentación requerida a través de la Mesa de Partes Virtual de Electro Ucayali S.A., al cual se accede en el siguiente link: <https://quipus.electroucayali.com.pe/pages/inicio>, en el horario de las 00:01 horas hasta las 23:59 horas.

Asimismo, se precisa que para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento será en forma física en la Mesa de Partes de Electro Ucayali S.A., sito en la Av. Circunvalación N.º 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00 y 14:00 a las 18:00 horas, dirigido al Departamento de Logística de Electro Ucayali S.A.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO

Para ítems 1 y 2:

Electro Ucayali S.A., realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos a cuenta, de acuerdo a los cronogramas de entrega respectivos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, Electro Ucayali S.A., debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del área de almacén.
- Informe del administrador de contrato emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Informe de la actividad realizada (este informe debe estar visado por el proveedor en todas las hojas).
- Comprobante de pago electrónico impreso [Cuando se trate de factura tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago "crédito". (2) Debe indicar la fecha o fechas de vencimiento del pago único o de las cuotas, y los montos correspondientes a cada cuota. (3) Debe indicar los montos correspondientes a cada cuota. (4) Debe indicar el monto neto pendiente de pago, descontando las retenciones del IGV, detracciones que deba efectuar el adquirente o usuario y otras deducciones de pago. (5) Debe enviar el archivo XLM de la factura al siguiente correo electrónico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe] [Cuando se trate de recibo por honorarios tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago "crédito". (2) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago. (3) Debe indicar la fecha o fechas de vencimiento de pago único o de las cuotas. (4) Debe indicar los montos correspondientes a cada cuota. (5) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago descontando la retención del impuesto a la renta de cuarta categoría. (6) Debe enviar el archivo XLM del recibo por honorario al siguiente correo electrónico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe - Copia impresa del correo electrónico donde conste el envío del archivo XLM (factura o recibo por honorario) al correo electrónico recepcioncpe@electroucayali.com.pe.

Dicha documentación se debe presentar de forma digital por Mesa de Partes Virtual de Electro Ucayali S.A., a través del siguiente link <https://quipus.electroucayali.com.pe/pages/inicio>, en el horario de las 00:01 horas hasta las 23:59 horas.


CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**“ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DIVERSOS PARA EL SERVICIO
DE SANEAMIENTO DE SISTEMA
DE MEDICIÓN POR SEGURIDAD
PÚBLICA Y NUEVAS
INSTALACIONES CLIENTES
COMUNES”.**

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 1 de 29

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"Adquisición de materiales diversos para el servicio de saneamiento de sistema de medición por seguridad pública y nuevas instalaciones de clientes comunes.

2. ÍTEM DEL PAC

LP-012-2024-EU.

3. ÁREAS USUARIAS:

Atención al Cliente, Dpto. de Comercialización, Servicios Eléctricos de Pucallpa, Aguaytía, Atalaya y Purús

4. OBJETIVO ESTRATEGICO

OE1 – Incrementar el valor económico

La Adquisición de materiales eléctricos es para la atención a la resolución de Osinergmin N° 047-2009 OS/CD "Procedimiento Administrativo de Atención de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural" y la resolución RCD N° 228-2009-OS/CD "Procedimiento para la supervisión de Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública", debido a que no se cuenta con materiales suficientes en el almacén central y mantener el abastecimiento de materiales para la atención de las actividades comerciales de clientes comunes.

5. FINALIDAD PÚBLICA

Los materiales eléctricos para las actividades comerciales del presente requerimiento permitirán la ejecución de la instalación de acometidas eléctrica y así satisfacer la demanda de la población que requiere el servicio básico de Electricidad

Asimismo, permitirá cumplir con el saneamiento de los sistemas de medición solicitados por Osinergmin a través de supervisiones especiales, llevadas a cabo de forma quincenal.

6. ANTECEDENTES

La adquisición de los materiales es destinado para dar cumplimiento a las solicitudes (nuevos suministros monofásicos y trifásicos, reubicación de suministros, reactivación de suministros, incremento de potencia y otros) para cumplir con los indicadores de la Resolución de Osinergmin N° 047- 2009 OS/CD "Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario, en el Servicio Público de Electricidad", Resolución de Osinergmin N° 228-2009-OS/CD "Procedimiento para la supervisión de Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública", otros Procedimientos Normativos.

7. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Por la presente se establece las especificaciones técnicas mínimas de los materiales de ferretería que será utilizados para la instalación de acometidas eléctricas y saneamiento de los sistemas de medición dentro del ámbito de concesión de Electro Ucayali S.A.

7.1 Objetivo Específico Ítem N° 1


Adquirir Tobos de Fierro Galvanizado y Alambre Galvanizado para la instalación de suministros eléctricos y saneamiento de las conexiones eléctricas, que permitan que la acometida esté correctamente protegida, mitigando riesgo eléctrico al evitar su contacto con partes metálicas.



Firmado digitalmente por:
CCANTO HUAMAN Miguel FAU
20232238273 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/10/2024 18:08:09-0500



Firmado digitalmente por:
RAMOS TACZA Efraín FAU
20232238273 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/10/2024 18:11:56-0500

 Electro Ucayali ENERGÍA PARA EL DESARROLLO	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 2 de 29

7.2 Objetivo Específico Ítem N° 2

Adquirir conectores dentados morceto; tapa polimérica trifásica, caja portamedidor polimérica trifásica; correa plástica de amarre; tubos PVC; curvas PVC, el cual nos permitirá realizar la conexión de las acometidas a la red de baja tensión de las instalaciones domiciliarias y atención de emergencias.

8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de los materiales de ferretería para acometidas domiciliarias eléctricas.

8.1 Descripción y Cantidad de Bienes:

La adquisición deberá darse considerando las siguientes cantidades para los ítems 1 y 2:

Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	1.1	Tubos de Fierro Galvanizado 1" - 6.40 m	Und.	50
	1.2	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4 x 3.20 m	Und.	2 000
	1.3	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4 x 6.40 m	Und.	500
	1.4	Alambre Galvanizado N° 14	Kg.	1000
2	2.1	Conector Dentado Morceto 16- 95mm ²	Und.	3 000
	2.2	Tapa Polimérica Trifásica	Und.	500
	2.3	Caja Portamedidor Polimérica Trifásica	Und.	400
	2.4	Correa Plástica de amarre	Und.	50 000
	2.5	Tubo PVC 3/4"	Und.	20 000
	2.6	Tubo PVC 1 1/2"	Und.	1 000
	2.7	Curvas PVC 90° 1 1/2"	Und.	1 000
	2.8	Curvas PVC 3/4"	Und.	25 000
	2.9	Curvas PVC 90° 2"	Und.	100

8.2 Características Técnicas:

El postor presentará con su oferta técnica las tablas de datos técnicos garantizados (**Anexos N.º 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12 y 13**), debidamente llenadas, selladas y firmadas.

En caso no presenten las tablas de datos técnicos garantizados o si estás no cumplen con las especificaciones técnicas, la propuesta será declarada como "NO ADMITIDA", generando el rechazo de la propuesta, no pudiendo ser subsanado conforme lo establece el Art. 60 del RLCE.

8.2.1 Ítem N° 1:

a) Tubo de Fierro Galvanizado

Características generales:


- Tubos de F° G° 1"x 6.40 m (resistencia al sol con temperaturas de 70°).
- Tubos de F° G° ¾" x 3.20 m (resistencia al sol con temperaturas de 70°)
- Tubos de F° G° ¾" x 6.40 m (resistencia al sol con temperaturas de 70°).

En el **Anexos N° 01, 02 y 03** se detalla las características técnicas e imágenes referenciales.

b) Alambre Galvanizado



Firmado digitalmente por:
CCANTO HUAMAN Miguel FAU
20232236273 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 01/10/2024 18:08:24-0500

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO Página 3 de 29
---	--	--

Características generales:

- El alambre deberá ser adecuado para los vientos del mástil de F°G°.
- Resistente al sol, agua, aceite, ácido, álcalis, productos químicos corrosivos.

En el **Anexo N° 04**, se detalla las características técnicas e imágenes referenciales.

8.2.2 Ítem N° 2:**a) Conector Dentado Morceto 16- 95mm²**

En el **Anexo N° 05**, se detalla la tabla de especificaciones técnicas:

Características generales:

- **Secciones Abarcadas**

Es de fundamental importancia que los rangos de secciones comprendidas para cada tamaño de conector sean estrictamente observados por los oferentes, ya que no se considerará apto un modelo que, por abarcar un rango muy amplio de secciones, incluya dentro de ellas a los tamaños requeridos por la empresa de energía.

Los conectores deberán, de acuerdo a su tamaño, abarcar las secciones indicadas en la tabla a continuación, debiendo satisfacer todos los ensayos para la sección mayor equivalente expresada en mm², AWG o MCM.

- **Bulonería**

Los bulones a emplear serán de cabeza hexagonal y podrán estar provistos, de acuerdo al diseño, de arandelas elásticas para evitar que se aflojen debido a las vibraciones y esfuerzos propios del servicio, de acuerdo a la norma DIN 2093 o similar.

Conductor Principal		Conductor Derivado	
Sección	Material	Sección	Material
16 a 95 mm ²	Al-Cu	4 a 35 mm ²	Al-Cu

- **Torque de Ajuste de las Mordazas**


Los bulones de cierre contarán con un sistema que limite el torque máximo, a aplicar al mismo, por fusible mecánico. Luego de instalado el conector deberá ser factible su desarme mediante herramienta común.

Las torques máximas por emplear no superarán los indicados a continuación:

15 daNm para S < 90 mm² (AWG 4/0)

20 daNm para S < 95 mm² (AWG 4/0)

Nota: El proveedor ganador realizará la prueba de torque de los morcetos de 16 a 95 mm² en la primera entrega con sus propios equipos calibrados en las instalaciones de Electro Ucayali ubicados en Av. Circunvalación N° 300 – Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en horarios de lunes a viernes en los horarios de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y 14:00 p.m. a 17:00 p.m.

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 4 de 29

- **Aislamiento**

El conector instalado deberá quedar totalmente aislado, desde el punto de vista eléctrico y sellado herméticamente a la entrada de la humedad.

Las partes metálicas accesibles estarán libres de potencial y permitirán su instalación bajo tensión.

El cuerpo del conector será íntegro de material sintético aislante y los dientes estarán cubiertos por un capuchón de material elastómero de las características descritas en el **Anexo N° 05**.

- **Capuchón elastómero aislante**

El material correspondiente será adecuado para satisfacer las funciones de aislamiento eléctrico y para sellar herméticamente la conexión. El mismo deberá cumplir con los ensayos de tipo para el aislamiento que se especifican en la presente norma.

El material aislante deberá ser apto para soportar las condiciones ambientales a las que será expuesto, tales como humedad, temperatura, radiación solar y otras.

- **Grasa neutra**

Las materias primas a utilizar en su elaboración serán grasas sintéticas sin base de jabón metálico, aptas para evitar la oxidación en el aluminio o en el aluminio/cobre y que no desarrollen ataque químico sobre los materiales en contacto.

Deberá ser inhibidora de la corrosión. No deberá contener partículas metálicas en suspensión.

No deberá sufrir transformaciones en contacto con el aire y no debe oxidarse. Si desprende productos volátiles, éstos no deberán tampoco agredir a los materiales del conector, conductores y cobertura aislante. Deberá poseer un aspecto translúcido y color blanco.

De acuerdo a la norma ASTM D217 deberá poseer una consistencia de grado NLGI 3 con un coeficiente de penetración trabajada entre 220-250.

De acuerdo con sus componentes espesantes no deberá poseer punto de goteo de acuerdo al ensayo especificado en la ASTM D 566, sino que carbonizará en valores superiores a los 350 °C.

b) Tapa polimérica trifásica

Características técnicas de la tapa polimérica trifásica de caja porta medidor.

Las tapas de las cajas portamedidor trifásicas, deberán de cumplir con las dimensiones indicadas en los planos del Gráfico N° 01. (**Ver Anexo N°06**).


En el **Anexo N° 06**, se detalla las características técnicas numeral 3.

En el **Anexo N° 07**, se detalla imágenes referenciales.

Perno de seguridad en la tapa.

El contratista proveerá por cada caja porta medidor trifásica lo siguiente:

- 01 tornillo metálico antifraude de cabeza triangular (se utilizará para unir la tapa de la caja)
- 01 tornillo metálico antifraude de cabeza triangular (se utilizará para trabar

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO Página 5 de 29
---	--	--

el accionador del interruptor termo magnético en la posición de interruptor abierto).

Asimismo, por cada 50 cajas, el postor proveerá lo siguiente:

- 20 tornillo metálico antifraude de cabeza triangular.

c) Caja Portamedidor Polimérica Trifásica

Requisitos según Leyes y Reglamentos Técnicos:

Para el diseño, fabricación y pruebas de la caja portamedidor se deberá cumplir con las prescripciones de la última versión de las normas siguientes:

IEC 62208: Empty enclosures for low-voltage switchgear and control gear assemblies - General requirements.

IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

IEC 62262: Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code).

IEC 60695: Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods.

Condiciones Normales de Servicio y Operación

✓ Condiciones Ambientales de Servicio

La caja portamedidor se instalarán en los sistemas eléctricos cuyas características ambientales son las siguientes:

Tipo de instalación	: Exterior
Temperatura ambiente	: 24°C a 38°C
Humedad relativa	: 80% a 85%
Altura máxima	: 154 msnm
Índice máximo UV	: 15

✓ Condiciones de operación del sistema

Las características técnicas del sistema, son las siguientes:

Tensión nominal del sistema	: 380/220 V
Frecuencia de servicio	: 60 Hz.
Temperatura al interior de la caja	: 70°C


Características Generales:

Caja porta medidor trifásico Polimérico con tapa.

La caja y su tapa serán construidas de un material polimérico con tapa transparente, con espesor de marco y tapa de 3 mm y de espesor de cajón de 3 mm.

En la parte superior de la caja se ubicará un agujero, para el ingreso de un tubo de PVC SAP de 1 ½" de diámetro. El fabricante preverá la hermeticidad adecuada para evitar el ingreso de humedad y agua, en épocas de precipitaciones pluviales.

En el interior de la caja deberá contar con ranuras fijadas para distintos tipos de medidor. Respecto al acabado, la caja deberá ser lo más hermético posible, debiendo protegerse el agujero para el ingreso del cable de

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 6 de 29

acometida.

Las tapas de las cajas portamedidor, deberán de cumplir con las dimensiones indicadas en los planos. Todas las tapas tendrán 2 ventanas con dimensiones especificadas, debiendo ser cubiertas por una mica transparente. Resistente a los rayos ultravioletas.

La construcción caja, tapa, mecanismo de reseteo, que estará conformado por el portainterruptor en la parte interna de la tapa.

Cerradura caja porta medidor trifásica.

La tapa tendrá agujeros de 12 mm de diámetro al interior por 20 mm de longitud, espaciados según la dimensión de la caja porta medidor trifásica. Donde alojará los tornillos de seguridad antifraude y que este se asegurará mediante un receptor que estará soldado en la caja porta medidor, adecuado para asegurar mediante los tornillos antifraude que serán de 3/4" de diámetro. Se puede observar en el plano como detalle de cerradura.

Perno de seguridad en la tapa.

El contratista proveerá por cada caja porta medidor trifásica lo siguiente:

- 01 tornillo metálico antifraude de cabeza triangular (se utilizará para unir la tapade la caja)
- 01 tornillo metálico antifraude de cabeza triangular (se utilizará para trabar el accionador del interruptor termo magnético en la posición de interruptor abierto).


Asimismo, por cada 50 cajas, el postor proveerá lo siguiente:

- 01 llave extractora triangular.
- 20 tornillo metálico antifraude de cabeza triangular.
- 01 llave extractora que externamente permita colocar el interruptor termo magnético en la posición abierto.

Cerradura de la caja

La caja portamedidor deberá ser provista de un perno de seguridad de rosca W 1/4" con 20 pasos por pulgada de material acero inoxidable, tanto el perno y la inserción deben ser del mismo material, los detalles de los pernos de seguridad en la tapa se muestran en el **Gráfico N° A**.

Mientras el perno de seguridad no sea intervenido, el diseño de la caja deberá asegurar la integridad de la medida y registro de energía eléctrica, impidiendo que se produzcan intervenciones o accesos no autorizados o fraudulentos de usuarios o extraños. Se precisa que debe aceptar la instalación de precinto tipo fuerza cuyas especificaciones técnicas se muestran en el **Gráfico N° A**.

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 7 de 29

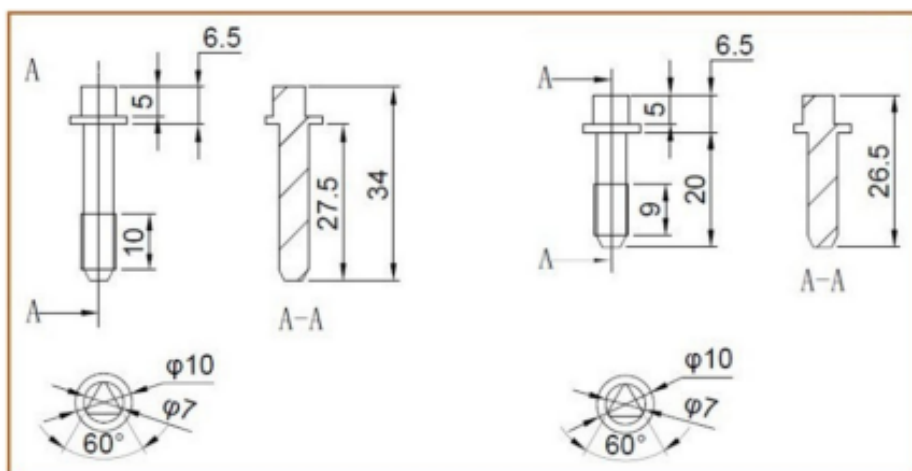


Gráfico N° A: Detalles de los pernos de seguridad en la tapa

Accionador de interruptor

Está conformado por el soporte del interruptor, sistema de reseteo y el seguro de corte, para el cumplimiento y accionamiento correctamente del mecanismo de apertura y cierre del interruptor termo magnético deberán cumplir con las dimensiones que se especifican en los planos de detalle.

Soporte del interruptor

Se utilizará platina de 2 mm de espesor y las dimensiones serán las adecuadas para la sujeción de lo siguiente:

- 01 interruptor termomagnético de 3x63 ampere para caja trifásica.

Cuyo mecanismo debe garantizar la apertura y cierre del sistema de protección. Según plano indicado en el plano de detalle.

Sistema de reseteo.

El mecanismo de reseteo, cumplirá la función de apertura y cierre accionando internamente al interruptor a través de una ventana de acceso al térmico que no implique abrir la tapa caja portamedidor, debe tener la posibilidad de poder colocarle un tornillo que impida el accionamiento por parte de personas ajenas al suministro. Su construcción cumplirá con los detalles que se explica en el **Gráfico N° 1 (Ver Anexo N° 06.** Para la maniobra externa del activador, deberá contar con una llave extractora cuyo diámetro de rosca sin fin será de 4 mm.

En el **Anexo N° 06**, se detalla la tabla de especificaciones técnicas.

d) Correa Plástica de amarre


Características Generales:

Material de Composición : Nylon 100% Genuino

Características : - Retardante a la llama
 - Bordes Redondeados que no dañe el aislamiento del cable.

Medida : 10 MM X 400MM

Color : Negro

 Electro Ucayali <small>ENERGÍA PARA EL DESARROLLO</small>	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 8 de 29

La correa plástica de amarre debe cumplir las características especificadas del **Anexo N° 08**.

e) Tubos y Curva de PVC

Características generales:

La tubería y curvas de PVC, utilizado para la instalación de acometidas domiciliarias deberán ser fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P), de diámetros nominales, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de fabricación 399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI).

La tubería y curvas de PVC, será resistente al calor, resistente al fuego autoextinguible, con una resistencia de aislamiento mayor de 100 MΩ, resistente a la humedad y a los ambientes químicos, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio.

Deberá estar marcada en forma indeleble indicándose el nombre del fabricante o marca de fábrica, clase o tipo de tubería "P" si es pesada y diámetro nominal en milímetros.

Las características técnicas se detallan en los **Anexos N° del 09 al 13**.

8.3 Impacto ambiental para los Ítems 1 y 2:

El proveedor se hará cargo de cualquier impacto ambiental negativo generado durante el servicio, debe cuidar el medio ambiente antes, durante y después de la actividad.

8.4 Condiciones de operación para los Ítems 1 y 2:

Los materiales de ferretería para acometidas eléctricas serán instalados bajo las siguientes condiciones ambientales y de operación del sistema:

✓ Condiciones Ambientales

La zona de concesión de Electro Ucayali S.A, presenta las características ambientales siguientes:

Temperatura ambiental	: 24°C a 38°C
Humedad relativa	: 80% a 85%
Altura máxima	: 154 msnm

✓ Condiciones de operación del sistema


Las características de operación del sistema son las siguientes:

Nivel de Tensión	: 220 V, 380/220 V.
Frecuencia de servicio	: 60 Hz

8.5 Embalaje para los Ítems 1 y 2:

El fabricante preverá las condiciones óptimas de manipulación y transporte de los materiales, a fin de evitar los rupturas o fisuras durante su traslado desde la fábrica hasta los almacenes de Electro Ucayali S.A., así mismo para el embalaje se deberán tener las siguientes consideraciones:

- Identificación en el embalaje por paquete.
- Dentro del paquete contendrá el listado según paquete.
- De corresponder debe contener las instrucciones de utilización, las cuales contendrán información necesaria para su uso, las instrucciones deberán estar en

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 9 de 29

idioma castellano, en forma clara y legible, no presentando información ambigua.

8.6 Transporte para los Ítems 1 y 2:

El proveedor será responsable del traslado de los materiales hasta el sitio indicado por el propietario incluyendo entre otros:

- Embalaje, carga y transporte desde el lugar de fabricación hasta los almacenes de Electro Ucayali S.A.
- Transporte al sitio indicado por el propietario.
- Operaciones de descarga y de ubicación en los lugares y/o almacenes indicados por el propietario, incluye el costo de los equipos necesarios para realizar esta actividad. Estas operaciones de carga y descarga de los materiales para instalación de acometidas eléctricas deben realizarse empleando grúas, sujetando convenientemente las estructuras con sogas lo cual evitará someterlos a esfuerzos mecánicos que podrían dañar la estructura de los materiales.
- Embalaje, carga y transporte desde el lugar de procedencia hasta el almacén de Electro Ucayali S.A.
- Operaciones de descarga y de entrega en el almacén de Electro Ucayali S.A., considerándose costo de los equipos necesarios para realizar esta actividad.

8.7 Seguro para los Ítems 1 y 2:

Para el proceso de carga y descarga de los bienes, el contratista deberá asegurar que la transportista tenga seguros de su personal asociados a SCTR pensión y salud.

8.8 Garantía Comercial

El proveedor ganador presentará para la entrega de los bienes la garantía comercial, a través de la cual garantizará la calidad técnica de los materiales eléctricos siguientes:

Ítem N.º 01

- Tubos de fierro galvanizado
- Alambre galvanizado


Ítem N.º 02

- Conector dentado morceto
- Tapa polimérica trifásica
- Caja portamedidor polimérica trifásica
- Correa plástica de amarre
- Tubos de pvc
- Curvas de pvc

La garantía comercial deberá ser un **periodo mínimo de dos (02) años** contados a partir de la entrega de los bienes en nuestro almacén, periodo durante el cual queda obligado a reponer o reemplazar los bienes que presenten defectos de fábrica atribuibles al diseño y/o proceso de fabricación, debiendo asumir los gastos que deriven de la reposición o reemplazo de los mismos sin ningún costo adicional para Electro Ucayali S.A. en un plazo máximo de quince (15) días calendario.

8.9 Lugar de entrega para los ítems 1 y 2:

Los bienes adquirir deberán ser entregados en los almacenes de Electro Ucayali S.A. ubicados en Av. Circunvalación N° 300 – Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en horarios de lunes a viernes en los horarios de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y 14:00 p.m. a 17:00 p.m.

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 10 de 29

8.10 Plazo para la entrega:**Para los ítems 1 y 2:**

El plazo de entrega será de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de día siguiente de la suscripción del contrato y de acuerdo al siguiente cronograma.

- ✓ 1ra. Entrega : 30 días calendario después de la suscripción del contrato.
- ✓ 2da. Entrega : 60 días calendario después de la primera entrega.
- ✓ 3ra. Entrega : 90 días calendario después de la segunda entrega.


Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	1ra Entrega	2da Entrega	3ra Entrega	Cantidad de Total
1	1.1	Tubo de Fierro Galvanizado 1" - 6.40M (TIPO BASTON)	Unid.	50	0	0	50
	1.2	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4" - 3.20M (TIPO BASTON)	Unid.	1000	0	1000	2000
	1.3	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4 X 6.40 m. (TIPO BASTON)	Unid.	200	100	200	500
	1.4	Alambre Galvanizado N° 14	Unid.	200	200	600	1000
2	2.1	Conector Dentado Morceto 16-95 mm2	Unid.	500	500	2000	3000
	2.2	Tapa Polimérica Trifásica	Unid.	100	100	300	500
	2.3	Caja portamedidor Polimérica trifásica	Unid.	200	0	300	500
	2.4	Correa Plástica de amarre	Unid.	10000	10000	30000	50000
	2.5	Tubo PVC 3/4"	Unid.	10000	5000	5000	20000
	2.6	Tubo PVC 1.1/2"	Unid.	500	200	300	1000
	2.7	Curva PVC 90° 1.1/2"	Unid.	500	200	300	1000
	2.8	Curva PVC 3/4"	Unid.	5000	10000	10000	25000
	2.9	Curvas PVC 90° 2"	Unid.	50	50	0	100

Pruebas técnicas para los ítems 1

- El fabricante o proveedor deberá proporcionar junto con la entrega del bien un listado de las pruebas a realizar a los productos.
- El método de prueba deberá ser especificado haciendo referencia a la norma aplicable o dando una descripción del método de prueba.
- El fabricante o proveedor deberá proporcionar la documentación de cada uno de los Protocolos y Reportes de pruebas firmados por un especialista y responsable del trabajo, como constancia del cumplimiento de requerimientos de pruebas técnicas realizadas, según se indica en las presente especificaciones técnicas realizadas.

Pruebas técnicas para los ítems 2

- El fabricante o proveedor deberá proporcionar junto con la entrega del bien un listado de las pruebas a realizar a los productos.
- El método de prueba deberá ser especificado haciendo referencia a la norma aplicable o dando una descripción del método de prueba.
- El fabricante o proveedor deberá proporcionar la documentación de cada uno de los Protocolos y Reportes de pruebas firmados por un especialista y responsable del trabajo, como constancia del cumplimiento de requerimientos de pruebas técnicas realizadas, según se indica en las presente especificaciones técnicas realizadas.

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 11 de 29

9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

9.1 Perfil General del Proveedor

- El proveedor debe tener el Registro Nacional de Proveedores del OSCE vigente en el rubro: Bienes.
- El proveedor puede ser persona natural o jurídica.
- No tener impedimento legal para contratar con el Estado.
No tener sanción vigente en el registro de sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado.

9.2 Obligaciones del proveedor

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.
- Cumplir con el protocolo de ingreso a Electro Ucayali S.A. y los avisos de seguridad interna de Electro Ucayali S.A.

9.3 Otras Obligaciones de Electro Ucayali S.A.

- Proporcionar a la Contratista los documentos e información necesaria para la adecuada ejecución de la prestación a su cargo.

9.4 Adelantos.

Electro Ucayali S.A. no otorgará y/o pagará adelantos de la contraprestación a favor del proveedor.

9.5 Subcontratación.

Está prohibida la subcontratación parcial o total de la prestación a cargo del proveedor.

9.6 Confidencialidad.

El proveedor y/o su personal que asigne para el cumplimiento de las actividades del servicio y/o entrega de bien se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma a terceros, cualquier información que hubiese recibido directa o indirectamente de Electro Ucayali S.A o que hubiese sido generada como parte de la ejecución de la prestación. El incumplimiento de esta obligación es causal de resolución del pedido de compra y de ser el caso, Electro Ucayali S.A podrá interponer las acciones legales que correspondan, aún después de ejecutado y/o culminada la ejecución de la prestación a cargo del proveedor.

9.7 Medida de control durante la ejecución contractual.

El área usuaria en coordinación con el Departamento de Logística fiscalizará la autenticidad de aquella documentación que amerite corroborar su veracidad.


9.8 Conformidad de los Bienes.

a) Área que recepciona

El área de almacén del Departamento de Logística recepciona físicamente los bienes objeto de entrega.

b) Área que brinda conformidad.

La conformidad del bien estará a cargo del Administrador de Contrato, designado

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 12 de 29

por la Gerencia Comercial de Electro Ucayali S.A.

c) Procedimiento

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días calendario de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que Electro Ucayali S.A. se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días calendarios siguientes. De existir observaciones, Electro Ucayali S.A. las comunica al proveedor, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) días calendario ni mayor de ocho (08) días calendario. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

Cuando Electro Ucayali S.A. exceda el plazo previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliera a cabalidad con la subsanación, Electro Ucayali S.A. puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar, sin considerar los días de retraso en los que pudiera incurrir Electro Ucayali S.A.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso Electro Ucayali S.A. no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

9.9 Forma, requisitos y plazo para el pago.


a) Forma de pago ítem 1 y 2

El pago se efectuará en pagos a cuenta, acuerdo a los cronogramas de entregas respectivos, previa conformidad del administrador del contrato.

b) Requisitos para el pago ítem 1 y 2

Para el pago de la contraprestación Electro Ucayali S.A. previamente debe contar con los siguientes documentos:

- Copia de la Guía de remisión y el ingreso al almacén central de Electro Ucayali S.A.
- Informe de la actividad realizada (este informe debe estar visado por el proveedor en todas las hojas).
- Comprobante de pago electrónico impreso [Cuando se trate de factura tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago "crédito". (2) Debe indicar la fecha o fechas de vencimiento del pago único o de las cuotas, y los montos correspondientes a cada cuota. (3) Debe indicar los montos correspondientes a cada cuota. (4) Debe indicar el monto neto pendiente de pago, descontando las retenciones del IGV, deducciones que deba efectuar el adquiriente o usuario y otras deducciones de pago. (5) Debe enviar el archivo XLM de la factura al siguiente correo electrónico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe] [Cuando se trate de recibo por honorarios tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago "crédito". (2) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago. (3) Debe indicar la fecha o fechas de vencimiento de pago único o de las cuotas. (4) Debe indicar

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 13 de 29

los montos correspondientes a cada cuota. (5) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago descontando la retención del impuesto a la renta de cuarta categoría. (6) Debe enviar el archivo XLM del recibo por honorario al siguiente correo electrónico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe

- Copia impresa del correo electrónico donde conste el envío del archivo XLM (factura o recibo por honorario) al correo electrónico recepcioncpe@electroucayali.com.pe.

c) Plazo para el pago.

Electro Ucayali S.A. paga las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de la prestación, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el presente término de referencia.

9.10 Sistema de contratación

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

9.11 Procedimiento de ampliación de plazo

De presentarse hechos generadores de atraso o paralización en la ejecución de la prestación, el proveedor solicita ampliación de plazo dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La solicitud debe estar debidamente sustentada con elementos probatorios que lo respalden.

Electro Ucayali S.A. responde dicha solicitud y la notifica al proveedor dentro del plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de la recepción de la solicitud de ampliación de plazo.

La solicitud de ampliación de plazo debe presentarse por mesa de partes virtual de Electro Ucayali S.A. cuya dirección de acceso es la siguiente: <https://www.electroucayali.com.pe/Portal/>

9.12 Penalidad por retraso o mora

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, Electro Ucayali S.A. le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días; F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.


El plazo se refiere a la etapa que debió ejecutarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada.

9.13 Responsabilidad por vicios ocultos.

La conformidad del servicio por parte de Electro Ucayali S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 173° de su Reglamento.

El plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos es de un cinco (05) años contado a partir de la conformidad otorgada por Electro Ucayali S.A.

 Electro Ucayali ENERGÍA PARA EL DESARROLLO	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 14 de 29

10. CLÁUSULA DE AUDITORÍA:

El proveedor se obliga a emitir a Electro Ucayali S.A. informes y/o reportes de los casos o prestaciones a su cargo dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles de requerido, ya sea vía correo electrónico o por medio escrito. Esta obligación también deberá ser cumplida por el proveedor cuando el informe y/o reporte le sea solicitado directa o indirectamente por nuestra Sociedad Auditora (SOA) o cualquier otra instancia del Sistema Nacional de Control, dentro del mismo plazo, incluso después de haber concluido la relación contractual con Electro Ucayali S.A.

11. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales y otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio y/o bien aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales y otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la recepción del pedido de compra del que estos términos de referencia forman parte integrante.

12. CLÁUSULA ANTISOBORNO:

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, y el artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del pedido de compra, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.


De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del pedido de compra y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

13. CLÁUSULA DE POLÍTICA ANTISOBORNO Y DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE ELECTRO UCAYALI S.A.


Es obligación del proveedor o contratista - contratante con Electro Ucayali S.A. cumplir cabalmente la "Política Antisoborno y del Modelo de Prevención del Delito de Electro Ucayali S.A.", la cual rechaza y prohíbe absolutamente la comisión de cualquier delito.



Firmado digitalmente por:
CCANTO HUAMAN Miguel FAU
20232236273 soft

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 15 de 29


Dicha política está disponible en el portal web institucional de Electro Ucayali SA, al que se puede acceder directamente desde los siguientes enlaces web:
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13034&id_tema=5&ver= o <https://acortar.link/vRDjJa>

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 16 de 29

ÍTEM N.º 01**TABLA DE DATOS TÉCNICOS****Anexo N° 01****TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Fº Gº DE 1" x 6.40 m TIPO BASTÓN**

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Tubo Fº Gº de 1" Ø x 6.40 m			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		ISO 065: Carbon Steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1	
1.5	Material de fabricación		Acero SAE 1010, LAC (Laminado en caliente)	
1.6	Diámetro interno	Pulgada	1"	
1.7	Diámetro exterior	mm	> 25.4	
1.8	Espesor	mm	≥ 2.60	
1.9	Longitud	m	6.40	
1.10	Acabado superficial		El acabado de las superficies internas y externas será liso, uniforme y sin poros	
1.11	Roscado		Sin Rosca	
2	Galvanizado			
2.1	Proceso	----	Por inmersión en caliente	
2.2	Espesor promedio mínimo de revestimiento del galvanizado	µm	45	

MARGEN DEL DOBLADO REFERENCIAL**Para tubo de Fierro Galvanizado de 1" – 6.4 m**

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 17 de 29


Anexo N° 02


TUBO DE FIERRO GALVANIZADO F° G° DE 3/4" x 3.20m TIPO BASTÓN

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Tubo F° G° de 3/4" Ø x 3.20 m			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		ISO 065: Carbon Steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1	
1.5	Material de fabricación		Acero SAE 1010, LAC (Laminado en caliente)	
1.6	Diámetro interno	Pulgada	3/4"	
1.7	Diámetro exterior	mm	> 19.05	
1.8	Espesor	mm	≥ 2.60	
1.9	Longitud	m	3.20	
1.10	Acabado superficial		El acabado de las superficies internas y externas será liso, uniforme y sin poros	
1.11	Roscado		Sin Rosca	
2	Galvanizado			
2.1	Proceso	-----	Por inmersión en caliente	
2.2	Espesor promedio mínimo de revestimiento del galvanizado	µm	45	

MARGEN DEL DOBLADO REFERENCIAL

Para tubo de Fierro Galvanizado de 3/4" – 3.2 m

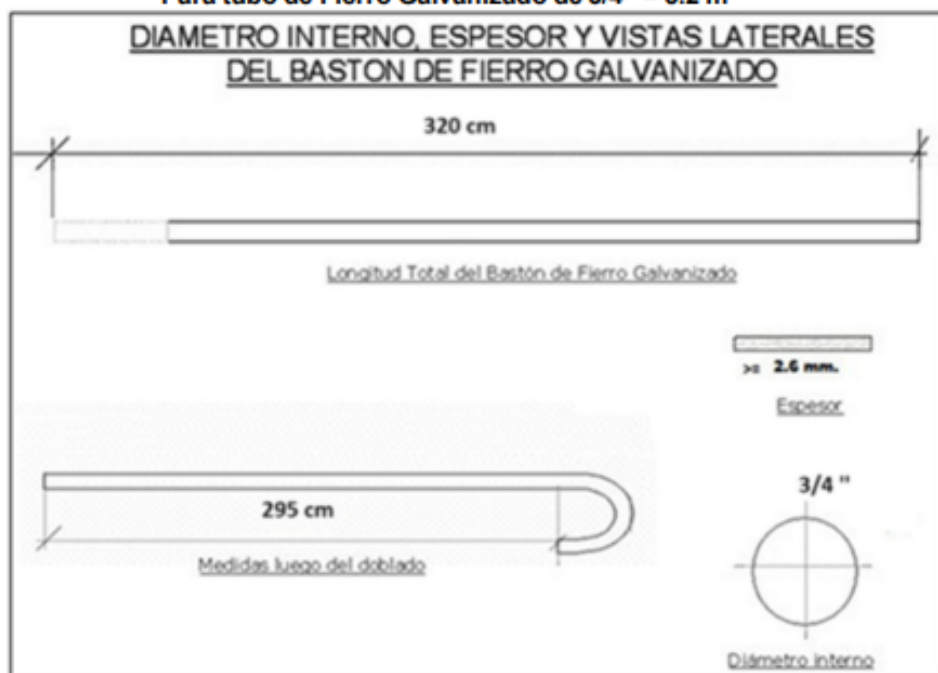

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 18 de 29


Anexo N° 03


TUBO DE FIERRO GALVANIZADO F° G° DE 3/4" x 6.40m TIPO BASTÓN

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Tubo F° G° de 3/4" Ø x 3.20 m			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		ISO 065: Carbon Steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1	
1.5	Material de fabricación		Acero SAE 1010, LAC (Laminado en caliente)	
1.6	Diámetro interno	Pulgada	3/4"	
1.7	Diámetro exterior	mm	> 19.05	
1.8	Espesor	mm	≥ 2.60	
1.9	Longitud	m	6.40	
1.10	Acabado superficial		El acabado de las superficies internas y externas será liso, uniforme y sin poros	
1.11	Roscado		Sin Rosca	
2	Galvanizado			
2.1	Proceso	----	Por inmersión en caliente	
2.2	Espesor promedio mínimo de revestimiento del galvanizado	µm	45	

MARGEN DEL DOBLADO REFERENCIAL

Para tubo de Fierro Galvanizado de 3/4" – 6.40 m

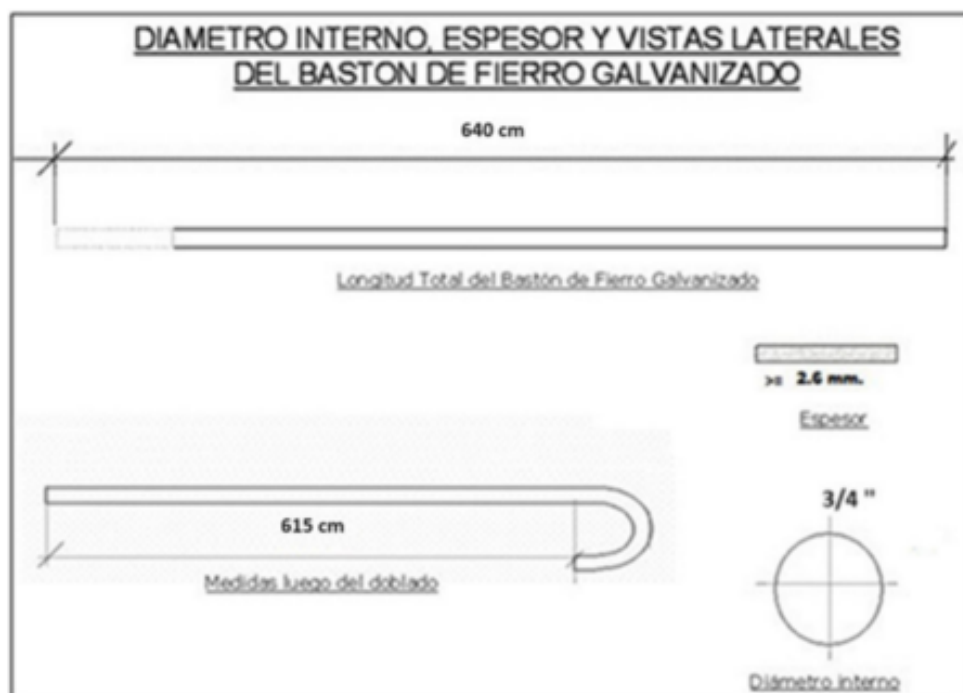

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 19 de 29


Anexo N° 04

ALAMBRE GALVANIZADO N° 14

Calibre	Diámetro(mm)	Resistencia a la Tensión (kg/mm²)
14	2.03	40

IMAGEN REFERENCIAL




	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 20 de 29

ÍTEM N.º 02**Anexo N° 05****CONECTOR DENTADO MORCETO 16 - 95 mm² / 4 – 35 mm²**

N°	Características			Unidad	Valor Requerido	Valor Garantizado	
1	Marca				Indicar		
2	Fabricante				Indicar		
3	Procedencia				Indicar		
4	Norma de Fabricación y Ensayos				NFC-33-020		
5	Condiciones Generales	Climáticas	Mínima / Máxima	°C	-10 a 55		
			Humedad	%	100		
		Temperatura de servicio	Normal	°C	90		
			De sobrecarga	°C	130		
			Corto circuito	°C	250		
		Conexión sobre conductores XLPE				Si	
		Eléctricas	Estanqueidad	KV 1'	6		
		Secciones	Principal	mm²	16 – 95		
			Derivado	mm²	4 – 35		
		Material de cables a utilizar	Principal		AL / CU / AAAC		
Derivado			AL / CU / AAAC				
Par de apriete			(Nm)	18 ± 1			
6	Características constructivas	Conector	Tipo disposición		Paralela		
			Limitador de torque		Si		
			Dientes		Cobre Estaño ó cobre electrolítico al 99.9% con recubrimiento de estaño, Norma ASTM-B545 CLASE E, 30um de espesor		
			Posición de dientes		Fijos al conector		
			Capuchón derivación		Si		
			Tipo de cabeza bulón		Hexagonal		
		Burlonería	Material inoxidable		SAE 1038 y/o Polímero ó Norma AISI grado 201 o superior		
			Aislación	Totalmente aislado		Si	
		Partes metálicas libres de potencial			Si		
		Grasa inhibidora de corrosión	Denominación		Siliconada		
			Punto de Goteo	°C	No tiene		
		7	Medidas mínimas del conector: ancho, largo y alto			mm	34x53x73
8	Peso neto mínimo del conector			gr	120		
9	Envejecimiento climático			Hs / Norma	800hs / ASTM G26		
10	Ensayo de corrosión			Hs / Norma	1000hs / ASTM B117		

IMAGEN REFERENCIAL


- En virtud al **Acogimiento de la Observación N.º 01** (N.º de orden del Formato Electrónico de Consultas y Observaciones) formulada por el participante **ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.** - **Se corrige texto en el ítem 5 del Anexo N° 05, ítem 02.**
- En virtud al **Acogimiento de la Observación N.º 02** (N.º de orden del Formato Electrónico de Consultas y Observaciones) formulada por el participante **ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.** - **Se corrige texto en el ítem 7 del Anexo N° 05, ítem 02.**
- En virtud al **Acogimiento de la Observación N.º 03** (N.º de orden del Formato Electrónico de Consultas y Observaciones) formulada por el participante **ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.** - **Se corrige texto en el ítem 8 del Anexo N° 05, ítem 02.**
- En virtud al **Acogimiento de la Consulta N.º 04** (N.º de orden del Formato Electrónico de Consultas y Observaciones) formulada por el participante **AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS S.C.R.L.** - **Se agrega texto en el ítem 6 del Anexo N° 05, ítem 02.**
- En virtud al **Acogimiento de la Consulta N.º 05** (N.º de orden del Formato Electrónico de Consultas y Observaciones) formulada por el participante **AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS S.C.R.L.** - **Se agrega texto en el ítem 6 del Anexo N° 05, ítem 02.**

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 21 de 29


Anexo N° 06

CAJAS PORTAMEDIDOR POLIMERICA TRIFASICA CON TAPA EXTRAIBLE

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Datos Generales			
1.1	País de Procedencia	-	Indicar	
1.2	Fabricante	-	Indicar	
1.3	Modelo según Fabricante	-	Indicar	
2	Características			
2.1	Normas de Fabricación y Pruebas:	-	IEC 62208, IEC60529, IEC 622262 y otras indicadas en el numeral 2.	
2.2	Tipo de Cerradura, que este no se desprenda de un esfuerzo de (Perno de Seguridad con rosca W ¼")	-	Esfuerzo de tracción ≥ a 50 kgf	
2.3	Sistema de auto traba de acuerdo adiseño indicado en el Gráfico N° 1	-	Si	
2.4	Sistema de Operación del Interruptor termomagnético.	-	Si	
2.5	Peso	gr	(Indicar)	
2.6	Grado de Protección IP para caja portamedidor cerrada, según IEC 60529	IP	≥ IP43 (indicar)	
2.7	Marcado	-	Marca del fabricante	
2.8	Sistema de Ventilación por convección natural	-	Si	
3	Tapa			
3.1	Material	-	Policarbonato no reciclado	
3.2	Marca y tipo o código de policarbonato	-	(indicar)	
3.3	Diseño	-	Según Gráfico N° 1	
3.4	Dimensiones (Largo x ancho x profundidad)	mm	Según plano adjunto 417 x 253 x 41	
3.5	Color	-	Incolora y Transparente	
3.6	Método de Fabricación	-	Injectado en Matriz	
3.7	Espesor mínimo de la tapa	mm	3	
3.8	Peso de la Tapa	gr	(Indicar)	
3.9	Grado de protección a impactos mecánicos externos, según IEC62208	IK	IK10, 20 Joules	
3.10	Marcado	-	Marca del fabricante, fecha de fabricación, nombre de empresa distribuidora	
3.11	Resistencia al calor anormal y al fuego según IEC 62208	-	Hasta 650°C	
3.12	Clasificación de Inflamabilidad según IEC 60695-11-10	-	V-1	
3.13	Resistente a los rayos UV	-	Si	
3.14	Índice de Amarillamiento, según norma ASTM E313	-	≤ 0.25	
4	Cuerpo			
4.1	Material	-	Policarbonato	
4.2	Marca y tipo - código de policarbonato	-	(indicar)	
4.3	Color	-	RAL 7032 o similar	
4.4	Método de Fabricación	-	Injectado en Matriz	
4.5	Diseño	-	Gráfico N° 1	
4.6	Dimensiones internas: Largo(L) x ancho(A) x profundidad (P)	mm	395x244x124	
4.7	Espesor mínimo del cuerpo	mm	3 mm	
4.8	Peso del Cuerpo	gr	(Indicar)	


	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 22 de 29


4.9	Grado de protección a impactos mecánicos externos como mínimo, según IEC 62208	IK	IK9, 10 Joules	
4.10	Resistencia al calor anormal y al fuego según IEC 62208	-	Hasta 650° C	
4.11	Clasificación de inflamabilidad según IEC 60695	-	V-1	
4.12	Resistente a los rayos UV	-	Si	
4.13	Elementos de Fijación: a) Riel (DIN 50022; 35 mm y/o DIN EN 60715; 35mm), para instalar interruptor termomagnético. b) Elemento de fijación de medidor electrónico monofásico. c) Elemento de fijación de condensador de energía reactiva. d) Espacio para alojar registrador de calidad. Disposición y cantidad de agujeros circulares para pasar cable: - Cara lateral derecha - Cara lateral izquierda - Cara inferior - Cara superior	-	Si Si Si Si 1 agujero 1 agujero 2 agujero 2 agujero	
4.14	Tapa de protección de los agujeros circulares para pasar cable protegidos de material polimérico desmontable manualmente	-	Si, de material polimérico desmontable y flexible	

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 23 de 29

Anexo N° 07


CAJA PORTAMEDIDOR POLIMERICA TRIFÁSICA (Gráfico N° 1)

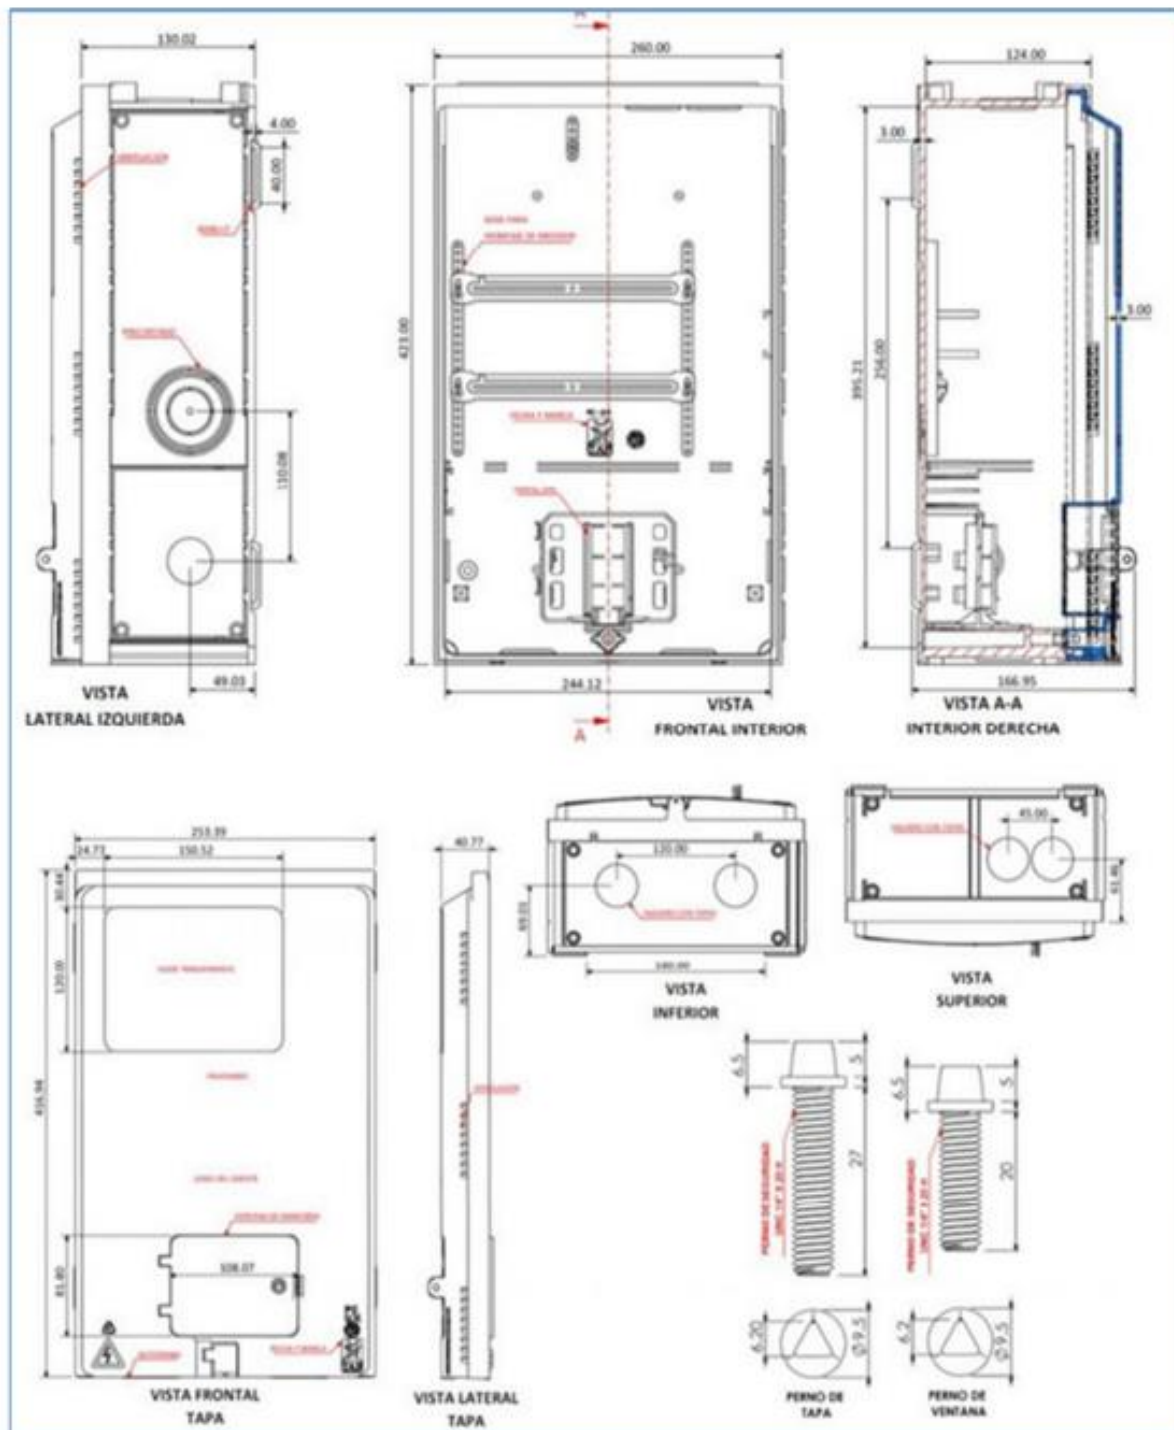

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 24 de 29

CAJA PORTAMEDIDOR POLIMERICA TRIFÁSICA



	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 25 de 29


Anexo N° 08

TABLA DE DATOS DE CORREAS PLÁSTICA DE AMARRE

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Cinta Plástica de Amarre Utilizado para Redes Autosoportadas			
1.1	Fabricante		Indicar	
1.2	Procedencia		Indicar	
1.3	Color		Negro	
1.4	Resistencia a la Tracción	Kg	13.6	
1.5	Material		Plástico	
1.6	Largo	mm	400	
1.7	Ancho	mm	10	

IMÁGENES REFERENCIALES
Correas de amarre




	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 26 de 29

Anexo N° 09

CARACTERISTICAS TECNICAS TUBOS DE PVC 3/4"

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	TUBO DE PVC 3/4"			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	3/4"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	26.5	
1.8	Espesor	(mm)	1.8	
1.9	Longitud	m.	3.00	
1.10	Peso Aprox.	Kg. x tubo	0.63	
1.11	S/SN/SDR		SAP	
1.12	Color		GRIS	

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 27 de 29


Anexo N° 10


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TUBOS DE PVC 1 ½"

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	TUBO DE PVC 1 ½"			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	1 ½"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	48.0	
1.8	Diámetro interior	(mm)	43.4	
1.9	Espesor	(mm)	2.3	
1.10	Longitud	m.	3.00	
1.11	Peso Aprox.	Kg. x tubo	1.20	
1.12	S/SN/SDR		SAP	
1.13	Color		GRIS	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TUBERÍA ELÉCTRICA DE PVC 1 ½" NTP 399.006

Diámetro Nominal	Longitud Total	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Espesor	Peso Aprox.
(Pulg)	(Metros)	(mm)	(mm)	(mm)	Kg. x tubo
1 ½"	3.00	43.4	48.0	2.3	1.20

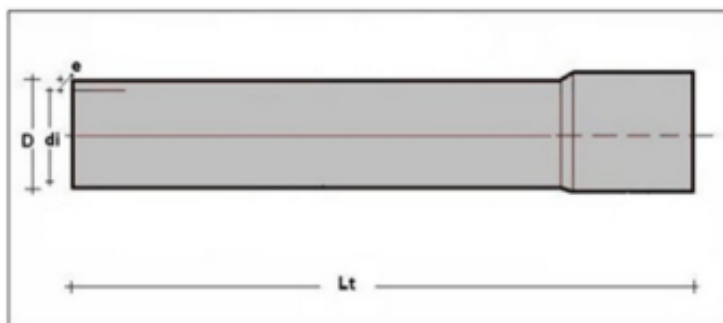

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 28 de 29

Anexo N° 11

CARACTERISTICAS TECNICAS CURVAS DE PVC 1 ½" DE 90°

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	CURVAS DE PVC 1 ½" DE 90°			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	1 ½"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	48.0	
1.8	R	(mm)	275	
1.9	Y	(mm)	48	
1.10	Espesor	(mm)	2.3	
1.11	Peso Aprox.	Kg. x tubo	0.180	
1.12	S/SN/SDR		SAP	
1.13	Color		GRIS	

Anexo N° 12


CARACTERISTICAS TECNICAS CURVAS DE PVC ¾" DE 90°


N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	CURVAS DE PVC ¾" DE 90°			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	¾"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	19	
1.8	R	(mm)	109	
1.9	Y	(mm)	19	
1.10	Espesor mínimo	(mm)	2.3	
1.11	Peso Aprox.	Kg. x tubo	0.057	
1.12	S/SN/SDR		SAP	
1.13	Color		GRIS	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CURVAS DE PVC 90° DE ¾" Y 1 ½"

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior	R	Y	Espesor	Peso Aprox.
(Pulg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Kg. x tubo
¾"	19	109	19	2.3	0.057
1 ½"	48	275	48	2.3	0.180

Tabla de Curvas para instalaciones eléctricas pesadas (SAP):

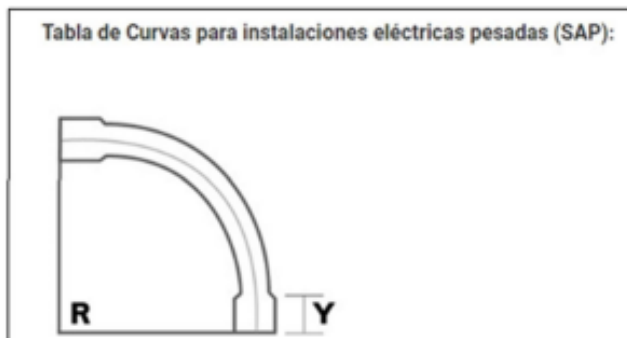

	Especificaciones Técnicas "Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes"	CÓDIGO
		Página 29 de 29

Anexo N° 13

CARACTERISTICAS TECNICAS CURVAS DE PVC 2" DE 90°

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	CURVAS DE PVC 2" DE 90°			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	2"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	60.0	
1.8	R	mm	343	
1.9	Y	(mm)	60	
2.0	Espesor	m.	2.80	
2.1	Peso Aprox.	Kg. X tubo	0.360	
2.2	S/SN/SDR		SAP	
2.3	COLOR		GRIS	

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>ÍTEM N.º 01: Tubos de fierro galvanizado y alambre galvanizado.</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 253,995.00 [Doscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 Soles], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 63,498.75 [Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 75/100 Soles], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>ÍTEM N.º 02: Conectores dentado morceto, tapa polimérica trifásica, caja portamedidor polimérica trifásica, correa plástica de amarre, tubos pvc y curvas pvc.</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 534,091.60 [Quinientos Treinta y Cuatro Mil Noventa y Uno con 60/100 Soles], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>ÍTEM N.º 01 y 02</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de ferretería y materiales para media y baja tensión, venta de ferretería y materiales para baja tensión, venta de ferretería y materiales para conexiones eléctricas domiciliarias.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago⁹, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p>

⁹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">[100] puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

CONTRATO N.º G- [.....] -2024 - EU

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE SISTEMA DE MEDICIÓN POR SEGURIDAD PÚBLICA Y NUEVAS INSTALACIONES CLIENTES COMUNES, ÍTEM N.º 01: TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO Y ALAMBRE GALVANIZADO - ÍTEM N.º 02: CONECTORES DENTADO MORCETO, TAPA POLIMÉRICA TRIFÁSICA, CAJA PORTAMEDIDOR POLIMÉRICA TRIFÁSICA, CORREA PLÁSTICA DE AMARRE, TUBOS PVC Y CURVAS PVC; QUE CELEBRAN LA EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANÓNIMA – ELECTRO UCAYALI S.A. Y [.....]

Conste por el presente documento, la contratación de la “**Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes**”, Ítem N.º 01: Tubos de fierro galvanizado y alambre galvanizado, - Ítem N.º 02: Conectores dentado morceto, tapa polimérica trifásica, caja portamedidor polimérica trifásica, correa plástica de amarre, tubos pvc y curvas pvc, que celebra de una parte la **Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anónima**, con RUC N.º 20232236273, con domicilio legal en Av. Circunvalación N.º 300, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, debidamente representada por su gerente general, **Jose Julio Ribeyro Dellepiane**, identificado con DNI N.º 02894976, con poderes inscritos en el asiento C00069 de la partida electrónica n.º 11000063 del registro de personas jurídicas de la zona registral n.º VI - sede Pucallpa – O. R. Pucallpa, a quien en adelante se le denominará “**ELECTRO UCAYALI S.A.**”; y de la otra parte, [.....], identificado con RUC N.º [.....], con domicilio en [.....], debidamente representado por su apoderada, [.....], identificada con DNI N.º [.....], con poderes inscritos en el asiento [.....] de la partida electrónica N.º [.....] del registro de personas jurídicas de la zona registral N.º [.....]; a quien en adelante se le denominará “**LA CONTRATISTA**”; en los términos y condiciones siguientes:

En adelante, la referencia conjunta de **ELECTRO UCAYALI S.A.** y **LA CONTRATISTA**, será denominada como **LAS PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU** para la contratación de la “**Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes**”, Ítem N.º 01: Tubos de fierro galvanizado y alambre galvanizado, - Ítem N.º 02: Conectores dentado morceto, tapa polimérica trifásica, caja portamedidor polimérica trifásica, correa plástica de amarre, tubos pvc y curvas pvc.
- 1.2 **LA CONTRATISTA** declara estar constituida de conformidad con el ordenamiento legal para ejecutar la prestación requerida por **ELECTRO UCAYALI S.A.**, manifestando su conformidad y voluntad de celebrar el presente contrato.
- 1.3 El presente contrato se rige por lo señalado en las Bases del procedimiento de selección respectivo y en lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siendo de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas concordantes.
- 1.4. Cuando se utilicen los siguientes términos se entenderá por:

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

"Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes".

Ley : Decreto Supremo 082-2019-EF - Texto Único Ordenado de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento : Decreto Supremo 344-2018-EF – Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Prestación : Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

En virtud del presente contrato, **LA CONTRATISTA** se obliga a ejecutar la prestación requerida por **ELECTRO UCAYALI S.A.**, adjudicada a su favor y de conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, de las Bases Integradas, y su oferta que forma parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total de la contraprestación por la adquisición del presente contrato, correspondiente a la oferta de **LA CONTRATISTA**, asciende a la suma de [...], según el siguiente detalle:

Ítems	Sub ítem	Concepto	Unidad de Med.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	1.1	Tubo de Fierro Galvanizado 1" - 6.40 m	Und.	50		
	1.2	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4" x 3.20 m	Und.	2000		
	1.3	Tubo de Fierro Galvanizado 3/4 x 6.40 m	Und.	500		
	1.4	Alambre Galvanizado N° 14	Kg.	1000		
2	2.1	Conector Dentado Morceto 16-95 mm2	Und.	3000		
	2.2	Tapa Polimérica Trifásica	Und.	500		
	2.3	Caja portamedidor polimérica trifásica	Und.	400		
	2.4	Correa plástica de amarre	Und.	50000		
	2.5	Tubo PVC 3/4"	Und.	20000		
	2.6	Tubo PVC 1 1/2"	Und.	1000		
	2.7	Curva PVC 90° 1 1/2"	Und.	1000		
	2.8	Curva PVC 3/4"	Und.	25000		
	2.9	Curvas PVC 90° 2"	Und.	100		
Sub Total S/						
IGV S/						
(*) Total S/						

- (*) Incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la prestación objeto del presente contrato ejecutada en el lugar establecido en las Bases respectivas.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁰

4.1 **ELECTRO UCAYALI S.A.**, se obliga a pagar la contraprestación a **LA CONTRATISTA**, en Pagos a Cuenta, acuerdo a los cronogramas de entregas respectivos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El responsable de otorgar la conformidad de la prestación de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, a fin de que **ELECTRO UCAYALI S.A.** cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

¹⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

4.2 De conformidad con el artículo 171 del Reglamento, para efecto del pago de la contraprestación de **LA CONTRATISTA, ELECTRO UCAYALI S.A.** deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción del área de almacén.
- Informe del administrador de contrato emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Informe de la actividad realizada (este informe debe estar visado por el proveedor en todas las hojas).
- Comprobante de pago electrónico impreso [Cuando se trate de factura tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago "crédito". (2) Debe indicar la fecha o fechas de vencimiento del pago único o de las cuotas, y los montos correspondientes a cada cuota. (3) Debe indicar los montos correspondientes a cada cuota. (4) Debe indicar el monto neto pendiente de pago, descontando las retenciones del IGV, detracciones que deba efectuar el adquiriente o usuario y otras deducciones de pago. (5) Debe enviar el archivo XLM de la factura al siguiente correo electrónico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe] [Cuando se trate de recibo por honorarios tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago "crédito". (2) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago. (3) Debe indicar la fecha o fechas de vencimiento de pago único o de las cuotas. (4) Debe indicar los montos correspondientes a cada cuota. (5) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago descontando la retención del impuesto a la renta de cuarta categoría. (6) Debe enviar el archivo XLM del recibo por honorario al siguiente correo electrónico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe - Copia impresa del correo electrónico donde conste el envío del archivo XLM (factura o recibo por honorario) al correo electrónico recepcioncpe@electroucayali.com.pe.

4.3 En caso de retraso en el pago, **LA CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

4.4 Para efectos de pago por parte de **ELECTRO UCAYALI S.A.**; **LA CONTRATISTA** señala el código de cuenta interbancario siguiente:

Banco [.....]:

➤ CCI N.º [.....] (soles)

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

5.1 La vigencia del presente contrato rige a partir del día siguiente de su suscripción, y se extenderá hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de **LA CONTRATISTA**.

5.2 El plazo de entrega del presente contrato es de **ciento ochenta (180) días calendario**, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Es preciso señalar, que la entrega de dichos bienes se realizará en tres (03) entregas.

5.3 Según lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento, **LA CONTRATISTA**, podrá solicitar la ampliación del plazo contractual, mediante comunicación debidamente fundamentada y presentada dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización que modifiquen el calendario contractual. **ELECTRO UCAYALI S.A.** resolverá sobre dicha solicitud en el plazo establecido en el mismo artículo.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS

LA CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

ELECTRO UCAYALI S.A. puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **LA CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

9.1 La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento. La recepción y la conformidad será otorgada por el Área de Almacén y el Departamento de Comercialización de **ELECTRO UCAYALI S.A.**

9.2 De existir observaciones, **ELECTRO UCAYALI S.A.** las comunica a **LA CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **LA CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **ELECTRO UCAYALI S.A.** puede otorgar al **CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

9.3 Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **ELECTRO UCAYALI S.A.** no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE LA CONTRATISTA

LA CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de los bienes por parte de **ELECTRO UCAYALI S.A.** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **LA CONTRATISTA** es de cinco (05) años contados a partir del día siguiente de terminada la garantía comercial.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si **LA CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la entrega de los bienes objeto del contrato, **ELECTRO UCAYALI S.A.** le aplica automáticamente una penalidad por mora cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con los artículos 161 y 162 del Reglamento.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Se considera justificado el retraso, cuando **LA CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **ELECTRO UCAYALI S.A.** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de **LAS PARTES** del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

LA CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248 del Código Penal, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **LA CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248 del Código Penal.

Además, **LA CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, **LA CONTRATISTA** se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLAUSULA DE AUDITORIA

En casos sea requerido por la Sociedad Auditora, en ejecución del proceso de auditoría que se brinde a **ELECTRO UCAYALI S.A.**, **LA CONTRATISTA** se obliga a remitir a **ELECTRO UCAYALI S.A.** informes y/o reportes de los casos a su cargo dentro de un plazo máximo de tres días hábiles de requerido, ya sea vía correo electrónico o por medio escrito, en la cual describirá como mínimo el estado de la ejecución de la prestación a su cargo. Esta obligación también deberá ser cumplida por el proveedor cuando el informe y/o reporte le sea solicitado directa o indirectamente por nuestra Sociedad Auditora (SOA).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹¹

¹¹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del presente contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 145, 166, 158, 168, 173, 172 y 171 del Reglamento o, en su defecto, en los incisos 45.5 al 45.9 del artículo 45 de la Ley.

Las partes acuerdan que las disputas o controversias relacionadas con este contrato o derivadas del mismo, se resolverán mediante arbitraje institucional, sujetándose a las normas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ucayali. El arbitraje será institucional y el Tribunal Arbitral estará conformado por árbitro único.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo parcial.

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley.

En todo lo no previsto en la presente cláusula y la Ley y su Reglamento, será de aplicación supletoria la Ley General de Arbitraje. El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: POLÍTICA ANTISOBORNO Y DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE ELECTRO UCAYALI SA

Es obligación del contratista cumplir cabalmente la “Política Antisoborno y del Modelo de Prevención del Delito de Electro Ucayali SA.”, la cual rechaza y prohíbe absolutamente la comisión de cualquier delito. Dicha política está disponible en el portal web institucional de Electro Ucayali SA, al que se puede acceder directamente desde los siguientes enlaces web: https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13034&id_tema=5&ver= o <https://acortar.link/vRDjJa>

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de **LAS PARTES** podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DISPOSICIONES FINALES

LAS PARTES contratantes han declarado sus respectivos domicilios para la ejecución contractual en la parte introductoria del presente contrato.

20.1 **Cambio de Domicilio:** Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domicilio de la otra parte, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

20.2 **Administración del Contrato:** A partir de la suscripción del presente contrato, **LA CONTRATISTA** efectuará todas las gestiones sobre las condiciones contractuales y las coordinaciones relativas a la ejecución de la prestación con el **Departamento de Comercialización** de la **Gerencia Comercial** de **ELECTRO UCAYALI S.A.**

El Administrador del Contrato, sólo emitirá opinión o informe técnico sobre cualquier solicitud, consulta u observación efectuada por **LA CONTRATISTA**, dichas situaciones deberán ser puestas

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

“Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes”.

a conocimiento de la Gerencia General de **ELECTRO UCAYALI S.A.**

LAS PARTES declaran que en el presente contrato no ha mediado ningún vicio de la voluntad que lo pueda invalidar de manera posterior, motivo por el cual ratifican cada una de sus cláusulas y en señal de conformidad lo firman por triplicado, después de su lectura, en la ciudad de Pucallpa a los [.....] días del mes de [.....] del dos mil veinticuatro.

POR ELECTRO UCAYALI S.A.

POR LA CONTRATISTA

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹².

¹² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹³

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹³ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s):		
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s):		
Correo electrónico:			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s):		
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁴

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¹⁴ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la **“Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes”**, Ítem N.º 01 Tubos de fierro galvanizado y alambre galvanizado, - Ítem N.º 02 Conectores dentado morceto, tapa polimérica trifásica, caja portamedidor polimérica trifásica, correa plástica de amarre, tubos pvc y curvas pvc, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Nota Importante:

El postor deberá indicar el ítem o los ítems a los que se presente.

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 3A**TABLA DE DATOS TÉCNICOS****ÍTEM N.º 01**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU**

Presente.-

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO F° G° DE 1" x 6.40 m TIPO BASTÓN

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Tubo F° G° de 1" Ø x 6.40 m			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		ISO 065: Carbon Steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1	
1.5	Material de fabricación		Acero SAE 1010, LAC (Laminado en caliente)	
1.6	Diámetro interno	Pulgada	1"	
1.7	Diámetro exterior	mm	> 25.4	
1.8	Espesor	mm	≥ 2.60	
1.9	Longitud	m	6.40	
1.10	Acabado superficial		El acabado de las superficies internas y externas será liso, uniforme y sin poros	
1.11	Roscado		Sin Rosca	
2	Galvanizado			
2.1	Proceso	-----	Por inmersión en caliente	
2.2	Espesor promedio mínimo de revestimiento del galvanizado	µm	45	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 3B

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 01

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Fº Gº DE 3/4" x 3.20m TIPO BASTÓN

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Tubo Fº Gº de 3/4" Ø x 3.20 m			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		ISO 065: Carbon Steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1	
1.5	Material de fabricación		Acero SAE 1010, LAC (Laminado en caliente)	
1.6	Diámetro interno	Pulgada	3/4"	
1.7	Diámetro exterior	mm	> 19.05	
1.8	Espesor	mm	≥ 2.60	
1.9	Longitud	m	3.20	
1.10	Acabado superficial		El acabado de las superficies internas y externas será liso, uniforme y sin poros	
1.11	Roscado		Sin Rosca	
2	Galvanizado			
2.1	Proceso	-----	Por inmersión en caliente	
2.2	Espesor promedio mínimo de revestimiento del galvanizado	µm	45	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 3C

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 01

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO F° G° DE 3/4" x 6.40m TIPO BASTÓN

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Tubo F° G° de 3/4" Ø x 3.20 m			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación			
1.5	Material de fabricación			
1.6	Diámetro interno	Pulgada		
1.7	Diámetro exterior	mm		
1.8	Espesor	mm		
1.9	Longitud	m		
1.10	Acabado superficial			
1.11	Roscado			
2	Galvanizado			
2.1	Proceso	-----		
2.2	Espesor promedio mínimo de revestimiento del galvanizado	µm		

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 3D

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU**

Presente.-

CONECTOR DENTADO MORCETO 16 - 95 mm² / 4 – 35 mm²

N°	Características			Unidad	Valor Requerido	Valor Garantizado	
1	Marca				Indicar		
2	Fabricante				Indicar		
3	Procedencia				Indicar		
4	Norma de Fabricación y Ensayos				NFC-33-020		
5	Condiciones Generales	Climáticas	Mínima / Máxima	°C	-10 a 55		
			Humedad	%	100		
		Temperatura de servicio	Normal	°C	90		
			De sobrecarga	°C	130		
			Corto circuito	°C	250		
		Conexión sobre conductores XLPE				Si	
		Eléctricas	Estanqueidad	KV 1'	6		
		Secciones	Principal	mm ²	16 – 95		
			Derivado	mm ²	4 – 35		
		Material de cables a utilizar	Principal		AL / CU / AAAC		
Derivado			AL / CU / AAAC				
Par de apriete			(Nm)	18 ± 1			
6	Características constructivas	Conector	Tipo disposición		Paralela		
			Limitador de torque		Si		
			Dientes		Cobre Estaño ó cobre electrolítico al 99.9% con recubrimiento de estaño, Norma ASTM-B545 CLASE E, 30um de espesor		
			Posición de dientes		Fijos al conector		
			Capuchón derivación		Si		
		Burlonería	Tipo de cabeza bulón		Hexagonal		
			Material inoxidable		SAE 1038 y/o Polímero ó Norma AISI grado 201 o superior		
		Aislación	Totalmente aislado		Si		
			Partes metálicas libres de potencial		Si		
		Grasa inhibidora de corrosión	Denominación		Siliconada		
			Punto de Goteo	°C	No tiene		
		7	Medidas mínimas del conector: ancho, largo y alto			mm	34x53x73
8	Peso neto mínimo del conector			gr	120		
9	Envejecimiento climático			Hs / Norma	800hs / ASTM G26		
10	Ensayo de corrosión			Hs / Norma	1000hs / ASTM B117		

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 3E

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU**

Presente.-

CAJAS PORTAMEDIDOR POLIMERICA TRIFASICA CON TAPA EXTRAIBLE

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Datos Generales			
1.1	País de Procedencia	-	Indicar	
1.2	Fabricante	-	Indicar	
1.3	Modelo según Fabricante	-	Indicar	
2	Características			
2.1	Normas de Fabricación y Pruebas:	-	IEC 62208, IEC60529, IEC 622262 y otras indicadas en el numeral 2.	
2.2	Tipo de Cerradura, que este no se desprenda de un esfuerzo de (Perno de Seguridad con rosca W ¼")	-	Esfuerzo de tracción ≥ a 50 kgf	
2.3	Sistema de auto traba de acuerdo adiseño indicado en el Gráfico N° 1	-	Si	
2.4	Sistema de Operación del Interruptor termomagnético.	-	Si	
2.5	Peso	gr	(Indicar)	
2.6	Grado de Protección IP para caja portamedidor cerrada, según IEC 60529	IP	≥ IP43 (indicar)	
2.7	Marcado	-	Marca del fabricante	
2.8	Sistema de Ventilación por convección natural	-	Si	
3	Tapa			
3.1	Material	-	Policarbonato no reciclado	
3.2	Marca y tipo o código de policarbonato	-	(indicar)	
3.3	Diseño	-	Según Gráfico N° 1	
3.4	Dimensiones (Largo x ancho x profundidad)	mm	Según plano adjunto 417 x 253 x 41	
3.5	Color	-	Incolora y Transparente	
3.6	Método de Fabricación	-	Inyectado en Matriz	
3.7	Espesor mínimo de la tapa	mm	3	
3.8	Peso de la Tapa	gr	(Indicar)	
3.9	Grado de protección a impactos mecánicos externos, según IEC62208	IK	IK10, 20 Joules	
3.10	Marcado	-	Marca del fabricante, fecha de fabricación, nombre de empresa distribuidora	
3.11	Resistencia al calor anormal y al fuego según IEC 62208	-	Hasta 650°C	
3.12	Clasificación de Inflamabilidad según IEC 60695-11-10	-	V-1	
3.13	Resistente a los rayos UV	-	Si	
3.14	Índice de Amarillamiento, según norma ASTM E313	-	≤ 0.25	
4	Cuerpo			
4.1	Material	-	Policarbonato	

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

"Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes".

4.2	Marca y tipo - código de policarbonato	-	(indicar)	
4.3	Color	-	RAL 7032 o similar	
4.4	Método de Fabricación	-	Inyectado en Matriz	
4.5	Diseño	-	Gráfico N° 1	
4.6	Dimensiones internas: Largo(L) x ancho(A) x profundidad (P)	mm	395x244x124	
4.7	Espesor mínimo del cuerpo	mm	3 mm	
4.8	Peso del Cuerpo	gr	(Indicar)	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 3F

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

CORREAS PLÁSTICA DE AMARRE

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	Cinta Plástica de Amarre Utilizado para Redes Autosoportadas			
1.1	Fabricante		Indicar	
1.2	Procedencia		Indicar	
1.3	Color		Negro	
1.4	Resistencia a la Tracción	Kg	13.6	
1.5	Material		Plástico	
1.6	Largo	mm	400	
1.7	Ancho	mm	10	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 3G

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

TUBOS DE PVC 3/4"

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	TUBO DE PVC 3/4"			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	3/4"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	26.5	
1.8	Espesor	(mm)	1.8	
1.9	Longitud	m.	3.00	
1.10	Peso Aprox.	Kg. x tubo	0.63	
1.11	S/SN/SDR		SAP	
1.12	Color		GRIS	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 3H

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

TUBOS DE PVC 1 ½"

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	TUBO DE PVC 1 ½"			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	1 ½"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	48.0	
1.8	Diámetro interior	(mm)	43.4	
1.9	Espesor	(mm)	2.3	
1.10	Longitud	m.	3.00	
1.11	Peso Aprox.	Kg. x tubo	1.20	
1.12	S/SN/SDR		SAP	
1.13	Color		GRIS	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 3I

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

CURVAS DE PVC 1½" DE 90°

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	CURVAS DE PVC 1½" DE 90°			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	1½"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	48.0	
1.8	R	(mm)	275	
1.9	Y	(mm)	48	
1.10	Espesor	(mm)	2.3	
1.11	Peso Aprox.	Kg. x tubo	0.180	
1.12	S/SN/SDR		SAP	
1.13	Color		GRIS	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 3J

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

CURVAS DE PVC 3/4"

Nº	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	CURVAS DE PVC 3/4" DE 90°			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	3/4"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	19	
1.8	R	(mm)	109	
1.9	Y	(mm)	19	
1.10	Espesor mínimo	(mm)	2.3	
1.11	Peso Aprox.	Kg. x tubo	0.057	
1.12	S/SN/SDR		SAP	
1.13	Color		GRIS	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 3K

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM N.º 02

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

CURVAS DE PVC 2" DE 90°

N°	Características	Unid.	Valor Requerido	Valor Garantizado
1	CURVAS DE PVC 2" DE 90°			
1.1	País de procedencia		Indicar	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	Norma de fabricación		N.T.P. 399.006	
1.5	Material de fabricación		Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)	
1.6	Diámetro nominal	(Pulg)	2"	
1.7	Diámetro exterior	(mm)	60.0	
1.8	R	mm	343	
1.9	Y	(mm)	60	
2.0	Espesor	m.	2.80	
2.1	Peso Aprox.	Kg. X tubo	0.360	
2.2	S/SN/SDR		SAP	
2.3	COLOR		GRIS	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de Ítem N.º 01: Ciento Ochenta (180) días calendario, contados a partir de día siguiente de la suscripción del contrato, Ítem N.º 02: Ciento Ochenta (180) días calendario, contados a partir de día siguiente de la suscripción del contrato,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Nota Importante:

El postor deberá indicar el plazo del ítem o los ítems a los que se presente.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]¹⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]¹⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%¹⁷

¹⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

¹⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

¹⁷ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

“Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes”.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO Nº 6**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU**Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ÍTEMS	CONCEPTO	PRECIO TOTAL
1	Tubos de fierro galvanizado y alambre galvanizado.	
2	Conectores dentados morceto, tapa polimérica trifásica, caja portamedidor polimérica trifásica, correa plástica de amarre, tubos pvc y curvas pvc.	
Sub Total S/		
IGV S/		
(*) Total S/		

Son:XX/100 Soles.

(*) Mi oferta incluye / no incluye el Impuesto General a las Ventas – 18% IGV.

El precio de la oferta en Soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa¹⁸ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.¹⁹

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

¹⁸ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

¹⁹ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²² DE:	MONEDA	IMPORTE ²³	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁵
1										
2										
3										
4										

²⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²¹ **Únicamente**, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²² Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

²³ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁴ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁵ Consignar en la moneda establecida en las bases.

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

“Adquisición de Materiales Diversos para el Servicio de Saneamiento de Sistema de Medición por Seguridad Pública y Nuevas Instalaciones Clientes Comunes”.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²² DE:	MONEDA	IMPORTE ²³	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁵
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ÍTEM N.º 01

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EU

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.