




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

"FICHA TECNICA: "MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN CALLE ZEPITA CUADRA 01 Y 02 - DISTRITO DE CATACAOS -
PIURA - PIURA"."

PLANOS



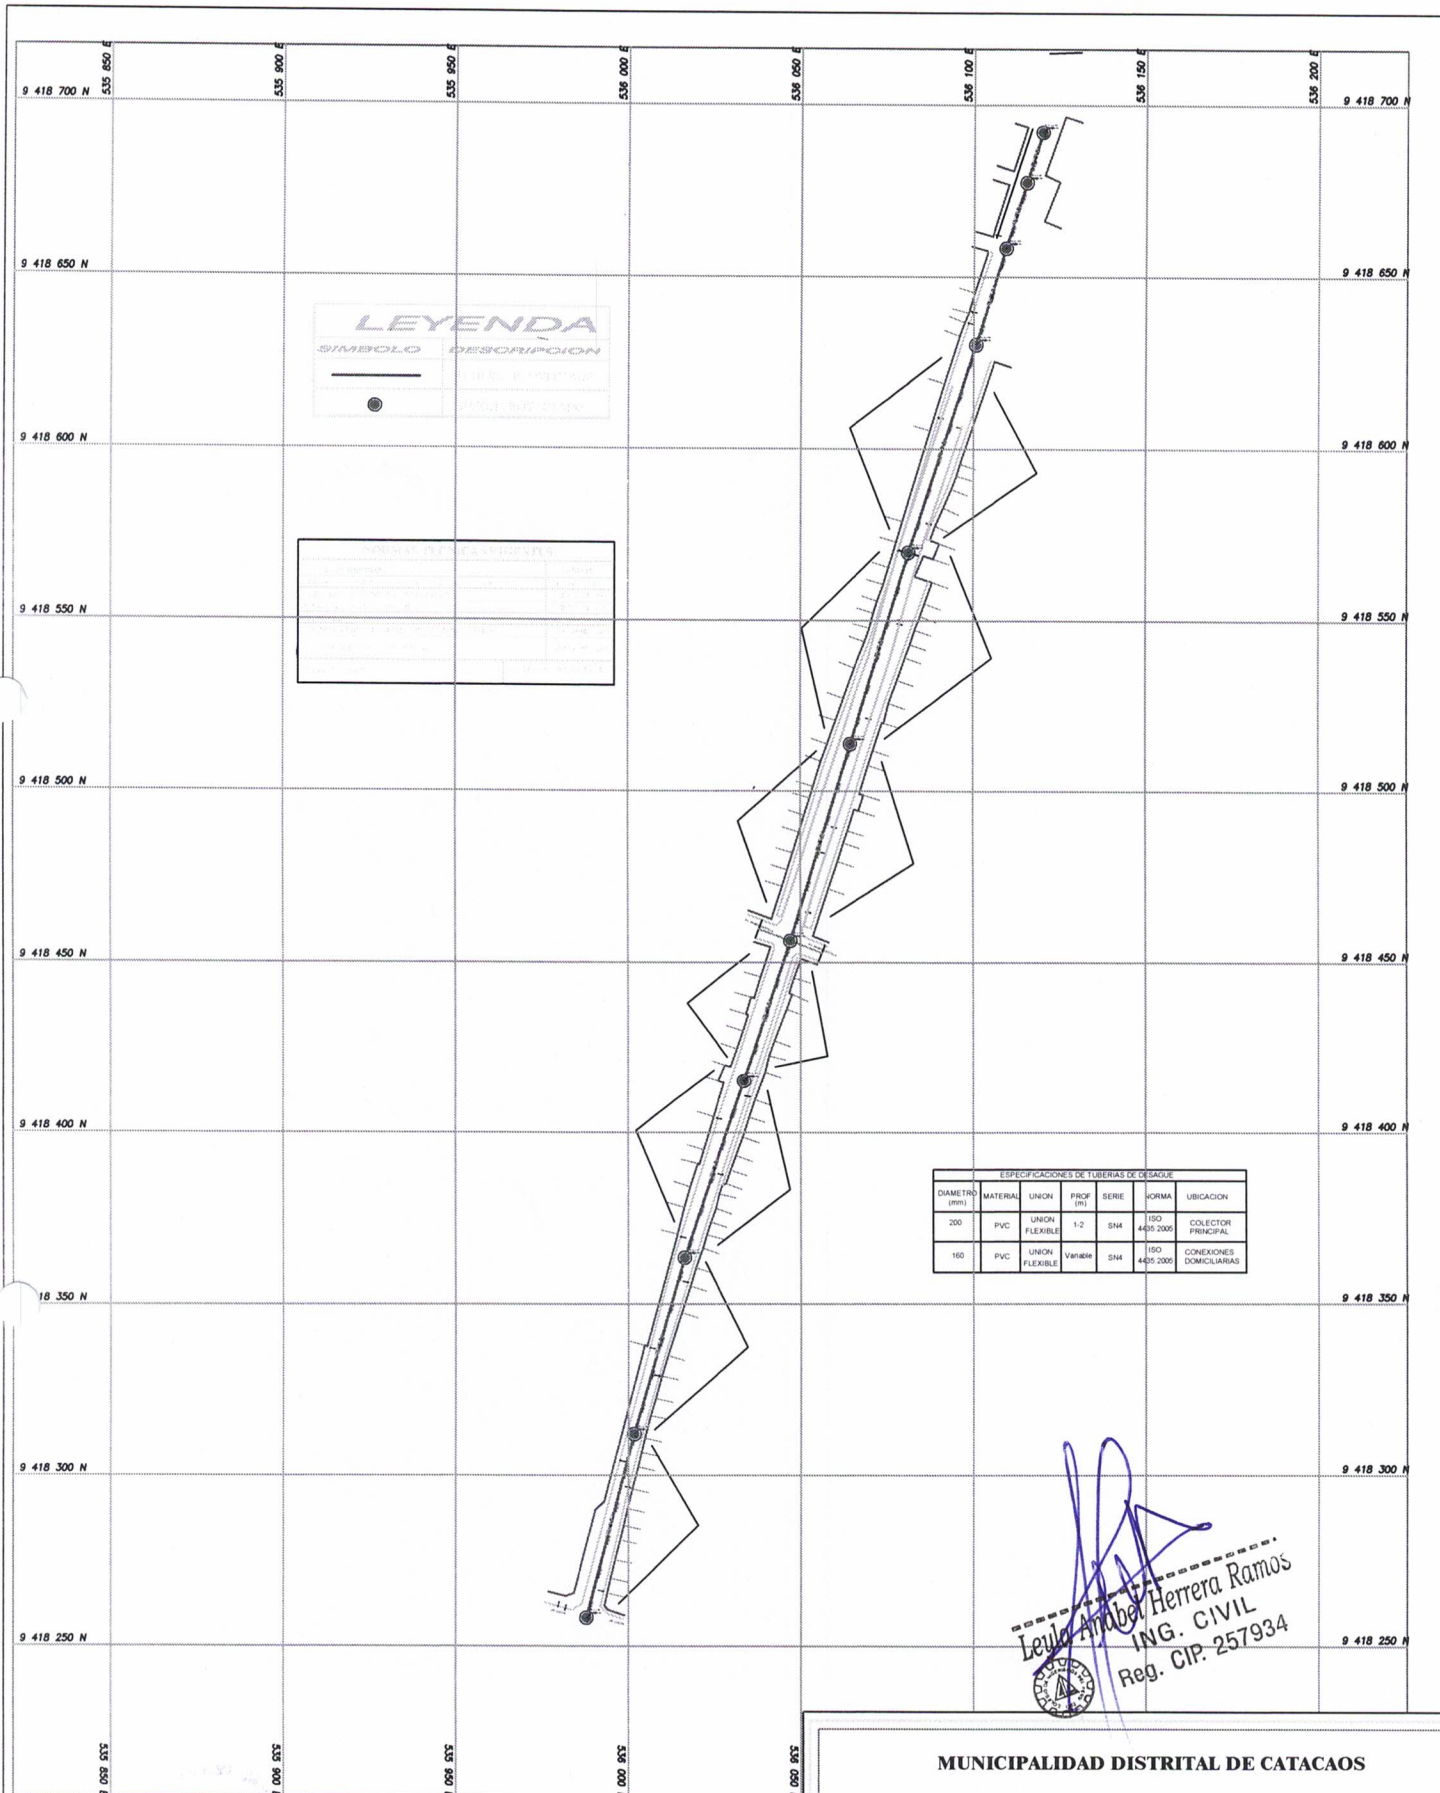

LEYENDA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
—	TUBERIA DE 150 MM
●	CONEXION DE 150 MM


ESPECIFICACIONES DE TUBERIAS DE DESAGUE	
DIAMETRO (mm)	DESCRIPCION
200	COLECTOR PRINCIPAL
150	CONEXIONES DOMICILIARIAS

DIAMETRO (mm)	MATERIAL	UNION	PROF (m)	SERIE	FORMA	UBICACION
200	PVC	UNION FLEXIBLE	1-2	SNH	ISO 4035 2005	COLECTOR PRINCIPAL
150	PVC	UNION FLEXIBLE	Variable	SNH	ISO 4035 2005	CONEXIONES DOMICILIARIAS

Leidy Ando Herrera Ramos
ING. CIVIL
Reg. CIP: 257934



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS			
"RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZEPITA CUADRA 1 Y 2 - DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA."			
RED DE CONECTORES DE ALCANTARILLA			
Localidad:	CATACAOS	Districto:	CATACAOS
Provincia:	PIURA	Region:	PIURA
Fecha:	Mayo-2024	Escala:	1/200
			AL-01

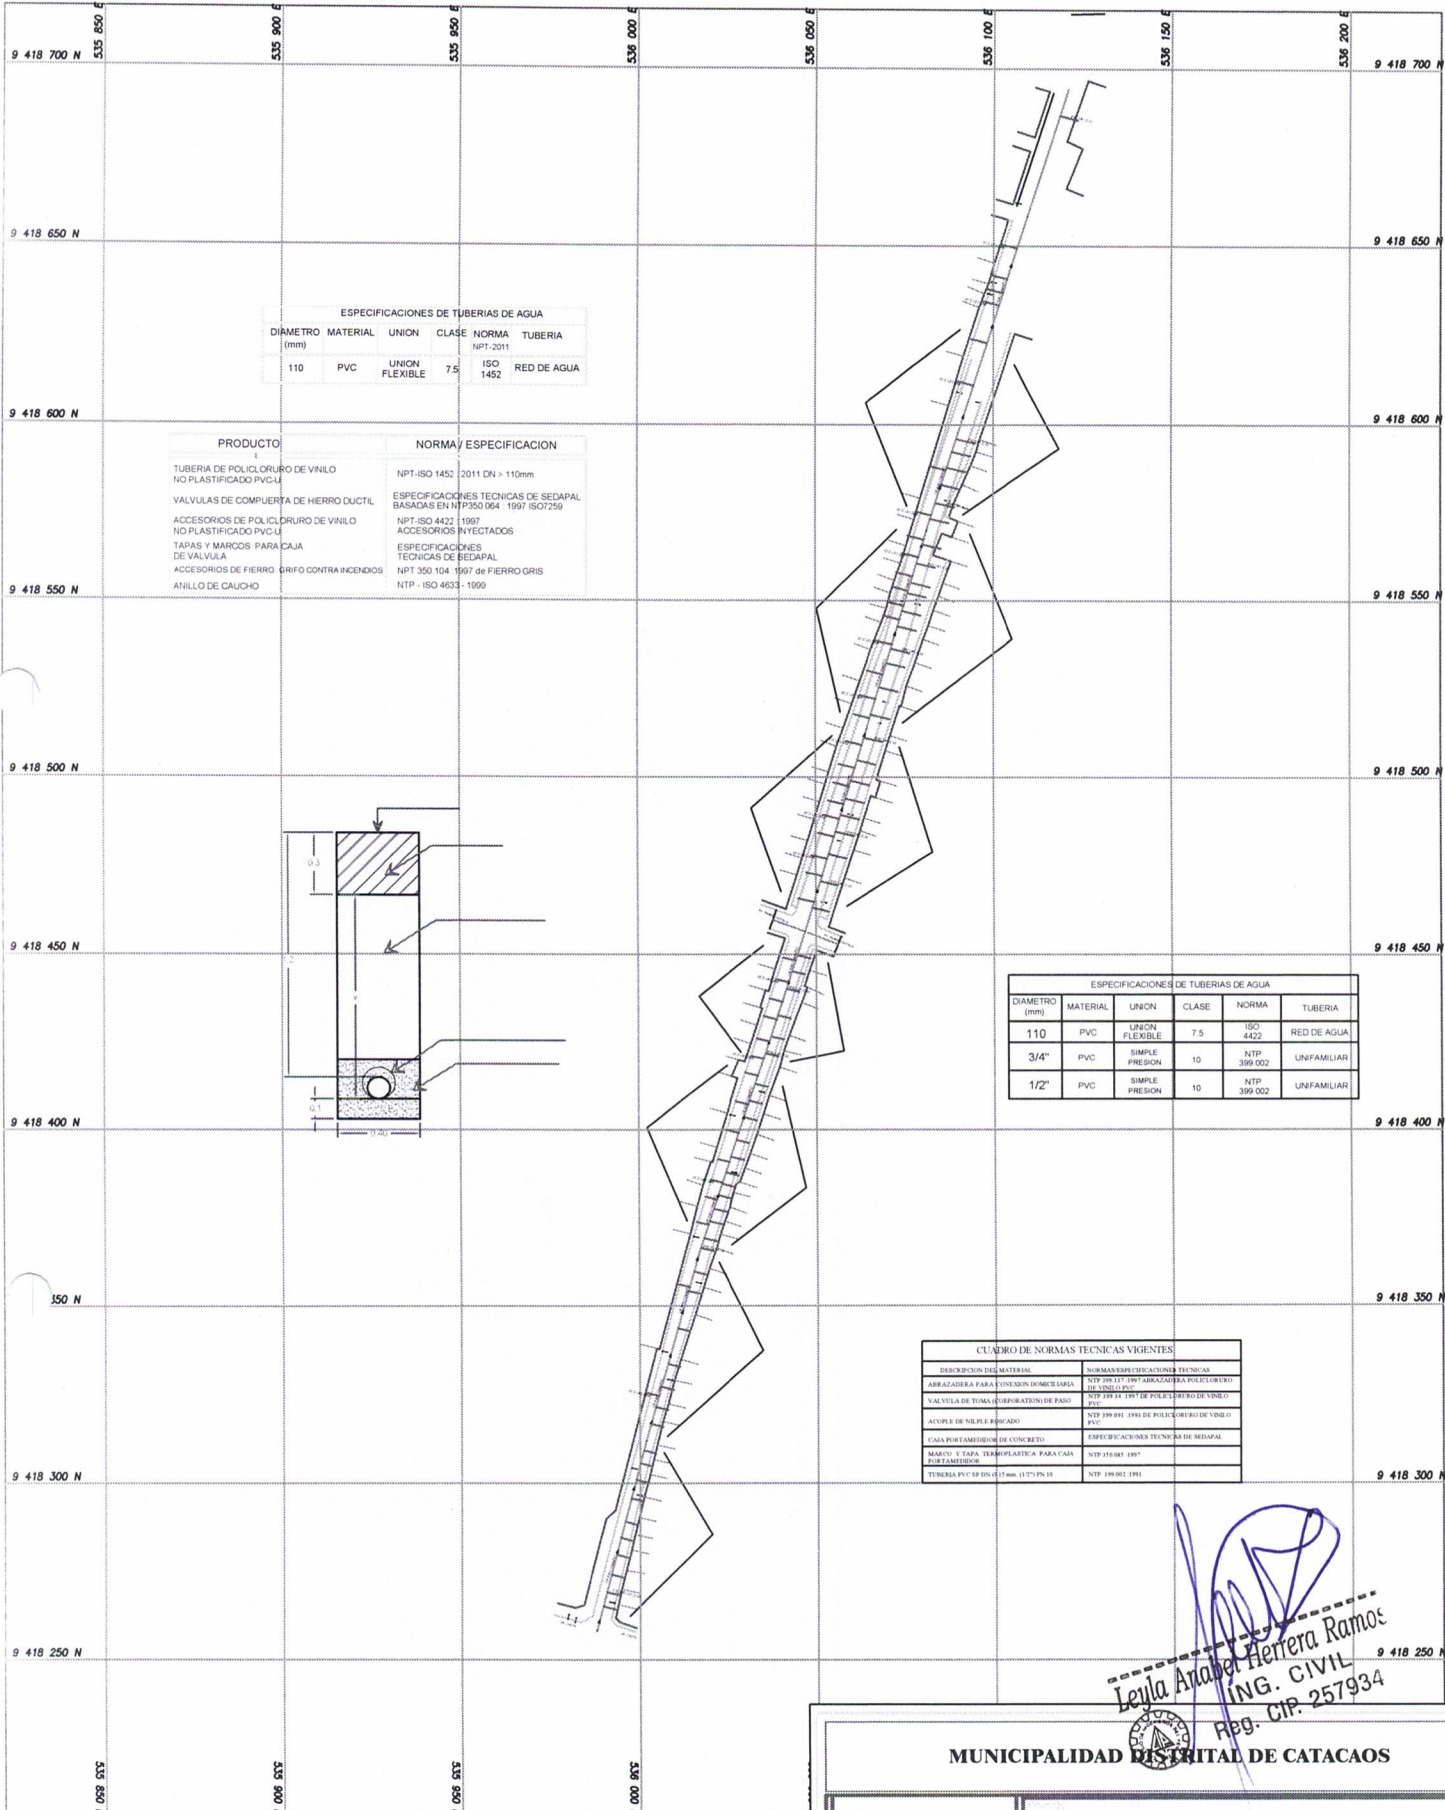


ESPECIFICACIONES DE TUBERIAS DE AGUA					
DIAMETRO (mm)	MATERIAL	UNION	CLASE	NORMA	TUBERIA
110	PVC	UNION FLEXIBLE	7.5	ISO 1452	RED DE AGUA

PRODUCTO	NORMA / ESPECIFICACION
TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U	NPT-ISO 1452 2011 DN > 110mm
VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEDAPAL BASADAS EN NTP 350-064 - 1991 ISO 7259
ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U	NPT-ISO 4422 1997 ACCESORIOS INYECTADOS
TAPAS Y MARCOS PARA CAJA DE VALVULA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEDAPAL
ACCESORIOS DE HIERRO GRISO CONTRA INCENDIOS	NPT 350-104-1997 de HIERRO GRIS
ANILLO DE CAUCHO	NTP - ISO 4633 - 1999

ESPECIFICACIONES DE TUBERIAS DE AGUA					
DIAMETRO (mm)	MATERIAL	UNION	CLASE	NORMA	TUBERIA
110	PVC	UNION FLEXIBLE	7.5	ISO 4422	RED DE AGUA
3/4"	PVC	SIMPLE PRESION	10	NTP 399-002	UNFAMILIAR
1/2"	PVC	SIMPLE PRESION	10	NTP 399-002	UNFAMILIAR

CUADRO DE NORMAS TECNICAS VIGENTES	
REDUCCION DEL MATERIAL	NORMA ESPECIFICA TECNICA
ABRIGADURA PARA CONTENEDOR DE AGUA	NTP 399-117 1997 ABRIGADURA PARA CONTENEDOR DE AGUA
VALVULA DE TORNILLO DE PRESION DE PAGO	NTP 399-117 1997 VALVULA DE TORNILLO DE PAGO
ANILLO DE HIERRO FORJADO	NTP 399-117 1997 ANILLO DE HIERRO FORJADO
CAJA PORTAMEDIDOR DE CONCRETO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEDAPAL
MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PARA CAJA PORTAMEDIDOR	NTP 399-117 1997
TUBERIA PVC 33 EN CLASE 1 (177) PVC 33	NTP 399-002 1991









MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

"RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado EN LA CALLE ZEPITA CUADRA 1 Y 2 - DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA."

RED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Localidad:	CATACAOS	Districto:	CATACAOS	N° de cuadra:	
Provincia:	PIURA	Región:	PIURA		
Fecha:	Mayo-2024	Escala:	1/200	Dibujante:	

RA-01

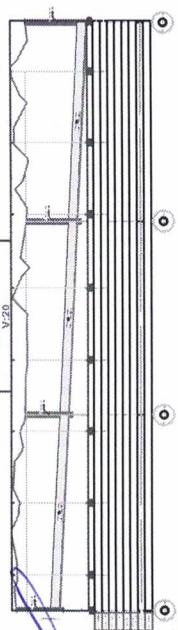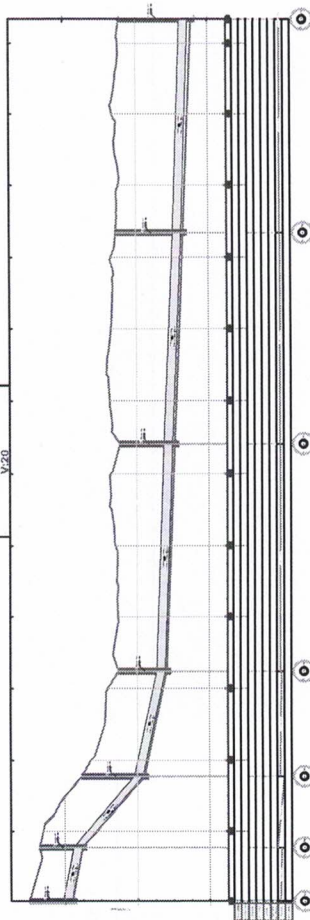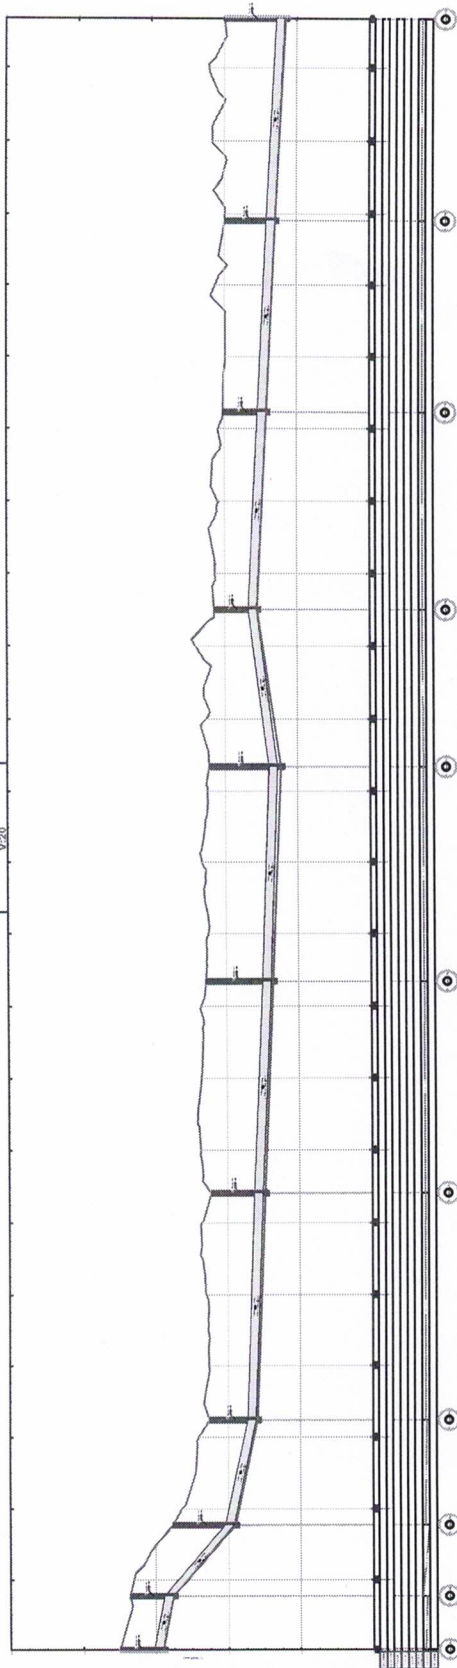

Leylla Anabel Herrera Ramos
ING. CIVIL
Reg. CIP. 257934

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS




"RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZEPITA CUADRA 1 Y 2 - DISTRITO
DE CATACAOS - PIURA - PIURA."

PERFIL DE RED ALCANTARILLA

Localidad	CATACAOS	Dominio	CATACAOS
Provincia	PIURA	Idioma	PIURA
Fecha	Mayo-2024	Dispositivo	
			1/200

PA-01

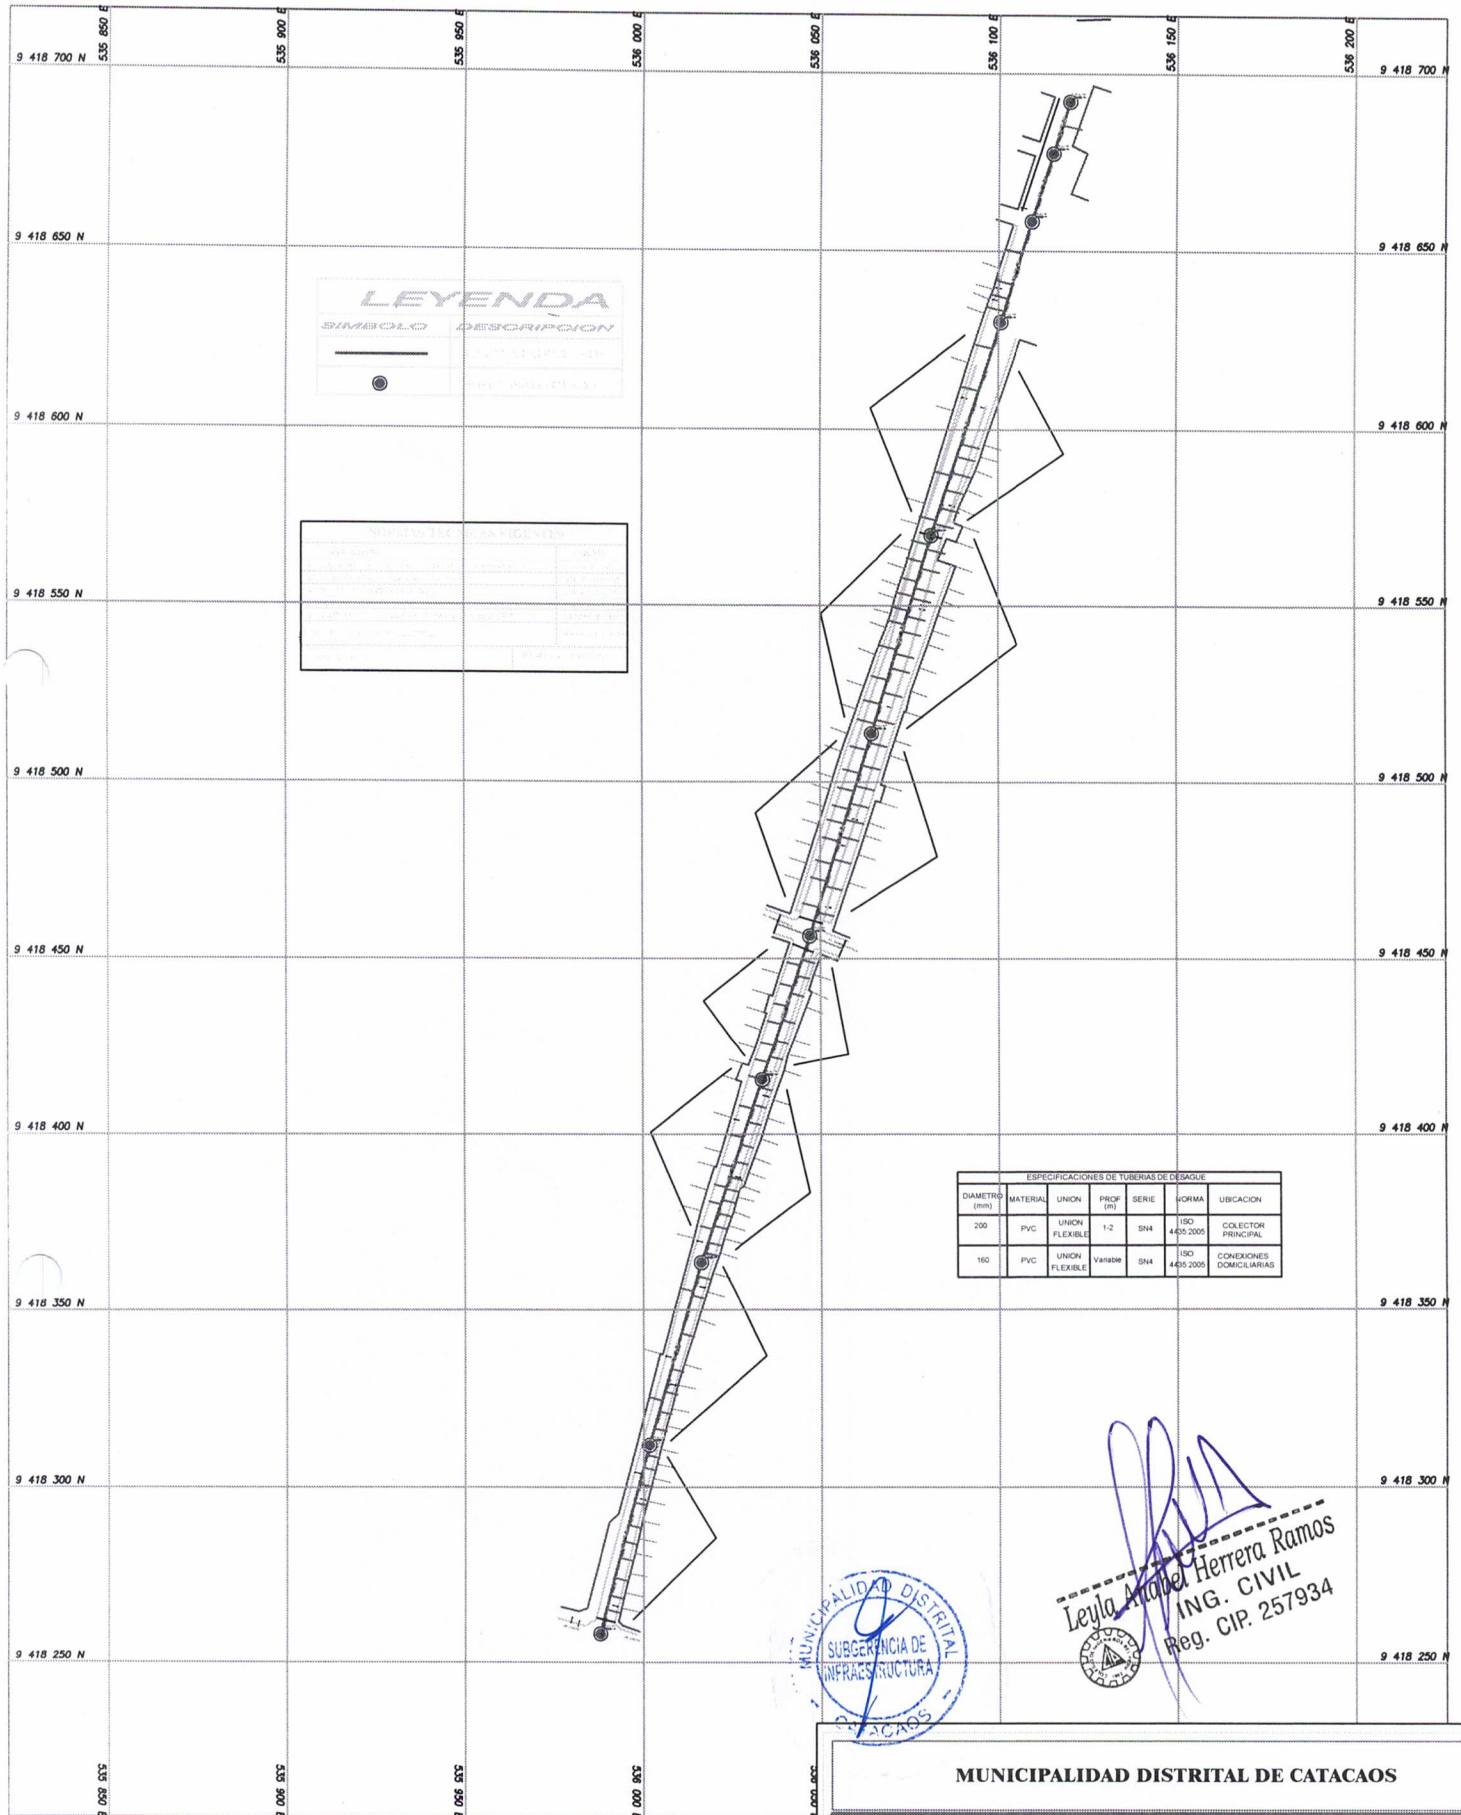

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

"RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZEPITA CUADRA 1 Y 2 - DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA."

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE

Localidad:	CATACAOS	Dato:	CATACAOS
Provincia:	PIURA	Región:	PIURA
Fecha:	Mayo-2024	Escala:	1/200
		Dibujante:	

CD-01