

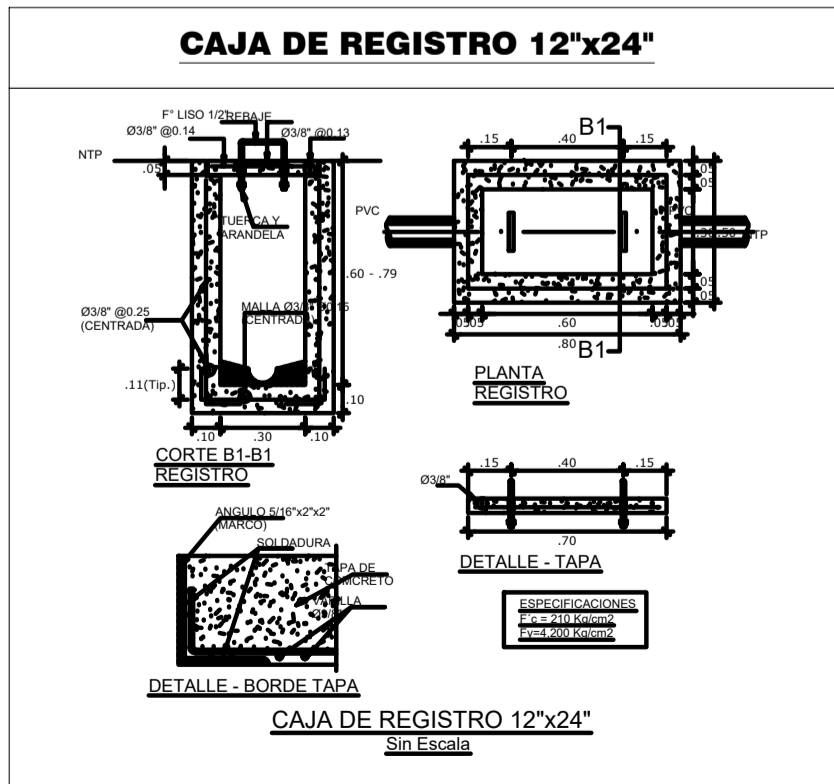


REDES DESAGUE Y VENTILACION
ESCALA : 1/50

LEYENDA RED DE DESAGÜE	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
B.D./V.D.	BAJA DESAGÜE/VENE DESAGÜE
S.T.V.	SUBE TUBERIA VENTILACIÓN
→	SENTIDO DEL FLUJO
—	EMPALME A LA RED EXTERIOR
—	TUBERIA PARA DESAGÜE PLÁSTICO PVC PESADO, EN PISO 1/2\"
—	TUBERIA PARA VENTILACIÓN PLÁSTICO PVC PESADO, EN PISO 1/2\"
—	CODO DE 90° BAJA
—	CODO DE 90° SUBE
—	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO
—	TAMPA PVC PESADO CON SUMIDERO DE BRONCE
—	VEE PVC PESADO
—	CODO DE 45° PVC PESADO
—	PASE DE ACERO 1/2\" x 1/2\" SINO 5/8\" (h=0.30m)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED DE DESAGÜE	
1.	Las tuberías de desague, ventilación y accesorios serán de PVC-PESADO fabricados en una sola pieza según norma NTP 399.030 con juntas de espiga campana. Para el sellado de las uniones se empleará pegamento especial para PVC.
2.	Las tuberías de desague a instalar de un diámetro menor a 4\" tendrán una pendiente no menor a 1%. Las tuberías de desague de un diámetro mayor a 4\" tendrán una pendiente no menor a 1%.
3.	Las tuberías de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor a 1% de manera que el agua que pudiera condensarse en ellas, discorra hacia el conducto de desague o hacia los ventiladores.
4.	Los sumideros de ventilación serán de PVC de diámetro especial, para función con funcionamiento especial para tuberías del mismo material y se ubicarán a un mínimo de 0.30m sobre el nivel de techo.
5.	Los caños de registro ubicados en veredas o losas, tendrán la losa superior y una al PVC 1/2\" NPT.
6.	Los sumideros, desagües y apoyos se instalarán a cada 1m de distancia entre sí, salvo otra indicación.
7.	Las bocas de las salidas de desague (codos de PVC) de los lavatorios, ovalines y lavaderos se colocarán al nivel del fuste de la manija.
8.	Efectuar pruebas estancamiento según documento de especificaciones técnicas.

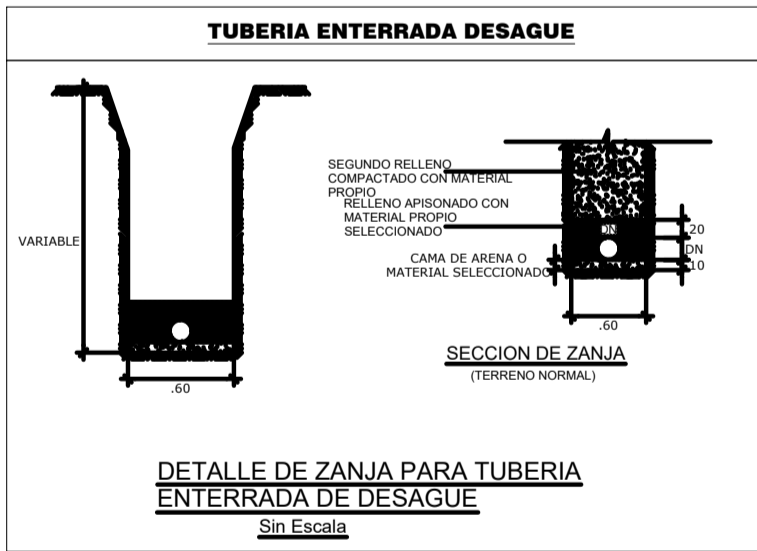

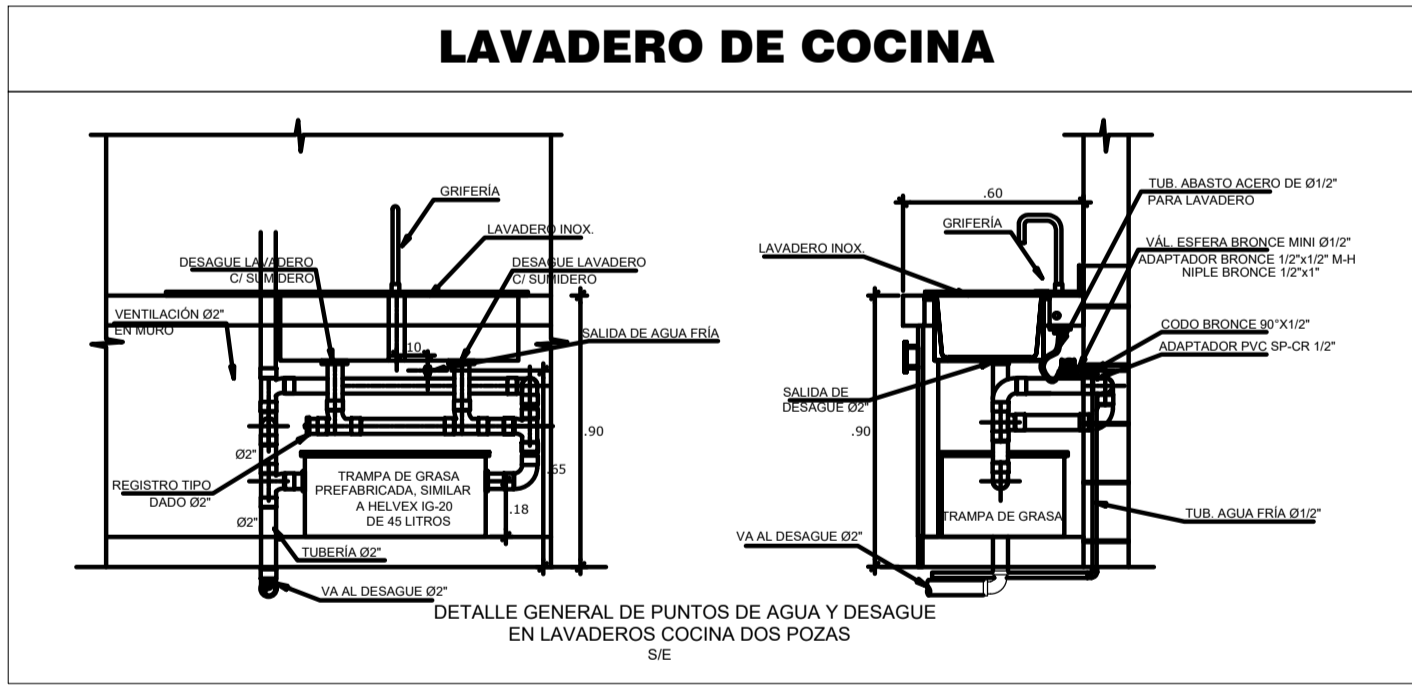

HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servimos de todo corazón

PROYECTO:
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACION DE AREAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIA Y COMEDOR PARA TRABAJADORES Y VISITANTES EN EL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : JAÉN
DIRECCIÓN : CAJAMARCA
N° : 1210

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES SANITARIAS

PLANO:

REDES DE DESAGUE Y VENTILACION

ESCALA: INDICADA

ESPECIALISTA: ING. ELVIS GUEVARA CASTAÑEDA

FECHA: JUNIO 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LAMINA:

IS-RD-01