

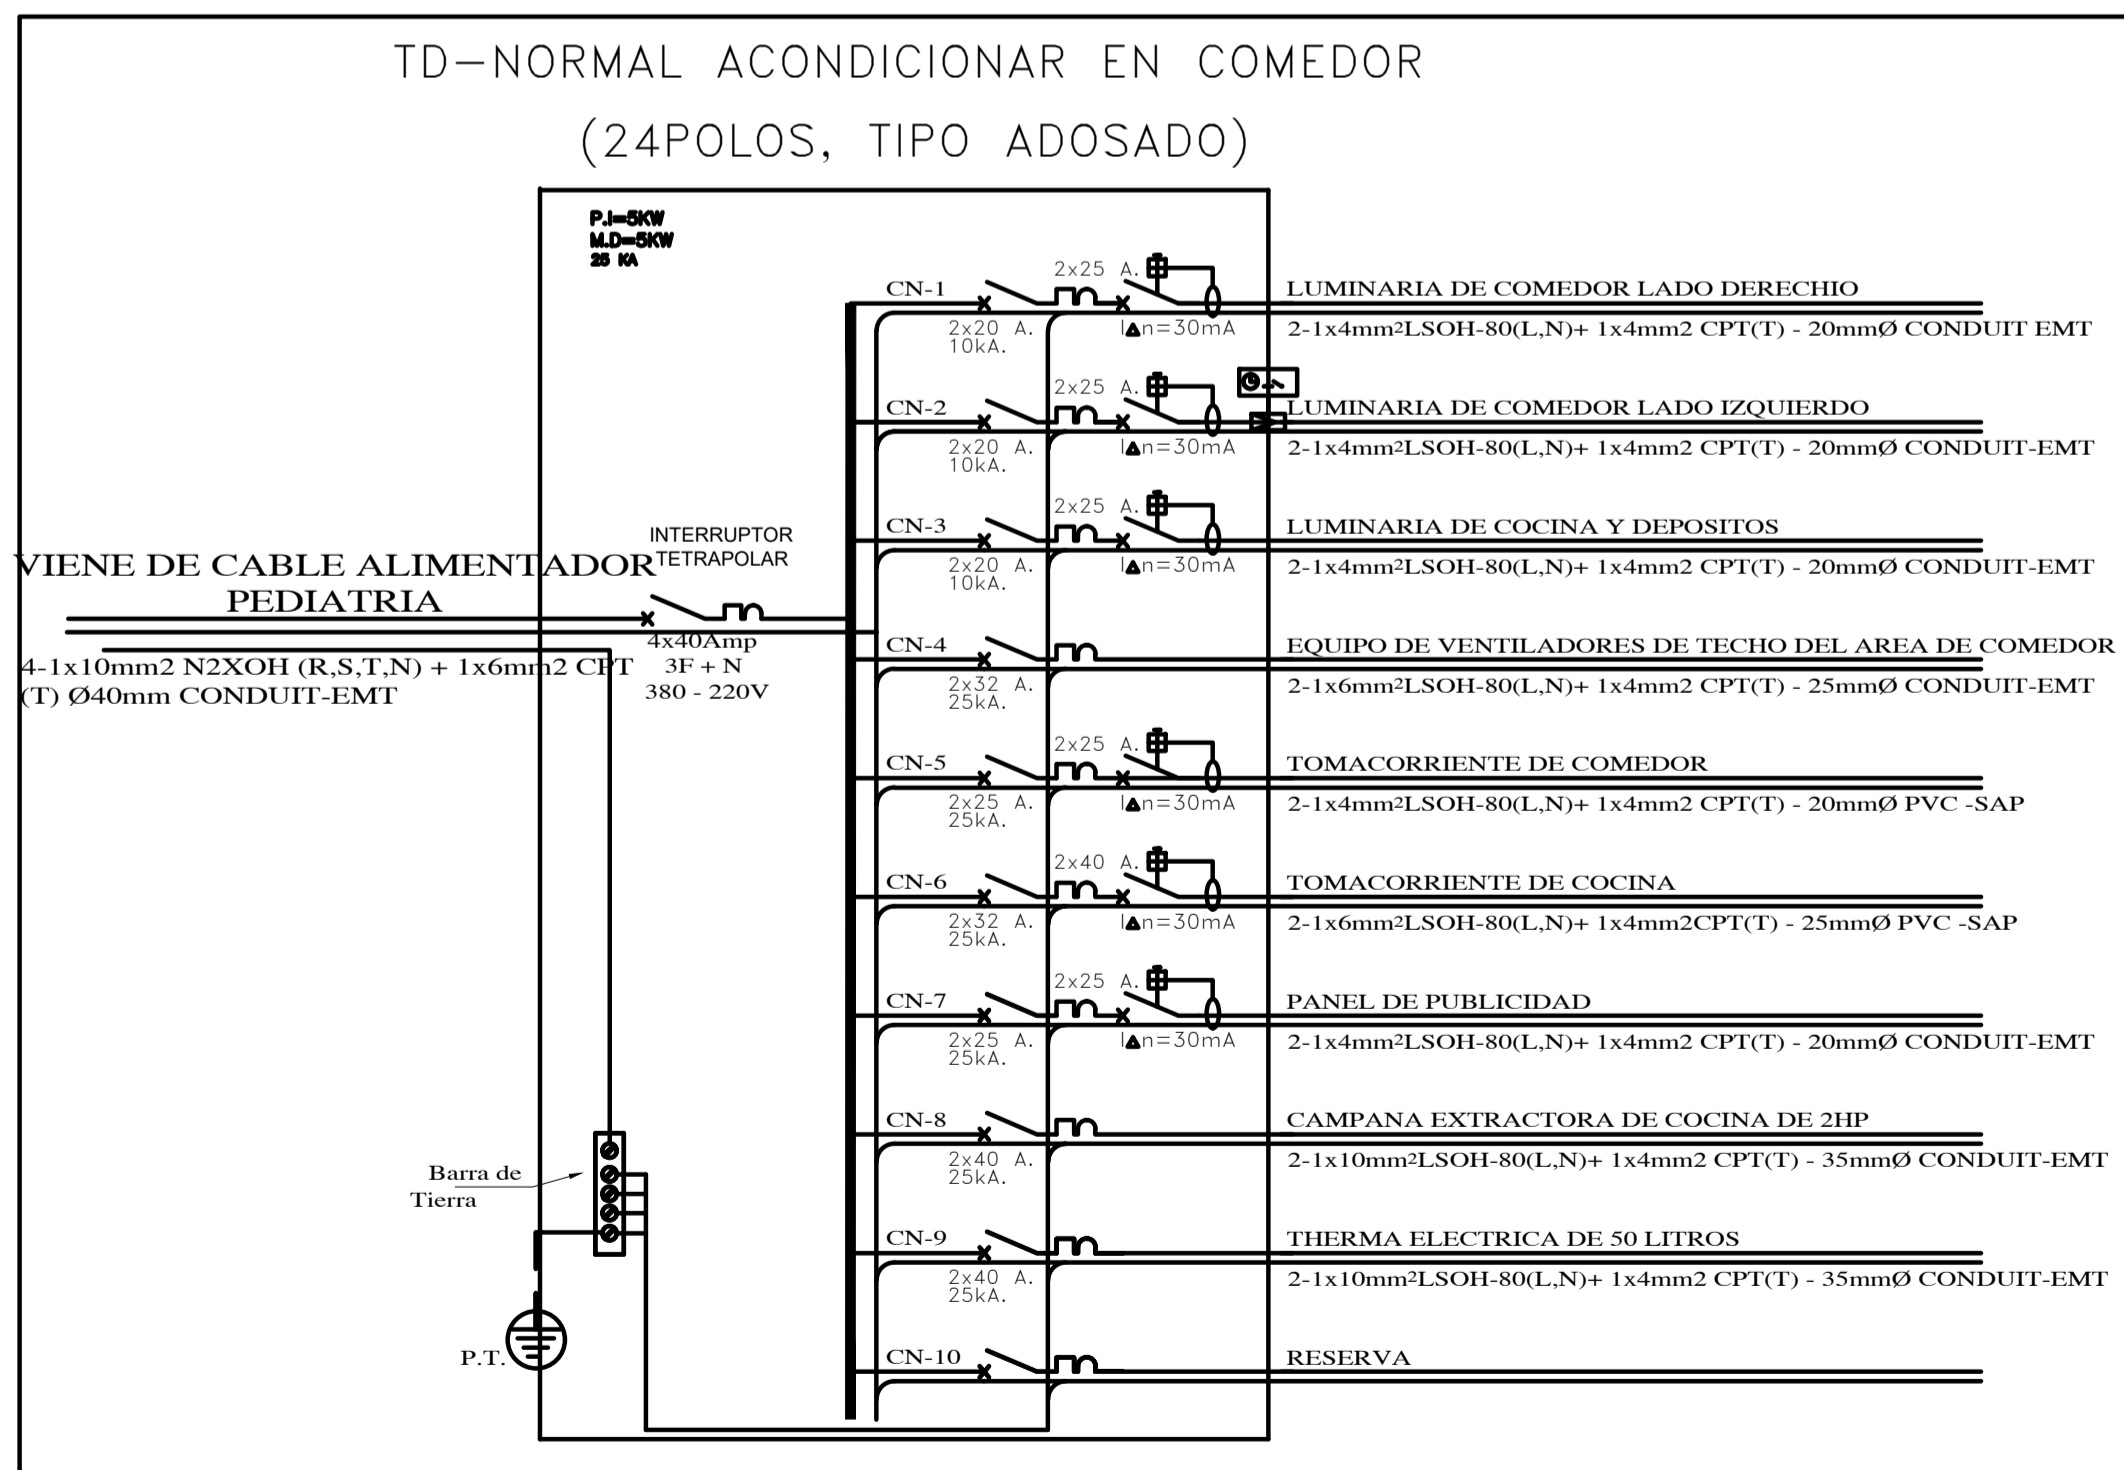
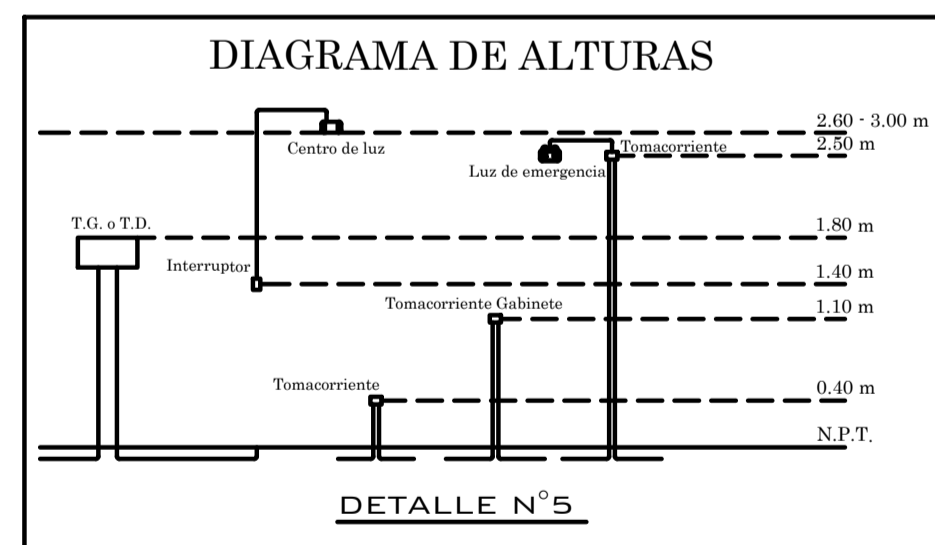


DIAGRAMA UNIFILAR DEL TD AREA DE COMEDOR

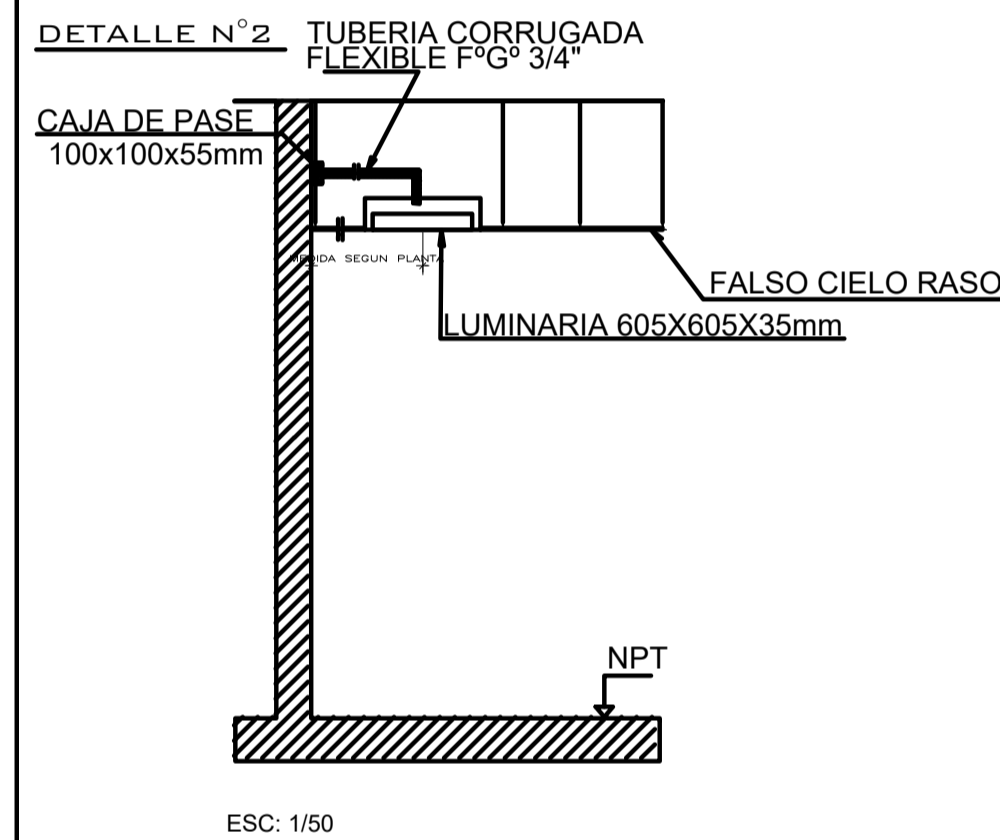

LEYENDA DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS			
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	(Borde inferior)	(mm)
	EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA A BATERIA TIPO RECARGABLE PARA 12V CON 2 LAMPARAS REFLECTORAS DE 25W TIPO ADOSADO AUTONOMÍA T=20hrs.	2.40	RECT. (100x55x50mm)
	PANEL LED CUADRADO DE 36W 4000LM, 100-240V y 60Hz 600x60x34mm PARA EMPOTRAR, COLOR BLANCO		FALSO CIELO RASO
	INTERRUPTOR UNIPOLAR TIPO MATIX SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE	1.20	RECT. (100x55x50mm)
	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADOR	1.20	RECT. (100x55x50mm)
	GABINETE METÁLICO PARA ADOSAR CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DIFERENCIALES (TDSG - RILEVO)	1.80 - Borde Sup.	ESPECIAL
	LUMINARIA CIRCULAR LED EMPOTRADO EN TECHO DE 24W, 4000K, VIDA ÚT. 25000h	2.20 / TECHO	OCT. 100 x 40
	CAJA DE PASO CUADRADA DE 100 x100 x 50mm SALVO INDICACION	0.20, tech.	CUADR. 100x100x40mm
	TUBERÍA CONDUIT EMT 20mm Ø, CABLE 2x4 + 1x4(T)mm2 ADOSADO EN TECHO (SALVO INDICACION)		
	TUBERÍA CONDUIT EMT 20mm Ø, CABLE 2x4 + 1x4(T)mm2 ADOSADO EN TECHO (SALVO INDICACION)		
	TUBERÍA PVC S&P 20mm Ø, CABLE 2x4 + 1x4(T)mm2 EMPOTRADO EN PARED (SALVO INDICACION)		
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL TIPO MATIX ALTO (CPT+T) 250V, 10A	0.40 - 1.10	ESPECIAL
	SOPORTE DE ELEVACIÓN PROTECTOR MOTOREADO BASE DE CONJUNTO DE PROTECTOR ELECTRICO, MONTAJE (ALTURA=5.70M)	1.00x5.50	0.95
	INTERRUPTOR HORARIO ELECTRONICO	1.80 Borde Sup.	ESPECIAL
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 248BTU/h, INCLUYE UNIDAD EVAPORADA Y UNIDAD CONDENSADORA	2.70 Borde Sup.	ESPECIAL
	INCENDIO DE ELEVADOR DE PROTECTOR ELECTRICO, LA ALIMENTACION ELECTRICA DEBERA ESTAR EMPOTRADA EN PARED	1.50 Borde Sup.	ESPECIAL
	TOMA DE FUERZA PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
	PUNTO DE DRENAJE QUE ESTARA INSTALADO EN LA PLATAFORMA METALICA DONDE SE UBICAN LAS UNIDADES CONDENSADORAS		
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (INDICADO EN CAJA CON TAPA Y DERRADURA TIPO TABLERO, EMPOTRADO EN PARED)	1.80 Borde Sup.	ESPECIAL
	CAJA DE PASO CUADRADA DE 150 x150 x 100mm, UBICACION ENCIMA DEL FALSO CIELO RASO	2.20 Borde Sup.	ESPECIAL
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE CABLE CONDUCTIVO QUE CUMPLA CON TODAS LAS INDICACIONES SEÑALADAS EN LA NTC N° 10.		

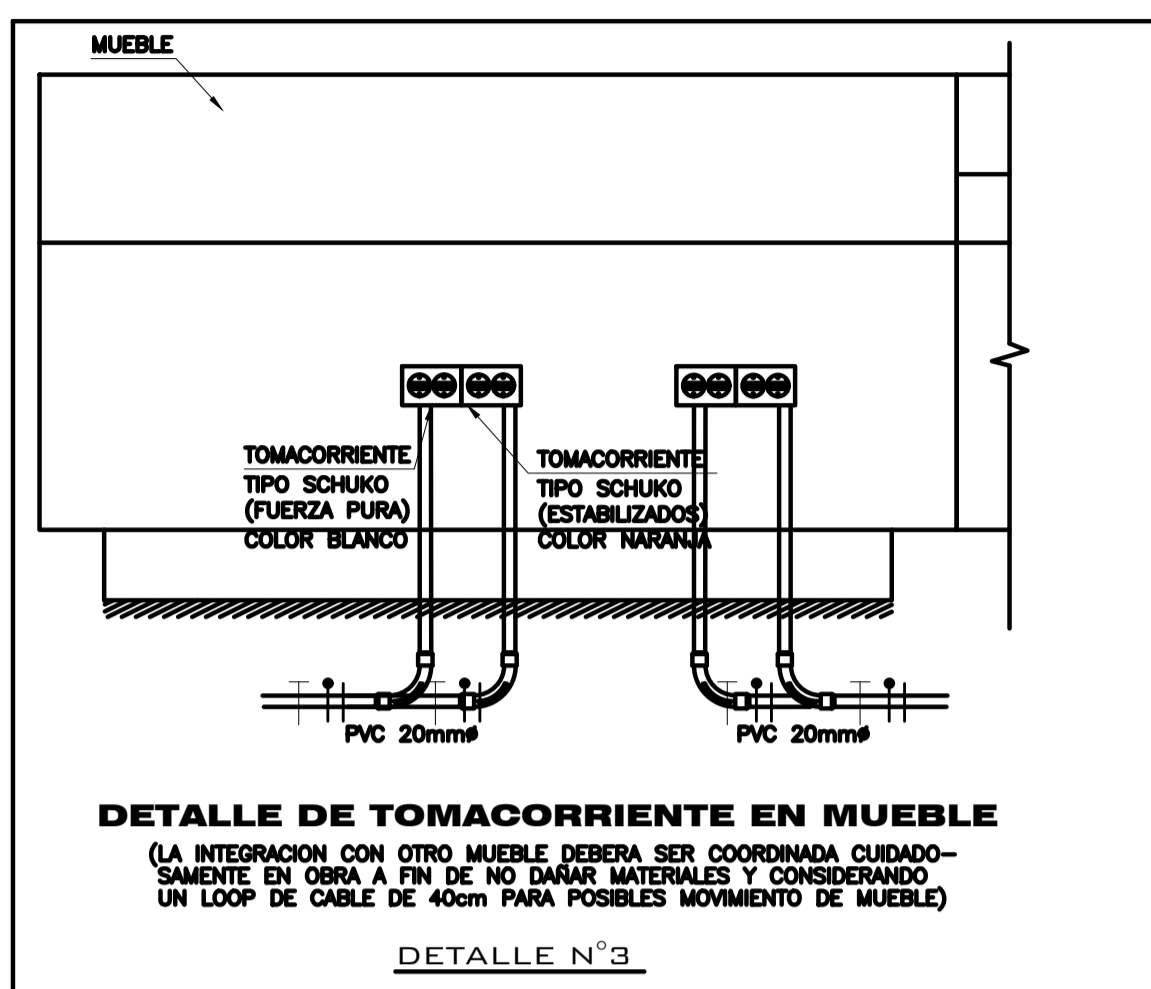

HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servicios de salud integral

SERVICIO: "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACION DE AREAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIA Y COMEDOR PARA TRABAJADORES Y VISITANTES EN EL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CALAMARCA"

DEPARTAMENTO: CALAMARCA
PROVINCIA: JAÉN
DISTRITO: CALAMARCA
DIRECCION: N°

ESPECIALIDAD: **INSTALACIONES ELECTROMECANICAS**

PLANO: **INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL INTERIOR**

ESCALA: 1/50
Especialista: ING. JAVIER OSWALDO ARANCIBAN GP N° 19821
FECHA: JUNIO - 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

IIEE-01