



BARRA 33KV

DE DERIVACIÓN A SE MOCHE L-3331


A ENAPU PERU

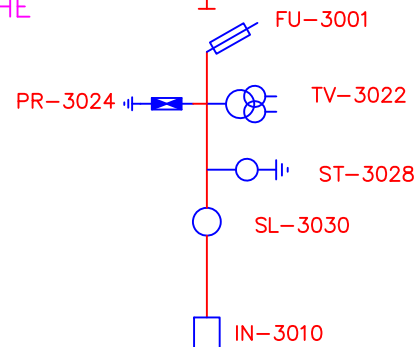

10/12 MVA-ONAN/ONAF
34.5+−4x2.5%/10 kV
YNd5 Vcc=8.8%

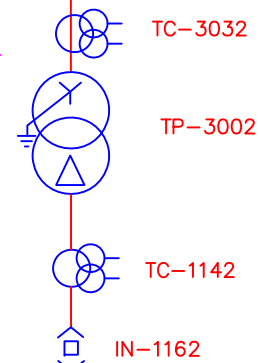

BARRA 10 kV

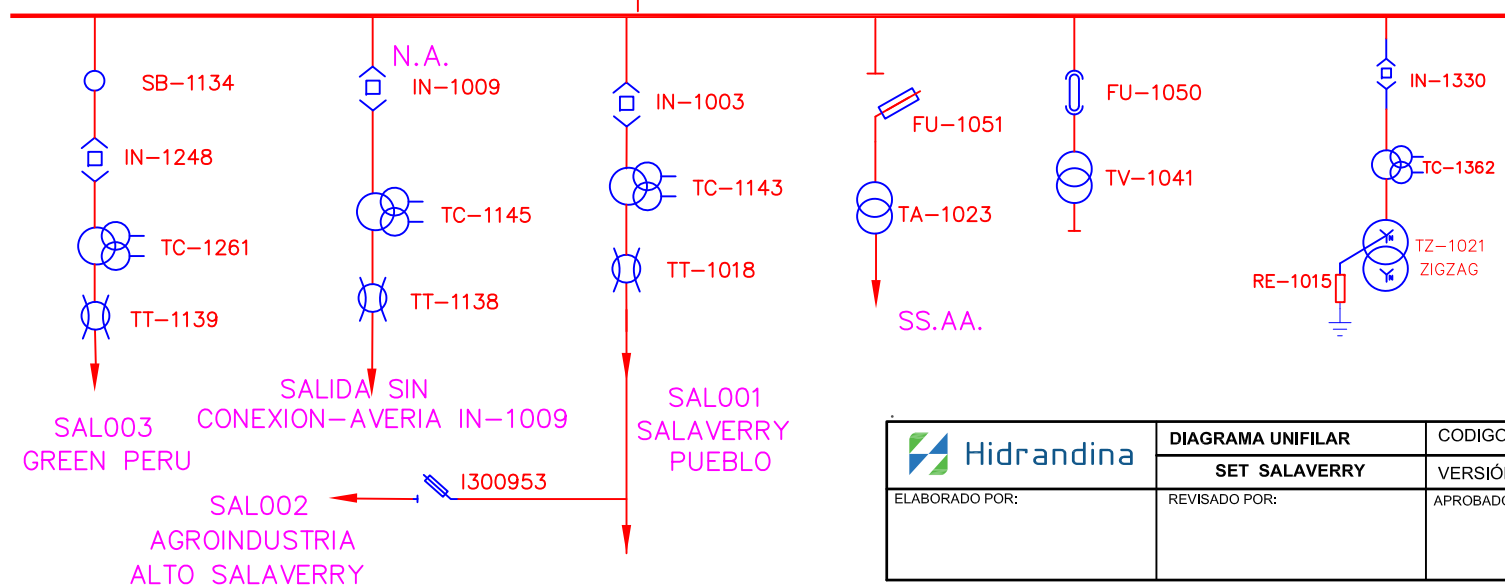

LEYENDA	
	SECCIONADOR FUSIBLE
	INTERRUPTOR EXTRAIBLE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA
	PARARRAYOS
	SECCIONADOR DE BARRA SECCIONADOR DE LINEA
	SECCIONADOR
	SECCIONADOR CUT OUT
	TRANSFORMADOR TENSION INDUCTIVO
	TRANSFORMADOR DE CTE
	TRAMPA DE ONDA
	TRANSFORMADOR TOROIDAL
	INTERRUPTOR FIJO
	FUSIBLES EXTRAIBLES
	GENERADOR
	TRANSFORMADOR TENSION CAPACITIVO

	DIAGRAMA UNIFILAR	CODIGO:	DU-SE-11-13
	SET SALAVERRY	VERSIÓN:	07 / 27-06-2022
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	